

NeoGSM-IP-64 Centrala alarmowa z komunikacją GSM/IP.

Instrukcja instalacji (DTR).



Ropam Elektronik

Tel. +48 12 371 04 07
Faks +48 12 379 34 10

Polanka 301
32-400 Myślenice, Polska

www.ropam.com.pl
biuro@ropam.com.pl

Wersja dokumentu : 1.0
2019-10-01

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.

Nie wolno włączać zasilania urządzenia bez podłączonej anteny zewnętrznej (uruchomienie urządzenia bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem układów nadawczych telefonu i utratą gwarancji!).

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.

Należy chronić elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania. Urządzenie jest źródłem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych konfiguracjach może zakłócać inne urządzenia radiowe).

Firma Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci GSM i skutków ewentualnych problemów technicznych.

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Zasilacz centrali współpracuje z akumulatorem 12V DC ołowiowo-kwasowym suchym (SLA, VRL). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

(Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).



Spis treści

1. Opis ogólny.	1
Właściwości.....	1
Zastosowanie.....	2
Ostrzeżenia.....	3
Wymagania dla sterowania SMS, DTMF.....	3
2. Opis systemu.....	4
Opis urządzenia.....	4
Wersja urządzenia.....	4
Opis złączy i elementów.....	5
Sygnalizacja optyczna stanu.....	7
3. Montaż i uruchomienie.....	10
Wymagania podstawowe.....	10
Okablowanie systemu.....	10
Podłączenie magistral RopamNET.....	11
Podłączenie urządzeń do wejść.....	13
Podłączenie urządzeń do wyjść.....	14
Podłączenie sygnału do wejścia AI.....	17
Podłączenie czujników temperatury.....	17
Podłączenie syntezy mowy, modułu audio.....	17
Podłączenie zasilania centrali.....	18
Procedura montażu i uruchomienia centrali.....	20
Procedura resetu centrali do ustawień fabrycznych.....	21
4. Konfiguracja systemu.....	23
Konfiguracja systemu: NeoGSMIP64 Manager.....	23
Opis paska narzędziowego programu.....	23
Konfiguracja lokalna poprzez port micro USB.....	23
Konfiguracja lokalna TCP/IP (GPRS).....	23
Konfiguracja zdalna TCP/IP/GPRS.....	25
Aktualizacja oprogramowania centrali.....	26
Metody aktualizacji.....	26
5. Moduły dodatkowe i rozszerzenia.....	30
EXP-LAN.....	30
Podłączenie modułu EXP-LAN.....	31

TPR-4	31
Opis ogólny	31
Właściwości	31
Zastosowanie	32
Ostrzeżenia	30
Opis panelu dotykowego	32
Budowa panelu dotykowego TPR-4.....	32
Opis złącz i elementów	33
Widok i wymiarowanie panelu	33
Montaż i uruchomienie.....	34
Wymagania podstawowe	34
Okablowanie systemu	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Podłączenie panelu.....	35
Procedura montażu i uruchomienia TPR-4.....	35
Konfiguracja paneli dotykowych TPR-4.....	36
Konfiguracja TPR-4: menu użytkownika	37
Ustaw zegar	37
Czas przekaźnika	37
Gong włącz.....	38
Odczyt SMS.....	38
Jasność wygaszacza.....	38
Dostęp serwisu	38
Termostaty.....	38
Termostaty pokojowe	161
Kody USSD, testowy SMS	39
Wprowadzenie kodu USSD	39
Wyślij kod USSD do sieci GSM	39
Wyślij sms testowy.....	39
Timery 1-4	40
Moduł internetowy	41
Pokaż status sieci	42
SSID:.....	42
WPA:	42
Restart modułu.....	42
QR-code.....	42

Programowanie zdalne.....	43
Czyszczenie ekranu.....	43
Konfiguracja TPR-4: menu serwisowe.....	43
Ustawienia.....	43
Konfiguracja TPR-4: NeoGSMIP64 Manager.....	114
Zakładka: panel dotykowy / ustawienia.....	116
Zakładka: panel dotykowy / pozostałe ustawienia.....	118
Zakładka: Edycja ekranów.....	119
Opis i funkcje ikon.....	120
Aktualizacja firmware.....	44
Procedura aktualizacji oprogramowania TPR-4.....	45
Konserwacja panelu TPR-4.....	46
Parametry techniczne TPR-4.....	46
EXP-I8-RN.....	46
Opis ogólny.....	46
Właściwości.....	47
Przeznaczenie.....	47
Ostrzeżenia.....	47
Opis modułu.....	47
Wersje modułu.....	47
Budowa i opis.....	48
Sygnalizacja optyczna stanu.....	49
Wymagania, instalacja.....	50
Wymagania podstawowe.....	50
Instalacja i podłączenie modułu.....	50
Parametry techniczne.....	52
EXP-O8T-RN.....	52
Opis ogólny.....	52
Właściwości.....	52
Przeznaczenie.....	52
Ostrzeżenia.....	52
Opis modułu.....	53
Wersje modułu.....	53
Budowa i opis.....	53
Sygnalizacja optyczna stanu.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Wymagania, instalacja.....	54
Wymagania podstawowe.....	54
Instalacja i podłączenie modułu.....	55
Konserwacja systemu.....	56
Parametry techniczne.....	56
EXP-O8R-RN	57
Opis ogólny.....	57
Właściwości.....	57
Przeznaczenie.....	57
Ostrzeżenia.....	57
Opis modułu.....	57
Wersje modułu.....	57
Budowa i opis.....	58
Sygnalizacja optyczna stanu.....	58
Wymagania, instalacja.....	59
Wymagania podstawowe.....	59
Instalacja i podłączenie modułu.....	60
Konserwacja systemu.....	60
Parametry techniczne.....	60
APm-Aero	61
Opis ogólny.....	61
Właściwości.....	61
Przeznaczenie.....	61
Ostrzeżenia.....	61
Opis sterownika.....	62
Wersje kontrolera.....	62
Budowa i opis.....	62
Montaż i instalacja.....	62
Wymagania podstawowe.....	62
Instalacja kontrolera.....	63
Konfiguracja.....	63
Konfiguracja: NeoGSMIP64 Manager.....	63
NeoGSMIP64 Manager: AP-Aero.....	63
Parametry techniczne.....	65
Keyfob-Aero	67

Opis ogólny.....	67
Właściwości.....	67
Przeznaczenie.....	67
Ostrzeżenia.....	67
Opis pilota.....	67
Wersje pilota.....	67
Budowa i opis.....	68
Wymagania, instalacja.....	68
Wymagania podstawowe.....	68
Konfiguracja.....	69
Przygotowanie systemu do pracy.....	69
Konfiguracja: NeoGSMIP64 Manager.....	69
NeoGSMIP64 Manager: AP-Aero.....	69
Flagi do pilota w LogicProcessor.....	71
Parametry techniczne.....	72
IO-Aero.....	72
Opis ogólny.....	72
Właściwości.....	72
Przeznaczenie.....	72
Ostrzeżenia.....	73
Opis modułu.....	73
Wersje modułu IO-Aero.....	73
Budowa i opis.....	73
Montaż i instalacja.....	74
Wymagania podstawowe.....	74
Opis i działanie modułu IO-Aero.....	74
Instalacja i programowanie modułu IO.....	75
Procedura resetu do ust. fabrycznych.....	75
Konfiguracja.....	75
Konfiguracja: NeoGSMIP64 Manager.....	75
NeoGSMIP64 Manager: AP-Aero.....	76
Konservacja systemu.....	77
Parametry techniczne.....	77
RHT-Aero.....	78
Opis ogólny.....	78

Właściwości.....	78
Przeznaczenie.....	78
Ostrzeżenia.....	78
Opis modułu.....	79
Wersje modułu.....	79
Budowa i opis.....	79
Montaż i instalacja.....	80
Wymagania podstawowe.....	80
Opis i działanie modułu RHT-Aero.....	80
Instalacja i programowanie modułu RHT-Aero.....	80
Flagi RHT-Aero w LogicProcessor.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Konfiguracja.....	81
Przygotowanie systemu do pracy.....	81
Podłączenie zasilania/zewn. czujnika do modułu.....	81
Konfiguracja: NeoGSMIP64 Manager.....	81
NeoGSMIP64 Manager: Apx-Aero – czujnik temp./wilg.....	81
Ustawienia wyświetlania wartości na panelu TPR-4.....	82
Konserwacja systemu.....	83
Parametry techniczne.....	83
VAR-1U.....	84
Opis ogólny.....	84
Właściwości.....	84
Przeznaczenie.....	84
Ostrzeżenia.....	84
Opis modułu.....	85
Budowa i opis.....	85
Wersje modułu.....	86
Wymagania, instalacja.....	86
Wymagania podstawowe.....	86
Instalacja.....	86
Przygotowanie systemu do pracy.....	86
Podłączenie modułu do centrali.....	87
Lista urządzeń współpracujących z modułem.....	88
Podłączenie domofony do VAR-1U.....	88
Konfiguracja.....	91

NeoGSMIP64 Manager: VAR-1U.....	92
Zmiana parametrów pracy modułu.....	94
Ustawienia niestandardowe.....	94
Powiadomienia z modułu VAR-1U.....	95
Sterowanie rygłem za pomocą DTMF.....	95
Załączenie rygla.....	95
Konserwacja systemu.....	96
Parametry techniczne.....	96
5. Obsługa systemu.....	97
Podstawowe komendy SMS.....	97
Podstawowe komendy DTMF.....	99
Aplikacja RopamNeo.....	100
Demo systemu.....	100
6. NeoGSMIP64 Manager.....	102
Opis funkcjonalny.....	102
Zakładka: Ustawienia karty SIM.....	103
Opcje karta SIM i modem GSM.....	103
Ustawienia karty SIM.....	103
Ustawienia połączeń głosowych.....	105
Ustawienia sms.....	106
Opcje modemu GSM.....	107
Kontrola stanu karty PREPAID.....	107
Monitoring GPRS, Konfiguracja poczty e-mail.....	108
Ustawienia wifi, internetu.....	108
Zakładka: Moduły, panele TPR.....	112
Panel dotykowy TPR.....	114
Pozostałe ustawienia.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
APx-Aero.....	119
PSR-ECO-xx.....	129
RF-4.....	129
EXP-I8-RN.....	130
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN).....	130
VAR-1U.....	131
Zakładka: Strefy, numery telefonów, e-mail.....	135
Zakładka: Wejścia.....	136

Ustawienia wejścia	136
Zaawansowane	139
Opcje globalne	140
Powiadomienia	140
Wejście analogowe	143
Alokacja wejść	144
Podgląd stanu wejść	145
Zakładka: Wyjścia	145
Ustawienia wyjścia	145
Sterowanie alarm	146
Techniczne	147
Sterowanie zdalne	148
Sterowanie lokalne	149
Powiadomienia	150
Alokacja wyjść	152
Podgląd stanu wyjść	153
Zakładka: Timery	153
Zakładka: Komunikacja, testy, liczniki	154
Zakładka: Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy, powietrze	157
Zakładka: Rolety	166
Zakładka: Monitoring	167
Zakładka: LogicProcessor	168
Makra	170
Funkcje logiczne	171
Przełączniki czasowe	183
Wartości startowe	187
Podgląd skryptu	188
Noty aplikacyjne	188
Zakładka: Pamięć zdarzeń	188
Zakładka: Podgląd Online	189
Status stref alarmowych	190
Aktualne awarie	193
Diagnostyka	193
Status	193
7. Konserwacja systemu	195

8. Parametry techniczne.....	196
9. Historia wersji.....	198

1. Opis ogólny.

Dziękujemy za wybór produktów i rozwiązań firmy Ropam Elektronik. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia sprostają Państwa wymaganiom i będą służyły niezawodnie przez długie lata. Firma Ropam Elektronik ciągle unowocześnia swoje produkty i rozwiązania. Dzięki funkcji aktualizacji produkty mogą być wzbogacane o nowe funkcje i nadążać za wymaganiami stawianymi nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.ropam.com.pl w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Właściwości.

Centrala alarmowa NeoGSM-IP-64 wraz z urządzeniami peryferyjnymi to rozwiązanie integrujące elektroniczny system sygnalizacji włamania i automatykę budynkową z wykorzystaniem technologii SmartPLC. Wbudowany komunikator GSM pozwala na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika.

Centrala posiada unikalne funkcje w porównaniu do konkurencyjnych produktów i jest najbardziej funkcjonalnym systemem na rynku w swojej klasie mi.in.:

- **4 niezależne strefy** z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- **8-64 wejść** programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe, system bezprzewodowy Aero,
- **8-40 wyjść** programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść,
- funkcje automatyki budynkowej z wykorzystaniem komunikacji po sieci elektrycznej, unikalna technologia **SmartPLC**,
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4x/4xS) lub klawiatur dotykowych (TK-4x),
- wbudowany modem **GSM i moduł WIFI** (opcja ETH EXP-LAN),
- powiadomienia typu: **SMS/CALL/E-MAIL/PUSH**,
- obsługa aplikacji mobilnej: **RopamNeo**, do nadzoru online przez Internet,
- komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie),
- sterowanie z Internetu dla kanału IP: obsługa stałego IP/domeny lub serwer RopamBridge (dowolny Internet),
- sterowanie z Internetu dla kanału GPRS: obsługa szyfrowanego serwera RopamBridge ('router w Internecie po ID'),
- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
- obsługa **8 czujników temperatury** i wilgotności (przewodowe, bezprzewodowe),
- obsługa **8 termostatów pokojowych** (wykorzystanie czujników temperatury),
- **czujnik smogu** (PM2.5 i PM10)
- dwie magistrale RopamNet (EIA-485),
- współpraca z zasilaczami **-ECO**, oszczędność energii i kosztów,
- zaawansowane funkcje logiczne i programowe przekaźniki czasowe, LogicProcessor,
- programowanie lokalne przez **micro USB lub WIFI/ETH**,
- **programowe zdalne** przez serwer RopamBridge (GPRS lub IP),
- dostępne również wersję w obudowie na szynę DIN.


Zastosowanie.

System alarmowy zbudowany w oparciu o centrale alarmowe serii NeoGSM-IP-64, panel dotykowy TPR-xx i inne urządzenia dodatkowe to idealne rozwiązanie dla obiektów mieszkalnych i małych obiektów komercyjnych. Nowoczesna stylistyka, sprawdzona technologia panelu dotykowego z efektywnym kolorowym wyświetlaczem LCD doskonale nadaje się do wkomponowania w większości wnętrz i pomieszczeń. Intuicyjny i przejrzysty interfejs, powodują że sterowanie systemem alarmowym nigdy nie było tak proste jak z TPR-xx. Panel dotykowy w połączeniu z centralą pozwala na zbudowanie w pełni funkcjonalnego systemu alarmowego.

Centrala NeoGSM-IP-64 pozwala ponadto na stworzenie prostych aplikacji automatyki domowej ze zdalną kontrolą poprzez SMS/CLIP oraz sieć Wifi/Ethernet.

Elastyczne funkcje pozwalają ponadto na stosowanie w systemach, w których wykorzystuje się kontrolę sygnałów binarnych, temperaturę, wymagana jest weryfikacja wizualna a przesyłanie informacji opiera się na SMS, VOICE, e-mail, PUSH.

- systemy automatyki budynkowej zintegrowane z systemem NeoGSM-IP-64,
- inteligentny dom, automatyka domowa,
- elektroniczne systemy sygnalizacji włamania i napadu,
- systemy sygnalizacji: pożaru, ulatniania gazów, zalania, stanu zasilania, UPS-ów,
- zdalne sterowanie i kontrola urządzeń elektrycznych,
- inteligentne oświetlenie,

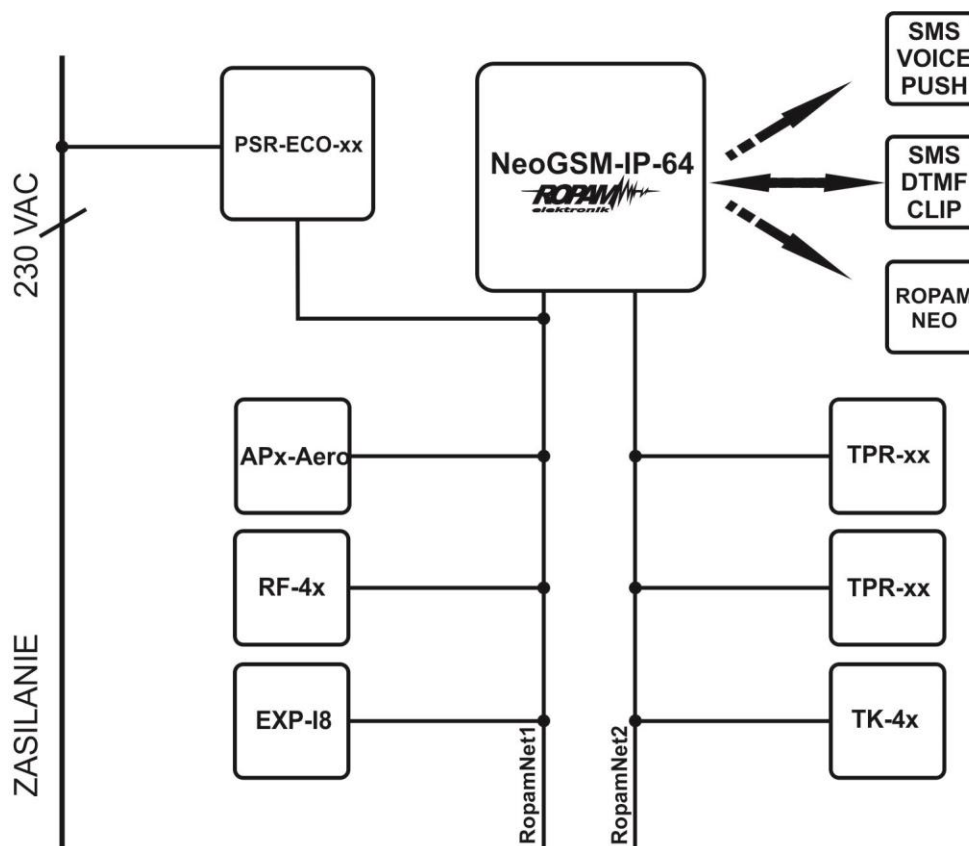

Ostrzeżenia.

Urządzenia Ropam Elektronik są częścią pełnego systemu alarmowego, którego skuteczność działania uzależniona jest od jakości i stanu technicznego wszystkich urządzeń (czujek, sygnalizatorów), okablowania, itd. wchodzących w skład systemu. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego testowania działania systemu alarmowego, Należy sprawdzać czy centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek (PIR, kontaktrony, itd.) czy działają sygnalizatory (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz powiadomienia. Szczegółowy sposób kontroli systemu ustala instalator, które zaprojektował system. Zalecane są okresowe konserwacje systemu (z kontrolą stanu urządzeń, zasilania rezerwowego, działania systemu, powiadamiania itd.).

Ropam Elektronik nie odpowiada za poprawne działanie operatorów i infrastruktury sieci GSM wykorzystywanych do powiadomień o stanach alarmowych i zdalnego sterowania. Zaleca się używanie operatora GSM, który gwarantuje pokrycie min. dwoma BTS-ami danej lokalizacji systemu z komunikacją GSM.

Nie zalecamy stosowania operatorów wykorzystujący roaming krajowy !

Ponadto należy zwrócić uwagę, że **usługami gwarantowanymi przez operatorów GSM** są usługi transmisji głosowej (VOICE) a nie SMS-y, dlatego ważne informacje powinny być przekazywane poprzez połączenia głosowe a ewentualnie dokładna identyfikacja zdarzenia następuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).

Zalecamy korzystać z takich usług i abonamentów dostępnych na rynku, które gwarantują poprawne działanie (minimalizacja czynnika ludzkiego np. zablokowane połączenia wychodzących z powodu braku środków na koncie), pozwalają na pełną konfigurację zajętości toru GSM (np. wyłączenie usług reklamowych, niedostępne w usługach pre-paid).

Do usług **transmisji e-mail** zaleca się stworzenie niezależnego konta e-mail (np. alarm@domena.pl) u sprawdzonego dostawcy kont poczty elektronicznej. Udostępnianie danych do serwera SMTP z prywatnych kont może spowodować dostęp do tych kont poprzez osoby nieupoważnione.

Wymagania dla sterowania SMS, DTMF.

Do obsługi poprzez SMS telefon komórkowy, smartfon musi kodować SMS: **alfabet GSM lub UNICODE** inne formaty nie są obsługiwane !


Do sterowania DTMF telefon, smartfon musi mieć możliwość generowania tonów DTMF w czasie rozmowy telefonicznej.

Pojedynczy kod DTMF (naciśnięcie znaku) powinno trwać minimum 0,5s.

2. Opis systemu.


Opis urządzenia.

Wersja urządzenia.

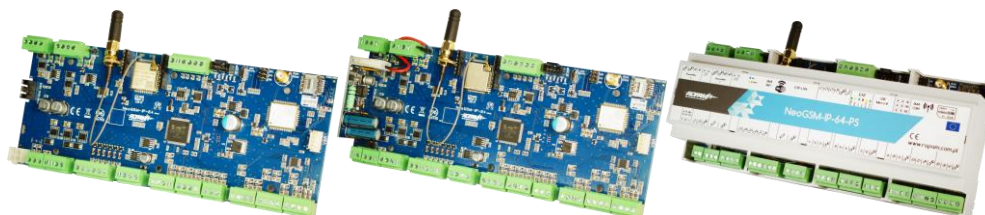


Kod	Opis
NeoGSM-IP-64	Centrala alarmowa z komunikacją GSM i funkcjami automatyki budynkowej: SMS/VOICE/CLIP/GPRS/WIFI/E-MAIL, 12VDC*, PSR-ECO x1, TELx8, Blx16-64, Box8-40, AI,TEMPx4, Aero x16, PCB, monitoring GPRS, rolety, TermostatGSM, KeyGSM, LoggerTemp. LogicProcessor. (* do zasilania wymagany nadzorowany, inteligentny, zasilacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012)
NeoGSM-IP-64-D9M	Centrala alarmowa z komunikacją GSM i funkcjami automatyki budynkowej: SMS/VOICE/CLIP/GPRS/WIFI/E-MAIL, 12VDC*, PSR-ECO x1, TELx8, Blx16-64, BOx8-40, AI,TEMPx4, Aero x16, PCB, obudowa DIN 9M monitoring GPRS, rolety, TermostatGSM, KeyGSM, LoggerTemp. LogicProcessor. (* do zasilania wymagany nadzorowany, inteligentny, zasilacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012)
NeoGSM-IP-64-PS	Centrala alarmowa z komunikacją GSM i funkcjami automatyki budynkowej: SMS/VOICE/CLIP/GPRS/WIFI/E-MAIL, 16-20VAC lub 20-30VDC TELx8, Blx16-64, BOx8-40, AI,TEMPx4, Aero x16, PCB, monitoring GPRS, rolety, TermostatGSM, KeyGSM, LoggerTemp. LogicProcessor.
NeoGSM-IP-64-PS-D9M	Centrala alarmowa z komunikacją GSM i funkcjami automatyki budynkowej: SMS/VOICE/CLIP/GPRS/WIFI/E-MAIL, 16-20VAC lub 20-30VDC, TELx8, Blx16-64, BOx8-40, AI,TEMPx4, Aero x16, PCB, obudowa DIN 9M monitoring GPRS, rolety, TermostatGSM, KeyGSM, LoggerTemp. LogicProcessor.

Opis złącz i elementów.

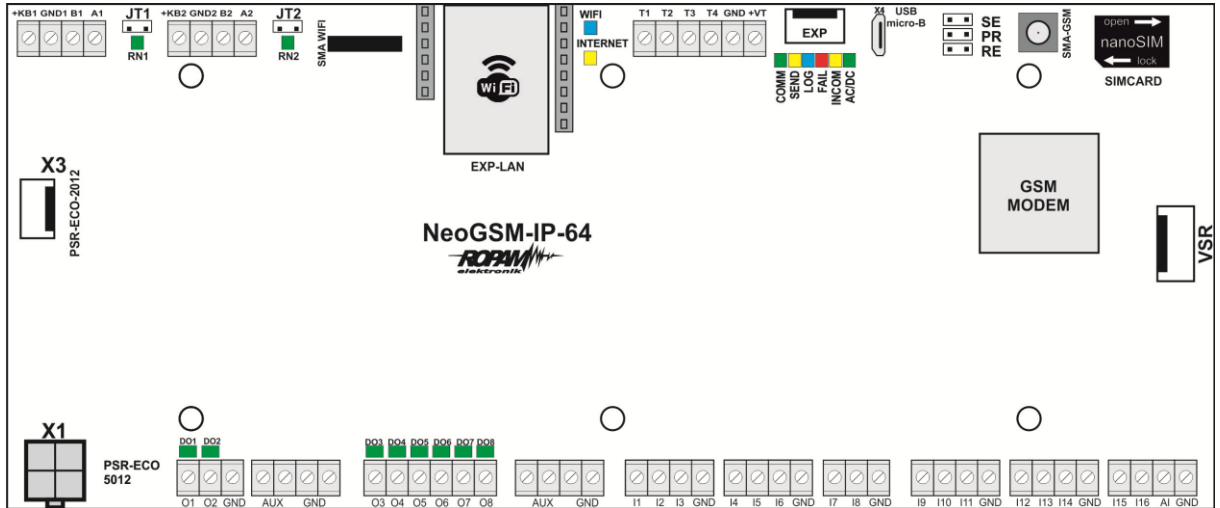

Widok: NeoGSM-IP-64 PCB.

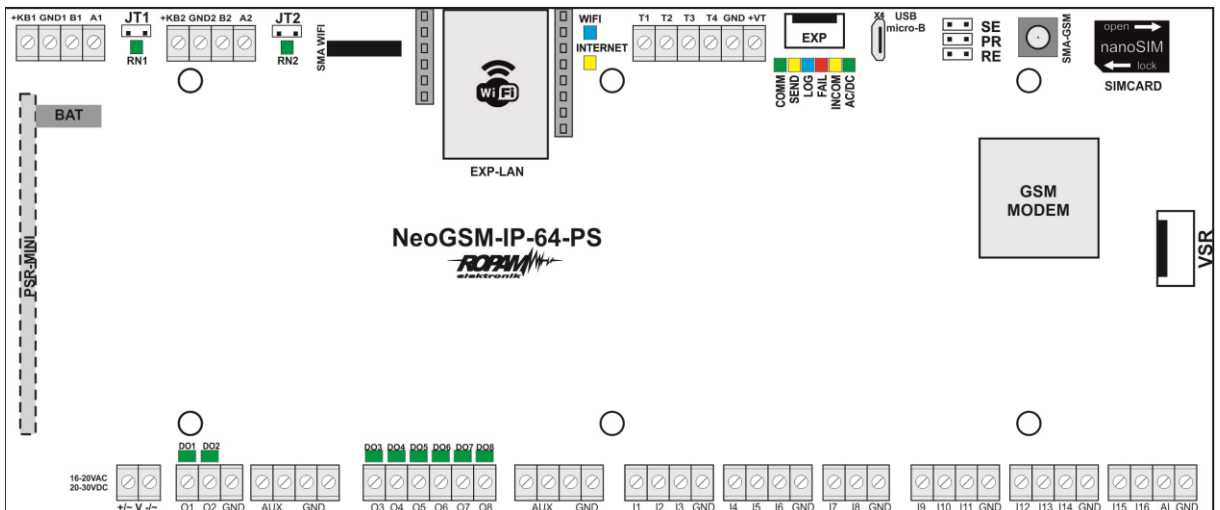

Widok: NeoGSM-IP-64-PS PCB.

Złącze/Element	Opis /Funkcja
X1	złącze do podłączenia zasilacza PSR-ECO-5012-RS ; zasilanie,
+V-	zaciski zasilania NeoGSM-IP-64-PS = 16÷20V/AC lub 20÷30V/DC *
O1÷O2	sterowane wyjścia tranzystorowe, wysoko-prądowe 12V/1A, drugi zacisk obciążenia: GND, (kontrola ciągłości obwodu, podłączenia sygnalizatora)
O3÷O8	sterowane wyjścia tranzystorowe, OpenCollector (OC, GND/0,1A) drugi zacisk obciążenia: AUX (+12V)
I1÷I16	wejścia centrali , programowana konfiguracja: NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO, drugi zacisk wejścia GND
AI	analogowe wejście centrali, 0-10V, programowe skalowanie do dowolnej wartości fizycznej (np. temp=°C, RH=%)
GND	zacisk „masy” centrali, wspólny dla zasilania, magistrali i wejść
AUX	wyjście zasilania dla urządzeń 12V/DC (12VDC/1A) np. czujki ruchu, drugi zacisk zasilania GND
X3	złącze do podłączenia zasilacza PSR-ECO-2012 , w wersji PS miejsce montażu płytki zasilacza PSR-MINI,
EXP-LAN	złącze do podłączenia ekspandera EXP-LAN ,
SMA-WiFi	konektor dla anteny WiFi modułu,
VSR	złącze do podłączenia: syntezatora mowy VSR-1, modułu audio AMR-1 lub bramki VAR-1
SMA GSM	złącze antenowe SMA, do podłączenia anteny,
SIMCARD	złącze (slot) do montażu karty SIM (poziome),
EXP	W wersji 1.0 złącze nie jest używane,
USB Micro (X4)	Złącze USB Micro, do programowania i połączenia z centralą,
SE	zworka do uruchamiania trybu serwisowego,
PR	zworka wymusza tryb bootloadera,
RE	zworka do uruchomienia resetu centrali do ustawień fabrycznych,
T1-T4	złącza do podłączenia czujników temperatury serii TSR-1-xx
GND	(złącze T1-T4 adresuje numer czujnika w menu konfiguracji),
+VT	zasilanie czujników temperatury,
+KB1, +KB2	wyjścia zasilania dla urządzeń 12V/DC, dedykowane do zasilania paneli dotykowych i innych urządzeń podłączonych do magistrali RopamNET (12VDC/1A),
A1, A2	złącza magistrali systemowej RopamNET
B1, B2	zasada łączenia A-A, B-B, GND-GND (w systemie występują dwie magistrale: A1, B1, oraz A2, B2),
DO1÷DO8	diody LED sygnalizacji stanu wyjść O1÷O8,
JT1, JT2	zworki terminująca magistrale RopamNET (EIA 485) zworka założona = rezystor terminujący włączony (120 Ohm) zworka zdjęta = rezystor terminujący odłączony (HiZ),
+ BAT -	złącze do podłączenia akumulatora 12V (zasilanie awaryjne): +BAT (czerwony) = '+' akumulatora - BAT (czarny) = '-' akumulatora (tylko NeoGSM-IP-64-PS)
MODEM GSM	modem, telefon przemysłowy GSM/DCS/EGSM (do poprawnego działania wymagana jest sieć 2G),
COMM	DIODA ZIELONA sygnalizuje komunikację z modemem GSM

SEND	DIODA ŻÓŁTA sygnalizująca wysyłanie SMS-ów, e-maili lub połączenie głosowe, (w trybie programowania komunikację z komputerem)
LOG	DIODA NIEBIESKA sygnalizuje poziom sieci GSM
FAIL	DIODA CZERWONA sygnalizuje awarię (w trybie programowania wymianę firmware)
INCOM	DIODA ŻÓŁTA sygnalizuje odbiór połączenia lub SMS-a
AC/DC	DIODA ZIELONA sygnalizuje stan zasilania podstawowego i awaryjnego
WIFI	DIODA NIEBIESKA sygnalizuje stan sieci WI-FI,
INTERNET	DIODA ŻÓŁTA sygnalizuje stan połączenia z siecią Internet,
RN1, RN2	DIODA ZIELONA sygnalizuje połączenie z RopamNet.

Sygnalizacja optyczna stanu.

Centrala wyposażona jest w sygnalizację optyczną stanów. Na płycie PCD znajdują się diody LED, które określają stan pracy: powiadamiania, komunikacji z PC, uaktualnienie wersji oprogramowania.

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN PROGRAMOWANIA
COM M	NIEBISKI	- krótkie błyski co ok. 1s. = poprawna komunikacja z modemem GSM	- naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND-LOG-FAIL = zmiana firmware w centrali (aktywna komunikacja)
SEND	ŻÓŁTY	- wysyłanie SMS-ów i powiadomienia głosowego, akcja powiadamiania odbywa się zgodnie ze schematem: POWIADOMIENIE SMS-ami -1 błysk = wysyłanie SMS-a pod NUMER 1,... 8 błysków = wysyłanie SMS-a pod NUMER 8, POWIADOMIENIE GŁOSOWE - 1 błysk = połączenie pod NUMER 1,... 8 błysków = połączenie pod NUMER 8,	- mruga co ok 1s. = połączenie z komputerem serwisowym - naprzemienne mruganie SEND i INCOM = przywrócenie kopii ustawień z EEPROM (błąd sumy kontrolnej konfiguracji) - naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND-LOG-FAIL = zmiana firmware w centrali (aktywna komunikacja)
LOG	NIEBISKI	- seria krótkich błysków od 1 do 5 co ok. 2s = stan poziomu sieci GSM (1-min. 5-max) - brak błysków = telefon niezalogowany w sieci GSM	- naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND-LOG-FAIL = zmiana firmware w centrali (aktywna komunikacja)
FAIL	CZERWONY	- status stanu awarii, kod awarii jest jednoznaczny z ilością mrugnięć diody FAIL na płycie centrali (serie):	- naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND-LOG-FAIL = zmiana

		<p>01 - słaby poziom sieci, poniżej 2 "kresiek" (RSSI<15)</p> <p>02 - modem nie zalogowany w sieci GSM</p> <p>03 - nieudane wysłanie SMS-ów w serii</p> <p>04 - brak połączenia ze stacją monitoringu GPRS (ARC)</p> <p>05 - brak GPRS</p> <p>06 - brak komunikacji z modemem GSM</p> <p>07 - błąd kodu PIN (blokada PUK)</p> <p>08 - błąd SIM, brak SIM</p> <p>09 - wymagany PIN karta niezalogowana</p> <p>10 - zagłuszanie GSM (jamming)</p> <p>11 - brak AC</p> <p>12 - przeciążenie/zwarcie wyjścia O1</p> <p>13 - przeciążenie/zwarcie wyjścia O2</p> <p>14 - brak obciążenia wyjścia O1</p> <p>15 - brak obciążenia wyjścia O2</p> <p>16 - przeciążenie/zwarcie wyjścia AUX</p> <p>17 - przeciążenie/zwarcie wyjścia +KB</p> <p>18 - niskie napięcie zasilania DC (<11V)</p> <p>19 - awaria/brak akumulatora (<11V)</p> <p>20 - błąd pamięci EEPROM</p> <p>21 - przeciążenie/zwarcie wyjścia +VT</p> <p>22 - awaria zasilania modemu</p> <p>23 - błąd pamięci FLASH (serial)</p> <p>24 - błąd układu zegara RTC</p> <p>25 - awaria wejść płyty głównej</p> <p>26 - błąd wewnętrzny mikrokontrolera MCU</p> <p>27 - zablokowanie SMS/CALL/E-MAIL, przekroczenie licznika 24h</p>	<p>firmware w centrali (aktywna komunikacja)</p> <p>- mruganie równocześnie z diodą INCOM co ok. 1s - tryb serwisowy</p>
INCOM	ŻÓŁTY	<p>- nie świeci = brak połączeń przychodzących na numer centrali</p> <p>- świeci = połączenie przychodzące, CSD lub SMS na numer centrali</p>	<p>- świeci = połączenie modemowe CSD z komputerem zdalnym</p> <p>- naprzemienne mruganie SEND i INCOM = przywrócenie kopii ustawień z EEPROM (błąd sumy kontrolnej konfiguracji)</p> <p>- mruganie równocześnie z diodą FAIL co ok. 1s - tryb serwisowy</p>
AC/DC	ZIELONY	<p>- świeci = zasilanie podstawowe obecne 17V/AC lub 24V/DC</p> <p>- mruga = brak zasilania podstawowego, zasilanie bateryjne,</p>	
WIFI	NIEBIESKA	<p>- nie świeci = połączenie wi-fi wyłączone,</p>	

		- świeci = tryb punkt dostępowy AP, - mruka = tryb klient,
INTER NET	ŻÓŁTY	- świeci = jest internet, - nie świeci = brak internetu,
RN	ZIELONY	- mruka = wymiana danych na magistrali RopamNET,

3. Montaż i uruchomienie.

Wymagania podstawowe.

System zbudowany w oparciu o centralę NeoGSM-IP-64, poszczególne elementy składowe przeznaczone są do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenia powinny być montowane w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=20%- 90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C...+55°C. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. Ponieważ zasilacz systemu zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

Przy wybieraniu miejsca montażu centrali, należy kierować się następującymi kryteriami:

- zasięg sieci GSM (operatora karty SIM wykorzystywanego do modułu),
- dostępność i odległość od źródeł sygnałów alarmowych/wyzwalających (np. centrali alarmowej),
- dostępność lub możliwość montażu w najbliższym sąsiedztwie źródła zasilania:
- dostępność pomieszczenia dla osób trzecich i prób sabotażu,
- zachowaniem bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230VAC).

Czas podtrzymania podczas pracy bateryjnej. określa norma PN-EN 50131-6 wzorem:

$$Q_{bat} = 1.25 * [(I_d + I_z) * T_d]$$

gdzie:

Q_{bat} - pojemność akumulatora [Ah]

1,25 - współczynnik uwzględniający spadek pojemności baterii wskutek starzenia

I_d - prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A]

I_z - prąd pobierany na potrzeby własne zasilacza [A]

T_d - wymagany czas trwania dozoru [h].

Uwagi:

- dla spełnienia stopnia 2 normy PN-EN 50131-6, zasilanie awaryjne musi zapewnić pracę przez minimum 12 godzin (czas T_d).

Okablowanie systemu.

Okablowanie systemu powinno być wykonane przy pomocy kabli słaboprądowych. Ponadto powinno być zgodnie z przepisami i normami w szczególności dotyczy to: doboru typu i przekroju kabli, odległości od okablowania 230V/AC itd.

Magistrale systemowe RopamNET (EIA-485) powinna być wykonana z użyciem:

- UTP, STP, FTP tzw. skrętka komputerowa,
- YTSKY (opcjonalnie) kable telekomunikacyjne (parowane),

Sygnały i zasilanie panelu powinno być prowadzone w jednym kablu. W przypadku użycia kabli ekranowanych, ekran należy podłączyć **punktowo** do obwodu PE w obudowie centrali.

Magistrale RopamNET muszą mieć architekturę pętli a końcowe urządzenia muszą mieć terminację 120Ω.

W przypadku instalacji wykonanej w architekturze gwiazdy należy użyć 2 pary z przewodu i wykonać pętle tj. 1 para doprowadza magistralę do urządzenia a druga wychodzi na kolejne i w miejscu centralnym należy je połączyć zgodnie ze sztuką.

Zalecane jest podłączenie paneli dotykowych i klawiatur do jednej magistrali, a pozostałych urządzeń do drugiej!

Pozostałe połączenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia a jeżeli nie ma takowych można wykorzystać kable:

- YTDY, YTLZ,
- UTP, STP, FTP,
- YTSKY,
- inne słaboprądowe, zgodne z przepisami, normami, wymaganymi przekrojami.

Podłączenie magistral RopamNET.

W systemie NeoGSM-IP-64 istnieją 2 magistrale RopamNET. Okablowanie systemu powinno być wykonane przy pomocy przewodów słaboprądowych. Ponadto powinno być zgodnie z przepisami i normami w szczególności dotyczy to: doboru typu i przekroju kabli, odległości od okablowania 230V/AC itd.


Magistrala systemowa EIA- 485 powinna być wykonana z użyciem:

- UTP, STP, FTP tzw. skrętka komputerowa,
- YTSKY (opcjonalnie), kable telekomunikacyjne (parowane),

Sygnaly i zasilanie powinno być prowadzone w jednym przewodzie. W przypadku użycia przewodów ekranowanych, ekran należy podłączyć **punktowo** do obwodu PE w obudowie centrali.

Magistrale RopamNET muszą mieć architekturę pętli a końcowe urządzenia muszą mieć terminację 120Ω (założone zworki JT).

W przypadku instalacji wykonanej w architekturze gwiazdy należy użyć 2 pary z przewodu i wykonać pętle tj. 1 para doprowadza magistralę do urządzenia a druga wychodzi na kolejny. **Zalecane jest podłączenie paneli dotykowych i klawiatur do jednej magistrali, a pozostałych urządzeń do drugiej!**

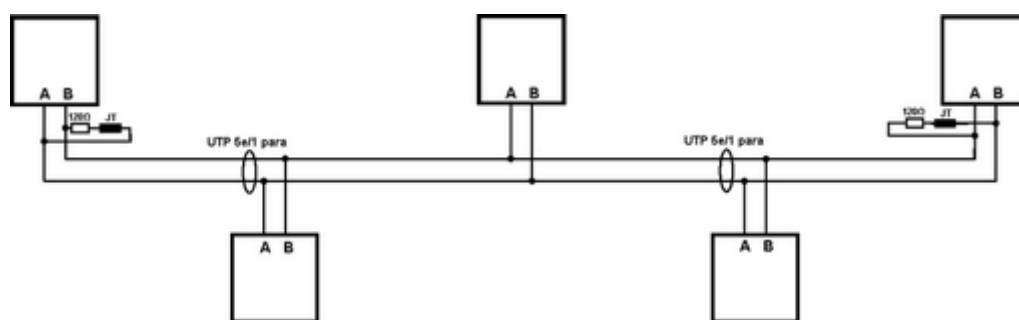

Urządzenia z magistralą RopamNET:


Centrala	Ekspander
NeoGSM-IP-64	TPR-4
	RF-4x
	APx-Aero
	PSR-ECO-5012-xx
	EXP-I8-RN-xx
	EXP-O8R-RN-xx

1. Centrala alarmowa NeoGSM-IP-64 + jedno urządzenie na magistrali.



Centrala	Ekspander
A	A
B	B
GND	GND
+KB	+12V
JT= ON	JT/Rt= ON

2. Centrala NeoGSM-IP-64 + dwa i więcej urządzeń na magistrali.

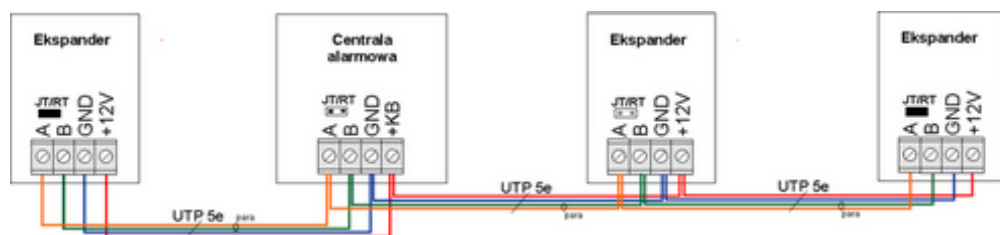

Ekspander	Centrala	Ekspander	Ekspander
A	A	A	A
B	B	B	B
GND	GND	GND	GND
+12V	+KB	+12V	+12V
JT/Rt= ON	JT= OFF	JT/Rt= OFF	JT/Rt= ON

3. Przekroje przewodów magistrali RopamNET.

Zalecane minimalne przekroje dla kabla UTP 4x2x0,5mm (0,5mm - \varnothing żyły), przy podłączeniu jednego urządzenia. Minimalne napięcie zasilania na zaciskach danego urządzenia nie może być niższe niż **8V/DC** (tj. przy minimalnym napięciu akumulatora 9,5V-10,0V spadek na przewodach zasilających nie może być większy od 1,5V).

Sygnal	do 150m.	do 300m.
A	2x0,5 (1 para)	2x0,5 (1 para)
B		
GND	1x0,5	2x0,5 (1 para)
+KB	1x0,5	2x0,5 (1 para)


Podłączenie urządzeń do wejść.

System ma możliwość obsługi maksymalnie 32 czujek przewodowych.


Wejście systemowe może współpracować z dowolnymi urządzeniami wyzwalającymi dostępnymi na rynku np.:

- czujki ruchu, magnetyczne o wyjściach: NC (normalnie zwarte), NO (normalnie otwarte),
- wyjściami alarmowymi: przekaźnikowymi (RELAY – styki bezpotencjałowe),
- otwarty kolektor (OC, - BELL): sterowanie „minusem” zasilania, wyjścia potencjałowe,
- styki antysabotażowe: sygnalizatory, obudowy itp.


Urządzenie	Ilość wejść	Maks. ilość w systemie
NeoGSM-IP-64-xx	8	1
EXP-I8-RN-xx	8	6
TPR-xx	2	4

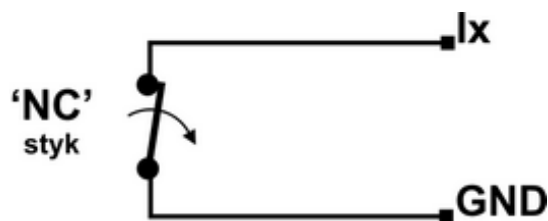


Wejście w konfiguracji: NC.

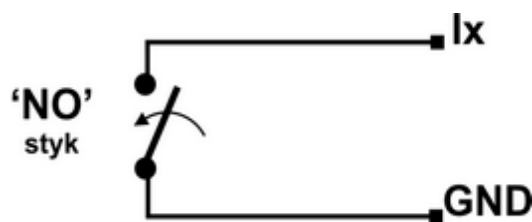


Wejście w konfiguracji: NO.

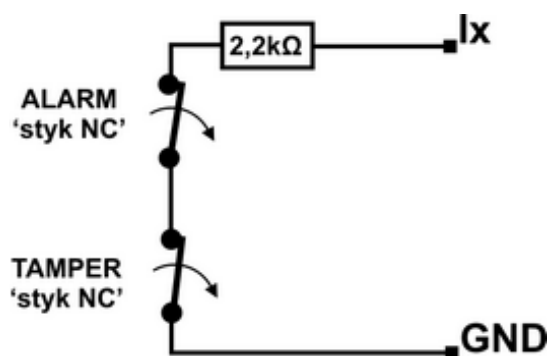

Wejście w konfiguracji: EOL (schemat ze stykiem antysabotażowym).

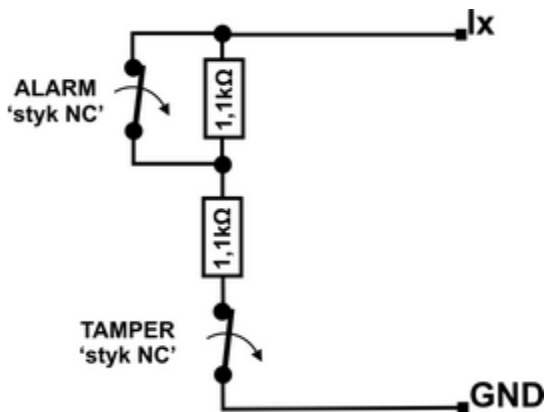

Wejście w konfiguracji: 2EOL/NC (np. typowe czujki ruchu PIR, czujki magnetyczne).

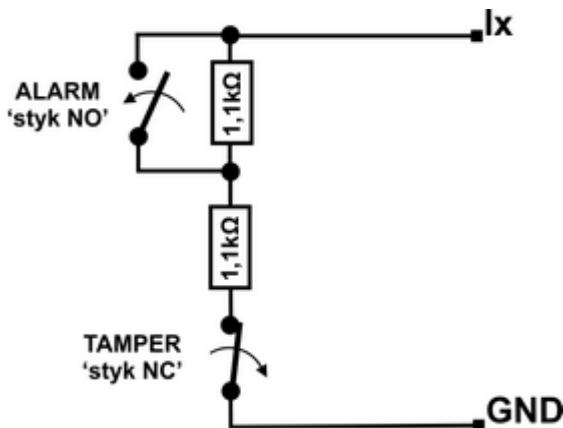


Wejście w konfiguracji: 2EOL/NO (nietypowe czujki z wyjściem NO).

Podłączenie urządzeń do wyjść.

Moduł Centrali posiada wyjścia binarne (0/1) pozwalające na podłączenie sygnalizatorów 12VDC, przekaźników 12VDC, diod LED innych urządzeń sterowanych sygnałem napięciowym. Ekspandery i moduły w zależności od wersji posiadają wyjścia potencjałowe lub bezpotencjałowe. Maksymalne parametry pracy określone są niezależnie dla poszczególnych typów wyjść i niedopuszczalne jest ich przekraczanie.


Urządzenie	Typ wyjść	Uwagi
NeoGSM-IP-64-xx	potencjałowe, tranzystorowe O1-O2: 12V/1A O3-O8: typ OpenDrain GND/0,7A	O1- O2, wyjścia z pełnym zabezpieczeniem elektronicznym i kontrola ciągłości obwodu (podłączenia sygnalizatora).

EXP-O8R-RN-D9M	bezpotencjałowe, przekaźnikowe O1-O8: 230VAC/8A	Dedykowany do sterowania urządzeniami elektrycznymi 230V.
EXP-O8T-RN-xx	potencjałowe, tranzystorowe O1-O8: typ OpenDrain GND/0,7A	O1- O2, wyjścia z pełnym zabezpieczeniem zwarciovym OCP, przeciążeniowym OLP i nadnapięciowym OVP.
TPR-xx	bezpotencjałowe, przekaźnikowe 30VDC/1A	
RF-4	bezpotencjałowe, przekaźnikowe O1-O2:30VDC/1A potencjałowe, tranzystorowe O3-O8: typ OpenDrain GND/0,1A	

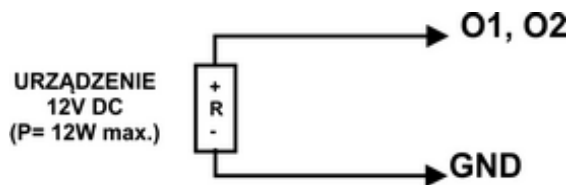


Wyjście O1-O2 płyty NeoGSM-IP-64: podłączenie sygnalizatora 12V DC (akustycznego i/lub optycznego).


Uwagi: O1, O2 wymagają obciążenia 2K2 Ohm na końcu linii dla kontroli ciągłości obwodu.

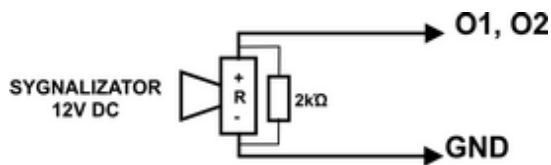


Wyjście O1-O2 płyty NeoGSM-IP-64: podłączenie jako zasilanie np. sygnalizator.

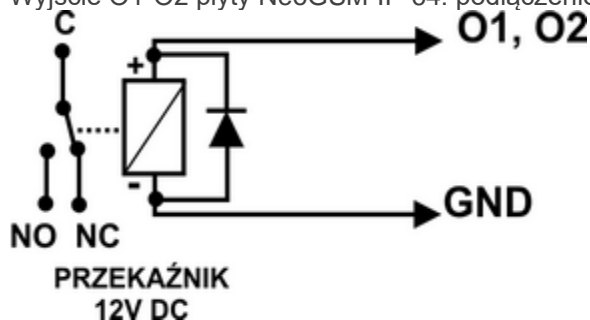


Wyjście O1-O2 płyty NeoGSM-IP-64: podłączenie przekaźnika 12V DC.

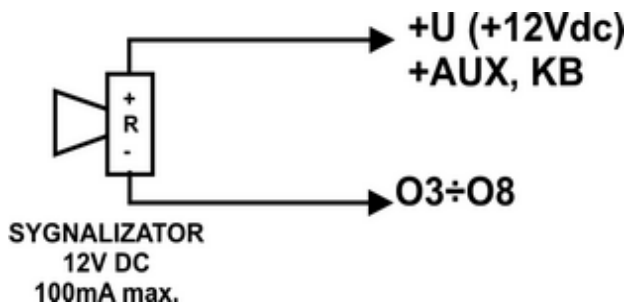

Wyjście O3-O8 płyty NeoGSM-IP-64: podłączenie sygnalizatora 12VDC/700mA max. (akustycznego i/lub optycznego).

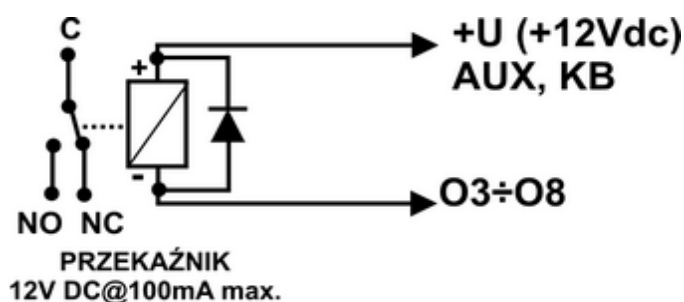

Wyjście O3-O8 płyty NeoGSM-IP-64: podłączenie przekaźnika 12V DC, zasilanie +V= AUX.

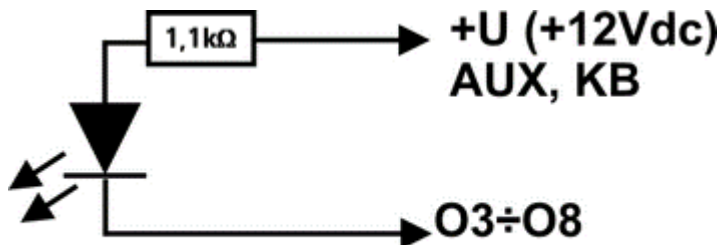


Wyjście O3-O8 płyty NeoGSM-IP-64: podłączenie diody LED, zasilanie +12V= AUX.

- **AUX**, wyjście zasilania +12V/1A (drugi zacisk= GND) do zasilania czujek, przekaźników. Wyjście posiada autonomiczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i temperaturowe (automatyczny powrót).

- **+KB1, +KB2** wyjścia zasilania +12V/1A (drugi zacisk = GND) do zasilania paneli dotykowych i systemowych urządzeń. Wyjście posiada autonomiczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i temperaturowe (automatyczny powrót).

Podłączenie sygnału do wejścia AI.


Wejście analogowe AI-GND służy do obsługi czujników, przetworników z wyjściem analogowym 0-10V. Wejście może służyć do pomiaru napięcia DC np. poprzez dzielnik napięcia. Potencjał odniesienia dla wejścia AI to GND, masa układu pomiarowego musi być podłączona do zacisku GND NeoGSM-IP-64. Wejście ma możliwość skalowania do wartości fizycznej (dwupunktowe).

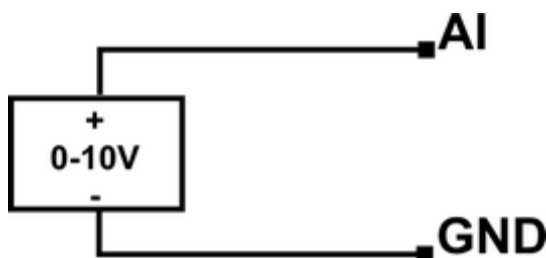

Wejście AI: podłączenie sygnału napięciowego 0-10V względem wspólnej 'masy' GND (niesymetryczne).

Podłączenie czujników temperatury.

System obsługuje 4 czujniki temperatury, przewodowe. Na płycie NeoGSM-IP-64 są dedykowane złącza do zasilania i komunikacji z czujnikami serii TSR-X i RHT-2X.

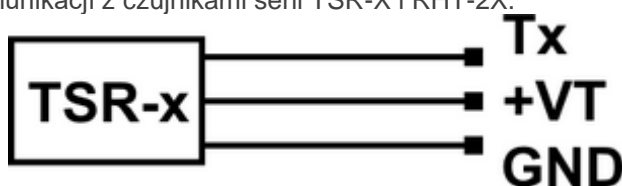

Podłączenie czujnika TSR-X do systemu, zaciski Tx= T1-T4, numery portu adresują czujnik w menu konfiguracji czujek temperatury.

Podłączenie syntezeru mowy, modułu audio.


Centrala wyposażony jest w gniazdo VSR służące do podłączenia syntezeru mowy VSR-1 lub modułu audio AMR-1 pozwalającego na podsłuch obiektu.

Syntezer mowy pozwala na nagranie i przekazanie komunikatu głosowego w przypadku zdarzenia w systemie. Odtwarzanie następuje automatycznie po nawiązaniu połączenia głosowego. Komunikat odtwarzany jest cyklicznie do zakończenia połączenia. VSR-1 podłączamy bezpośrednio do złącza VSR i po włączeniu zasilania nagrywamy komunikat (wbudowany mikrofon). Komunikat jest pamiętany przy zaniku zasilania (odłączenia modułu).

Moduł audio AMR-1 pozwala na odsłuch audio obiektu w przypadku wyzwolenia alarmu lub połączenia głosowego (połączenia z modułem z uprawnionych numerów). W celu podłączenia modułów centrala i AMR-1 lub centrala +VSR-2 + AMR-1 należy wykorzystać wtyczkę 5-pinów. Połączenie należy wykonać zgodnie ze schematem używając przewodu mikrofonowego.


VSR	Opis
1	GND – 0V, masa zasilania i sygnału audio
2	AUDIO IN wejście sygnału audio (mikrofon)
3	T+ wyzwalenie syntezeru (+5Vdc)
4	AUDIO OUT wejście sygnału audio,(głośnik)

5 +12V – zasilanie syntezera mowy lub modułu audio

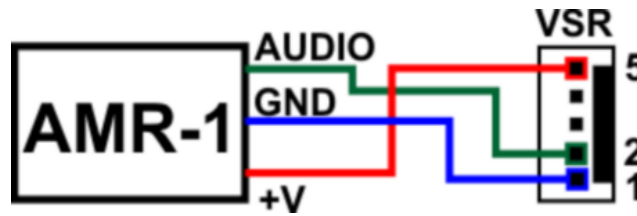


Podłączenie zasilania centrali.


Centrala występuje w dwóch wersjach zasilania,
NeoGSM-IP-64:
 - wymagany zasilacz PSR-ECO-5012-RS

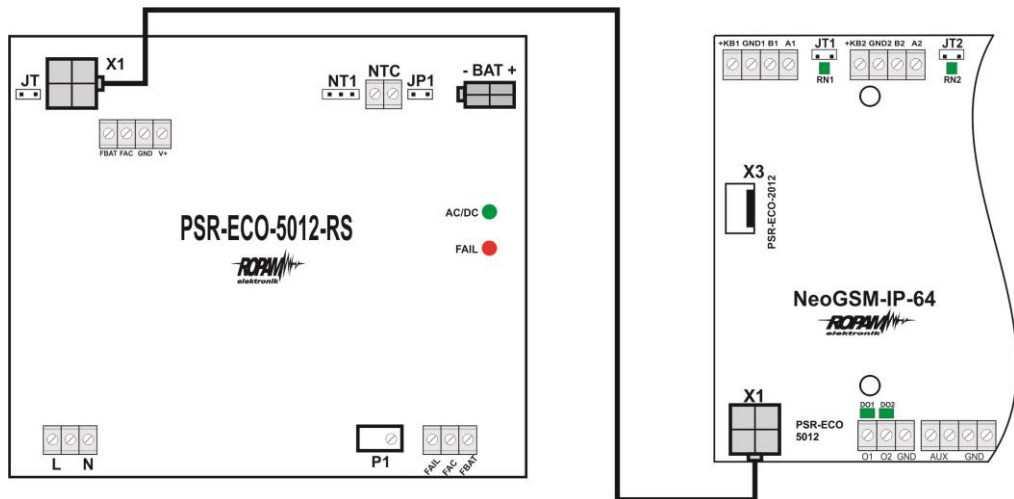


lub zasilacz / PSR-ECO-2012

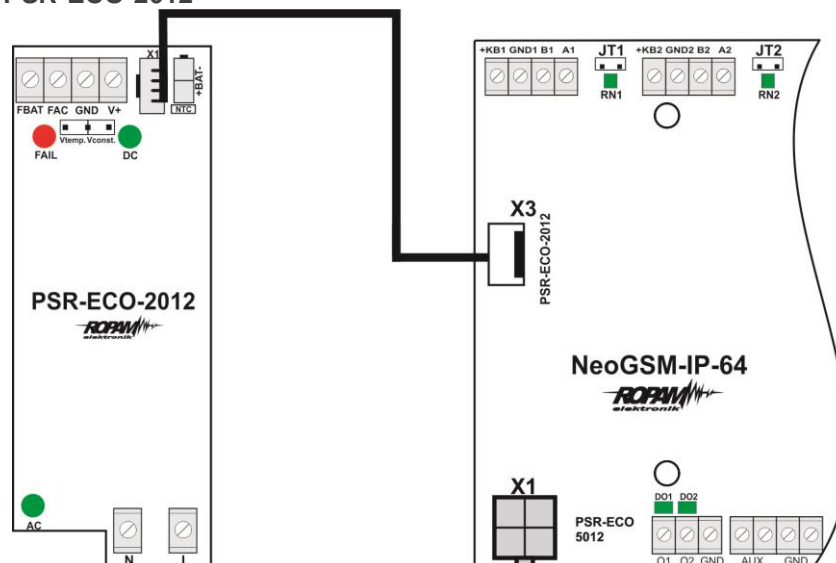

NeoGSM-IP-64-PS = 16÷20V/AC

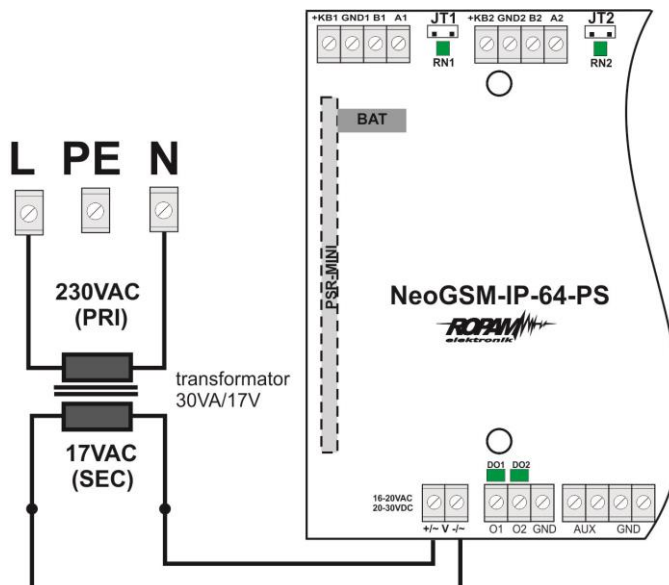

lub 20÷30V/DC

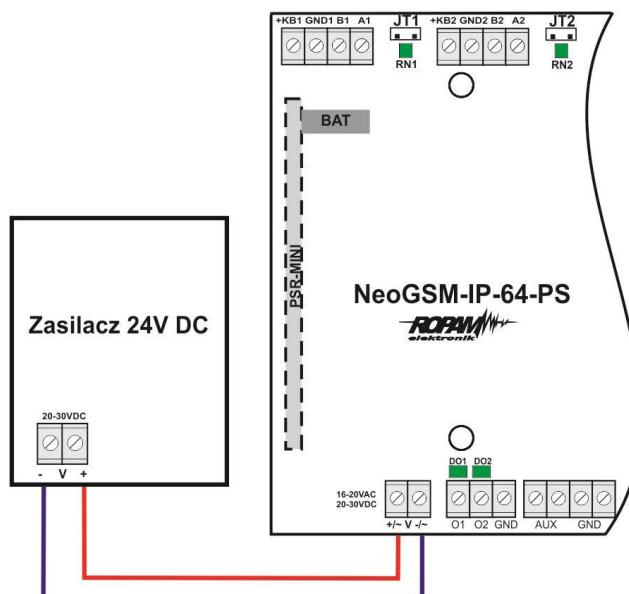

W aplikacji centrali alarmowej musi zostać użyty zasilacz nadzorowany tj.: **NeoGSM-IP-64-PS** lub **NeoGSM-IP-64 + PSR-ECO-5012-RS / PSR-ECO-2012**.


Wybór zależy od bilansu prądowego systemu, temperatury i warunków pracy, wymagań efektywności. Jeżeli system nie pobiera więcej niż 1,5A i pracuje w stabilnej temp. pokojowej to można wykorzystać NeoGSM-IP-64-PS. Jeżeli system nie pobiera więcej niż 1,5A ale warunki temperaturowe są zmienne należy wykorzystać PSR-ECO-2012, ponadto układ z osobnym zasilaczem posiada większą sprawność od rozwiązania w wersji PS (dokładny zakres zmienności temperatur jest opisany w karcie


do PSR-ECO-2012). Jeżeli system ma pobór większy niż 1,5A (maks. 3,0A) to wymagany jest NeoGSM-IP-64 + PSR-ECO-5012-RS/ PSR-ECO-5012.

Zasilacz PSR-ECO-5012 przewyższa wymagania normy dla zasilaczy PN-EN 50131-6, stopień 2,3 typ A.

Złącze/Element	Opis /Funkcja
+/- V +/-	NeoGSM-IP-64-PS = 16÷20V/AC lub 20÷30V/DC (zgodnie z polaryzacją).
X1	NeoGSM-IP-64: złącze do podłączenia zasilacza PSR-ECO-5012-RS; (zasilanie i RopamNET) (w przypadku wykorzystania zasilacza PSR-ECO-5012-RS zaciski +V- pozostawić niewykorzystane)
X3	NeoGSM-IP-64: złącze do podłączenia zasilacza PSR-ECO-2012; (zasilanie i nadzór) (w przypadku wykorzystania zasilacza PSR-ECO-2012 zaciski +V- pozostawić niewykorzystane)

Procedura montażu i uruchomienia centrali.

- Wykonać kompletne okablowanie: sygnałowe i zasilające.
- Zainstalować obudowę, szafę i wprowadzić okablowanie poprzez przepusty kablowe.
- Zainstalować i podłączyć okablowanie w urządzeniach współpracujących: czujki, sygnalizatory, panele dotykowe, ekspandery itd.
- Jeżeli system jest przewidziany do komunikacji poprzez sieć GSM należy zainstalować kartę SIM w centrali (**karty nie wolno instalować przy włączonym zasilaniu !**) otworzyć slot karty **nanoSIM**, włożyć kartę nanoSIM zgodnie z wycięciami, zamknąć slot karty.
- Zainstalować płytę centrali, ekspandery i moduły w obudowie, szafie.
 - W obudowie systemowej (O-R3x, O-R4x) na kołkach znajdujących się w komplecie z obudową,
 - w szafach, rozdzielniach poprzez zatrzask mocujący obudowę DIN na szynie montażowej TS35.
- Jeżeli są używane należy podłączyć ekspandery do dedykowanych złącz.
- Podłączyć urządzenia do odpowiednich zacisków: czujki, sygnalizatory, przekaźniki, urządzenia na magistrali RopamNET, czujniki temperatury.
- Jeżeli centrala ma się komunikować poprzez sieć GSM należy podłączyć antenę zewnętrzną do złącza SMAGSM, w przypadku montażu centrali w metalowej obudowie, lub niewystarczającego zasięgu sieci do złącza podłączyć przedłużacz antenowy a samą antenę umieścić w miejscu gwarantującym poprawny zasięg sieci GSM.
- Jeżeli centrala ma się komunikować poprzez sieć WiFi należy podłączyć antenę do złącza SMA WiFi, postępując analogicznie jak w przypadku podłączenia anteny GSM.
- Podłączyć zasilanie płyty głównej:
- Włączyć zasilanie centrali.
- Połączyć kabel do programowania z komputerem serwisowym: USB Micro.
- Uruchomić program NeoGSMIP64 Manager (w wersji dedykowanej do danej wersji centrali).
- Kliknąć ikonę połączenia kablowego z centralą. 

15. Otworzyć zakładkę **"Moduły, panele TPR"** uruchomić  **"Identyfikacja podłączonych urządzeń"**, nowe moduły są zaznaczone zielonym tłem, kolor pomarańczowy oznacza konflikt adresów na magistralach, wykryte moduły dodajemy do systemu poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj” znajdujący się przy każdym nowym module który powoduje przepisanie go do okna „Przydzielone moduły”, następnie klikamy na przycisk „Przepisz moduły” co powoduje przypisanie modułów znajdujących się w oknie „Przydzielone moduły” do centrali.
16. Dokonać konfiguracji systemu poprzez edycję zakładek od **"Ustawienia karty SIM"** do **"LogicProcessor"** w zależności od wymagań i konfiguracji systemu, zapisać ustawienia do centrali.
17. Dokonać testów i prób, przejść do zakładki **"Podgląd Online"** aby sprawdzić stan systemu m.in.: awarie, działanie wejść, sterowanie wyjściami, stan GSM, pomiar temperatury itd.
18. Zakończyć programowanie i wyjąć kabel ze złącza micro USB.
19. Po zakończeniu programowania dokonać testów funkcjonalnych, przeprowadzić szkolenie użytkownika, oraz przekazać system użytkownikowi.

Uwagi:

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi.


Nie wolno włączać zasilania urządzenia bez podłączonej anteny zewnętrznej.

W przypadku montażu w obudowach przystosowanych do zasilania sieciowego (z transformatorem) do zacisku uziemienia PE nie wolno podłączać przewodu N („zerowego”) obwodu zasilania sieciowego 230VAC. Podłączenie przewodu N do PE może uszkodzić układy elektroniczne, potencjał GND jest połączony galwanicznie z PE! jeżeli w obiekcie brakuje osobnego obwodu przeciwporażeniowego, zacisk należy pozostawić wolny).

Procedura resetu centrali do ustawień fabrycznych.

W razie konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych centrali, należy wykonać następującą procedurę:

1. Wyłączyć zasilanie centrali (całkowicie).
2. Założyć zworkę na piny złącza RE jak na rysunku.
3. Załączyć zasilanie centrali.
4. Diody LED COMM/SEND/FAIL/LOG/INCOM/AC/DC zaświecą ciągle a następnie mrugną 3 razy.
5. Wyłączyć zasilanie centrali i usunąć zworkę na złączu RE.

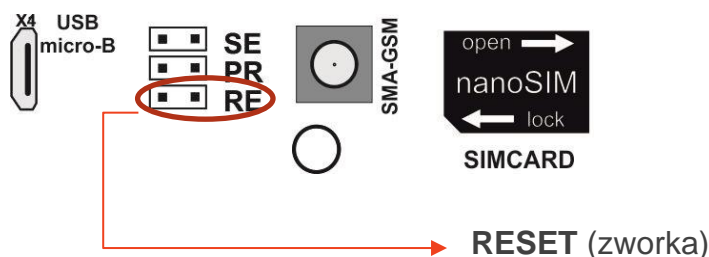**Uwagi:**

Centrala po resecie ma przywrócone ustawienia fabryczne, nie ma w pamięci żadnych modułów.

Klucz szyfrowania TCP/IP po resecie do ustawień do fabrycznych = ID płyty (wielkość znaków ma znaczenie).

4. Konfiguracja systemu.

Programowanie i konfiguracje systemu (centrali) można wykonać:

- z poziomu programu NeoGSMIP64 Manager; połączenie lokalnie cały system i funkcje,
- z poziomu programu NeoGSMIP64 Manager; połączenie zdalne cały system i funkcje,
- z poziomu menu serwisowego paneli dotykowych, funkcje paneli dotykowych.

Konfiguracja systemu: NeoGSMIP64 Manager.

Program przeznaczony jest do pracy na komputerach klasy PC z systemem operacyjnym Windows7 / Windows 8, Windows 10. Komunikacja pomiędzy aplikacją a urządzeniami Ropam odbywa się poprzez port USB.


UWAGA;

- *tylko stosowanie dedykowanych kabli micro USB, gwarantuje poprawną komunikację i funkcje uaktualnienia,*
- *W systemach Windows w celu poprawnej pracy zarówno uruchomienie instalatora programu jak i późniejsze uruchamianie aplikacji muszą być wykonywane z uprawnieniami administratora systemu.*

Opis paska narzędziowego programu.

Program posiada tekstowo-graficzne menu. Niedostępne operacje lub funkcje dla danego typu urządzenia są prezentowane jako nieaktywne (szare: ikony lub napisy).

Konfiguracja lokalna poprzez port micro USB.



Centrala konfigurowana jest poprzez kabel do programowania USB Micro.


1. Połączyć centralę z komputerem serwisowym.
2. Włączyć zasilanie centrali.
3. Uruchomić program NeoGSMIP64 Manager (w wersji dedykowanej do danej wersji centrali).

Kliknąć ikonę połączenia kablowego z centralą.



4. Przeprowadzić konfigurację centrali.
6. Zakończyć programowanie i odłączyć kabel ze złącza micro USB.

Konfiguracja lokalna TCP/IP.



Jeżeli centrala została odpowiednio skonfigurowana i są znane dane dostępowe to możliwa jest konfiguracja bez fizycznego połączenia komputer serwisowy - centrala.

Do programowania wymagane jest:

- centrala nie może być w trybie uzbrojenia (czuwania), alarmu,
 - znajomość: ID centrali, klucza TCP/IP, hasło komunikacji z PC, ewentualnie plik z konfiguracją centrali,
 - komputer serwisowy z dostępem do sieci lokalnej.
1. Uruchomić program NeoGSMIP64 Manager.
 2. Upewnić się, że komputer PC jest w tej samej sieci co centrala NeoGSM-IP-64.
 3. Wybrać tryb połączenia „**2.Połączenie lokalne TCP/IP**”.
 4. Wprowadzić ID płyty z naklejki.

Wersja

Sprzęt:

Program:

ID płyty

5. Wprowadzić klucz szyfrowania TCP/IP.

▼ Komunikacja

Hasło komunikacji 111111

Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP 1111111111111111

Hasło serwisowe 123B

możliwa zmiana konfiguracji poprzez sms

możliwy zdalny dostęp poprzez TCP/IP (modem GSM lub WIFI)

wymagane zezwolenie użytkownika na zdalny dostęp

6. Można również otworzyć plik ustawień *.rpn co wczyta nam ID i klucz automatycznie.
7. Centrala przyjmuje połączenia tylko w trybie serwisowym. (zworka SE na płycie centrali NeoGSM-IP-64)



8. Nacisnąć przycisk
9. Program NeoGSMIP64 Manager wyszukuje dostępne centrale NeoGSM-IP-64 w zakresie adresów sieci IP komputera, pokazuje się okno ze znalezionym adresem IP. (możliwa jest edycja ręczna)


Adres IP

Proszę wprowadzić adres IP centrali


192.168.2.59

OK Cancel

10. Następuje połączenie z centralą, pojawia się migająca antenka i napis: „**lokalne wifi/lan**”.



Konfiguracja zdalna TCP/IP/GPRS.



Wymagania:

- Komputer z dostępem do Internetu.
- Karta SIM z aktywną usługą GPRS (telemetria – M2M) oraz poprawnie skonfigurowany APN, lub lokalna sieć połączona z Internetem.
- Zaznaczona opcja „**możliwy zdalny dostęp poprzez TCP/IP (modem GSM lub WIFI)**” (zakładka **Komunikacja, testy, liczniki**)

Uwaga!

Przy stałym adresie IP konieczne jest przekierowanie portu 8888 w routerze.

1. Uruchomić program NeoGSMIP64 Manager.
2. Upewnić się, że komputer PC jest połączony z siecią Internet.
3. Wybrać tryb połączenia „**2. Połączenie zdalne TCP/IP/GPRS**”.
4. Wprowadzić ID płyty z naklejki.

5. Wprowadzić klucz szyfrowania TCP/IP.


6. Można również otworzyć plik ustawień *.rpn co wczyta nam ID i klucz automatycznie.




7. Nacisnąć przycisk .
8. Program NeoGSMIP64 Manager wyszukuje centralę na serwerze RopamBridge.
9. Wysłać do centrali sms o treści: „**hasło serwisowe connect**” (np. „123B connect”).

Wyślij do centrali sms o treści: 123B connect

Lub uruchomić funkcję „Programowanie zdalne” z panela TPR4.

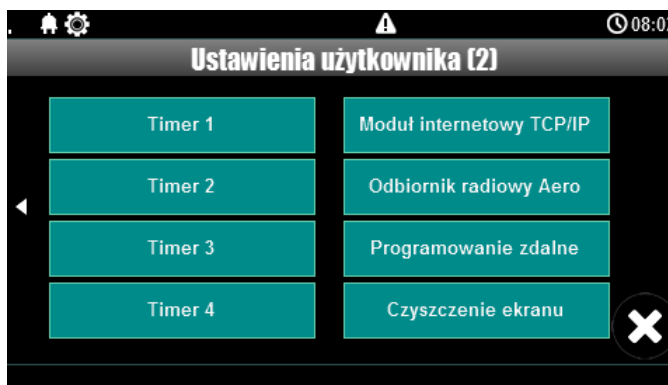

10. Następuje połączenie z centralą, pojawia się migająca antenka i napis: „zdalne gprs”.



Aktualizacja oprogramowania centrali.

Uwagi:

Aktualizacja centrali, paneli lub ekspanderów w systemie zawsze wymaga:

- aktualizacji wszystkich pozostałych elementów do wersji kompatybilnych,
- identyfikacji i zaprogramowania aktualnym programem konfiguracyjnym, dedykowanym do najnowszych wersji,
- weryfikacji i ewentualnie zmiany w funkcjach, skryptach LogicProcessor-a,
- weryfikacji lub skasowania i utworzenia na nowo użytkowników systemu (kodów).


Metody aktualizacji.

1. Aktualizacja za pomocą programu NeoGSMIP64 Updater.

Aktualizacja odbywa się za pomocą kabla micro USB i jest możliwa nawet w przypadku braku Internetu lub niepowodzenia aktualizacji online (wymagany plik firmware aktualizacji).

Wymagania:

- połączenie komputera z centralą za pomocą kabla micro USB,
- zapewnienie stałego zasilania centrali.
- program NeoGSMIP64 Updater należy uruchomić z uprawnieniami administratora.

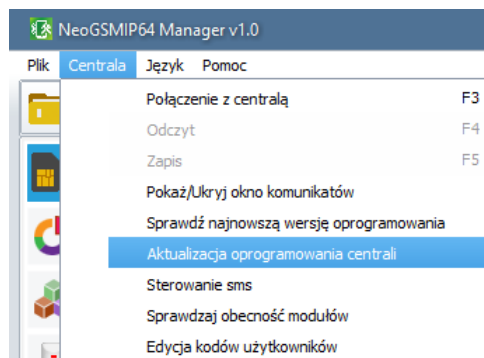


- **Pobierz z serwera** – pobiera aktualny firmware z serwera Ropam.
- **Zapis pliku firmware na dysk** – zapisuje pobrany plik firmware na dysku lokalnym.
- **Wybierz...** - pozwala na wybranie pliku aktualizacji znajdującego się na dysku lokalnym.
- **Aktualizuj** – rozpoczyna proces aktualizacji.

2. Aktualizacja online za pomocą programu NeoGSMIP64 Manager.


Aktualizacja jest możliwa zdalnie (bez kabla micro USB) poprzez połączenie serwisowe lokalne TCP/IP lub zdalne TCP/IP/GPRS.

Wymagania:

- Połączenie centrali z siecią Internet Wifi lub Ethernet.
- Zapewnienie stałego zasilania centrali.

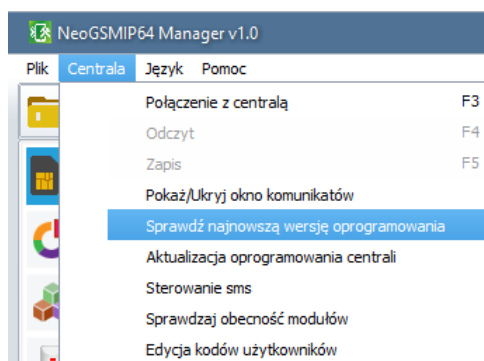

Pojawia się okno „Aktualizacja zdalna oprogramowania centrali”.

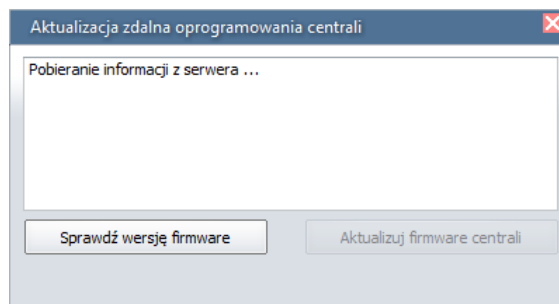

- **Sprawdź wersję firmware** – sprawdza na serwerze Ropam najnowszą dostępną wersję oprogramowania.
- **Aktualizuj firmware centrali** - rozpoczyna proces aktualizacji.

Proces aktualizacji trwa ok. 5 minut.


3. Aktualizacja za pomocą panelu TPR4.

Wymagania:


- Połączenie centrali z siecią Internet Wifi lub Ethernet.
- Zapewnienie stałego zasilania centrali.
- Wejście w menu „**Ustawienia serwisowe**” panelu TPR4.



- „**Sprawdź nowy firmware**” - sprawdza na serwerze Ropam najnowszą dostępną wersję oprogramowania.

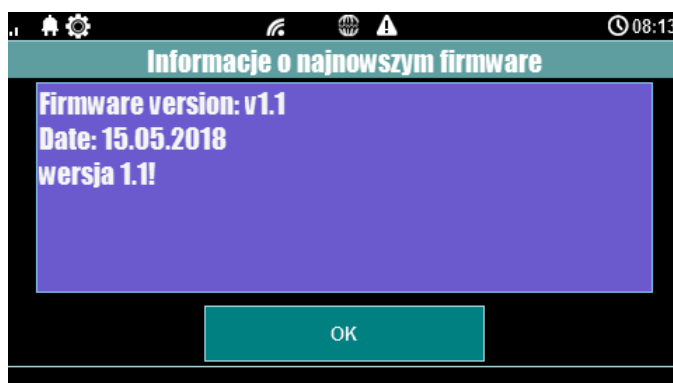

Po naciśnięciu „OK” pojawia się okno:

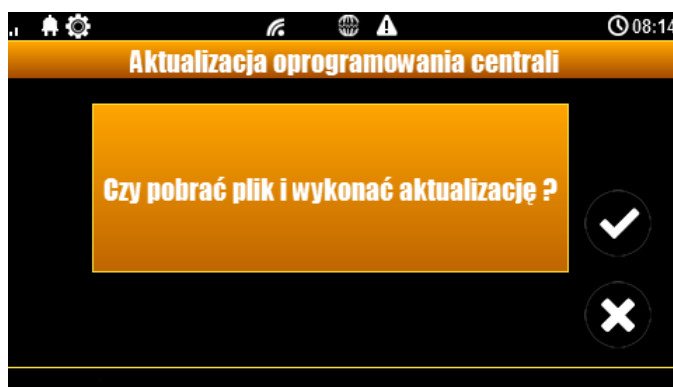

- Kliknięcie potwierdzenia rozpoczyna aktualizację centrali.

Proces aktualizacji trwa ok. 5 minut.

Uwaga.

Jeżeli z jakichś powodów aktualizacja centrali nie zakończyła się powodzeniem i nie można nawiązać ponownego połączenia z modulem, należy:

- odłączyć zasilanie
- założyć zworkę na złącze „PR”,
- włączyć zasilanie,
- centrala znajduje się wtedy w trybie bootloader co jest sygnalizowane przemiennym mruganiem diod: „com”, „log”, „incom” – „send”, „fail”, „ac/dc”. W tym trybie można podjąć próbę aktualizacji za pomocą programu NeoGSMIP64 Updater, w sposób analogiczny do aktualizacji sprawnej płyty,
- po skończeniu operacji należy zdjąć zworkę
- zrestartować centralę.

5. Moduły dodatkowe i rozszerzenia.

Ostrzeżenia.

Urządzenia Ropam Elektronik są częścią pełnego systemu alarmowego, którego skuteczność działania uzależniona jest od jakości i stanu technicznego wszystkich urządzeń (czujek, sygnalizatorów), okablowania, itd. wchodzących w skład systemu. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego testowania działania systemu alarmowego, Należy sprawdzać czy centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek (PIR, kontaktrony, itd.) czy działają sygnalizatory (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz powiadomienia. Szczegółowy sposób kontroli systemu ustala instalator, które zaprojektował system. Zalecane są okresowe konserwacje systemu (z kontrolą stanu urządzeń, zasilania rezerwowego, działania systemu, powiadamiania itd.).

Ropam Elektronik nie odpowiada za poprawne działanie operatorów i infrastruktury sieci GSM wykorzystywanych do powiadomień o stanach alarmowych i zdalnego sterowania. Mając to na uwadze zalecamy korzystać z takich usług i abonamentów dostępnych na rynku, które gwarantują poprawne działanie (minimalizacja czynnika ludzkiego np. zablokowane połączenia wychodzących z powodu braku środków na koncie), pozwalają na pełną konfigurację zajętości toru GSM (np. wyłączenie usług reklamowych, niedostępne w usługach pre-paid). Ponadto należy zwrócić uwagę, że usługami gwarantowanymi przez operatorów GSM są usługi transmisji głosowej (VOICE) a nie SMS-y, dlatego ważne informacje powinny być przekazywane poprzez połączenia głosowe a ewentualnie dokładna identyfikacja zdarzenia następuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).


EXP-LAN

Ekspander Ethernet do NeoGSM-IP-64 - umożliwia połączenie centrali do sieci lokalnej za pomocą połączenia przewodowego.

- port Ethernet: 10/100 BaseT, RJ45,
- kompatybilność: NeoGSM-IP, NeoGSM-IP-64,
- PCB moduł lokalny, montowany na płycie,
- **zainstalowanie EXP-LAN wyłącza komunikację WIFI w centrali,**



Podłączenie modułu EXP-LAN.

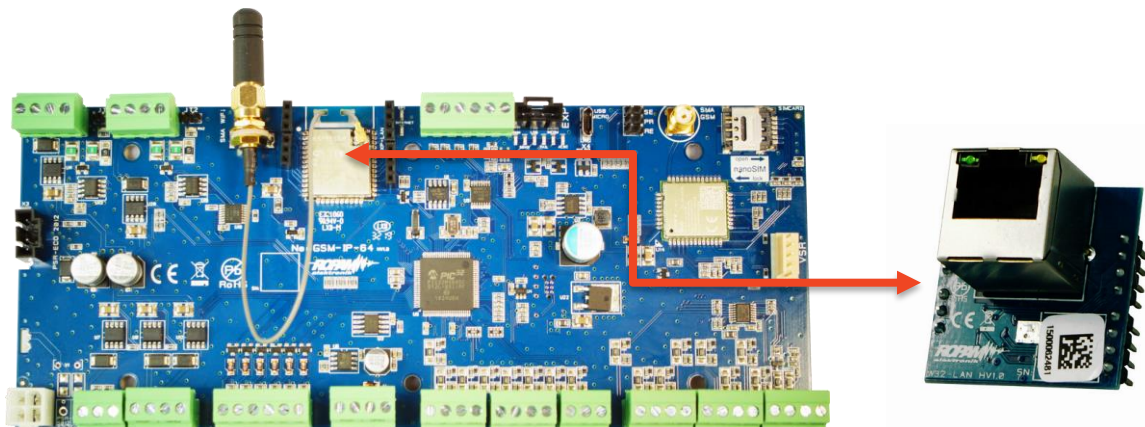

Montaż modułu do centrali poprzez NeoGSMIP64 Manager.

TPR-4

Opis ogólny.

Właściwości.

Panele dotykowe serii TPR-4 to dotykowe manipulatory pozwalające w pełni korzystać z zasobów systemów alarmowych i automatyki budynkowej bazującej na produktach Ropam Elektronik.

Nowoczesna konstrukcja oparta o w zależności od wersji pojemnościową, lub rezystancyjną technologię dotykową i zaawansowane algorytmy komunikacji pozwalają użytkownikowi w łatwy sposób podglądać oraz kontrolować stan systemu.

Funkcja losowej klawiatury wyświetlanej na ekranie umożliwia zmienne ułożenie klawiszy za każdym razem gdy zachodzi potrzeba zalogowania się do systemu/weryfikacji ustawień co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika systemu.

Elastycznie konfigurowalne menu ekranów panelu pozwala na dopasowanie funkcjonalności ekranu i systemu zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika (funkcja konfiguracji ikon na ekranach).

Slot kart SD udostępnia możliwość zapisu zdarzeń z systemu (temperatury, logi wartości wejścia analogowego AI) oraz pozwala na zapisanie pliku z planem budynku a następnie podglądanie bieżących zdarzeń (np. naruszenia wejść) na tym planie jak również wyświetlanie zdjęć z karty SD w trybie wygaszacza ekranu.

Panel wyposażony jest w 2 dodatkowe wejścia co zwiększa funkcjonalność i ergonomię systemu (wejścia parametryzowane identycznie jak w systemie: NO, NC, EOL, 2EOL NO, 2EOL NC).

Intuicyjne menu użytkownika i bogate funkcje instalatora w pełni zaspokajają potrzeby obecnych systemów alarmowych i automatyki domowej.

Funkcja aktualizacji firmware w panelu poprzez złącze micro USB ułatwia wgranie nowych wersji oprogramowania panelu do urządzenia.

Zastosowanie.

Panele dotykowe serii TPR-4 i inne urządzenia dodatkowe to idealne rozwiązanie dla obiektów mieszkalnych i małych obiektów komercyjnych. Nowoczesna stylistyka, sprawdzona technologia panelu dotykowego z efektownym kolorowym wyświetlaczem LCD doskonale pasuje do większości wnętrz i pomieszczeń. Intuicyjny i przejrzysty interfejs, powoduje że sterowanie systemem alarmowym/automatyką domową nigdy nie było tak proste jak z panelami dotykowymi serii TPR-4. Panel dotykowy w połączeniu z centralami serii: NeoGSM-IP-64 pozwala na zbudowanie w pełni funkcjonalnego systemu alarmowego/automatyki domowej.

Elastyczne funkcje pozwalają ponadto na stosowanie w systemach, w których wykorzystuje się kontrolę sygnałów binarnych, temperaturę, wilgotność, wymagana jest weryfikacja wizualna a przesyłanie informacji opiera się na SMS, VOICE, e-mail.

Opis panelu dotykowego.

Podstawowe właściwości panelu dotykowego TPR-4:

- kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT LCD, 16,7 mln. kolorów
- panel dotykowy „Touch Panel”, bez mechanicznych styków
- interaktywne graficzne menu z piktogramami (ikony)
- funkcja losowego układu klawiatury numerycznej
- konfigurowalne menu panelu (ikony)
- tekstowe podpowiedzi dla danych funkcji
- intuicyjne: kontrola i sterowanie systemem
- sterowanie wyjściami centrali
- szybkie sterowanie wyjściem przekaźnikowym w TPR-4
- diody LED statusu systemu
- pasek dodatkowych informacji o stanie systemu
- wyświetlanie informacji z LogicProcessor na ekranie głównym
- sygnalizacja akustyczna
- wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza i zegara, lub wyświetlający kolekcję zdjęć zapisanych na karcie SD.
- dwa wejścia alarmowe
- magistrala RopamNet do komunikacji systemowej
- lokalny port USBmicro do aktualizacji firmware panelu
- funkcja uaktualnienia oprogramowania
- estetyczna i solidna obudowa w kolorze białym lub czarnym
- zabezpieczenie antysabotażowe obudowy
- rozłączne listwy zaciskowe (z wyjątkiem wersji „P”)
- współpraca z centralami NeoGSM-IP-64, NeoGSM-IP, OptimaGSM.

Budowa panelu dotykowego TPR-4.

Panel dotykowy TPR-4 w obudowie natynkowej składa się z elementów:

- podstawa z poliwęglanu, do mocowania PCB (mocowana poprzez wkręty (4) do podłoża),
- płyta PCB z wyświetlaczem TFT, przełącznikiem anty-sabotażowym, złączami oraz elementami elektronicznymi (mocowana poprzez śruby (4) do podstawy),
- panel zewnętrzny z poliwęglanu, zamykający obudowę TPR-4 (montowany do podstawy poprzez śruby z boku obudowy (4)
- ramka maskująca
- mocowanie za pomocą wkrętów

Opis złączy i elementów.

Panel dotykowy posiada dwie listwy zaciskowe.

Złącze/Element	Opis /Funkcja
NC	styk przełącznika normalnie zwarty (rozwierany przy przełączeniu w pozycje ON)
C	styk przełącznika wspólny
NO	styk przełącznika normalnie rozarty (zwierany przy przełączeniu w pozycje ON)
I2	wejście alarmowe w panelu, drugi zacisk GND,
I1	wejście alarmowe w panelu, drugi zacisk GND,
A	złącze magistrali systemowej RopamNET, zasada łączenia A-A
B	złącze magistrali systemowej RopamNET, zasada łączenia B-B
GND	zacisk „masy” centrali, wspólny dla zasilania i wejść panelu.
+12V	wejście zasilania DC panelu, drugi zacisk GND
USB micro	gniazdo USB do podłączenia komputera serwisowego, wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania (firmware) w panelu dotykowym (wymagany kabel USB A - USB B micro)
JT1 zworka	JT1 założona = rezystor terminujący włączony w magistrale RopamNET JT1 zdjęta = rezystor terminujący odłączony od magistrali RopamNET
PR zworka	Założona = wejście w tryb update centrali, buzzer włączony - sygnał ciągły Zdjęta = tryb pracy normalnej
Gniazdo karty SD	gniazdo do montażu karty microSD (SD/SDHC) wymagana do funkcji: - plan budynku (tablica synoptyczna), 'plan.bmp' (serwis), - możliwość wgrania do 4 planów lokalizacja pliku: SD/plan1.bmp, typ pliku: BMP, rozmiar: 480x272px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit), - cyfrowa ramka zdjęć , 100 zdjęć maksymalnie, czas wyświetlania zdjęcia 10 s., sekwencja: kolejność data pliku (najstarszy = pierwszy) lokalizacja pliku: SD card/pics, typ pliku: BMP, JPG, rozmiar: 480x272px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit), - rejestracja historii temperatury (automatycznie), dla każdego dnia tworzony jest plik z danymi o nazwie rr_mm_dd.txt. do dalszego przetwarzania danych (rr – rok, mm – miesiąc, dd – dzień)

Widok i wymiarowanie panelu.

Na tylnej ścianie urządzenia znajduje się otwór, którym można doprowadzić przewody zasilające oraz sygnałowe do panelu. W wersji „P” tył panelu jest płaski i przystosowany do montażu bezpośrednio na ścianie, w pozostałych wersjach z tyłu znajdują się rozłączne listwy zaciskowe, które wystają ok. 10mm poza obudowę, co należy uwzględnić w trakcie montażu.

Widok z tyłu obu wersji paneli:




TPR-4XX w wersji płaskiej



TPR-4XX w wersji zwykłej

Wymiarowanie panelu:

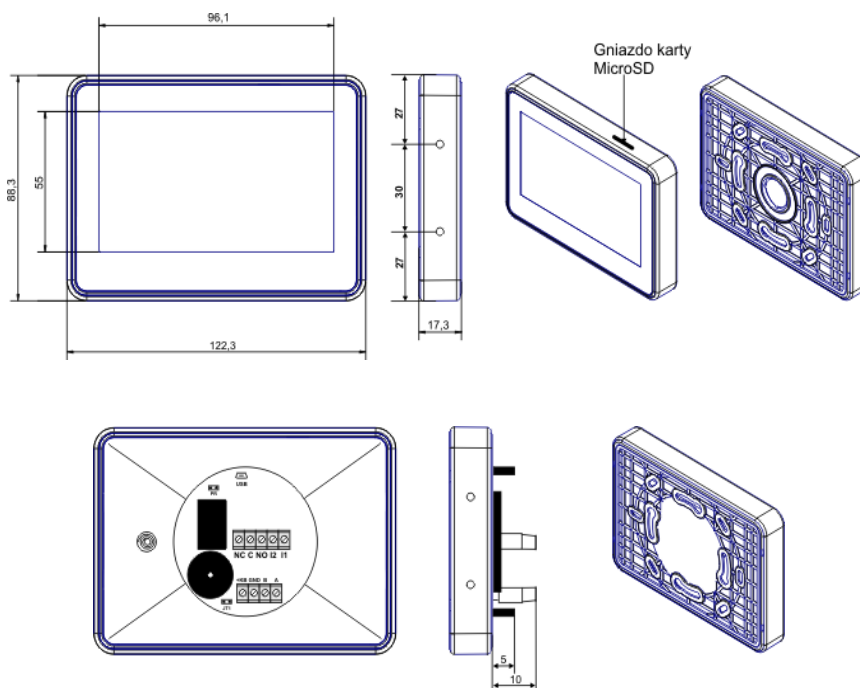


Montaż i uruchomienie.

Wymagania podstawowe.

System zbudowany w oparciu o panele serii TPR-4 oraz pozostałe wymagane elementy przeznaczone są do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenia powinny być montowane w pomieszczeniach

zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=20%- 90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C...+55°C. Przed przystąpieniem do instalacji należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. Ponieważ zasilacz systemu zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

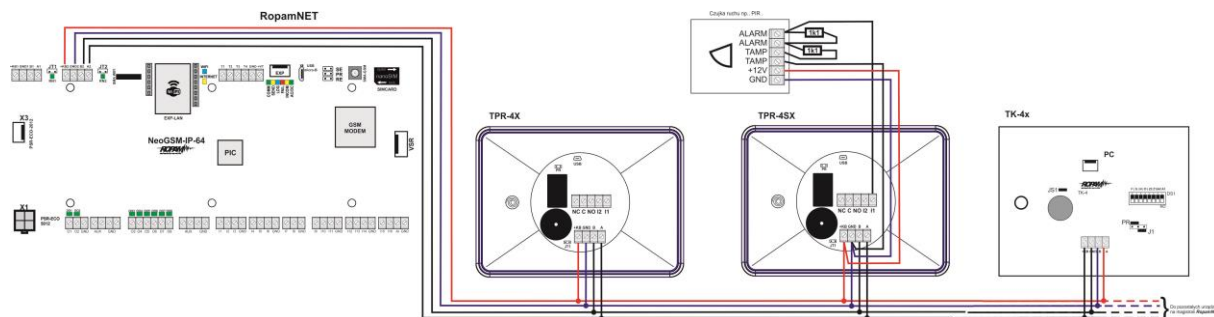

Podłączenie panelu.



Procedura montażu i uruchomienia TPR-4.

- Wykonać kompletne okablowanie: sygnałowe i zasilające.
- ściągnąć ramkę maskującą boki obudowy (bez pomocy narzędzi, demontaż ręczny)
- zdemontować tylną część obudowy
- przykręcić tylną część obudowy do prawidłowo osadzonej w podłożu puszkowej (Powierzchnia montażowa musi być gładka, gdyż zniekształcenie podstawy spowoduje brak pasowania z panelem zewnętrznym. Próba forsownego pasowania podstawy i panelu zewnętrznego może spowodować uszkodzenie wyświetlacza TFT).
- Zdemontować listwy zaciskowe od PCB (wersje inne niż „P”)
- Podłączyć wymagane sygnały do listew zaciskowych panelu.
- Jeżeli panel TPR-4 znajduje się na końcu linii przy połączeniu szeregowym lub panele są połączone w gwiazdę to należy założyć zworkę JT1 (rezystor terminujący magistralę RS485).
- Zmontować panel(e) TPR-4 w odwrotnej kolejności niż pkt. 2.
- Wykonać pozostałe czynności i połączenia w systemie (centrala GSM, czujki, sygnalizatory).
UWAGA: W przypadku podłączenia czujki do wejścia panela jej zasilanie i masa powinny być również podłączone do zacisków na panelu (patrz rysunek wyżej), w przeciwnym razie grozi to niepoprawnym działaniem czujki w trybach innych niż NO/NC.
- Włączyć zasilanie systemu (230V/AC).
UWAGA: jeżeli w systemie będą zainstalowane panele TPR-4 (1-4), to pierwsze uruchomienie należy wykonać bez podłączonej magistrali RopamNet. Po włączeniu zasilania należy zmienić adres wybranego panelu na TPR1,TP2,TP3,TP4, zatwierdzić

zmianę (menu serwis) oraz wyłączyć zasilanie . Następnie należy podłączyć magistralę RopamNet do paneli i ponownie załączyć zasilanie systemu.

11. Wykonać pozostałe czynności w systemie np. podłączyć akumulator.
12. Uruchomić komputer serwisowy i aplikację NeoGSMIP64 Manager.
13. Podłączyć kabel USB Micro do portu w komputerze i do gniazda USB Micro na płycie centrali.
14. Skonfigurować system i panel(e), wykonać identyfikację modułów w systemie (ikonka  w zakładce , zapisać konfigurację do centrali).
15. Dokonać testów i prób funkcjonalnych.
16. Odłączyć kabel z gniazda USB Micro i wykonać pozostałe wymagane czynności. 15. Dokonać ostatecznych testów i prób funkcjonalnych, szkolenia użytkowników.


UWAGA: Należy unikać zalania wyświetlacza wodą!

Konfiguracja paneli dotykowych TPR-4.

Programowanie i konfigurację panelu dotykowego można wykonać:

- z poziomu menu serwisowego (lokalnie, każdy panel dotykowy TPR-4 niezależnie - tylko wybrane funkcje)
- z poziomu programu NeoGSMIP64 Manager (lokalnie lub zdalnie - RopamBridge, Serwer lokalny)

Menu główne panelu dotykowego TPR-4 (domyślne ustawienie ikon):

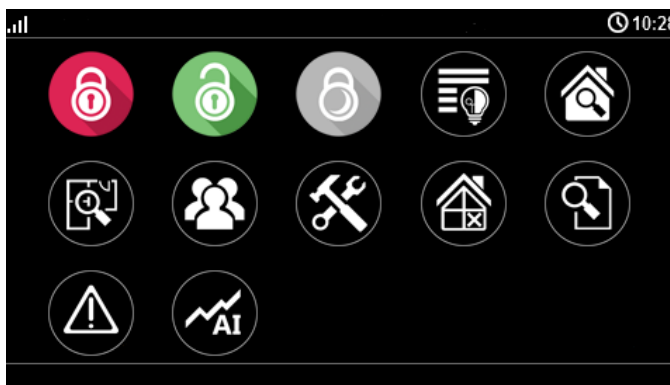


Konfiguracja TPR-4: menu użytkownika.



Ekran użytkownika - system NeoGSM-IP-64

Widok okna z ustawieniami użytkownika dla panelu TPR-4:

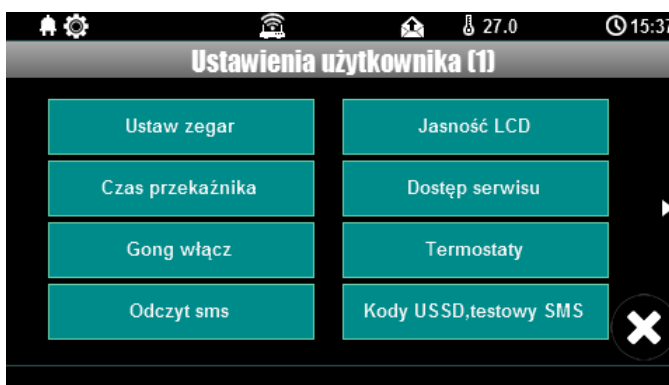


Ustaw zegar.

Opcja pozwalająca na ustawienia czasu i daty w systemie.

Czas przekaźnika.

Czas załączenia przekaźnika w panelu dotykowym.

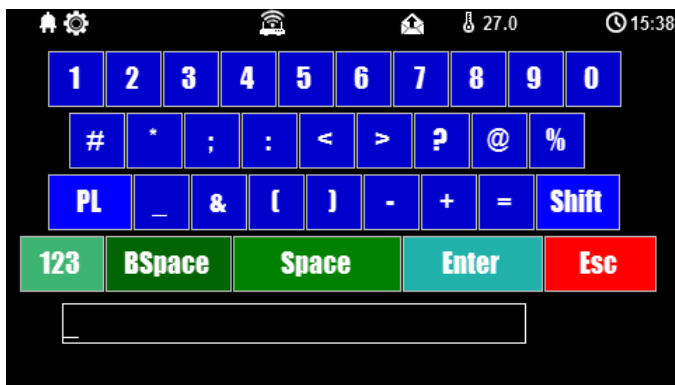

* Ustawienie: działanie bistabilne, czas 0s. powoduje działanie przekaźnika od włączenia do wyłączenia ikonką na panelu dotykowym.

Wyższy priorytet sterowania mają termostaty i Logic Procesor, tak więc w przypadku sterowania przekaźnika tych źródeł, funkcja „czas załączenia przekaźnika” nie będzie działać poprawnie.

Gong włęcz.

Załączenie gongu w panelu TPR.


Odczyt SMS.

Odczyt SMS przesłanych do systemu.

Jasność wygaszacza.

Regulacja jasności wygaszacza dla cyfrowej ramki zdjęć (gdy obecna karta SD ze zdjęciami) lub jasności zegara z datownikiem na ekranie wyświetlacza.

Zmiany jasności dokonać można za pomocą gestu "slide" - przesunięcia palcem po podziałce jasności. Jasność wyświetlacza jest aktualizowana na bieżąco.

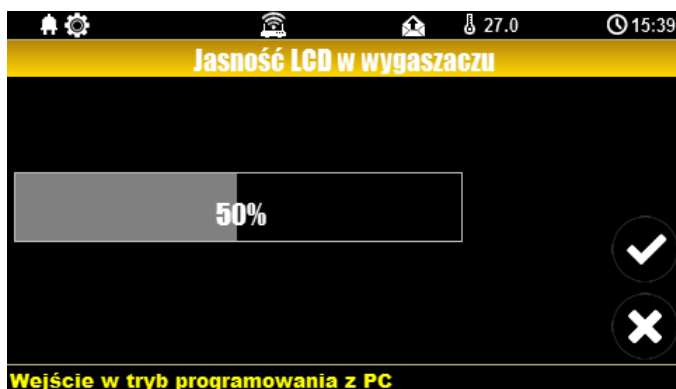

Dostęp serwisu.

Aktywacja dostępu do funkcji serwisowych w panelu TPR.

Dostęp do funkcji serwisowych jest możliwy przez 8h lub do kolejnego restartu centrali. Po nim w razie potrzeby należy tryb serwisowy włączyć ponownie.


Termostaty.

Ustawienia temperatur dla poszczególnych tzw. termostatów binarnych, czyli progów temperatury określonych dla każdego z czujników dostępnych w systemie (z poziomu TPR-a możliwe jest sterowanie progami tylko dla czterech pierwszych czujników). Każdy z czujników posiada dwa progi temperatury a i b. Dokładny opis konfiguracji patrz opis programu NeoGSM-IP-64 Manager.

UWAGA: Nie należy mylić tej funkcji z termostatem systemowym dostępnym bezpośrednio z menu TPR-a.



Po wybraniu okna z ustawieniami temperatury danego czujnika otwiera się okno ustawień temperatury:

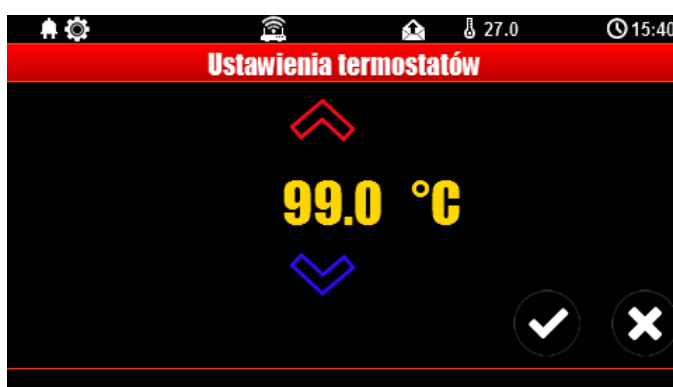

Kody USSD, testowy SMS.

Udogodnienie pozwalające na dostęp do funkcji testowych systemu z poziomu panelu dotykowego w systemach NeoGSMIP64 Manager.

Testowanie działania systemu z użyciem komend USSD oraz wysłania testowych SMS-ów z poziomu panelu dotykowego bez potrzeby dostępu do systemu za pomocą programu narzędziowego NeoGSMIP64 Manager.

Wprowadzenie kodu USSD.

Po naciśnięciu pojawi się ekran wprowadzenia kodu USSD.


Wyślij kod USSD do sieci GSM.

Funkcja pozwala na weryfikację środków dostępnych na koncie prepaid, doładowania oraz pozostałe funkcje zarządzania kontem za pomocą kodów USSD.

Wyślij sms testowy.

Wysła SMS wprowadzony za pomocą klawiatury na panelu dotykowym do pierwszego użytkownika na liście numerów w systemie.

Funkcja daje możliwość przetestowania działania komend SMS w systemie.

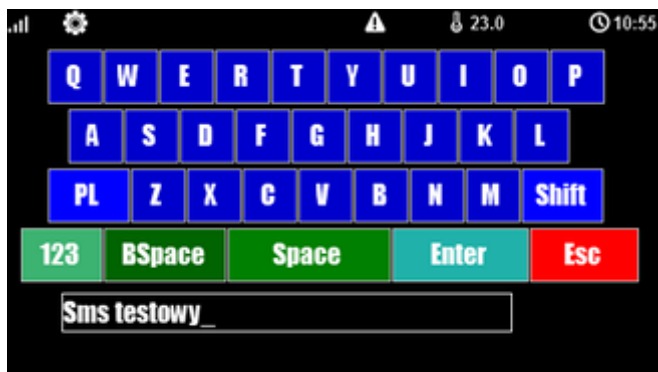

Timery 1-4.

Dostępne tryby timerów dla systemu NeoGSM-IP-64 to:

- stały
- dzienny
- tygodniowy
- miesięczny
- roczny

Ustawienia timerów dla systemu - widok okna w programie NeoGSMIP64 Manager:

Timer1								Timer2		Timer3		Timer4	
Lp	Stan	Rok	Miesiąc	Dzień	Czas	Dzień tyg.							
1	1 ON								+	-			


Tryb timera

roczny dzienny
 miesięczny stały
 tygodniowy wyłączony

Panel dotykowy TPR-4 może obsługiwać TYLKO ustawienia timerów dziennych i tygodniowych !!!



Jeśli w systemie jest ustawiony timer inny niż dzienny lub tygodniowy to jego edycja jest możliwa **TYLKO** za pomocą programu narzędziowego NeoGSMIP64 Manager. W przypadku próby edycji takiego timera za pomocą panelu TPR-4 zostanie wyświetlony komunikat:

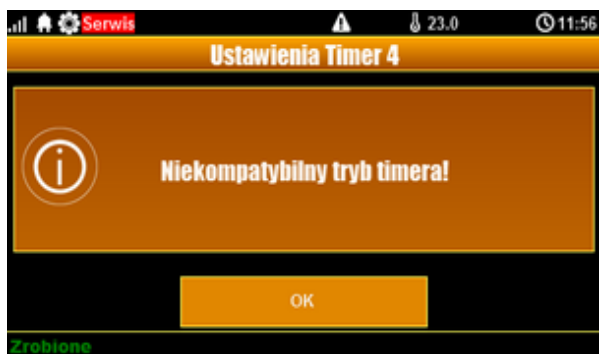

Moduł internetowy.


Okno konfiguracji modułu TCP/IP. Pozwala na odczyt danych modułu:

- status sieci
- nadanie SSID
- nadanie klucza szyfrowania WPA
- restart modułu
- QR code

Klawisz SSID: pozwala nadać nazwę systemu rozgłaszaną dla urządzeń WiFi (w nazwie nie wolno stosować znaku spacji!).


Klawisz WPA: umożliwi nadanie klucza szyfrowania WPA dla dostępu bezprzewodowego (**min 8 znaków**).

Klawisz Restart modułu: restart komunikacji WiFi lub Ethernet.

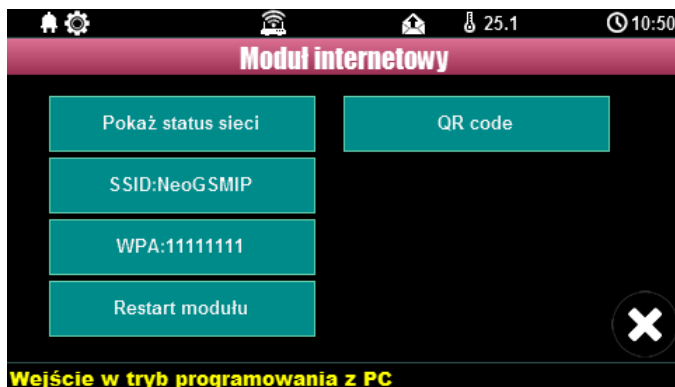

Pokaż status sieci.

Status sieci: odczyt danych konfiguracyjnych sieci LAN i WiFi z centrali dla potrzeb zestawienia zdalnego połączenia z systemem lub diagnozy ew. problemów ze zdalnym połączeniem za pomocą TCP/IP.

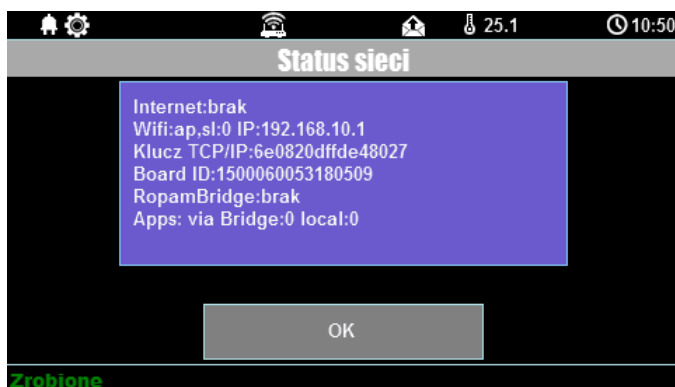

SSID:

Nazwa sieci WiFi, do której ma się logować moduł internetowy.

WPA:

Klucz zabezpieczający sieci WiFi.

Restart modułu.

Opcja restartu modułu internetu, wymagane gdy moduł nie odpowiada zbyt długo.

QR-code

Funkcja wyświetla kod QR, zeskanowany przez aplikację RopamNeo umożliwi połączenie z centralą.

Programowanie zdalne.


Funkcja aktywująca możliwość zdalnego programowania systemu za pomocą połączenia zdalnego z komputerem przez program NeoGSMIP64 Manager (via GPRS, TCP/IP).



Czyszczenie ekranu.

Włączenie funkcji blokuj ekran na 60 s i umożliwia wyczyszczenie go.

Konfiguracja TPR-4: menu serwisowe.

Aktywacja dostępu do funkcji serwisowych następuje po włączeniu dostępu serwisu w menu użytkownika - przycisk: "Dostęp serwisu".

W celu wejścia w ustawienia dostępu dla instalatora, należy nacisnąć , następnie przycisk "serwisowe". **Należy wprowadzić kod serwisowy i potwierdzić 'enter' (fabrycznie kod serwisowy = 123B).** Po tej operacji dostępne są opcje konfiguracji.

Zatwierdzenie zmian następuje poprzez przycisk:  a wyjście bez zapisu zmian: . **UWAGA: W trybie serwisowym system nie obsługuje bieżących zdarzeń z wejść, alarmów sabotażowych itd. Tryb serwisowy jest sygnalizowany przez mruganie diody czerwonej i żółtej.**

Dla pozostałych okien/klawiatur:

Typ okna / Klawiatura	Potwierdzenie funkcji	Wyjście z funkcji
Numeryczna	#	*
Pełna	ENTER	ESC
Graficzne		

Widok okna z ustawieniami serwisowymi dla panelu TPR-4:



Ustawienia.

- **Czas alarmu głośnego** - określa czas akustycznej sygnalizacji alarmu w danym panelu dotykowym. Zakres ustawień: 0-9999[s].

- **Adres klawiatury** -TP1 do TP4 (fabrycznie TP1, jeżeli w systemie będzie pracował więcej niż jeden panel TP, należy uruchomić system zgodnie z procedurą i zmienić w wybranym TP adres na TP2-TP4).
- **Hasło/kod dostępu/serwisowe: dostępna zmiana kodu serwisowego (także hasła komunikacji z NeoGSMIP64 Manager). Hasło powinno się składać z czterech znaków (cyfry, litery: duże lub małe).**
- **Restart centrali** - TPR-4 umożliwia restart systemu z poziomu panelu dotykowego. Funkcja przydatna po wprowadzeniu zmian w systemie.
- **Edycja planu:** okno pozwala na rozmieszczenie czujek na planie budynku. Czujki rozmieszcza się (dotknij lokalizację) w kolejności: I1, I2..Ix.
>: pomiń dany numer wejścia
OK: zaakceptuj rozmieszczenie
X: wyjście bez akceptacji

UWAGA:


- wszystkie nazwy maksymalnie 20 znaków,
 - dozwolone polskie czcionki,
 - nazwy pamiętane są w pamięci danego TP
- **Sprawdź nowy firmware:** pozwala na sprawdzenie i w przypadku pojawienia się aktualizacji zainstalowanie najnowszego firmware`u.
- **Kalibracja dotyku:** pozwala na skalibrowanie dotyku postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie panelu.

Lokalizacja pliku z planem budynku: SD/plan.bmp, typ pliku: BMP, rozmiar: 480x272px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit), dodatkowo wyświetlana jest informacja o wersji panelu dotykowego.

Aktualizacja firmware.

Panele dotykowe serii TPR-4 posiadają funkcję aktualizacji oprogramowania (firmware). Funkcjonalność ta pozwala na zmianę oprogramowania do najnowszej wersji. Aktualizacja oprogramowania odbywa się za pomocą kabla USB - micro USB oraz dedykowanego programu do aktualizacji: TPR_4 update.

Widok okna programu do aktualizacji firmware:

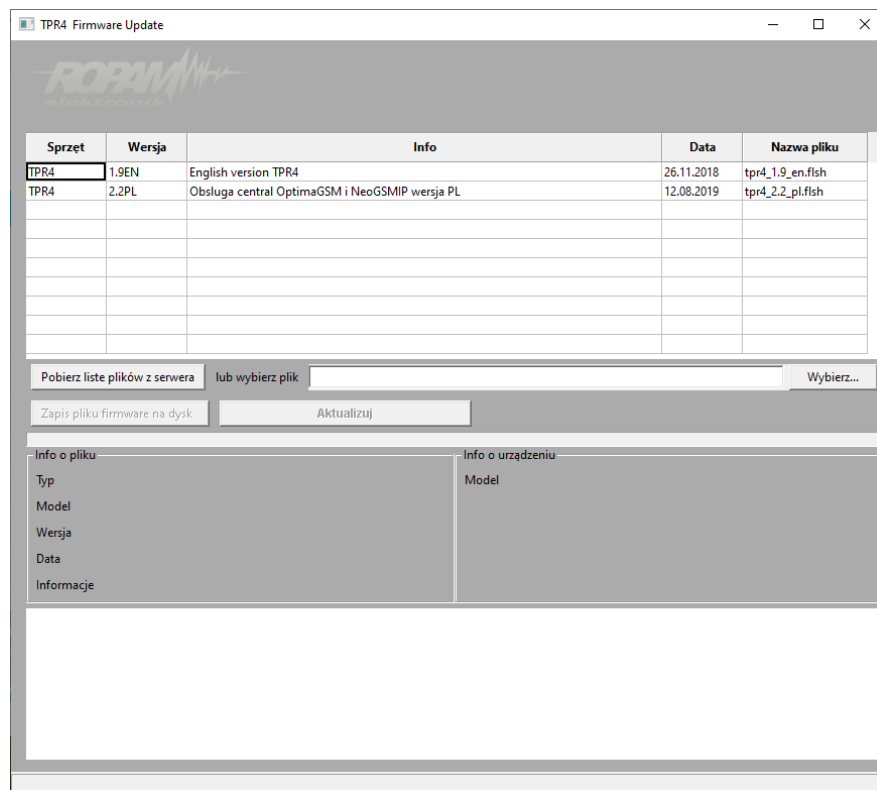

Procedura aktualizacji oprogramowania TPR-4.

Aby zaktualizować firmware panelu TPR-4 należy:

- uruchomić program TPR-4 update
- wyłączyć zasilanie systemu
- podłączyć kabel USB do komputera i panelu
- założyć zworkę PR
- załączyć zasilanie panelu (systemu)
- włączy się buzzer
- wybrać plik dwukrotnym kliknięciem
- kliknąć przycisk "Aktualizuj"
- nie odłączać zasilania podczas aktualizacji modułu !!!
- panel podczas aktualizacji zgaśnie
- po skończonej aktualizacji w programie TPR-4 Update zostanie wyświetlona informacja
- zdjąć zworkę PR
- zrestartować panel (wyłączyć i załączyć zasilanie).

W razie niepowodzenia z aktualizacją firmware w panelu - powtórzyć operację od kroku "Aktualizacja".

Konserwacja panelu TPR-4.

Panel dotykowy nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych. W przypadku zabrudzenia obudowy i panelu dotykowego należy go czyścić przy użyciu typowych środków do monitorów komputerowych LCD (najlepiej wprowadzić panel w tryb czyszczenie ekranu:

Ustawienia --> Użytkownika --> Czyszczenie ekranu

Ekran zostanie zablokowany na 60s celem wyczyszczenia, wszystkie klawisze zostaną aktywowane po upływie czasu na czyszczenie).

Parametry techniczne TPR-4.

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	9V÷14V/DC min/max
Pobór prądu	100mA/185mA @12V śr/max
Obciążalność wyjścia przekaźnikowego	1A max. @30VDC/50VAC
Typ wejść TPR-4 (programowane)	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
Komunikacja systemowa	RopamNET (protokół zastrzeżony)
Wyświetlacz LCD	4,3", TFT LCD, 16,7 mln. kolorów, 480x272 pikseli
Panel dotykowy	Pojemnościowy lub rezystancyjny
Sygnalizacja akustyczna	~ 80 dB max.
Gniazdo karty SD (funkcje)	- obsługa kart micro SD, SDHC (max. 8GB) - plan budynku (tablica synoptyczna) - cyfrowa ramka zdjęć (max. 100 zdjęć.) - rejestracja historii temperatury z czujników temp.
Obudowa	IP20 (zabezpieczenie antysabotażowe: otwarcie i oderwanie od podłoża)
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II T:-10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Złącza	rozłączne lub listwa płaska nierozłączna AWG:24-12
Wymiary TPR-4 (WxHxD)	122,3x88,3x17,3 mm (wersja „P”) 122,3x88,3x27,3 mm (pozostałe wersje)
Waga TPR-4	175g netto

EXP-I8-RN

Opis ogólny.

Moduł EXP-I8-RN służy do rozszerzenia funkcjonalności systemu o 8 wejść konfigurowalnych identycznie jak w centrali.

Właściwości.

- 8 dodatkowych wejść w systemie,
- konfiguracja pracy 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO,
- moduł na magistrali RopamNET, praca lokalna lub wyniesiona - długość magistrali do 200mb,
- konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak wejścia NeoGSM-IP-64,
- transmisja z wejść EXP-18-RN: SMS/VOICE/CLIP/IP.
- rozłączne złącza zaciskowe.

Przeznaczenie.

EXP-18-RN jest modułem wejść współpracującym z centralą alarmową NeoGSM-IP-64, NeoGSM-IP-PS-64. Moduł zwiększa o osiem ilość wejść w systemie.

Ostrzeżenia.


- *Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być konfigurowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.*
- *Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.*
- *Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.*
- *Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.*
- *W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.*

Opis modułu.

Wersje modułu.

Kod	Opis
EXP-18-RN	Moduł ekspandera wejść (dodatkowe 8 wejść w systemie), komunikacja - magistrala RopamNET
EXP-18-RN-D4M	Moduł ekspandera wejść (dodatkowe 8 wejść w systemie), komunikacja - magistrala RopamNET, obudowa na szynę DIN, szerokość 4 moduły

Budowa i opis.

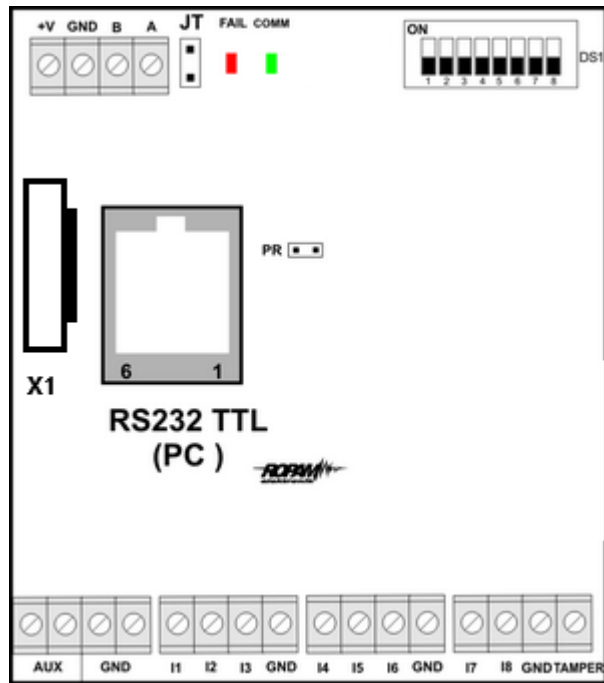

Widok modułu EXP-18-RN

Opis modułu.

Opis	Właściwości
+V, GND	zaciski zasilania modułu 9-14VDC
A,B	magistrala komunikacyjna RopamNET (EIA 485)
JT	zworka terminująca magistralę RopamNET (założyć tylko w przypadku gdy moduł znajduje się na końcu magistrali komunikacyjnej).
Diody LED:	<ul style="list-style-type: none"> - FAIL czerwona - awaria, brak komunikacji z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP-64 - COMM zielona - komunikacja z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP-64
DS1	Dip Switch do ustawiania adresu modułu w systemie - patrz obrazek.
X1	Złącze do podłączenia zewnętrznego nadzorowanego zasilacza PSR-ECO-2012 (w takiej konfiguracji nie jest potrzebne zasilanie ekspandera ze złącz +KB, lub AUX, a stan zasilacza jest monitorowany w centrali)
AUX GND	zaciski wyjścia zasilania zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym 100mA (zasilanie czujek).
I1-I8	wejścia modułu, parametryzowane identycznie jak wejścia centrali NeoGSM-IP-64
Tamper	wejście zewnętrznego tampera dla modułu, stan wyświetlany i obsługiwany z poziomu centrali NeoGSM-IP-64.

Sygnalizacja optyczna stanu.

Sygnalizacja stanów pracy - diody LED

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN AWARII
COM M	ZIELONA	<ul style="list-style-type: none"> - krótkie błyski. - poprawna komunikacja z modułem -mruga na przemian z czerwoną wejście w tryb aktualizacji firmware (bootloader aktywny, założona zworka PR) 	<ul style="list-style-type: none"> - świeci - brak komunikacji z modułem, moduł nie zidentyfikowany przez centralę.
FAIL	CZERWONY	<ul style="list-style-type: none"> - nie świeci - poprawna praca modułu - mruga na przemian z zieloną wejście w tryb aktualizacji firmware (bootloader aktywny, założona zworka PR) 	<ul style="list-style-type: none"> - świeci - brak komunikacji z modułem

Wymagania, instalacja.

Wymagania podstawowe.

Moduł ekspandera wejść EXP-I8-RN powinien być używany w warunkach o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad montażu urządzeń do sieci niskoprądowych (zasilanie, magistrale danych, okablowanie).

Wymagana jest wersja oprogramowania SV min. 2.0 oraz wersja sprzętowa HV min. 1.4!!!

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden ekspander danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla EXP-I8-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych trzech przełączników w DS1, ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabela:

Ustawienia przełączników nr 1,2 i 3 w DS1:	Adres ekspandera w systemie
1 – OFF 2 – OFF 3 – OFF	1
1 – ON 2 – OFF 3 – OFF	2
1 – OFF 2 – ON 3 – OFF	3
1 – ON 2 – ON 3 – OFF	4
1 – OFF 2 – OFF 3 – ON	5
1 – ON 2 – OFF 3 – ON	6

W przypadku zdublowania adresów w momencie wyszukania urządzeń na magistrali zostanie wyświetlona informacja o błędzie.



Instalacja i podłączenie modułu.

1. Zainstalować moduł w odpowiednim miejscu (rozdzielnia, zewnętrzna obudowa natynkowa), poprawnie zaadresować i podłączyć zgodnie z opisem wyprowadzeń zachowując szczególną ostrożność podczas podłączania przewodów zasilania.
2. Jeżeli moduł znajduje się daleko od centrali i występują w związku z tym znaczne spadki napięcia na magistrali lub w celu polepszenia bilansu prądowego centrali można zasilić ekspander bezpośrednio przy pomocy zasilacza PSR-ECO-2012 wykorzystując do tego dedykowane złącze X1, w takim układzie do urządzenia podłącza się tylko magistralę danych RopamNET i GND zaś złącze +KB pozostawia się nie podłączone. Stan zasilania jest na

- bieżąco monitorowany przez system. W takiej konfiguracji pobór prądu ekspandera nie wlicza się do bilansu prądowego centrali.
3. Połączyć przewody magistrali RopamNET modułu z centralą NeoGSM-IP-64 wg. rysunku poniżej.
 4. Dodać moduł do centrali za pomocą programu NeoGSMIP64 Manager.
 5. Skonfigurować wejścia modułu wg. potrzeb (parametry identyczne jak dla centrali NeoGSM-IP-64).
 6. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić działanie.
 7. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

Uwagi:

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

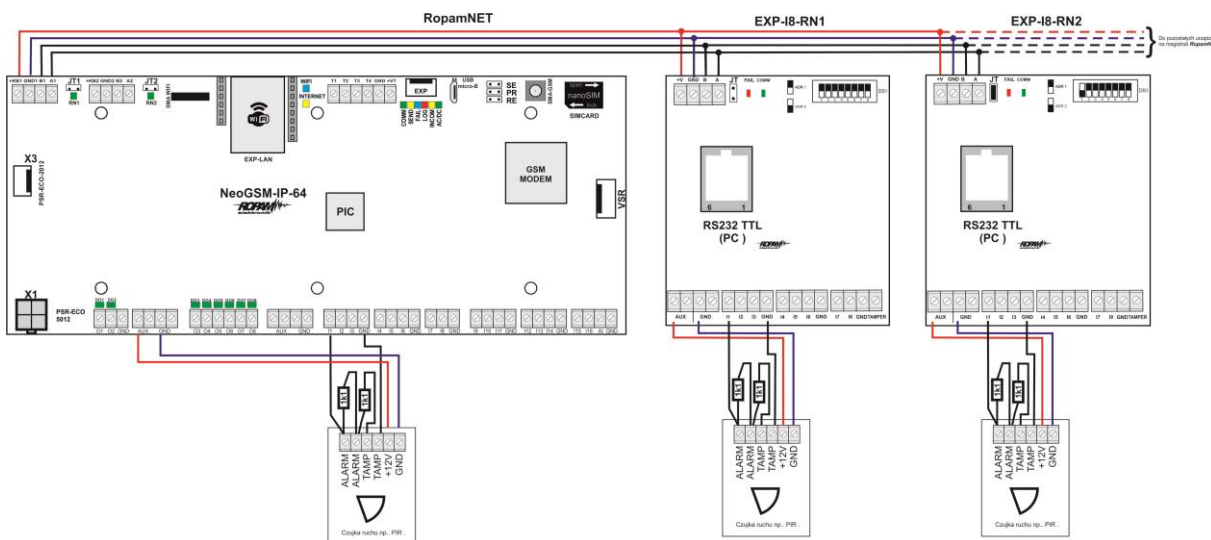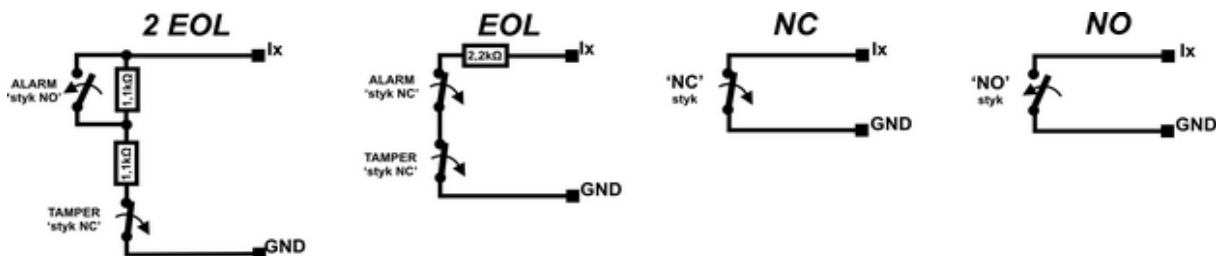Podłączenie modułu:**Możliwe polaryzacje linii:**

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND
Pobór prądu	20mA/40mA min/max (Ix=2,5mA @12VDC)
Wejścia I1-I8	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NC
Komunikacja	RopamNET
Sygnalizacja pracy	Diody LED: czerwona - awaria, zielona - komunikacja, brak komunikacji
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.: -10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	67,5 x 25 x 87 (WxHxD,mm) bez kołków montażowych, 67,5 x 30 x 87 (WxHxD,mm) z kołkami montażowymi 71mm x 57,5 x 90,7 (WxHxD,mm) obudowa na szynę DIN, szerokość 4 moduły
Waga	~50g / ~100g.

EXP-O8T-RN

Opis ogólny.

Moduł EXP-O8T-RN służy do rozszerzenia funkcjonalności systemu o 8 wyjść konfigurowalnych identycznie jak w centrali.

Właściwości.

- 8 dodatkowych wyjść w systemie,
- konfiguracja pracy NO, NC
- moduł na magistrali RopamNET, praca lokalna lub wyniesiona - długość magistrali do 200mb,
- konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak wyjścia NeoGSM-IP-64,
- transmisja z wejść EXP-I8-RN: SMS/VOICE/CLIP/IP.
- rozłączne złącza zaciskowe.
- montaż w obudowie na szynę DIN (wersja - D4M).

Przeznaczenie.

EXP-O8T-RN jest modułem wyjść współpracującym z centralą alarmową NeoGSM-IP-64. Moduł zwiększa o osiem ilość wyjść tranzystorowych (sterowanie GND, Rdc 500mOhm) w systemie.

Ostrzeżenia.

- *Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być konfigurowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.*


- *Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.*
- *Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.*
- *Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.*
- *W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.*

Opis modułu.

Wersje modułu.

Kod	Opis
EXP-O8T-RN	Moduł ekspandera wyjść tranzystorowych (dodatkowe 8 wejść w systemie), komunikacja - magistrała RopamNET
EXP-O8T-RN-D4M	Moduł ekspandera wyjść tranzystorowych (dodatkowe 8 wejść w systemie), komunikacja - magistrała RopamNET, obudowa na szynę DIN, szerokość 4 moduły

Budowa i opis.

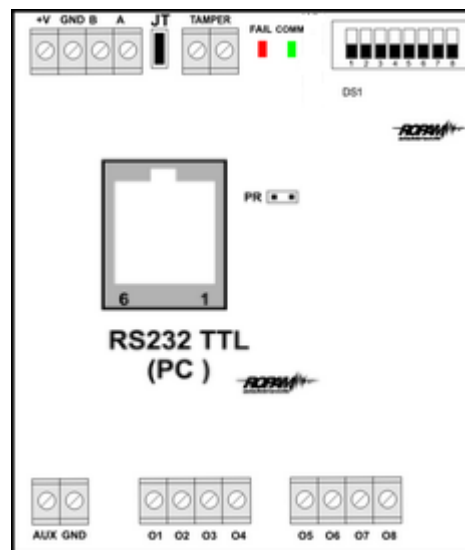

Widok modułu EXP-O8T-RN

Opis modułu.

Opis	Właściwości
+V, GND	zaciski zasilania modułu 9-14VDC
A,B	magistrała komunikacyjna RopamNET (EIA 485)

JT	zworka terminująca magistralę RopamNET (założyć tylko w przypadku gdy moduł znajduje się na końcu magistrali komunikacyjnej).
Diody LED:	- FAIL czerwona - awaria, brak komunikacji z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP-64 - COMM zielona - komunikacja z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP-64
DS1	Dip Switch do ustawiania adresu modułu w systemie - patrz obrazek.
AUX GND	zaciski wyjścia zasilania 12VDC zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym 100mA
O1-O8	wyjścia modułu, parametryzowane identycznie jak wejścia centrali NeoGSM-IP-64, 700mA@12VDC, sterowanie GND
Zabezpieczenia	zwarciowe OCP, przeciążeniowe OLP, termiczne OHP, nadnapięciowe OVP
Tamper	wejście zewnętrznego tampera dla modułu, stan wyświetlany i obsługiwany z poziomu centrali NeoGSM-IP-64.

Sygnalizacja stanów pracy - diody LED

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN AWARII
COMM	ZIELONA	- krótkie błyski. - poprawna komunikacja z modułem -mrga na przemian z czerwoną wejście w tryb aktualizacji firmware (bootloader aktywny, założona zworka PR)	- świeci - brak komunikacji z modułem, moduł nie zidentyfikowany przez centralę.
FAIL	CZERWONY	- nie świeci - poprawna praca modułu - mrga na przemian z zieloną wejście w tryb aktualizacji firmware (bootloader aktywny, założona zworka PR)	- świeci - brak komunikacji z modułem

Wymagania, instalacja.

Wymagania podstawowe.

Moduł ekspandera wyjść EXP-O8T-RN powinien być używany w warunkach o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad montażu urządzeń do sieci niskoprądowych (zasilanie, magistrale danych, okablowanie).

Wymagana jest wersja oprogramowania SV min. 2.0.

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden ekspander danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla EXP-O8T-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych dwóch przełączników w DS1, ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabela:

Ustawienia przełączników nr 1,2 i 3 w DS1:	Adres ekspandera w systemie
1 – OFF 2 – OFF	1
1 – ON 2 – OFF	2
1 – OFF 2 – ON	3
1 – ON 2 – ON	4

W przypadku zdublowania adresów w momencie wyszukania urządzeń na magistrali zostanie wyświetlona informacja o błędzie.


Instalacja i podłączenie modułu.

1. Zainstalować moduł w odpowiednim miejscu (rozdzielnia, zewnętrzna obudowa natynkowa), poprawnie zaadresować i podłączyć zgodnie z opisem wyprowadzeń zachowując szczególną ostrożność podczas podłączania przewodów zasilania.
2. Połączyć przewody magistrali RopamNET modułu z centralą NeoGSM-IP-64 wg. rysunku poniżej.
3. Dodać moduł do centrali za pomocą programu NeoGSMIP64 Manager.
4. Skonfigurować wyjścia modułu wg. potrzeb (parametry identyczne jak dla centrali NeoGSM-IP-64).
5. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić działanie.
6. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

Uwagi:

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

Podłączenie modułu:

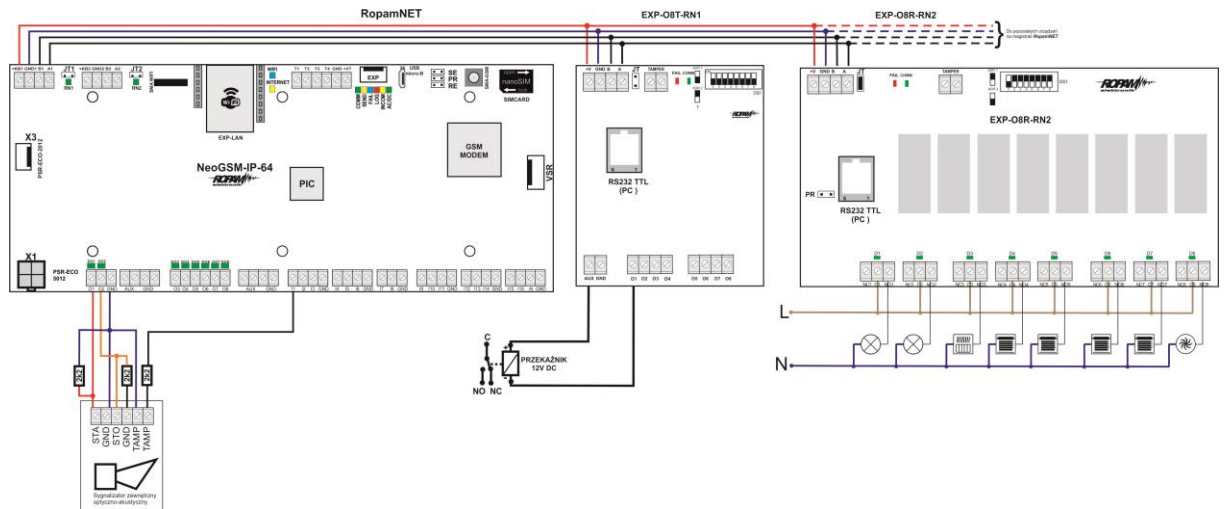

Konserwacja systemu.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, oczyścić PCB sprężonym powietrzem.

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND
Pobór prądu	20mA/60mA min/max @12VDC
Wyjścia O1-O8	NO, NC, RDC 500mOhm, 700mA @24VDC
Komunikacja	RopamNET
Sygnalizacja pracy	Diody LED: czerwona - awaria, zielona - komunikacja, brak komunikacji
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.: -10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	67,5 x 25 x 87 (WxHxD,mm) bez kołków montażowych, 67,5 x 30 x 87 (WxHxD,mm) z kołkami montażowymi 71mm x 57,5 x 90,7 (WxHxD,mm) obudowa na szynę DIN, szerokość 4 moduły
Waga	~50g / ~100g.

EXP-O8R-RN

Opis ogólny.

Moduł EXP-O8R-RN służy do rozszerzenia funkcjonalności systemu o 8 wyjść konfigurowalnych identycznie jak w centrali.

Właściwości.

- 8 dodatkowych wyjść w systemie,
- konfiguracja pracy NO, NC
- moduł na magistrali RopamNET, praca lokalna lub wyniesiona - długość magistrali do 200mb,
- konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak wejścia NeoGSM-IP-64,
- rozłączne złącza zaciskowe.
- styki bezpotencjałowe C, NO, NC
- wysokiej jakości przekaźniki (AC1: 16A/250V, AC3: 750W silnik 1-fazowy)
- montaż w obudowie na szynę DIN (szerokość 9 modułów).

Przeznaczenie.

EXP-O8R-RN jest modułem wyjść współpracującym z centralą alarmową NeoGSM-IP-64/NeoGSM-IP-64-PS.

Moduł zwiększa o osiem ilość wyjść przekaźnikowych (AC1: 16A/250V, AC3: 750W silnik 1-fazowy, styki: C/NO/NC) w systemie.

Ostrzeżenia.


- *Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być konfigurowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.*
- *Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.*
- *Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.*
- *Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.*
- *W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.*

Opis modułu.

Wersje modułu.

Kod	Opis
EXP-O8R-RN-D9M	Moduł ekspandera wyjść przekaźnikowych (dodatkowe 8 wyjść przekaźnikowych w systemie), komunikacja - magistrala RopamNET, obudowa na szynę DIN, szerokość 9 modułów

Budowa i opis.

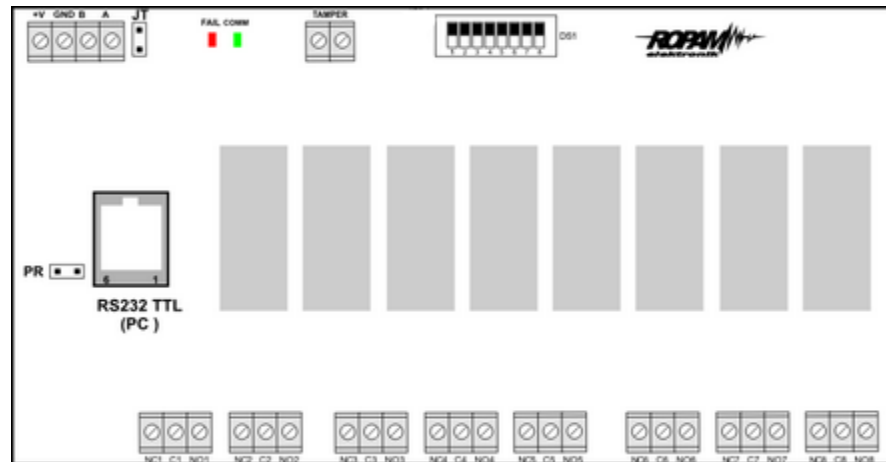

Widok modułu EXP-O8R-RN

Opis modułu.

Opis	Właściwości
+V, GND	zaciski zasilania modułu 9-14VDC
A,B	magistrala komunikacyjna RopamNET
JT	zworka terminująca magistralę RopamNET (założyć tylko w przypadku gdy moduł znajduje się na końcu magistrali komunikacyjnej).
Diody LED:	- FAIL czerwona - awaria, brak komunikacji z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP-64 - COMM zielona - komunikacja z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP-64
DS1	Dip Switch do ustawiania adresu modułu w systemie - patrz obrazek.
NCx,Cx,NOx	zaciski styków przekaźników, NO - styk normalnie otwarty, C - styk wspólny, NC - styk normalnie zwarty
O1-O8	wyjścia modułu, parametryzowane identycznie jak wejścia centrali NeoGSM-IP-64, (AC1: 16A/250V, AC3: 750W silnik 1-fazowy)
Montaż	Obudowa na szynę DIN-TS35, szerokość 9 modułów
Tamper	wejście zewnętrznego tampera dla modułu, stan wyświetlany i obsługiwany z poziomu centrali NeoGSM-IP-64.

Sygnalizacja optyczna stanu.

Sygnalizacja stanów pracy - diody LED

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN AWARII
COM M	ZIELONY	- krótkie błyski.: poprawna komunikacja z modulem	- świeci - brak komunikacji z modulem, moduł nie zidentyfikowany przez centralę.
FAIL	CZERWONY	- nie świeci - poprawna praca modułu - mruka co ok. 0,5s - wejście w tryb aktualizacji firmware (bootloader aktywny, założona zworka PR)	- świeci - brak komunikacji z modulem

Wymagania, instalacja.

Wymagania podstawowe.

Moduł ekspandera wyjść EXP-O8R-RN powinien być używany w warunkach o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad montażu urządzeń do sieci 230VAC (zasilanie, okablowanie).

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad montażu urządzeń do sieci niskoprądowych (zasilanie, magistrale danych, okablowanie).

WYMAGANE JEST OPROGRAMOWANIE OD WERSJI 2.0 !!!

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden ekspander danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla EXP-O8T-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych dwóch przełączników w DS1, ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabela:

Ustawienia przełączników nr 1,2 i 3 w DS1:	Adres ekspandera w systemie
1 – OFF 2 – OFF	1
1 – ON 2 – OFF	2
1 – OFF 2 – ON	3
1 – ON 2 – ON	4


W przypadku zdublowania adresów w momencie wyszukania urządzeń na magistrali zostanie wyświetlona informacja o błędzie.

Instalacja i podłączenie modułu.

1. Zainstalować moduł w odpowiednim miejscu (rozdzielnia, zewnętrzna obudowa natynkowa) i podłączyć zgodnie z opisem wyprowadzeń zachowując szczególną ostrożność podczas podłączania przewodów zasilania.
2. Połączyć przewody magistrali RopamNET modułu z centralą NeoGSM-IP-64 wg. rysunku poniżej.
3. Dodać moduł do centrali za pomocą programu NeoGSMIP64 Manager.
4. Skonfigurować wyjścia modułu wg. potrzeb (parametry identyczne jak dla centrali NeoGSM-IP-64).
5. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić działanie.
6. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

Uwagi:

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

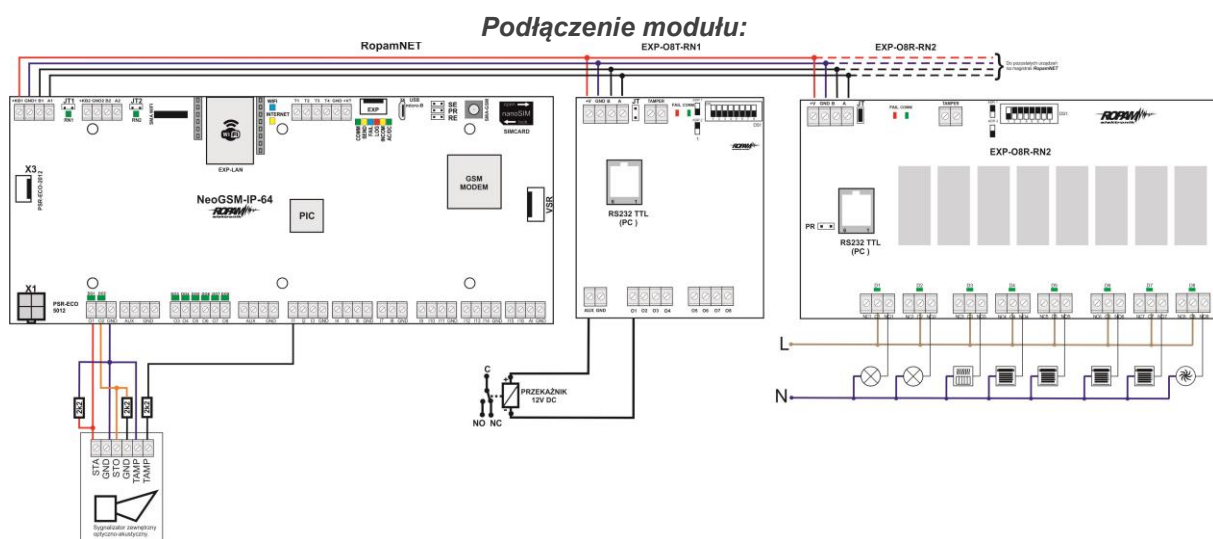

Konserwacja systemu.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złączy śrubowych, oczyścić PCB sprężonym powietrzem.

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND
Pobór prądu	300mA max @12VDC
Wyjścia O1-O8	C, NO, NC, (AC1: 16A/250V, AC3: 750W silnik 1-fazowy)
Komunikacja	RopamNET
Sygnalizacja pracy	Diody LED: czerwona - awaria,

	zielona - komunikacja, brak komunikacji
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.: -10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	159,5mm x 57,5 x 90,2 (WxHxD,mm) obudowa na szynę DIN, szerokość 9 modułów
Waga	~320g.

APm-Aero

Opis ogólny.

Właściwości.

- systemowy kontroler Aero (AP AccessPoint),
- obsługa do 16 urządzeń Aero w trybie systemowym,
- zgodność z normą SSWiN PN-EN 50131-1 stopień 2,
- dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w paśmie ISM 868 MHz,
- wysoka czułość RF do -110 dBm,
- automatyczne sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI),
- zasięg powyżej 300m w terenie otwartym,
- magistrala RopamNET do komunikacji systemowej,
- programowanie i diagnostyka kontrolera i urządzeń Aero z poziomu centrali,
- pełen nadzór i przekazywanie statusów do urządzeń Aero, kontrola obecności, jakości łącza, stan baterii,
- unikalne ID-Aero każdego kontrolera pozwala na prawidłową pracę w zasięgu innego systemu Aero,
- nieulotna pamięć konfiguracji,
- optyczna sygnalizacja pracy,
- zasilanie: 9V÷14V/DC,
- obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 80x80x25 [mm],
- współpraca z systemami: NeoGSM-IP-64,
- ochrona antysabotażowa,

Przeznaczenie.

Kontroler, punkt dostępowy (AP) systemu Aero przeznaczony jest do integracji urządzeń bezprzewodowych Aero z systemami Ropam Elektronik poprzez magistralę RopamNET. Kontroler nadzoruje i zbiera informacje z bezprzewodowych urządzeń Aero.

Ostrzeżenia.

- *Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.*
- *Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.*
- *Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.*

- Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.
- W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

Opis sterownika.

Wersje kontrolera.

Kod	Opis
Apm-Aero	Systemowy kontroler Aero (AP AccessPoint), magistrala RopamNET, obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 80x80x25 [mm].

Budowa i opis.

Element (zacisk)	Opis, funkcja
12V	wejście zasilania DC: 9V÷14 V/DC
GND	zacisk napięcia GND (0V) 'masa' zasilania (GND-GND)
A, B	złącze magistrali systemowej EIA485 RopamNET, zasada łączenia A-A, B-B
STATUS**	dioda LED - zielona sygnalizacja pracy: praca systemowa na magistrali RopamNET błyska = poprawna praca i komunikacja świeci = poprawna zasilanie brak połączenia poprzez RopamNET


Montaż i instalacja.

Wymagania podstawowe.

Kontroler powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C. Przy wybieraniu miejsca montażu należy kierować się następującymi kryteriami:

- zasięg sterownika radiowego (tłumienie ścian pomieszczenia: drewno/gips- o 5%-20%, cegła/ceramika: o 20%-50%, beton/żelbeton: o 50%-80%, metal/stal: o 100%)
- montaż optymalnie centralnie wobec przewidywanego zasięgu (promienia) pracy pilotów,
- dostępność sterownika dla osób trzecich i prób sabotażu,
- zachowanie bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230V/AC - budynków, nadajniki radiowe, itp.).

Instalacja kontrolera.

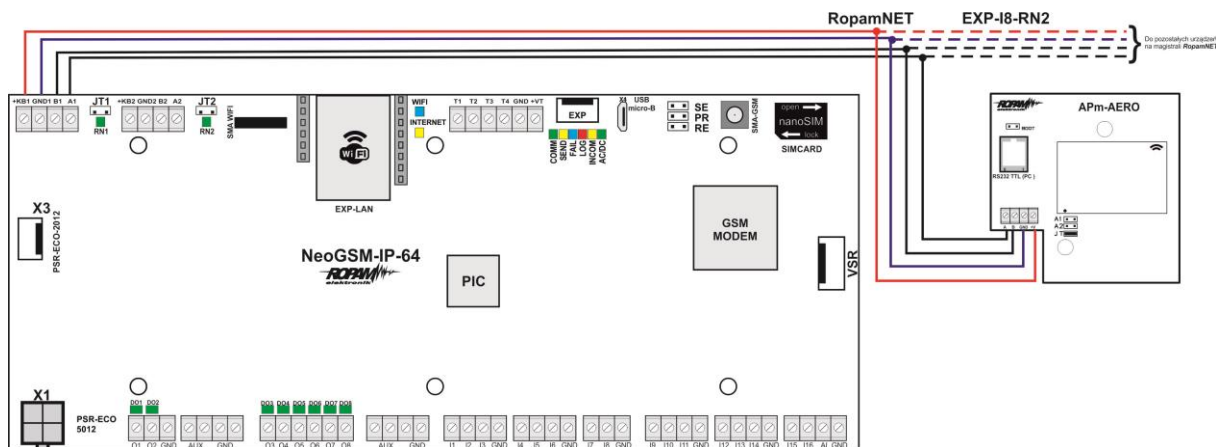

1. Zainstalować obudowę sterownika w odpowiednim miejscu i wprowadzić odpowiednie okablowanie poprzez przepusty kablowe.
2. Podłączyć przewody zasilania do zacisków. W przypadku NeoGSM-IP-64:
+KB - 12V, GND - GND
3. Podłączyć przy współpracy z systemem NeoGSM-IP-64 magistralę RopamNET (4 -przewodowo):
A-A, B-B, GND-GND.
4. Dodać moduł do centrali za pomocą programu NeoGSMIP64 Manager.
5. Podłączyć (opcjonalnie) urządzenia do wyjść sterownika.
6. Uruchomić system, załączyć zasilanie sterownika.
7. Oprogramować kontroler: przy pracy systemowej z poziomu centrali i aplikacji NeoGSM-IP-64,
8. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić zasięg.
9. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

Uwagi:

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

Konfiguracja.

Konfiguracja: NeoGSMIP64 Manager.

Kontroler konfiguruje się z poziomu centrali alarmowej.

NeoGSMIP64 Manager: AP-Aero.

Program NeoGSMIP64 Manager zakładka: APx-Aero.
Dostępna jest konfiguracja kontrolera i poziom sygnału radiowego RSSI.

Okno statusu czujek:

ID: Numer urządzenia w kontrolerze -> nr wejścia w systemie.

Typ: typ urządzenia Aero.

Naruszenie: stan czujki, wykrycie ruchu.

Tamper: stan obwodu antysabotażowego.

Slevel: poziom komunikacji Aero (**Doskonały/Dobry/Słaby**), wynika z parametrów RSSI i LQI.

RSSI: poziom sygnału radiowego (zakres od -20 do -110 dBm).

Uwaga: Jeżeli w pobliżu jest inny nadajnik na paśmie 868MHz to dla systemu jest to zakłócenie, podwyższone tło ISM.

LQI: jakość transmisji radiowej, **niższa wartość = lepsza jakość**,

Vbat[V]: poziom napięcia baterii w czujce, nowa bateria posiada 3,5-3,6V.

Uwaga: nowa bateria po zainstalowaniu osiąga swoje parametry nominalne dopiero po ok. 24 godzinach pracy w czujce, wynika to z budowy baterii, oraz bardzo niskiego poboru prądu przez czujkę. W celu przyspieszenia osiągnięcia przez baterię nominalnych parametrów można ją przed instalacją do czujki obciążyć rezystorem o wartości ok. 20 omów przez ok. 30 – 45s.

Połączenie z AP: stan komunikacji z czujką.

Czułość: parametr czułości algorytmu detekcji czujki.

1: czułość najniższa

...

8: czułość najwyższa

Niskie wartości czułości skracają także realny zasięg detekcji. Dla aplikacji w których ma być odporność na zwierzęta (PET) stosować parametr 1 do 4.

Pulsy: parametr czasu analizy sygnału, algorytm SmartPIR.

PULSE 1: najkrótszy czas zbierania próbek, analizy sygnału

.....

PULSE 4: najdłuższy czas zbierania próbek, analizy sygnału

Parametr określa czas zbierania próbek dla algorytmu SmartPIR. Każda wartość pozwala na skuteczną detekcję, w normalnych warunkach zaleca się używanie PULSE 1-2 a dla aplikacji, w których mogą występować zakłócenia lub ma być odporność na zwierzęta (PET) PULSE 3-4.


PetImmunity: czujka posiada opcję odporności na zwierzęta domowe: koty, psy o wysokości do 40cm i do 30kg oraz gryzonie. Czujka ma domyślnie odporność na zwierzęta do 12 kg. Czujka musi być zamontowana do prostopadłej ściany względem podłogi, na nominalnej wysokości, nie wolno kierować czujki na uchwycie w kierunku podłogi. Zwierzęta mogą poruszać się po podłodze chronionego obszaru. W obszarze chronionym nie mogą znajdować się meble, półki po których zwierzęta mogą się poruszać. Czujka wymaga odpowiedniego skonfigurowania co do czułości i czasu analizy (Pulse).

Okno statusu modułu (STATUS AP):

- **połączony:** status połączenia z centralą NeoGSM-IP-64 (jest/brak)
- **wersja soft:** wersja firmware w urządzeniu APm Aero
- **Uzas:** napięcie zasilania na zaciskach zasilania modułu
- **Tamper:** monitoring otwarcia obudowy urządzenia APm (otwarty/zamknięty)
- **Walk Test:** informacja o włączeniu testu systemu Aero (czujki) podczas konfiguracji systemu (włączony/wyłączony)
- **Tryb nauki:** informacja o włączeniu trybu nauki dla urządzeń Aero (czujki, piloty, moduły) podczas konfiguracji systemu (włączony/wyłączony)
- **Szum:** wartość szumu sygnału w paśmie działania systemu Aero, graniczną wartością dla wykrycia zagłuszenia jest -85[dBm]

Wykres poziomu sygnału RSSI.

Dla każdej czujki dostępny jest histogram poziomy, rozróżnienie po kolorach.

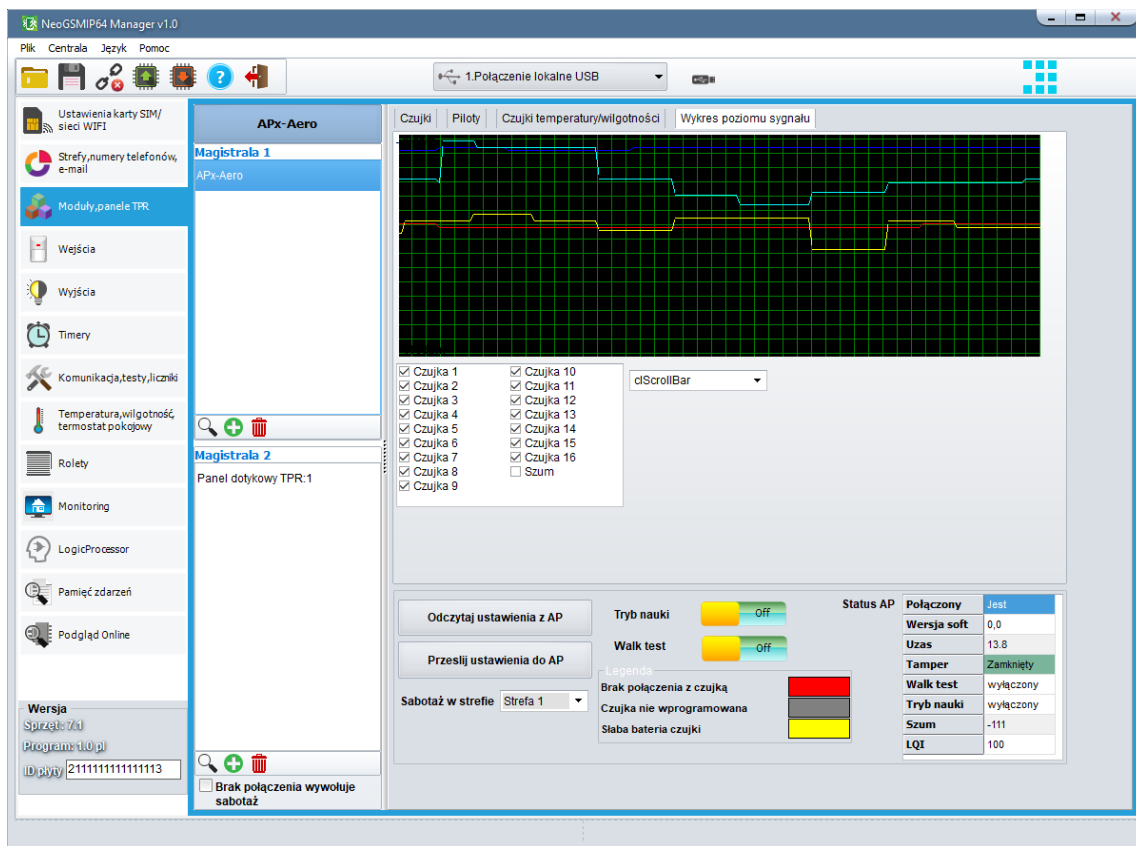

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U= 9V÷14VDC (z magistrali RopamNET lub zgodne z II klasą izolacji)
Pobór prądu	~ 25mA @12VDC
Komunikacja Aero w pasmie ISM	868,000 MHz ... 870,000 MHz czułość: -110 dBm, moc nadawania: do +10dBm, modulacja FSK
Komunikacja systemowa	magistrala systemowa protokół RopamNET
Programowanie	z poziomu centrali alarmowej - praca systemowa,
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp. :-10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Złącza	AWG:24-18, rozłączne
Wymiary, waga.	80x80x25 (WxHxD,mm), antena wbudowana na PCB obudowa natynkowa ABS biała z sygnalizacją optyczną, ~70g

Smart-Pir Aero

Uwaga: nowa bateria po zainstalowaniu osiąga swoje parametry nominalne dopiero po ok. 24 godzinach pracy w czujce, wynika to z budowy baterii, oraz bardzo niskiego poboru prądu przez czujkę. W celu przyspieszenia osiągnięcia przez baterię nominalnych parametrów można ją przed instalacją do czujki obciążyć rezystorem o wartości ok. 20 omów przez ok. 30 – 45s.

Konfiguracja czujek:

Tryb nauki: uruchamia tryb nauki, dodawania nowych czujek,

Procedura:

- otwórz czujkę i zainstaluj baterię w pierwszej czujce zgodnie z polaryzacją. Czujka po zestawieniu połączenia z AP wygeneruje dwie serie błysków (diody niebieska) z numerem urządzenia w AP (np. adres 2 dwie serie błysków po dwa błyski),
- powtórz pkt. 2 dla wszystkich czujek, czujki otrzymują nr systemowe zgodnie z kolejnością dodawania,
- sprawdź stan czujek w kontrolerze (RSSI, LQI), zmień konfigurację dla poszczególnych czujek, zapisz ustawienia do czujek z poziomu AP.

Usuń czujkę nr x: usuwa wskazaną czujkę z pamięci kontrolera, x; 1-16.

Usuń wszystkie czujki: funkcja usuwa wszystkie czujki z kontrolera (aktualnie połączone z AP).

Odczytaj ustawienia z AP: funkcja pobiera ustawienia z urządzeń podłączonych do AP-Aero.

Prześlij ustawienia do AP: funkcja przesyła ustawienia do urządzeń podłączonych do AP-Aero.

Włącz WalkTest: opcja uruchamia tryb testu w czujkach, wykrycie ruchu sygnalizowane diodą WalkTest. Tryb aktywny tylko w czasie programowania powoduje także częstsze niż wynikające z interwału nadzorowanie urządzeń Aero (RSSI, Vbat).

Interwał komunikacji bezprzewodowej: interwał kontroli statusu czujki ma trzy przedziały: 30/60/90 s (fabrycznie 60s.). Dla maksymalnej żywotności baterii należy wybrać interwał 90 s. **Interwał kontroli ma wpływ na to po jakim czasie polecenie z AP zostanie wysłane do czujki w tym: czuwania (dozór), WalkTest. Wszystkie alarmy, sabotaże przesyłane są bez opóźnień do kontrolera AP.** Czujka automatycznie sterują mocą nadawania, w celu uzyskania skutecznej łączności i dla maksymalnej żywotności baterii.

Uwagi:

W przypadku braku połączenia czujki/nadajnika z AP (np. po wyłączeniu zasilania AP) czujka przechodzi w stan oszczędzania energii. **Kolejne próby nawiązaniu połączenia i zsynchronizowania się następują co 1 minutę.**

Utrata komunikacji bezprzewodowej (rozbrojony): funkcja pozwala na wybór reakcji systemu na utratę połączenia gdy system nie czuwa (brak dozoru). Opcja pozwala na wybór: sabotaż (alarm głośny) lub awarię.

W trybie czuwania systemu (dozór) utrata łączności Aero jest sabotażem systemu.

Z uwagi na zasilanie baterijne i związaną z tym konieczność możliwie najniższego poboru energii przez czujkę wykrywanie ruchu jest aktywne tylko w czasie czuwania (uzbrojenia) systemu, w przypadku skonfigurowania wejścia jako 24H lub w trybie „Walk test”, jeżeli centrala jest rozbrojona i żaden z dwóch ostatnich warunków nie jest spełniony czujka nie będzie wykrywać ruchu.

Smart-PIR jak każde inne urządzenie Aero może pracować tylko z jednym APm naraz, zatem w przypadku kiedy procedura programowania nie daje spodziewanych wyników może to oznaczać, że urządzenie jest już dodane do jakiegoś modułu APm i przed wprogramowaniem go do docelowego systemu należy go najpierw zresetować.

Keyfob-Aero

Opis ogólny.

Właściwości.

- systemowy pilot Aero (Keyfob-Aero),
- zgodność z normą SSWiN PN-EN 50131-1 stopień 2,
- dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w paśmie ISM 868 MHz,
- wysoka czułość RF do -110 dBm,
- zasięg powyżej 200m w terenie otwartym,
- programowanie i diagnostyka pilota Aero z poziomu centrali,
- pełen nadzór i przekazywanie statusów systemu, kontrola obecności, jakości łącza, stan baterii,
- unikalne ID-Aero każdego kontrolera pozwala na prawidłową pracę w zasięgu innego systemu Aero,
- optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pracy,
- zasilanie: 3VDC, CR2032
- obudowa ABS biała/czarna,

Przeznaczenie.

Pilot **Keyfob-Aero** przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami bezprzewodowymi Aero Ropam Elektronik a za ich pośrednictwem do kontroli systemu alarmowego/automatyki budynkowej lub kontroli wybranych funkcji systemu.

Ostrzeżenia.

- *Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być konfigurowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.*
- *Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.*
- *Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.*
- *Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.*
- *W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.*

Opis pilota.

Wersje pilota.

Kod	Opis
Keyfob-Aero-W	Systemowy dwukierunkowy pilot Aero (Keyfob-Aero), obudowa ABS biała.

Keyfob-Aero-B	Systemowy dwukierunkowy pilot Aero (Keyfob-Aero), obudowa ABS czarna.
----------------------	---

Budowa i opis.



Widok pilota Keyfob-Aero

Opis pilota AERO - interfejs LED RGB / buzzer.

1. Pilot niezaprogramowany przy naciśnięciu przycisku mrugnie na biało.
2. Pilot zaprogramowany przy naciśnięciu przycisku mrugnie na niebiesko.

Sprawdzanie stanu stref (sygnalizacja LED RGB, buzzer):

1. Strefa nieuzbrojona, dioda mrugnie dwa razy na zielono (buzzer 2x),
2. Strefa uzbrojona, dioda mrugnie raz na czerwono (buzzer 1x),
3. Strefa uzbrojona noc, dioda mrugnie raz na fioletowo (buzzer 1x),
4. Alarm/Sabotaż w strefie, dioda mrugnie dziesięć razy na czerwono (buzzer 10x ton wysoki),
5. Brak gotowości przy uzbrojeniu w strefie, dioda mrugnie pięć razy na czerwono (buzzer 5x).

Błędy transmisji (sygnalizacja LED RGB, buzzer):

1. Pilot próbuje transmitować dwa razy, następnie zgłasza błąd transmisji. Dioda mrugnie raz na czerwono (buzzer 1x ton niski).

Wymagania, instalacja.

Wymagania podstawowe.

Pilot Keyfob-Aero powinien być używany w warunkach o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C. Przy wybieraniu miejsca montażu odbiornika (APx-Aero) należy kierować się następującymi kryteriami:

- zasięg pilota radiowego (tłumienie ścian pomieszczenia: drewno/gips- o 5%-20%, cegła/ ceramika: o 20%-50%, beton/żelbeton: o 50%-80%, metal/stal: o 100%)
- montaż optymalnie centralnie wobec przewidywanego zasięgu (promienia) pracy pilotów,
- dostępność sterownika dla osób trzecich i prób sabotażu,

- zachowanie bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230V/AC - budynków, nadajniki radiowe, itp.).

Konfiguracja.

Przygotowanie systemu do pracy.

Procedura dodawania pilotów do systemu:

- w oknie konfiguracji AP-Aero przejdź do okna „Piloty”,
- włącz tryb nauki,
- wciśnij dowolny przycisk na pilocie, w oknie programu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (dioda LED mrugnie na niebiesko),
- przetestuj działanie pilota wg. ustawień w programie,

Procedura resetowania zaprogramowanego pilota:

- otwórz obudowę pilota,
- wyjmij baterię i odczekaj ok. 15s.,
- wciśnij równocześnie dwa pierwsze przyciski (reset) i włoż baterię, dioda LED na pilocie zapali się na biało, buzzer 1x
- powtórz pkt. 1 dla wszystkich pilotów, które mają być usunięte z systemu

UWAGA: Pilot jak każde inne urządzenie Aero może pracować tylko z jednym APm naraz, zatem w przypadku kiedy procedura programowania nie daje spodziewanych wyników może to oznaczać, że urządzenie jest już dodane do jakiegoś modułu APm i przed wprogramowaniem go do docelowego systemu należy go najpierw zresetować.

Konfiguracja: NeoGSMIP64 Manager.

Piloty przy pracy systemowej konfiguruje się z poziomu centrali alarmowej.

NeoGSMIP64 Manager: AP-Aero.

Program NeoGSMIP64 Manager zakładka: Moduły, panele TPR: APx-Aero.
Dostępna jest konfiguracja kontrolera i poziom sygnału radiowego RSSI.

Zakładka AP-AERO, Piloty:


Usuń pilota nr x: usuwa wskazanego pilota z pamięci kontrolera, x; 1-16 (aktualnie połączone z AP).

Usuń wszystkie piloty: funkcja usuwa wszystkie piloty z kontrolera (aktualnie połączone z AP).

Odczytaj ustawienia z AP: funkcja pobiera ustawienia z AP.

Prześlij ustawienia do AP: funkcja przesyła ustawienia do AP.

Okno konfiguracji pilotów dwukierunkowych:

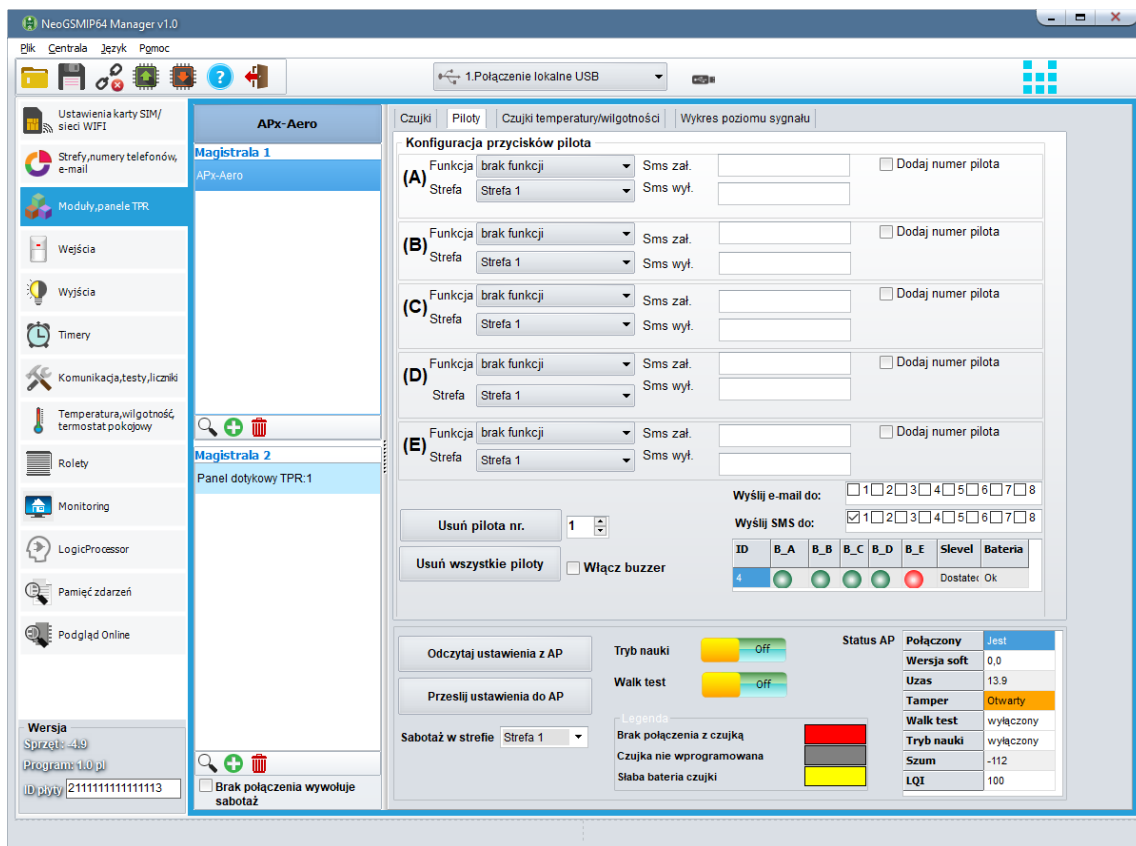

Konfiguracja kanałów (pilotów).

- **Przycisk (A)/(B)/(C)/(D)/(E):** należy wybrać akcję w systemie dla poszczególnego kanału.

Opcje:

**brak funkcji,
zał./wył. czuwanie pełne,
zał./wył. czuwanie nocne,
zał. czuwanie pełne,
zał. czuwanie nocne,
wył. czuwanie/alarm,
panik głośny,
sprawdź status.**

- **SMS zał./SMS wył.:** należy wprowadzić treść wiadomości dla poszczególnego zdarzenia np. dla **zał./wył. czuwanie pełne** można wprowadzić SMS zał./SMS wył. a dla **zał. czuwanie pełne** można wprowadzić: SMS zał. itp., jeżeli pole jest puste SMS nie jest wysyłany,
- **Dodaj pilota nr:** zaznaczenie funkcji dodaje do treści SMS-a numer pilota/czujki, który wygenerował zdarzenie.
- **Wyślij SMS do:** matryca pozwala na określenie numerów tel. do których zostaną wysyłane wiadomości SMS.
- **Usuń pilota nr.** - usuwa z systemu Aero pilota o wybranym numerze (1-16)
- **Usuń wszystkie piloty** - usuwa wszystkie piloty wprogramowane do systemu Aero.

Okno statusu pilota:

ID	B_A	B_B	B_C	B_D	B_E	Slevel	Bateria
1						Dostatek	Ok


ID - numer pilota wprogramowanego do systemu (1-16),
B_A - B_E - kontrolka wciśnięcia przycisku na pilocie (widoczne w trybie programowania modułu),
Slevel - poziom komunikacji Aero (zakres od -20 do -110 dBm),
Bateria - stan baterii w pilocie Keyfob Aero (Ok, Słaba).

Flagi do pilota w LogicProcessor.

W zakładce Logic Processor można wybrać flagi odpowiadające każdemu z przycisków pilota i ustawić dla nich odpowiednie działanie według potrzeb.

Flagi w LP dla Keyfob-Aero:

- kb1,
- kb2,
- kb3,
- kb4,
- kb5

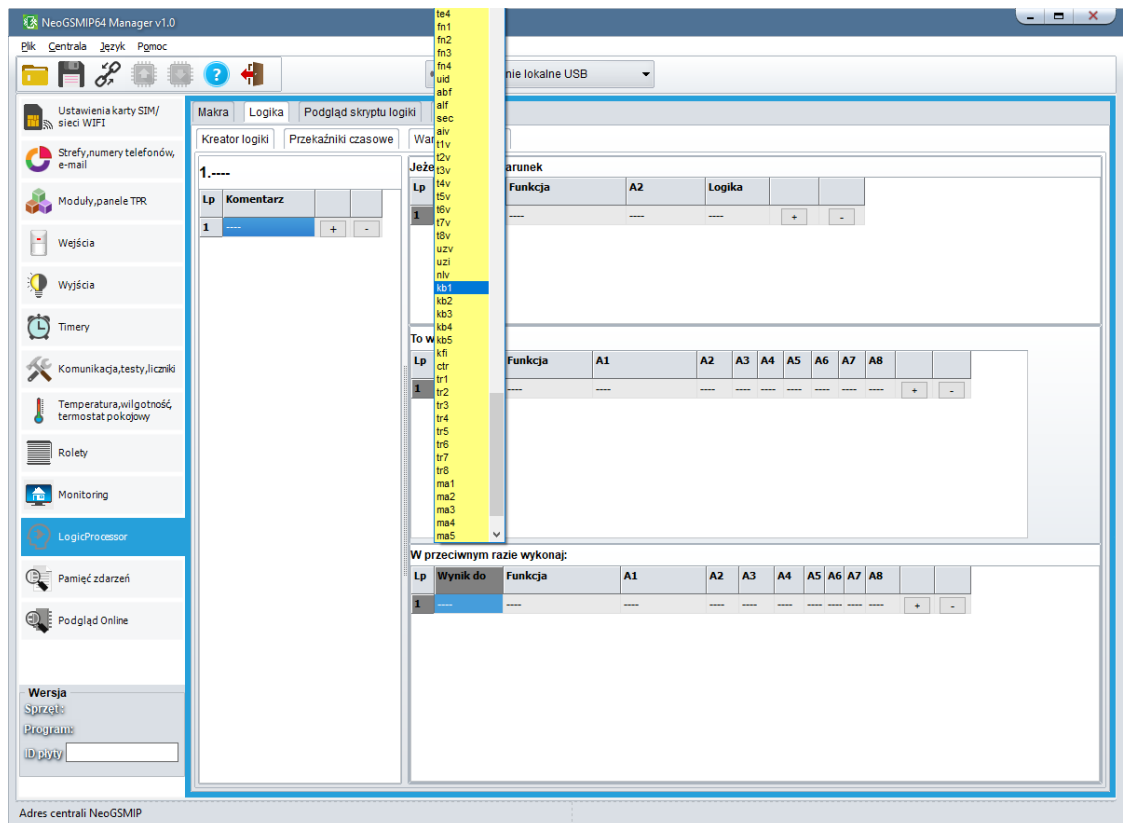

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U= 3VDC (CR2032)
Czas pracy	~ 2 lata
Komunikacja Aero w pasmie ISM	868,000 MHz ... 870,000 MHz czułość: -110 dBm, moc nadawania: do +10dBm
Programowanie	z poziomu centrali alarmowej - praca systemowa,
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.: -10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary, waga.	69.85 x 34.80 x 17.53 (WxHxD,mm), antena wbudowana na PCB, obudowa ABS biała/czarna z sygnalizacją optyczną, ~25g

IO-Aero.

Opis ogólny.

Właściwości.

- systemowy moduł bezprzewodowego wejścia/wyjścia Aero (IO-Aero),
- zgodność z normą SSWiN PN-EN 50131-1 stopień 2,
- dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w paśmie ISM 868 MHz,
- wysoka czułość RF do -110 dBm,
- automatyczne sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI),
- zasięg powyżej 200m w terenie otwartym,
- programowanie i diagnostyka urządzeń Aero z poziomu centrali,
- pełen nadzór i przekazywanie statusów do urządzeń Aero, kontrola obecności, jakości łącza, stan baterii, obecność zasilania podstawowego,
- unikalne ID-Aero każdego modułu pozwala na prawidłową pracę w zasięgu innego systemu Aero,
- nieulotna pamięć konfiguracji,
- optyczna sygnalizacja pracy,
- zasilanie: bateria 3,6V/DC, lub zewnętrzne 9-14VDC
- obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 80x80x25 [mm],
- współpraca z systemami: NeoGSM-IP-64,
- ochrona antysabotażowa,

Przeznaczenie.

Moduł IO systemu Aero przeznaczony jest do bezprzewodowej integracji urządzeń przewodowych (czujki, kontaktrony etc.) z systemami Ropam Elektronik poprzez bezprzewodowy system Aero. Pozwala on na rozszerzenie funkcjonalności systemu o urządzenia bezprzewodowe w przypadku braku zasobów przewodowych (okablowanie).

Ostrzeżenia.


- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.
- Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.
- Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.
- Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.
- W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

Opis modułu.

Wersje modułu IO-Aero.

Kod	Opis
IO-Aero	Systemowy moduł Aero, komunikacja bezprzewodowa, obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 80x80x25 [mm].

Budowa i opis.

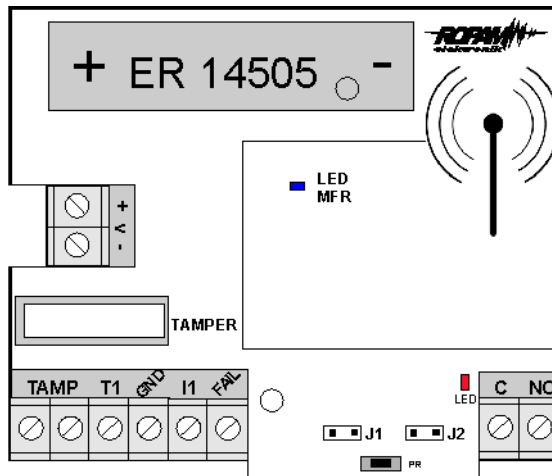

Widok modułu IO-Aero

Element (zacisk)	Opis, funkcja
+V-	wejście zasilania DC: 9V÷14 V/DC
GND	zacisk napięcia GND (0V) 'masa' zasilania (GND)
TAMP	zaciski wyjściowe tampera NC
T1	wejście tampera zewnętrznego

I1	wejście alarmowe (do podłączenia zewnętrznego urządzenia, typ NC)
Fail	wyjście awarii (OC, 100mA@30VDC), podawany sygnał - GND, stan normalny - HiZ
C	wyjście COM przekaźnika (0,5A/125V AC1, 2A/30V DC)
NO	wyjście NO przekaźnika (0,5A/125V AC1, 2A/30V DC)

1. Wejście T1 NC min czas naruszenia 1s.
2. Wejście I1 NC min czas naruszenia 2s!
3. Wyjście OUT odświeżanie co interwał komunikacji AERO np.:90s.
4. Zworka J1 usuwanie/programowanie do systemu AERO
5. Zworka J2 tryb pracy IO:
 - założona, IO wysyła alarmy z wejścia tylko gdy jest uzbrojony system
 - zdjęta, IO wysyła alarmy cały czas niezależnie od uzbrojenia
6. Wyjście FAIL – zwarcie do masy jeżeli brak połączenia z AP
7. Dioda LED mrugnięcie na czerwono przy starcie w trybie gdy zworka J2:
 - zdjęta, IO wysyła alarmy cały czas niezależnie od uzbrojenia
 - założona, IO wysyła alarmy tylko wtedy gdy system jest uzbrojony

Montaż i instalacja.

Wymagania podstawowe.

Moduł powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C. Przy wybieraniu miejsca montażu należy kierować się następującymi kryteriami:

- zasięg sterownika radiowego (tłumienie ścian pomieszczenia: drewno/gips- o 5%-20%, cegła/ceramika: o 20%-50%, beton/żelbeton: o 50%-80%, metal/stal: o 100%)
- montaż optymalnie centralnie wobec przewidywanego zasięgu,
- dostępność modułu dla osób trzecich i prób sabotażu,
- zachowanie bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230V/AC - budynków, nadajniki radiowe, itp.).

Opis i działanie modułu IO-Aero.

Okablowanie systemu powinno być wykonane przy pomocy przewodów słaboprądowych. Sygnały i zasilanie powinno być prowadzone w jednym przewodzie.

Moduł sprawdza stan:

- wejścia I1 na płytce modułu,
- steruje wyjściem OUT zgodnie z ustawieniami w centrali, patrz tabelka:

System NeoGSM-IP-64:

Nr wejścia w systemie	Nr wyjścia w systemie
Według alokacji wejść	

Instalacja i programowanie modułu IO.

1. Zainstalować obudowę modułu w odpowiednim miejscu i wprowadzić odpowiednie okablowanie poprzez przepusty kablowe.
2. Podłączyć przewody zasilania do zacisków (zasilanie przewodowe).
3. Założyć baterię zgodnie z polaryzacją (zasilanie bateryjne gdy nie ma możliwości zasilania przewodowego).
4. Podłączyć urządzenia do wejść/wyjść modułu.
5. Uruchomić system, załączyć zasilanie sterownika.
6. Oprogramować moduł: przy pracy systemowej z poziomu centrali i aplikacji NeoGSMIP64 Manager,
7. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić zasięg.
8. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

Procedura programowania modułu:

1. Uruchom procedurę dodawania urządzeń w kontrolerze Aero (praca systemowa: NeoGSMIP64 Manager->AP-Aero->Włącz tryb nauki)
2. Otwórz moduł i zainstaluj baterię w pierwszym module zgodnie z polaryzacją. Moduł po zestawieniu połączenia z AP wygeneruje serię błysków (dioda niebieska).
3. Powtórz pkt. 2 dla wszystkich modułów, moduły IO otrzymują nr systemowe zgodnie z kolejnością dodawania.
4. Sprawdź stan modułów w kontrolerze (RSSI, LQI), zapisz ustawienia do AP.

Uwagi:

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

Procedura resetu do ust. fabrycznych.

Procedura resetu modułu do ustawień fabrycznych:

1. Moduł zaprogramowany do kontrolera AP (z unikalnym ID-Aero) nie może być wprogramowany do innego AP, wymaga resetu.
2. Procedura resetu:
Wyjmij baterię z modułu → załóż zworkę na piny J1 i odczekaj ok 15s. → zainstaluj baterię → usuń zworkę w ciągu 10s.
Moduł potwierdzi reset serią błysków niebieską diodą LED 10x co 100ms.
3. Moduł ma zresetowane ID-Aero (do fabrycznych), jest gotowy do nowego programowania.

Konfiguracja.

Konfiguracja: NeoGSMIP64 Manager.

Moduł przy pracy systemowej konfiguruje się z poziomu centrali alarmowej.

Wymagania:

- współpraca z systemem: NeoGSM-IP-64,

NeoGSMIP64 Manager: AP-Aero.

Program NeoGSMIP64 Manager zakładka: Moduły, panele TPR: APx-Aero.
Dostępna jest konfiguracja kontrolera i poziom sygnału radiowego RSSI.

Okno statusu urządzeń (czujek, modułów IO):

Czujki	Typ	Naruszenie	Tamper	Slevel	RSSI	LQI	Vbat[V]	Połączony	Czulość	Pulsy	PetImmunity
1. (119)	Ktr./Modul IO	●	●	Słaby	-78	0	3,50	Jest			
2. (120)	PIR	●	●	Dobry	-57	5	3,40	Jest	4	PULSE 1	12kg
3. (121)	PIR	●	●	Słaby	-74	6	3,50	Jest	4	PULSE 1	12kg
4. (122)	PIR	●	●	Słaby	-82	7	3,40	Jest	4	PULSE 1	12kg
5. (123)	Brak										
6. (124)	Brak										
7. (125)	Brak										
8. (126)	Brak										
9. (127)	Brak										
10. (128)	Brak										
11. (129)	Brak										
12. (130)	Brak										
13. (131)	Brak										
14. (132)	Brak										
15. (133)	Brak										
16. (134)	Brak										

Edycja czujek ruchu
Usun czujkę nr: 1
Usun wszystkie czujki

Interwał odpytywania czujek:
 30s
 60s
 90s

Utrata łączności z czujką (gdy rozbrojony)
 sabotaż
 awaria

Odczytaj ustawienia z AP
Prześlij ustawienia do AP

Sabotaż w strefie: Strefa 1

Tryb nauki: ■ OFF
Walk test: ■ OFF

Status AP

Legenda	Status AP
Brak połączenia z czujką	■
Czujka nie wprogramowana	■
Słaba bateria czujki	■

Status AP	Połączony	Jest
Wersja soft	0,0	
Uzas	13,8	
Tamper	Zamknięty	
Walk test	wyłączony	
Tryb nauki	wyłączony	
Szum	-111	
LQI	100	

Wersja: Sprzet: 7/1
Program: 1.0.pl
ID płyty: 211111111111111113

Brak połączenia wywołuje sabotaż

Konfiguracja czujek/modułów IO:

Tryb nauki: uruchamia tryb nauki, dodawania nowych czujek/modułów,

Procedura:

- otwórz czujkę/moduł i zainstaluj baterię w pierwszej czujce lub module zgodnie z polaryzacją. Czujka/moduł po zestawieniu połączenia z AP wygeneruje dwie serie błysków (diody niebieska) z numerem urządzenia w AP (np. adres 2 dwie serie błysków po dwa błyski),
- powtórz pkt. 2 dla wszystkich czujek/modułów, czujki/moduły otrzymują nr systemowe zgodnie z kolejnością dodawania,
- sprawdź stan czujek/modułów w kontrolerze (RSSI, LQI), zmień konfigurację dla poszczególnych czujek/modułów, zapisz ustawienia do czujek/modułów z poziomu AP.

Usuń czujkę nr x: usuwa wskazaną czujkę lub moduł z pamięci kontrolera, x; 1-16 (aktualnie połączone z AP).

Usuń wszystkie czujki: funkcja usuwa wszystkie czujki/moduły z kontrolera (aktualnie połączone z AP).

Odczytaj ustawienia z AP: funkcja pobiera ustawienia z czujek/modułów.

Prześlij ustawienia do modułu AP: funkcja przesyła ustawienia do wszystkich czujek/modułów.

Interwał komunikacji bezprzewodowej: interwał kontroli statusu czujki/modułu ma trzy przedziały: 30/60/90 s (fabrycznie 60s.). Dla maksymalnej żywotności baterii należy wybrać interwał 90 s.

Interwał kontroli ma wpływ na to po jakim czasie polecenie z AP zostanie wysłane do czujki/modułu w tym: czuwania (dozór).

Wszystkie alarmy, sabotaże przesyłane są bez opóźnień do kontrolera AP.

Czujka/moduł automatycznie steruje mocą nadawania, w celu uzyskania skutecznej łączności i maksymalnej żywotności baterii.

Uwagi:

W przypadku braku połączenia czujki/nadajnika z AP (np. po wyłączeniu zasilania AP) czujka/moduł przechodzi w stan oszczędzania energii.

Okno statusu modułu (STATUS AP):

- **Połączony:** status połączenia z centralą NeoGSM-IP-64 (jest/brak)
- **Wersja soft:** wersja firmware w urządzeniu APm Aero
- **Uzas:** napięcie zasilania na zaciskach zasilania modułu
- **Tamper:** monitoring otwarcia obudowy urządzenia APm (otwarty/zamknięty)
- **Walk Test:** informacja o włączeniu testu systemu Aero (czujki) podczas konfiguracji systemu (włączony/wyłączony)
- **Tryb nauki:** informacja o włączeniu trybu nauki dla urządzeń Aero (czujki, piloty, moduły) podczas konfiguracji systemu (włączony/wyłączony)
- **Szum:** wartość szumu sygnału w paśmie działania systemu Aero, graniczną wartością dla wykrycia zagłuszenia jest -85[dBm]

Konserwacja systemu.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, stan zasilania awaryjnego, oczyścić PCB sprężonym powietrzem. System należy okresowo testować pod względem prawidłowego działania i komunikacji.

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U=9V-14V DC podstawowe / U=3,6VDC, bateria ER14505M
Pobór prądu	~ 2mA@12VDC / ~ 0,2mA @3,6VDC
Komunikacja Aero w paśmie ISM	868,000 MHz ... 870,000 MHz czułość: -110 dBm, moc nadawania: do +10dBm, modulacja FSK
Komunikacja systemowa	magistrala systemowa RopamNET
Programowanie	z poziomu centrali alarmowej - praca systemowa,
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp. :-10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Złącza	AWG:24-18, rozłączne
Wymiary, waga.	80x80x25 (WxHxD,mm),

	antena wbudowana na PCB obudowa natynkowa ABS biała z sygnalizacją optyczną, ~70g
--	---

RHT-Aero

Opis ogólny.

Właściwości.

- systemowy moduł bezprzewodowego czujnika temperatury i wilgotności Aero (RHT-Aero),
- pomiar temperatury w zakresie -20°C do 125°C - zewnętrzny czujnik TSR1-HT, -20°C do 70°C wbudowany czujnik temperatury
- pomiar wilgotności w zakresie 0-100% Rh bez kondensacji,
- dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w paśmie ISM 868 MHz,
- wysoka czułość RF do -110 dBm,
- automatyczne sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI),
- zasięg powyżej 200m w terenie otwartym,
- programowanie i diagnostyka urządzeń Aero z poziomu centrali,
- pełen nadzór i przekazywanie statusów do urządzeń Aero, kontrola obecności, jakości łącza, stan baterii, obecność zasilania podstawowego,
- unikalne ID-Aero każdego modułu pozwala na prawidłową pracę w zasięgu innego systemu Aero,
- nieulotna pamięć konfiguracji,
- optyczna sygnalizacja pracy,
- zasilanie: bateria 3,6V/DC, lub zewnętrzne 9-14VDC
- obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 80x80x25 [mm],
- współpraca z systemami: NeoGSM-IP-64
- ochrona antysabotażowa,

Przeznaczenie.

Moduł RHT- Aero przeznaczony jest do bezprzewodowego pomiaru temperatury i wilgotności. Dzięki niemu można zintegrować pomiary z wielu urządzeń (do 4 w systemie NeoGSM-IP-64) i analizować zmiany parametrów temperatury i wilgotności.

Ostrzeżenia.

- ***Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być konfigurowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.***
- ***Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.***
- ***Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.***
- ***Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.***
- ***W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.***
- ***Mając na uwadze maksymalną żywotność baterii w module, należy unikać instalowania modułu w miejscach obciążonych występowaniem skrajnych temperatur otoczenia.***

- W razie konieczności pomiaru temperatur ze skrajnych zakresów należy moduł RHT-Aero wyposażyć w czujnik TSR-xx i doprowadzić go przewodowo do miejsc gdzie występują temperatury mające wpływ na żywotność baterii lub podłączyć do modułu zewnętrzne zasilanie - patrz parametry techniczne.


Opis modułu.

Wersje modułu.

Kod	Opis
RHT - Aero	Bezprzewodowy moduł czujnika temperatury i wilgotności Aero.

Budowa i opis.

Widok modułu:

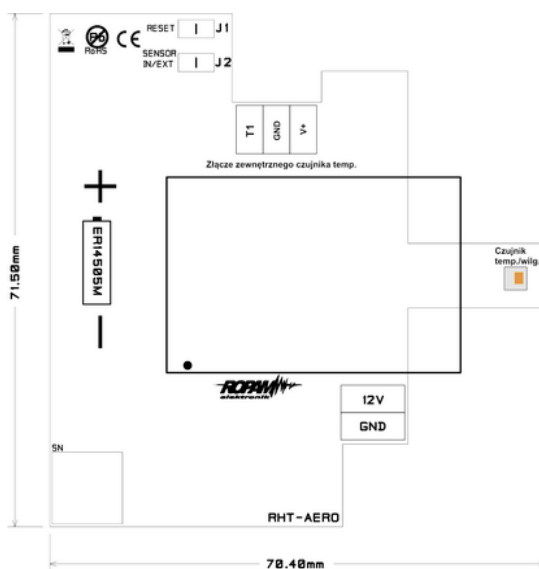

Opis zworek:

J1 - normalna praca - zworka zdjęta, założona - patrz procedura instalacji i programowania (kasowanie czujki z systemu).

J2- Wybór czujnika temperatury: zdjęta - czujnik wewnętrzny modułu, założona - czujnik zewnętrzny serii TSR-xx produkcji Ropam Elektronik.

Opis złącz:

T1 - dane z cyfrowego czujnika temperatury TSR-xx

GND - masa zasilania

V+ - zasilanie zewnętrznego czujnika temperatury (**NIE ŁĄCZYĆ Z 12V !!!**)

12V - zewnętrzne zasilanie czujnika (np. z centrali alarmowej)

GND - masa zasilania

Montaż i instalacja.

Wymagania podstawowe.

Moduł powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -20°C do +70°C. Przy wybieraniu miejsca montażu należy kierować się następującymi kryteriami:

- zasięg sterownika radiowego (tłumienie ścian pomieszczenia: drewno/gips- o 5%-20%, cegła/ceramika: o 20%-50%, beton/żelbeton: o 50%-80%, metal/stal: o 100%)
- montaż optymalnie centralnie wobec przewidywanego zasięgu,
- dostępność modułu dla osób trzecich i prób sabotażu,
- zachowanie bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230V/AC - budynków, nadajniki radiowe, itp.).

Opis i działanie modułu RHT-Aero.

Okablowanie systemu powinno być wykonane przy pomocy przewodów słaboprądowych.

Moduł sprawdza stan parametrów środowiska:

- temperatury w zakresie -20°C do +70°C, -20°C do +125°C przy wykorzystaniu zewnętrznego czujnika TSR1-HT
- wilgotności w zakresie 0-100% Rh bez kondensacji

Odczyty z modułu można przesyłać do aplikacji RopamNeo, odczytywać lokalnie w panelach dotykowych TPR-4, SMS-ach.

Instalacja i programowanie modułu RHT-Aero.

1. Zainstalować obudowę modułu w odpowiednim miejscu i wprowadzić odpowiednie okablowanie poprzez przepusty kablowe.
2. Podłączyć przewody zasilania do zacisków (zasilanie przewodowe) lub założyć baterię zgodnie z polaryzacją (zasilanie bateryjne gdy nie ma możliwości zasilania przewodowego).
3. Uruchomić system.
4. Zaprogramować moduł: z poziomu centrali i aplikacji NeoGSMIP64 Manager,
5. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić zasięg.
6. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

Procedura programowania modułu:

1. Uruchom procedurę dodawania urządzeń w kontrolerze Aero (praca systemowa: NeoGSMIP64 Manager->AP-Aero->Włącz tryb nauki).
2. Otwórz moduł i zainstaluj baterię w pierwszym module zgodnie z polaryzacją. Moduł po zestawieniu połączenia z AP wygeneruje serię błysków (dioda niebieska).
3. Powtórz pkt. 2 dla wszystkich modułów, moduły RHT-Aero otrzymują nr systemowe zgodnie z kolejnością dodawania.
4. Sprawdź stan modułów w kontrolerze (RSSi, LQI), zapisz ustawienia do modułów RHT-Aero.

Procedura usuwania modułu z systemu:

1. Moduł zaprogramowany do kontrolera AP (z unikalnym ID-Aero) nie może być wprogramowany do innego AP, wymaga resetu.
2. **Wyjmij baterię z modułu → załóż zworkę J1 → zainstaluj baterię → usuń zworkę w ciągu 10s.** Moduł potwierdzi reset serią błysków niebieską diodą LED 10x co 100ms.
3. Moduł ma zresetowane ID-Aero i ustawienia (do fabrycznych), jest gotowy do nowego programowania.

Uwagi:

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

Konfiguracja.**Przygotowanie systemu do pracy.**

Zanim moduł RHT-Aero zostanie podłączony do systemu, należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą podłączenia.

Podłączenie zasilania/zewn. czujnika do modułu.

Podczas podłączania zasilania do modułu należy zachować szczególną ostrożność mając na uwadze ochronę ESD oraz prawidłowe podłączenie zasilania do modułu.

Podłączyć opcjonalny zewnętrzny czujnik temperatury TSR1-HT zgodnie z polaryzacją.

Konfiguracja: NeoGSMIP64 Manager.


Moduł do pracy systemowej konfiguruje się z poziomu centrali alarmowej.

NeoGSMIP64 Manager: Apx-Aero – czujnik temp./wilg.

Program NeoGSMIP64 Manager zakładka:



a następnie:

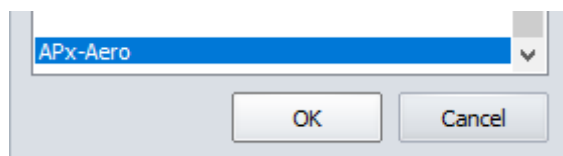



Dostępne jest okno z podglądem parametrów czujnika i wartości mierzonych parametrów:

ID	Nazwa	Połączony	Temp[C]	RH[%]	Slevel	RSSI[dbm]	LQI	Vbat.[V]
1.								
2.								
3.								
4.								

Ustawienia wyświetlania wartości na panelu TPR-4.

Ustawienia te pozwalają na wyświetlanie informacji o wartościach mierzonych parametrów na ekranie panelu dotykowego TPR-4, w trybie wygaszacza lub jako widżet na pulpicie.

Poniżej znajduje się okno ustawień z programu narzędziowego NeoGSMIP64 Manager.

Ikona  pozwala na wyświetlanie wartości temperatury, a  pozwala na wyświetlanie wartości wilgotności

Ustawienia

Wilgotność względna

Dodatkowy opis:

Typ wyświetlania:

Pokaż aktualną wartość na widżecie

Pokaż listę czujników (ekran)

Synchronizacja z panelem:

Prześlij ekrany do panela

Odczytaj ekrany z panela

Przywróć domyślne ekrany

Lista wyświetlanych czujek wilgotności:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Nr czujnika wyświetlany na widżecie:

Można również ustawić wyświetlanie w trybie wygaszacza ekranu:

▼ Czujniki wyświetlane w wygaszaczu

<p>Czujnik 1</p> <p>Typ: <input type="text" value="Brak"/></p> <p>Numer: <input type="text" value="1"/></p>	<p>Czujnik 2</p> <p>Typ: <input type="text" value="Brak"/></p> <p>Numer: <input type="text" value="1"/></p>	<p>Czujnik 3</p> <p>Typ: <input type="text" value="Brak"/></p> <p>Numer: <input type="text" value="1"/></p>	<p>Czujnik 4</p> <p>Typ: <input type="text" value="Brak"/></p> <p>Numer: <input type="text" value="1"/></p>
---	---	---	---

W takim trybie na dole ekranu pojawią się od jednej do czterech wybranych wartości temperatury lub wilgotności. Szczegóły konfiguracji są zawarte w opisie programu NeoGSM-IP-64 Manager.

Konserwacja systemu.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, stan zasilania awaryjnego, oczyścić PCB sprężonym powietrzem. System należy okresowo testować pod względem prawidłowego działania i komunikacji.

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U=9V-14V DC podstawowe / U=3,6VDC, bateria ER14505M
Pobór prądu	~ 2mA@12VDC / ~ 0,2mA @3,6VDC
Komunikacja Aero w pasmie ISM	868,000 MHz ... 870,000 MHz czułość: -110 dBm, moc nadawania: do +10dBm, modulacja FSK
Komunikacja systemowa	magistrala systemowa Ropam NET
Programowanie	z poziomu centrali alarmowej - praca systemowa,
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp. :-10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Zakresy pomiarowe: Rh % Temp. °C	0-100% bez kondensacji -20°C do 125°C - zewnętrzny czujnik TSR1-HT, -20°C do 70°C wbudowany czujnik temperatury
Złącza	AWG:24-18, rozłączne
Wymiary, waga.	80x80x25 (WxHxD,mm), antena wbudowana na PCB obudowa natynkowa ABS biała z sygnalizacją optyczną, ~70g

VAR-1U

Opis ogólny.

Właściwości.

- dwukierunkowa komunikacja audio pomiędzy wideodomofonem a telefonem komórkowym poprzez sieć GSM,
- inteligentny algorytm przekazu połączenia z detekcją lokalnego odbioru rozmowy,
- przekazywanie połączeń tylko podczas nieobecności właściciela (czuwanie systemu),
- głosowa lub ukryta informacja o przekierowaniu połączenia,
- regulowany czas opóźnienia przekierowania połączenia,
- kontrola i zmiana przekazów przez użytkownika (niezależne komendy SMS: AUDIO),
- zdalne sterowanie (komendą SMS) systemowym przekaźnikiem wideodomofonu (rygiel),
- zdalne sterowanie (kod DTMF) systemowym przekaźnikiem wideodomofonu (rygiel),
- integracja z wieloma producentami wideodomofonów (patrz lista testowanych urządzeń): Vidos, Commax, Abaxo, Leleen, Kenwei, PROCOMM, Competition, Eura,
- regulacja poziomu dźwięku w bramfonie i telefonie komórkowym z poziomu urządzenia i/lub programu NeoGSMIP64 Manager,
- system nie ogranicza innych funkcji systemów a podnosi ich funkcjonalność,
- funkcje ograniczenia kosztów i ilości przekazów.

Przeznaczenie.

Moduł VAR-1U służy do integracji systemów domofonów / wideodomofonów z systemami alarmowymi / automatyki budynkowej NeoGSM-IP-64.


Dzięki swoim funkcjom urządzenie podnosi funkcjonalność systemu alarmowego o możliwości zdalnej identyfikacji oraz weryfikacji osób.

Ostrzeżenia.

- *Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być konfigurowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.*
- *Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.*
- *Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.*
- *Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.*
- *W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.*

Opis modułu.

Budowa i opis.

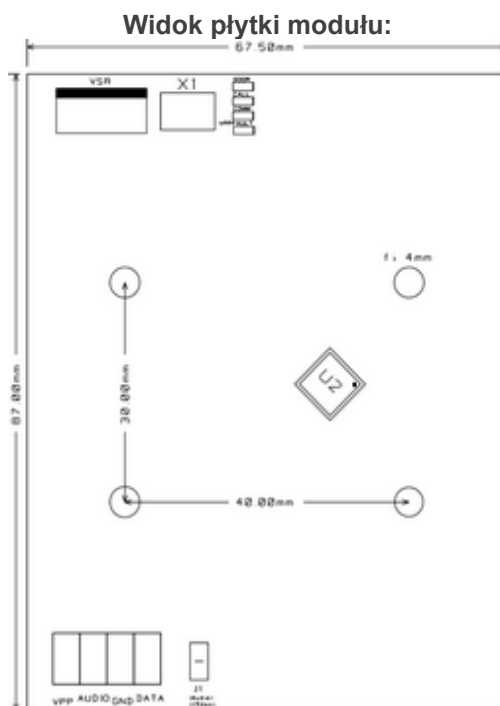

Opis złącz:

VSR - złącze komunikacyjne do podłączenia modułu VSR-1 - syntezerza mowy pozwalającego odtworzyć jeden komunikat głosowy dla użytkownika systemu (np. o przekierowaniu wywołania na telefon komórkowy właściciela).

X1 - przewód połączeniowy modułu z centralą NeoGSM-IP-64,

Vpp - zasilanie bramofonów (wybrane modele),

Audio - linia audio,

GND - masa układu,

Data - linia danych,

Opis diod LED:

■ DOOR
■ CALL
■ COMM
■ Vpp FAULT

- **DOOR** - sygnalizacja otwarcia zamka (świecenie), mrugnięcie 1 x 500ms = błędna ramka danych z domofonu Leleen/Procomm cyfrowego
- **CALL** - sygnalizacja nawiązania/trwającego połączenia głosowego/wywołania z domofonu (świecenie)
- **COMM** - mruganie co 250ms - prawidłowa komunikacja z centralą NeoGSM-IP-64, prawidłowy odbiór danych z domofonu Kenwei: mrugnięcie 2 x 250ms, funkcja przekierowania aktywna
- **Vpp FAULT** - sygnalizacja awarii wyjścia Vpp (świecenie = awaria)

Wersje modułu.

Kod	Opis
VAR-1U	Bramka (interfejs) wideodomofonu. (otwory montażowe do zamontowania na kołkach)
VAR-1U-D4M	Bramka (interfejs) wideodomofonu na szynę DIN TS-35, szerokość 4 moduły.

Wymagania, instalacja.

Wymagania podstawowe.

Moduł VAR-1U powinien być używany w warunkach o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C.

Instalacja.

Przygotowanie systemu do pracy.

Zanim moduł VAR-1U zostanie podłączony do systemu, należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą podłączenia wideodomofonu, z którym będzie on używany.

Należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz instrukcją do konkretnego modelu wideodomofonu, który zostanie podłączony do systemu gdyż jego nieprawidłowa konfiguracja i podłączenie może skutkować uszkodzeniem jak również nieprawidłowym działaniem systemu Ropam Elektronik lub jego uszkodzeniem za co firma Ropam Elektronik nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


1. Wykonać prawidłową instalację elektryczną dla wideodomofonu.
2. Podłączyć instalację do systemu domofonu/wideodomofonu.
3. Dodać moduł do centrali za pomocą programu NeoGSMIP64 Manager.
4. Wykonać podłączenie systemu NeoGSM-IP-64+Var-1U z systemem domofonu/wideodomofonu.
5. Podłączyć kabel programujący centralę do gniazda USB.
6. Uruchomić program NeoGSMIP64 Manager.
7. Włączyć zasilanie systemu.
8. Przeprowadzić identyfikację modułów podłączonych do centrali.
9. Skonfigurować system.
10. Zapisać konfigurację do centrali.
11. Sprawdzić działanie.

12. Odłączyć przewód programujący centralę.
13. Przeprowadzić szkolenie użytkownika.

Podłączenie modułu do centrali.

Podczas podłączania modułu do systemu należy zachować szczególną ostrożność mając na uwadze ochronę ESD oraz prawidłowe podłączenie sygnałów do modułu.

Podłączenie modułu do centrali NeoGSM-IP-64 odbywa się za pomocą wtyczki X1. Wtyk wtyczki należy podłączyć do gniazda VSR w centrali NeoGSM-IP-64.

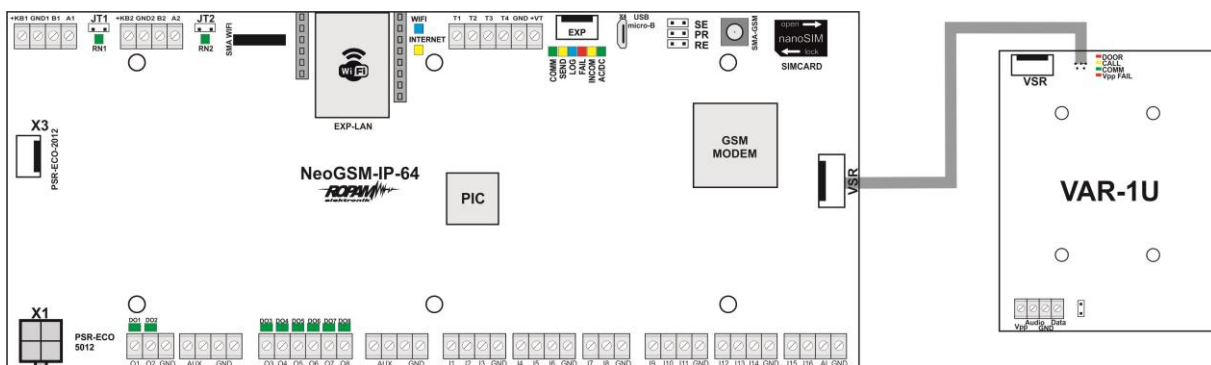

Podłączenie modułu VSR-1 do modułu VAR-1U (złącze VSR) pozwala odtwarzać komunikat głosowy. Rekomendujemy nagrywanie komunikatów nie dłuższych niż 5s.

Lista urządzeń współpracujących z modułem.

Moduł VAR-1U został zaprojektowany do współpracy z wideodomofonami wielu popularnych marek. Poniżej znajduje się lista urządzeń, z którymi został przetestowany.

LP	Marka	Wideodomofon - model	Bramofon - model
1	Kenwei	KW-128C	KW-138MC-1B
2	Kenwei	KW-128C	KW-138NE
3	Kenwei	S702C	KW-138NE
4	Kenwei	E706FE	KW138MC-1B
5	Kenwei	E100F/E101F	KW138MC-1B
6	Competition	MT337C-CK2 (2012r.)	SAC5C-CK
7	Competition	MT300C-MK1 (2011r.)	SAC5C-K1 (2001r.)
8	Competition	MT337C-CK2 (2012r.)	SAC551C-CK (2011r.)
9	Vidos	M670W	COMPETITION SAC5C-CK
10	Commax	CDV-50N	DRC-4CAN
11	Commax	CDV-35H	DRC-4CAN
12	Abaxo	M820C	C700C
13	Procomm	PRO-4719(4519)	PRO-420SA(5846)
14	Procomm	PRO-4719(4519)	VP-716A-B(4783)
15	Procomm	VP-716A-B(4783)	VP-716A-B(4783)
16	Eura	VDA-06A03	VDA-81A3
17	Leleen	Seria JB-304, V-25	Seria JB-304, No.15(1)

UWAGA: powyższa lista zawiera testowane i kompatybilne moduły, jeżeli zachodzi potrzeba podłączenia innych należy zasięgnąć informacji producenta wybranego wideodomofonu co do zgodności sygnałowej z wyżej wymienionymi.

Podłączenie domofony do VAR-1U.


Poniżej przedstawiono schematy podłączeń urządzeń wideodomofonowych do modułu VAR-1U. Tabela reprezentuje sygnały podłączane do odpowiednich wyprowadzeń modułu VAR-1U.

Przykład:


Vidos: 3 --> Vpp, 1 --> Audio, 2 --> GND, --- Data --> brak podłączenia

LP	Producent	Sygnały	VAR-1U
1	Vidos	3, 1, 2, ---	Vpp, Audio, GND, Data
2	Commax	3, 1, 2, ---	Vpp, Audio, GND, Data
3	Abaxo	B+,A,GND, ---	Vpp, Audio, GND, Data
4	Leleen	---, A(AF), G, ---	Vpp, Audio, GND, Data
5	Kenwei	---, AF, GND, DAT	Vpp, Audio, GND, Data
6	Procomm	Pro4719 (---, Audio, GND, Data), Pro716A wideodomofon(10, 7, 8, ---) Pro 716A domofon (4, 1, 2, ---)	Vpp, Audio, GND, Data
7	Competition	MT 300C (3,1,2,---), MT 337C (E4, E2, E3, ---)	Vpp, Audio, GND, Data
8	Eura	4,1,2,---	Vpp, Audio, GND, Data


Schematy podłączeń dla poszczególnych producentów wg. powyższej tabeli:

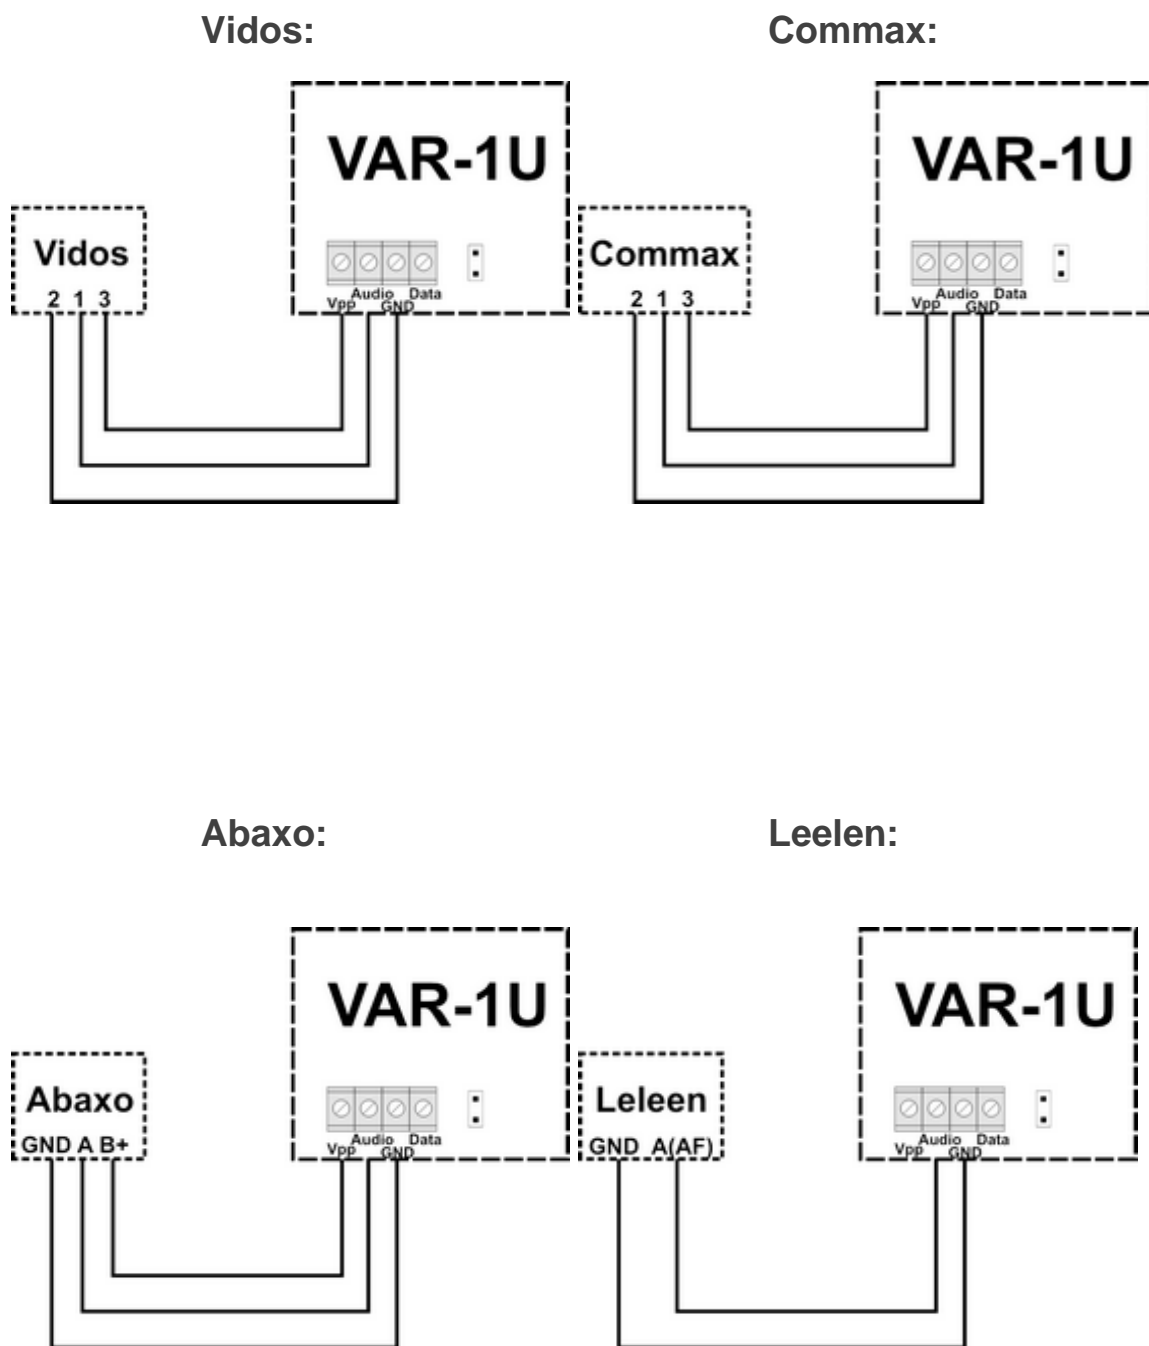


Kenwei:

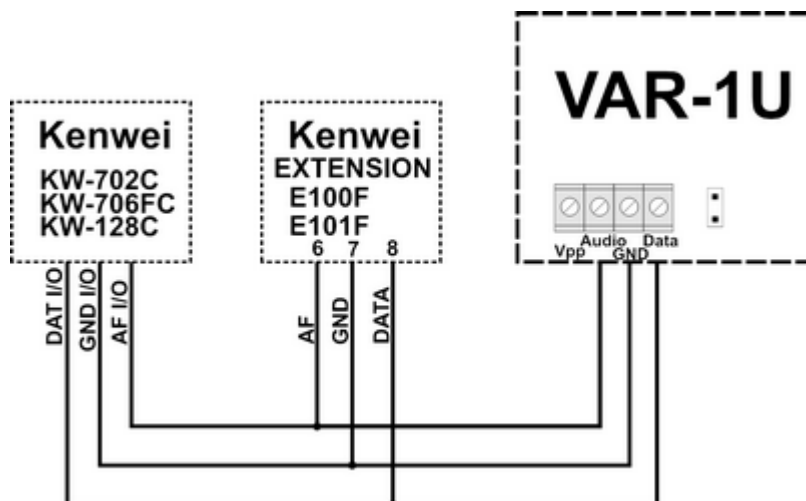


Procomm:

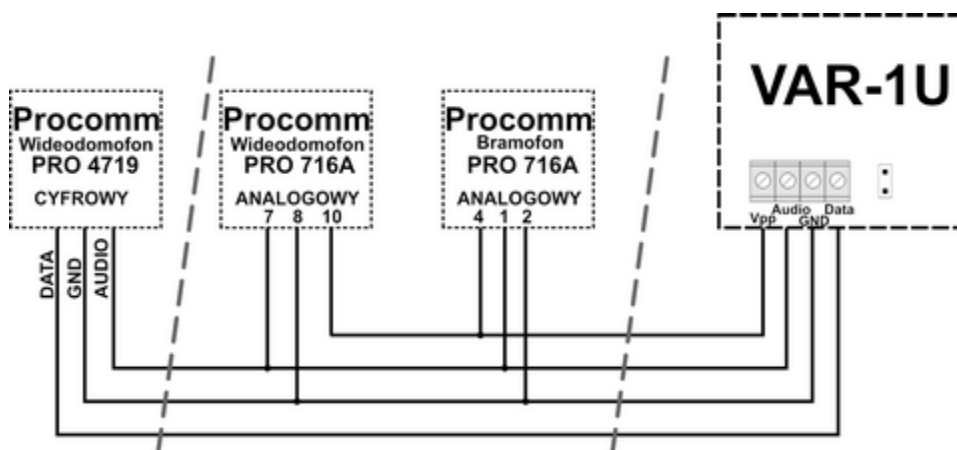

Competition:

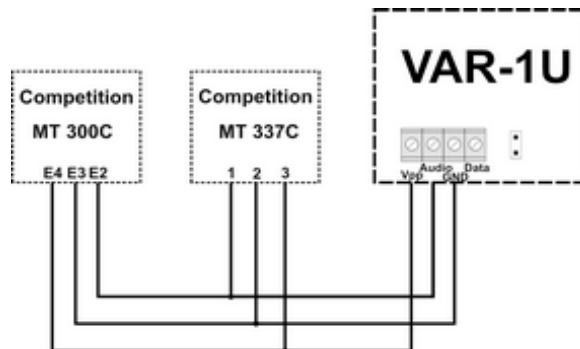

Eura:

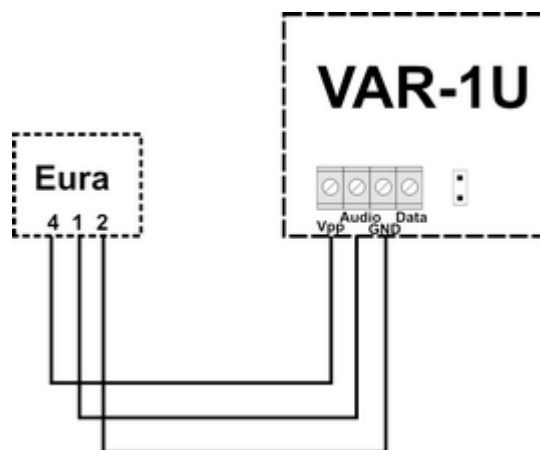**Konfiguracja.**

Moduł do pracy systemowej konfiguruje się z poziomą centralą alarmową.

Wymagania:


- centrala: NeoGSM-IP-64


NeoGSMIP64 Manager: VAR-1U.

Identyfikacja modułu w systemie:

- Program NeoGSMIP-64 zakładka:



- wybrać symbol  - nastąpi identyfikacja modułów podłączonych do centrali.
- po tym wyświetli się okno z modułami znalezionymi przez centralę.

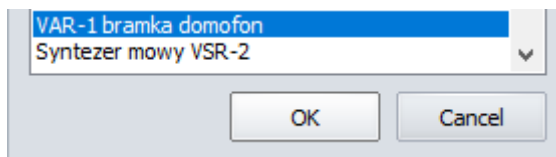

- należy zapisać konfigurację do centrali klikając:



Następnie w zakładce dotyczącej modułu VAR-1U dostępne są opcje konfiguracji modułu :

Bramka domofonowa VAR-1

Przekierowanie wywołania z bramofonu

aktywne zawsze

aktywne gdy naruszenie l8

aktywne gdy czuwanie s1

aktywne gdy czuwanie s2

Przekierowanie po [s]

Kod DTMF otwarcia rygla

Powiadomienie

Test rygla

Videodomofon producent

Vidos

Commax

Abaxo

Leelen

Kenwei

PROCOMM cyfrowy

Competition

Eura

PROCOMM analogowy

Kenwei nowa seria

Ustawienia niestandardowe

Rezystancja wyjściowa

bardzo mała

mała

duża

Korekcja echa

Mic gain: 8

Ear vol : 50

Zmiana parametrów pracy modułu.

Przekierowanie wywołania z modułu.

Funkcja pozwala na przekierowanie rozmowy z wideodomofonu/bramofonu gdy:

Bramka domofonowa VAR-1

Przekierowanie wywołania z bramofonu

aktywne zawsze

aktywne gdy naruszenie l8

aktywne gdy czuwanie s1

aktywne gdy czuwanie s2


Aby nastąpiło przekierowanie, muszą być spełnione warunki jak wyżej.

aktywne zawsze - przekierowanie rozmowy z domofonu na telefon komórkowy następuje zawsze gdy na bramofonie zostanie wciśnięty przycisk wywołania

aktywne gdy naruszenie l8 - przekierowanie rozmowy z domofonu na telefon komórkowy następuje zawsze gdy nastąpi naruszenie wejścia - 8 (np. czujki przy bramie) i w tym czasie zostanie wciśnięty przycisk bramofonu

aktywne gdy czuwanie s1-s4 - przekierowanie z bramofonu **aktywne tylko gdy dany numer strefy jest załączony do czuwania.**

Gdy w module jest zainstalowany syntezer mowy VSR-1 - najpierw zostanie odtworzony komunikat zapisany w pamięci modułu VSR-1 a następnie zostanie wybrany numer użytkownika systemu zapisany na pozycji 1 lub 2 w zakładce:



Ustawienia niestandardowe.

Ustawienia niestandardowe pozwalają dopasować parametry linii audio aby osiągnąć jak najlepszą jakość dźwięku.

Zalecane są ustawienia fabryczne dla poszczególnych modeli urządzeń (ładują się automatycznie po wybraniu modelu urządzenia).

Ustawienia niestandardowe

Rezystancja wyjściowa

bardzo mała

mała

duża

Korekcja echa 98

Mic gain: 8

Ear vol : 50

Powiadomienia z modułu VAR-1U

Powiadomienia działają analogicznie do powiadomień we/wyj, sygnałem wyzwalającym powiadomienie jest wykrycie naciśnięcia przycisku wywołania wideodomofonu.

Tel/e-mail	1	2	3	4	5	6	7	8
Sms do:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dzwon do:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-mail do:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Treść sms/e-mail

Kod TCP

Komunikat głosowy/VSR-2

Sms typu FLASH

Dołącz STAN

Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji

Klasa wiadomości: Alarm włamaniowy

OK Cancel

Sterowanie rygłem za pomocą DTMF lub SMS.

Okno konfiguracji przekierowania i kodu DTMF otwarcia rygla:

Przekierowanie po [s] 0

Kod DTMF otwarcia rygla

Załączenie rygla.

Funkcja załączenia rygla pozwala na zdalne otwarcie bramy za pomocą kodu DTMF lub komendy SMS.

Otwarcie rygla następuje:

- zdalnie przez użytkownika - DTMF, kod od 1 do 4 cyfr, zatwierdzenie "*"
- zdalnie przez użytkownika - SMS, przykład: ##### rygiel (##### = kod dostępu)
- lokalnie - przycisk w wideodomofonie

Konserwacja systemu.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, stan zasilania awaryjnego, oczyścić PCB sprężonym powietrzem. System należy okresowo testować pod względem prawidłowego działania i komunikacji.

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U = 12-14VDC
Programowanie	z poziomu centrali alarmowej - praca systemowa,
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.: -10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary, waga.	67,5 x 87 x 17,53 (WxHxD,mm), ~30g bez obudowy, 71 x 90,2 x 57,5 (WxHxD,mm), ~ 90g obudowa D4M,

5. Obsługa systemu.

Aplikacje pozwalające na obsługę systemu NeoGSM-IP-64 za pomocą SMS, DTMF lub protokołu TCP/IP.

Podstawowe komendy SMS

STEROWANIE CZUWANIEM:

Sterowanie czuwaniem poprzez SMS polega na wysłaniu SMS-a o postaci, dostęp do funkcji i stref określają uprawnienie danego kodu.

Komenda	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### zal #### zal 1,2	Załączenie czuwania (dozoru) systemu (pełne lub wskazanych stref)	5555 zal 5555 zal 1,2	System uzbrojony. Błąd uzbrojenia, sprawdź uprawnienia kodu do stref.
#### zal noc #### zal noc 1,2	Załączenie czuwania (dozoru) nocnego systemu (wszystkich lub wskazanych stref)	5555 zal noc 5555 zal noc 1,2	Czuwanie nocne zalaczone. Błąd uzbrojenia, sprawdź uprawnienia kodu do stref.
#### wyl #### wyl 1,2	Wyłączenie czuwania (dozoru) systemu (pełnego lub nocnego, wszystkich lub wybranych stref)	5555 wyl 5555 wyl 1,2	System rozbrojony. Błąd rozbrojenia, sprawdź uprawnienia kodu do stref.

Sterowanie czuwaniem poprzez SMS-y jest interpretowane przez system analogicznie jak sterowanie z panelu dotykowego.

STEROWANIE WYJŚCIAMI:

Sterowanie wyjściami poprzez SMS polega na wysłaniu SMS-a o określonej treści, komenda sterująca może wymagać kodu dostępu. Elastyczne oprogramowanie module pozwala na to, że: **treść SMS-ów sterujących wyjściami może mieć dowolną treść np. pompa on, pompa off.** Dokładne parametry wyjść i ich przeznaczenie określa instalator.

UWAGA: Jeżeli wyjścia są ustawiane przez Logic Procesor lub termostat, wtedy te funkcje mają absolutny priorytet sterowania i próba zmiany ich stanu z innych źródeł może spowodować błąd, w systemie, dlatego w takich przypadkach sterownię wyjściem powinno być ustawione wyłącznie na Logic Procesor lub termostat.

Poniżej przedstawiona jest składnia sterowania z użyciem fabrycznych komend sterujących:

Komenda	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### XXXX	Załączenie wyjścia do którego przypisany jest dany SMS	5555 swiatloon	Zalaczono (x) Wyjscie x gdzie:x= numer wyjścia w systemie,

#### XXXXX	Wyłączenie wyjścia x, gdzie x to numer wyjścia	5555 swiatlooff	Wylaczono (x) Wyjscie x gdzie:x= numer wyjścia w systemie,
------------	--	-----------------	--

Jeżeli w systemie są zainstalowane panele dotykowe to wyjście przekaźnikowe może być także zdalnie sterowane poprzez komendy SMS:

Komenda	Opis	Przykład
#### ontpX	Załączenie wyjścia przekaźnikowego w panelu TP, gdzie X= numer panelu (adres, serwis)	5555 ontp1
#### offtpX	Wyłączenie wyjścia przekaźnikowego w panelu TP, gdzie X= numer panelu (adres, serwis)	5555 offtp1

Jeżeli w systemie zainstalowano sterownik radiowy to dodatkowo dostępne jest sterowanie dwoma wyjściami przekaźnikowymi. Sterowanie poprzez SMS polega na wysłaniu SMS-a o postaci:

Komenda (####= kod dostępu)	Opis	Przykład
#### onrx	ZAŁĄCZENIE przekaźnika x, gdzie x (1,2,3,4) to numer przekaźnika/wyjścia RF-4	1212 onr1
#### offrxx	WYŁĄCZENIE przekaźnika x, gdzie x (1,2,3,4) to numer przekaźnika/wyjścia RF-4	1212 offr1

ZDALNA KONFIGURACJA WYBRANYCH FUNKCJI:

Dostęp do sterowania zdalnego może być zablokowany w ustawieniach centrali (serwis), wybrane komendy są dostępne tylko dla kodu głównego w systemie lub kodu serwisowego.

Parametr	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### kod zzzz	Zmiana kodu dostępu SMS zzzz = nowy kod dostępu	5555 kod 0987	Konfiguracja zmieniona
#### czas rr, mm, dd, gg, mi	Ustawienie lub zmiana daty i czasu (rr, mm, dd, gg, mi = rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta)	5555 czas 17, 01, 01, 12, 05	Czas ustawiony 17/01/01 12:05
#### restart	Restart centrali	1234 restart	
##### odeslijsms x	Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji odsyłania potwierdzeń dla komend SMS X=1 funkcja załączona x=0 funkcja wyłączona	5555 odeslijsms 1	Konfiguracja zmieniona

#### echo x	Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji odsyłania nierozpoznanych SMS-ów z sieci ECHO np. haseł do konta www, informacje od sieci X=1 funkcja załączona x=0 funkcja wyłączona	5555 echo 1	Konfigura cja zmienion a
#### setapn	Konfiguracja dostępu do GPRS: APN użytkownik hasło.	5555 setapn internet internet internet	Składnia: [kod główny] setapn apn user password (puste pominąć) wpisywan ie odbywa się bez przecinkó w!
#### update	Sprawdzenie wersji najnowszego oprogramowania na serwerze RopamBridge.	Najpierw należy wysłać sms: xxxx update gdzie xxxx - kod serwisowy, (centrala nie może być w czuwaniu) po odebraniu takiego smsa centrala sprawdzi dostępność i wersję najnowszego oprogramowania na serwerze Ropam i odeśle sms z informacją i specjalnym kodem autoryzacji	Firmware w centrali :1.2 Najnowsz a wersja firmware: 1.3 opis:wer sja 1.3! Aby rozpocza c aktualizac je wyslij: xxxx update 481e

Podstawowe komendy DTMF.

ZAŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE CZUWANIA STREF:

- uzbrojenie/rozbrojenie systemu poprzez kod DTMF:
- składnia: wybieramy z klawiatury DTMF telefonu (czas trwania tonu powinien mieścić się w granicach 0,5 – 1s.):
- [kod]#1 uzbraja wszystkie strefy do których ma dostęp dany kod

[kod]#0 rozbraja wszystkie strefy do których ma dostęp dany kod

Przykład:

kod główny 5555#1 - uzbroi wszystkie strefy 1-4

STEROWANIE RYGLEM (otwieranie):

Moduł VAR-1U umożliwia zdalne otwarcie rygla za pomocą kodu DTMF podczas trwającego połączenia głosowego pomiędzy użytkownikiem a systemem NeoGSM-IP-64.

Przekierowanie rozmowy po [s] - funkcja umożliwiająca odtworzenie komunikatu z modułu VSR-1 zamontowanego w bramce domofonu VAR-1U (zalecamy by czas przekierowania nie był krótszy niż czas trwania komunikatu w module VSR-1).

Aby skorzystać z opcji otwierania rygla za pomocą kodu DTMF należy wpisać w polu kod (1-4 cyfry), zatwierdzenie kodu DTMF następuje po naciśnięciu " * "

Okno konfiguracji przekierowania i kodu DTMF otwarcia rygla:

Przekierowanie po [s]	<input type="text" value="0"/>
Kod DTMF otwarcia rygla	<input type="text"/>

Aplikacja RopamNeo.

Po połączeniu z centralą NeoGSM-IP-64 można wykonywać następujące operacje: - podgląd stanu centrali,

- podgląd stanu stref,
- podgląd stanu wejść,
- podgląd stanu wyjść,
- sterowanie wyjściami (zdalne załączanie światła, otwieranie bram, sterowanie roletami itp.),
- uzbrajanie stref,
- rozbrajanie stref,
- sterowanie temperaturą za pomocą termostatu (profile temperatury, kalendarz),
- podgląd aktualnych awarii w systemie,
- podgląd zdarzeń systemowych,
- zmiana kodu użytkownika,
- obsługa kodów USSD (kontrola kart przedpłaconych)

Wymagania:

Centrala NeoGSM-IP-64 wersja v1.0 lub wyższa.

Telefon lub tablet z systemem Android, Apple iOS.


Demo systemu.

Firma Ropam Elektronik umożliwia połączenie się z obiektem "Demo" za pomocą aplikacji RopamNeo co pozwala w łatwy sposób przekonać się o możliwościach systemu i sprawdzić jego funkcjonalność.

W tym celu należy następująco skonfigurować program:

- pobrać na smartfon aplikację **RopamNeo** (sklepy: Google Play, AppStore),

- kliknąć „Wypróbuj wersję Demo”.

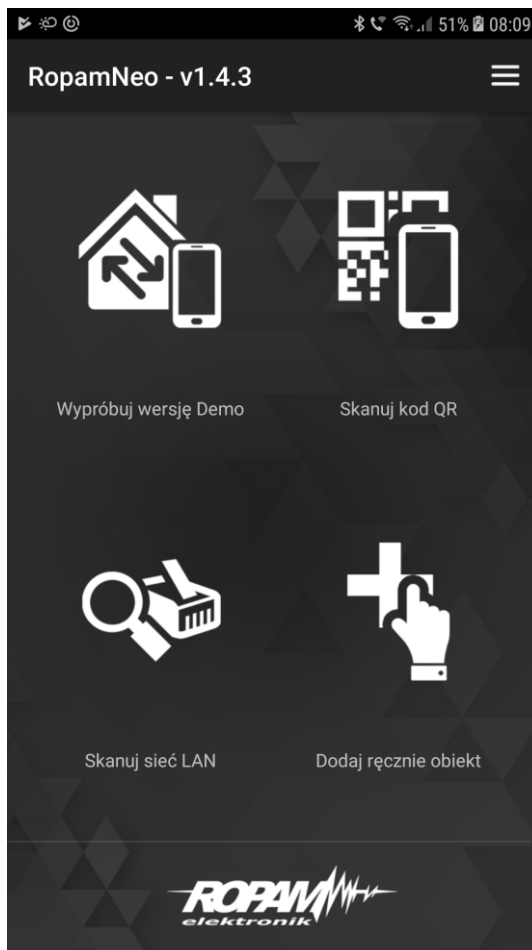

Pełna instrukcja instalacji i obsługi aplikacji RopamNeo dostępna na stronie: www.ropam.com.pl .

6. NeoGSMIP64 Manager


Opis funkcjonalny.


Opis funkcji i sposób konfiguracji przedstawiony jest za pomocą okienek, opisów i komunikatów z programu.


Panel górny:




Ikony od lewej:


 odczyt ustawień z pliku,

 zapis ustawień do pliku,


 połącz / rozłącz z centralą,

 odczyt ustawień z modułu,


 zapis ustawień do modułu,

 pomoc programu,

 wyjście z programu,

 menu wyboru sposobu łączenia się z centralą (kabel USB, sieć lokalna, zdalnie)

Ikony informacyjne rodzaju dostępnych połączeń:

 wykryto połączenie po kablu USB,


 wykryto centralę w sieci lokalnej,

Ikony statusu połączenia:


 aktywne połączenie z centralą,

 trwa zapis / odczyt ustawień centrali,

 centrala w trakcie restartu,

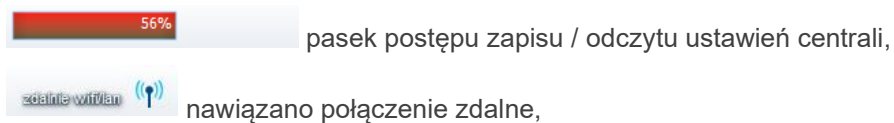

Zakładka: Ustawienia karty SIM.

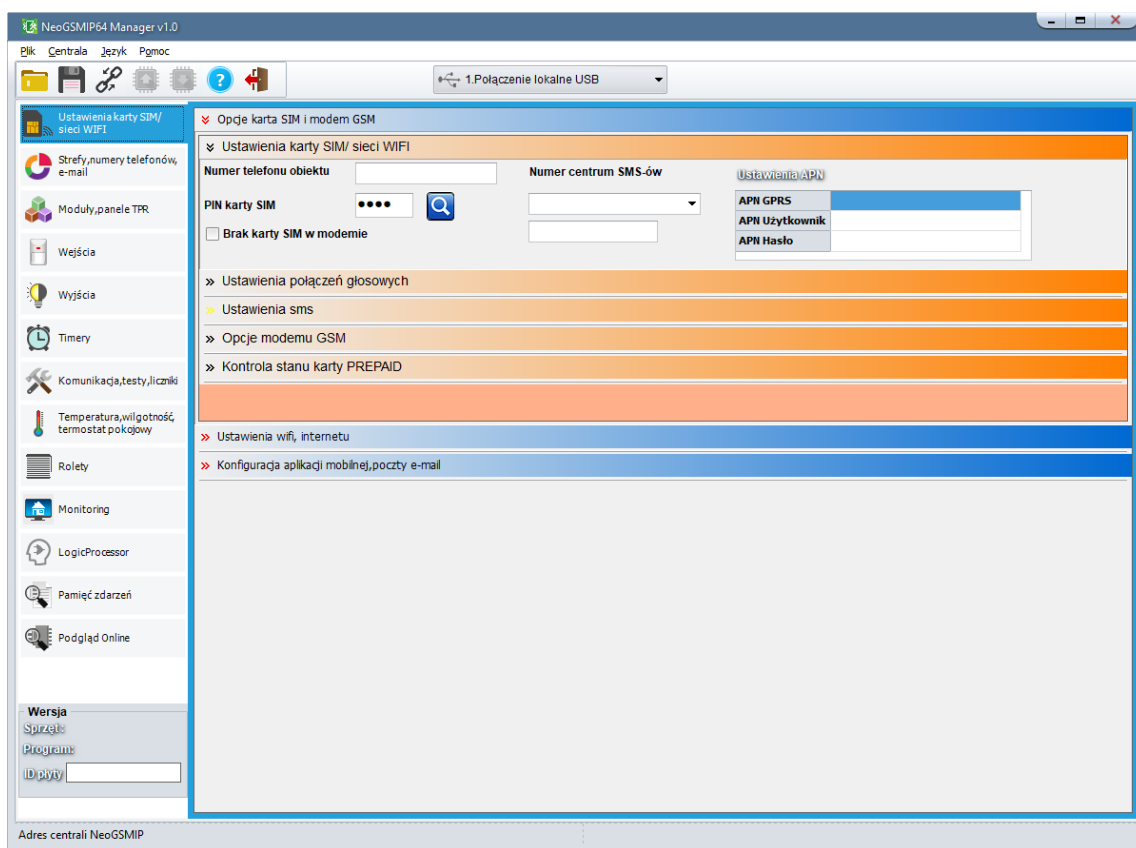

Opcje karta SIM i modem GSM

Ustawienia karty SIM

<input checked="" type="checkbox"/> Ustawienia karty SIM	
Numer telefonu obiektu	<input type="text"/>
Numer centrum SMS-ów	<input type="text"/>
PIN karty SIM	<input type="text" value="••••"/> <input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/> Brak karty SIM w modemie	<input type="text" value="Poland Orange,Idea,POP"/>
	<input type="text" value="+48501200777"/>

Numer telefonu obiektu


Jest to numer karty SIM umieszczonej w module. Pole jest zapisywane do pamięci modułu.

PIN karty SIM

W pole „PIN karty SIM” należy wpisać cyfry kodu PIN karty SIM zainstalowanej w telefonie modułu. W przypadku korzystania z karty nie wymagającej (wyłączonej opcji) kodu PIN należy nie wpisywać kodu PIN.

Numer centrum SMS-ów

Numer centrum SMS-ów, należy wybrać w zakładce operatora z listy (numer wyświetli się automatycznie) lub edytować pole. Numer należy wpisać w formacie międzynarodowym.

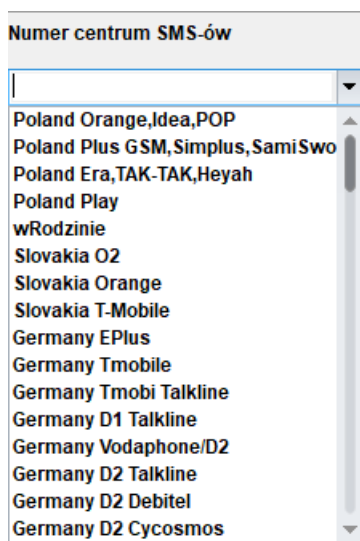**Brak karty SIM w modemie**

Funkcja wyłącza sprawdzanie obecności karty.

Uwagi:

- PIN karty sim jest wymagany tylko wtedy jeśli karta posiada PIN.

USTAWIENIA APN

Ustawienia logowania do punktu dostępowego (internet przez GPRS). Wymagane do sterowania modułem z aplikacji RopamNeo, monitoringu GPRS, wysyłania powiadomień e-mail z modułu.

Dane dostępne do APN operatorów w Polsce:

Operator	APN GPRS	APN użytkownik	APN hasło
T-Mobile PL	internet	brak (puste pole)	brak (puste pole)
Orange PL	internet	internet	internet
Plus GSM PL	internet	brak (puste pole)	brak (puste pole)
Play	internet	brak (puste pole)	brak (puste pole)
wRodzinie	wrodzinie.pl	brak (puste pole)	brak (puste pole)
Nju Mobile	internet	internet	internet
Heyah	heyah.pl	heyah	heyah

Ustawienia połączeń głosowych.

Ustawienia połączeń głosowych

Dzwonienie aktywne

Skasowanie/rozbrojenie alarmu kończy powiadomienie

Naciśnięcie kodu # na klawiaturze telefonu przerywa powiadomienie

Czas CLIP [s]

Czas dzwonienia [s]

Limit dobowy połączeń

Połączenia przychodzące (numery 1-8)

Nie reaguj

Odrzucaj i oddzwoni po

Odrzucaj po

Odbieraj po

Komunikaty głosowe audio pliki *.wav *.amr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

Dzwonienie aktywne

włączona funkcja powiadamiania o zdarzeniach w systemie w postaci wykonania połączenia telefonicznego do użytkownika. Oprócz powiadamiania w postaci dzwonienia, wysyłane są również komunikaty z syntezera mowy: VSR-1 lub modułu AMR-1.

Gdy funkcja nieaktywna - brak możliwości wysyłania powiadomień CLIP i głosowych z centrali NeoGSM-IP-64.

Skasowanie/rozbrojenie alarmu kończy powiadomienie

Wyłączenie alarmu podczas powiadomienia zakończy powiadomienie.

Naciśnięcie kodu # na klawiaturze telefonu przerywa powiadomienie**Połączenia przychodzące (numery 1-8)**

Ustala w jaki sposób centrala ma reagować na połączenia przychodzące od przypisanych do niej numerów.

Komunikaty głosowe audio pliki *.wav *.amr

Wybór dostępnych komunikatów zapisanych w centrali, należy podać numer komunikatu do odtworzenia dla danego zdarzenia. Plik powinien być w formacie amr lub wav, czas trwania powiadomienia nie powinien przekraczać ośmiu sekund.

Czas CLIP

Czas trwania powiadomienia CLIP, jest to funkcja wykorzystywana do wykonywania testu transmisji w zakładce „Komunikaty, testy, liczniki”.

Czas dzwonienia

Określa jak długo centrala będzie próbować się połączyć z danym numerem.

Limit dobowy połączeń

Określa maksymalną ilość połączeń jaką centrala może wykonać w ciągu doby (w zakresie 1 – 99, 0 oznacza brak limitu)

Ustawienia sms.

Ustawienia sms	
<input checked="" type="checkbox"/> Wysłanie sms aktywne	
<input checked="" type="checkbox"/> Sterowanie sms aktywne	Oczekiwanie na potw. wysłania sms[s] 20
<input checked="" type="checkbox"/> Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS	Limit dobowy wysłanych sms 15
<input type="checkbox"/> Sterowanie sms możliwe tylko dla numerów z listy	
<input type="checkbox"/> Prześlij nierozpoznanego smsa na 1 szy numer (Echo)	
<input type="checkbox"/> Nie potwierdzaj smsem załączenia wyjść	

Wysyłanie sms aktywne

Globalne wyłączenie powiadomienie sms.

Sterowanie sms aktywne

Umożliwia sterowanie centralą za pomocą kodów sms.

Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS

Odsyła zwrotnego smsa potwierdzającego wykonanie danego polecenia sms.

Sterowanie sms możliwe tylko dla numerów z listy

Umożliwia sterowanie za pomocą komend sms tylko numerom dodanym do listy w centrali.

Prześlij nierozpoznanego smsa na 1 szy numer (Echo)

Funkcja włącza przesyłanie nierozpoznanych smsów (np. wiadomości od operatora GSM) na pierwszy numer z listy.

Nie potwierdzaj smsem załączenia wyjść

Po zaznaczeniu tej opcji nie będą wysyłane SMS-y potwierdzające załączenie wyjścia przy pomocy komendy SMS-owej, należy zwrócić uwagę na to, że powiadomienia o zmianie stanu wyjść będą działać normalnie (patrz ustawienia wyjść).

Oczekiwanie na potw. Wysłania sms[s]

Jest to czas w jakim centrala będzie oczekiwać na potwierdzenie wysłania smsa i po upływie którego przy braku potwierdzenia uzna, że SMS nie został wysłany.

Limit dobowy wysłanych sms

Określa ilość wysłanych sms podczas doby, (w zakresie 1 – 99, 0 oznacza brak limitu).

Opcje modemu GSM.

Nie monitoruj zagłuszania GSM Jamming

Centrala nie zgłasza jako awarii zagłuszania sieci GSM (Jamming)

Nie sygnalizuj awarii niskiego poziomu sieci GSM

Centrala nie zasygnalizuje niskiego poziomu sieci GSM przy każdym jego spadku do niskiego poziomu tj. poniżej ok 11 dbm.

Restart modemu co 24h

Centrala zrestartuje modem co 24h.

Nie sygnalizuj braku GPRS

Centrala nie zasygnalizuje braku połączenia GPRS.

Kontrola stanu karty PREPAID.

Kontrola włączona
Kod USSD sprawdzania stanu konta
124# *124*# Orange
Minimalna kwota [PLN] 5
 Wysyłaj informację o stanie konta co 7 dni

Opcja ta pozwala na kontrolowanie kosztów konta karty typu prepaid. Aby funkcja ta działała prawidłowo należy:

- wybrać operatora karty SIM zainstalowanej w centrali (rozwijane menu), jeśli na liście nie ma operatora, można wpisać polecenie manualnie.
- ustawić limit dolnej kwoty (nie mniej niż 5zł) dopuszczalnej do prawidłowego działania systemu Kontrola stanu konta za pomocą kodu USSD jest wykonywana raz na dobę (od ostatniego restartu urządzenia).

Można również ustawić wysyłanie informacji o stanie konta na pierwszy numer telefonu z listy numerów. Interwał wysyłania informacji o stanie konta to 7 dni. Czas 7 dni liczony jest od ostatniego restartu centrali NeoGSM-IP-64.

Ustawienia wifi, internetu

The screenshot shows the 'Ustawienia wifi, internetu' (Wi-Fi and Internet Settings) window. It is divided into several sections:

- Interfejs wifi aktywny** (Wi-Fi interface active):
 - Tryb pracy** (Operating mode):
 - access point IP: 192.168.10.1
 - client
 - SSID: NeoGSMIP
 - WPA: [masked]
 - Kanał wifi: 1
- Stacyczny adres IP** (Static IP address):
 - Stacyczny adres IP
 - Adres IP: 0 . 0 . 0 . 0
 - Maska: 0 . 0 . 0 . 0
 - Brama: 0 . 0 . 0 . 0
 - DNS1: 0 . 0 . 0 . 0
 - DNS2: 0 . 0 . 0 . 0
- Sygnalizacja awarii** (Error signaling):
 - awaria/ brak wifi
 - brak lan
 - brak internetu
 - Restartuj gdy brak internetu przez 5 min

Konfiguracja aplikacji mobilnej, poczty e-mail.

Zdalny dostęp do centrali poprzez serwer RopamBridge

Aby ustawić dostęp do modułu z aplikacji mobilnej należy skonfigurować odpowiednie opcje w programie NeoGSMIP64 Manager.

The screenshot shows the configuration options for remote access via the RopamBridge server:

- Zdalny dostęp do centrali poprzez serwer RopamBridge
- Metoda łączenia z serwerem** (Connection method):
 - zawsze po restarcie centrali , połączenie ciągle z serwerem
 - łączenie na życzenie aplikacji mobilnej (sms [xxxx] deviceup)
- Wysyłanie powiadomień PUSH aktywne
- Nie sygnalizuj awarii połączenia z serwerem RopamBridge
- Nie używaj połączeń gprs

Dostęp do centrali oraz sterowanie jej funkcjami może odbywać się z poziomu aplikacji RopamNeo. Połączenie jest zestawiane za pomocą serwera RopamBridge, który umożliwia połączenie między centralą i aplikacją mobilną w oparciu o szerokopasmowy internet lub GPRS.

Istnieją 2 sposoby połączenia się aplikacji z centralą NeoGSM-IP-64:

- Zawsze po restarcie (centrali) - centrala przesyła do serwera RopamBridge dane o tym że jest gotowa do połączenia z aplikacją mobilną, serwer przechowuje te dane do momentu zestawienia połączenia pomiędzy użytkownikiem i centralą.
- Na życzenie aplikacji (mobilnej) - użytkownik po włączeniu aplikacji jest pytany o przesłanie SMS z żądaniem zestawienia połączenia z centralą.

Zdalny dostęp do centrali poprzez serwer RopamBridge

Opcja ta pozwala na łączenie się centrali z serwerem RopamBridge i tym samym umożliwia logowanie się aplikacji RopamNeo do systemu spoza zasięgu sieci lokalnej.

Centrala NeoGSM-IP-64 może łączyć się z RopamBridge za pomocą Wifi/Ethernet (Internet) lub za pomocą połączenia GPRS. W zależności od sposobu połączenia wymagane są odpowiednie ustawienia (właściwie skonfigurowany APN i karta SIM obsługująca połączenie GPRS lub podłączenie centrali za pomocą karty WiFi / EXP-LAN do sieci lokalnej z dostępem do internetu).

Wysyłanie powiadomień PUSH aktywne


Funkcja aktywuje wysyłanie powiadomień PUSH do aplikacji RopamNEO.

Nie sygnalizuj awarii połączenia z serwerem RopamBridge**Nie używaj połączeń GPRS**


Centrala nie będzie nawiązywać połączeń przez GPRS.

Zezwalaj na połączenia z aplikacją mobilną w sieci lokalnej

Umożliwia obsługę centrali przez aplikację także w sieci lokalnej, nie jest wtedy wymagane połączenie via RopamBridge.

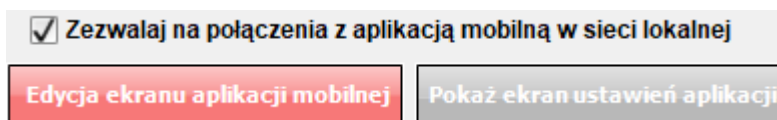

Kliknięcie opcji „Edycja ekranu aplikacji mobilnej” spowoduje pojawienie się ekranu.

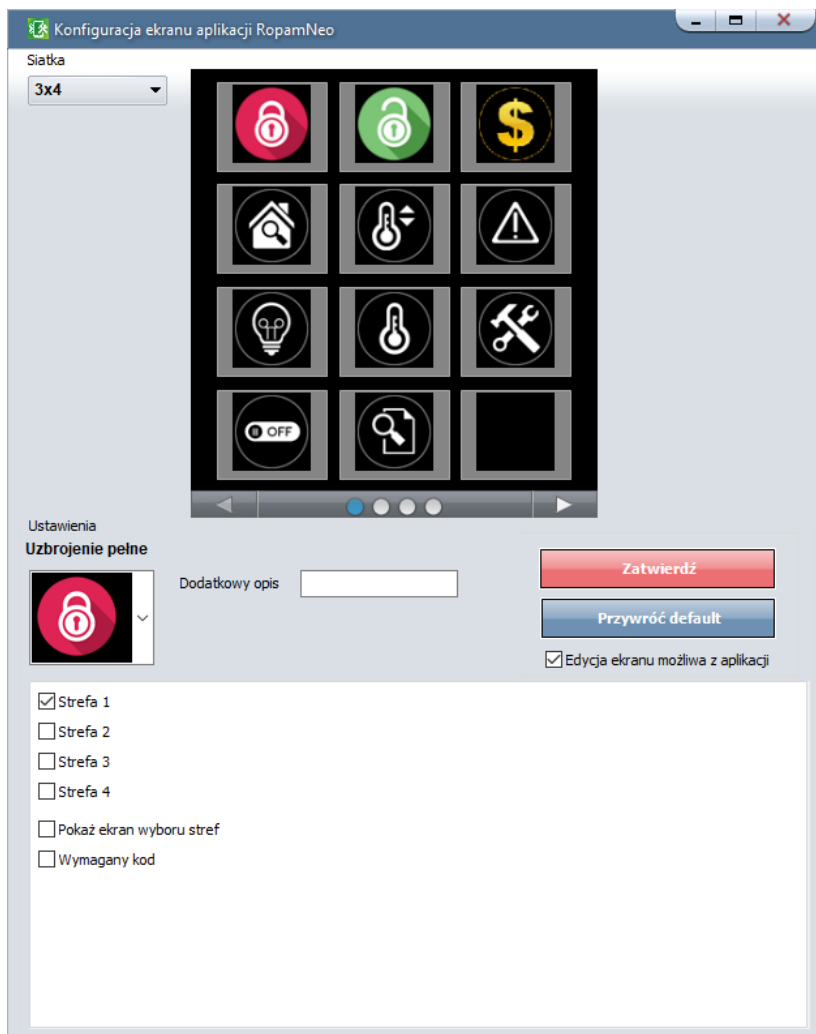

Funkcja pozwala na edycję ekranu widocznego w aplikacji RopamNEO.

Dodatkowy opis

Umieszcza opis danego piktogramu pod nim.

Zatwierdź

Zatwierdza wprowadzone zmiany na ekranie aplikacji RopamNEO.

Przywróć default

Przywraca ustawienia domyślne.

Edycja ekranu możliwa z aplikacji

Pozwala użytkownikowi na edytowanie widocznych na ekranie piktogramów z poziomu aplikacji.

*Opis i działanie poszczególnych piktogramów opisany w instrukcji obsługi **RopamNEO**, dostępnej na stronie www.ropam.com.pl.*

Wysyłanie e-mail aktywne

Wysyłanie e-mail aktywne

Wysyłaj email przez konto pocztowe RopamBridge

Ustawienia poczty E-mail SMTP (wymagane dla wysyłki e-mail)

Parametr	Stan
SMTP Server	smtp.gmail.com
SMTP Port	587
SMTP Użytkownik	Jan Kowalski
SMTP Hasło	przykładowehasło
Nadawca adres	neogsmip@gmail.com
Nadawca nazwa	NeoGSM-IP
Sms gdy błąd wysłania	<input type="checkbox"/>

Bezpieczeństwo połączenia
 bez szyfrowania TLS STARTTLS

Dobowy limit wysyłanych wiadomości e-mail

Zakładka do wprowadzenia danych konta e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia o zdarzeniach w systemie. Na obrazku pokazano przykładowe dane do konfiguracji konta Gmail.

Przykładowe konta SMTP:

Serwer	Serwer poczty przychodzącej (POP3)	Serwer poczty wychodzącej (SMTP)	Nazwa konta	Numer portu serwera SMTP	Bezpieczeństwo połączenia (SSL)
gmail.com	pop.gmail.com	smtp.gmail.com	nazwa_konta@gmail.com	587	TAK
onet.pl	pop3.poczta.onet.pl	smtp.poczta.onet.pl	nazwa_konta@onet.pl	587	NIE
interia.pl	poczta.interia.pl	poczta.interia.pl	nazwa_konta	587	NIE


Konieczne jest aby konta skonfigurowane w systemie były AKTYWNE !
 To znaczy: powinien odbywać się na nich standardowy ruch (odbieranie i wysyłanie wiadomości), inaczej zostaną one usunięte przez dostawcę usług (patrz regulamin korzystania z konta e-mail).

Zakładka: Moduły, panele TPR.


Dodatkowe moduły poszerzające funkcjonalność centrali można dołączać do systemu poprzez magistralę komunikacyjną RopamNET. Centrala NeoGSM-IP-64 posiada dwie takie niezależne magistrale. Urządzenia są rozpoznawane na podstawie ich adresu, adres urządzenia składa się z nazwy typu modułu oraz, jeżeli w systemie jest możliwość pracy więcej niż jednego modułu danego typu, kolejnego numeru dodawanego po dwukropku (sposób adresowania jest podany przy opisie konkretnych urządzeń), np.: moduł APm-Aero jest wyświetlany jako „APx-Aero”, ponieważ do systemu może zostać dodane tylko jedno urządzenie tego typu, natomiast dowolny panel dotykowy zostanie opisany jako np.: „Panel dotykowy TPR:2”, co oznacza, że w systemie jest on widoczny jako drugi panel, **należy zwrócić uwagę na to, że tym wypadku cyfra 2 jest tylko częścią adresu urządzenia w systemie, a nie jego nazwą, a więc może się zdarzyć sytuacja, że po podłączeniu panelu TPR-4WS-P zostanie on odnaleziony na magistrali jako „Panel dotykowy TPR:2” lub „Panel dotykowy TPR:4” co oznacza tylko inną adresację tego samego modułu.**

Jakkolwiek magistrale są rozdzielone pod względem fizycznym, nie są w pełni rozdzielone logicznie, wynika z tego między innymi, że adresy urządzeń nie mogą się dublować nawet jeżeli są zamontowane na różnych magistralach.

Procedura identyfikacji nowych modułów podłączonych do centrali.

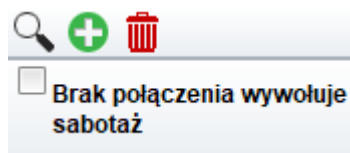

Dodanie nowych modułów do centrali NeoGSM-IP-64:

1. Podłączyć dany moduł zgodnie z schematem podłączenia.
Zalecane jest podłączenie paneli dotykowych na jednej magistrali, a innych urządzeń na drugiej!
2. Połączyć centralę z NeoGSMIP64 Manager.
3. Kliknąć w przycisk z lupą .

4. Program przeszuka magistrale i wyświetli znalezione moduły w lewej części okna o nazwie „Wykryte moduły”, przy czym moduły nie dopisane do centrali będą podświetlane na zielono,


Wyszukane moduły

Wykryte moduły					
	Nazwa	Magistrala	sv	hv	
1	APx-Aero	2	3,4	1,0	Dodaj
2	EXP-18-RN:1	2	2,0	2,0	Dodaj
3	EXP-18-RN:2	2	2,0	2,0	Dodaj
4	EXP-18-RN:3	2	2,0	2,0	Dodaj
5	EXP-18-RN:4	2	2,0	2,0	Dodaj
6	EXP-18-RN:5	2	2,0	2,0	Dodaj
7	EXP-18-RN:6	2	2,0	2,0	Dodaj
8	EXP-08x-RN:1	2	2,0	2,0	Dodaj
9	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Dodaj
10	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Dodaj
11	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Dodaj
12	RF-4 sterownik rad	2	1,2	1,0	Dodaj

Przydzielone moduły					
	Nazwa	Magistrala	sv	hv	
1	APx-Aero	2	3,4	1,0	Usuń
2	EXP-18-RN:1	2	2,0	2,0	Usuń
3	EXP-18-RN:2	2	2,0	2,0	Usuń
4	EXP-18-RN:3	2	2,0	2,0	Usuń
5	EXP-18-RN:4	2	2,0	2,0	Usuń
6	EXP-18-RN:5	2	2,0	2,0	Usuń
7	EXP-18-RN:6	2	2,0	2,0	Usuń
8	EXP-08x-RN:1	2	2,0	2,0	Usuń
9	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Usuń
10	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Usuń
11	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Usuń

Anuluj Skanuj ponownie Przepisz moduły

5. Urządzenia które chcemy dodać do systemu należy skopiować do prawego okna za pomocą przycisku „Dodaj” znajdującego się przy każdym module, Wybrane urządzenie zostanie przepisane do prawego okna czyli do sekcji „Przydzielone moduły”.

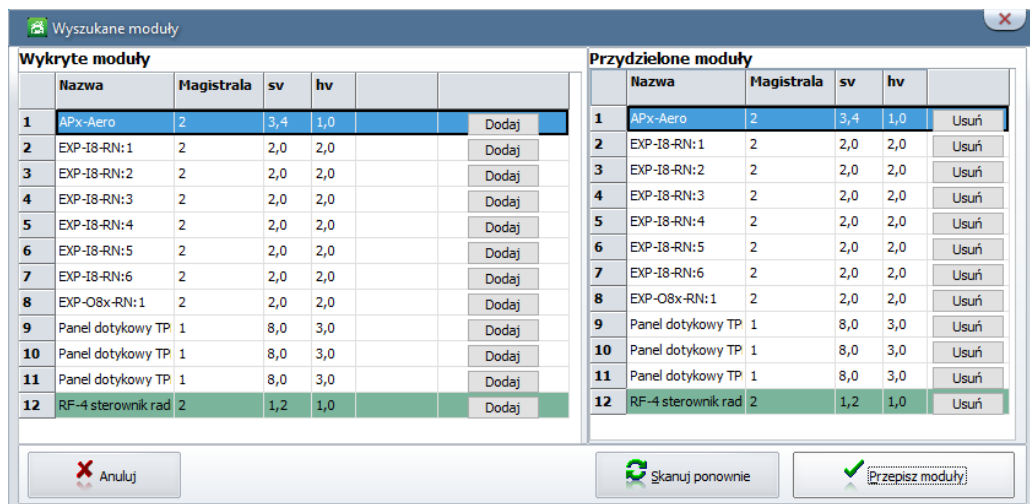


6. Zatwierdzić zmiany przez kliknięcie w przycisk „Przypisz moduły”, a następnie należy potwierdzić zapisanie nowych ustawień do centrali,

UWAGA: W przypadku duplikujących się adresów urządzeń (np. dwa EXP-I8-RN będą miały ustawiony ten sam adres,) moduł zostanie podświetlony na pomarańczowo i zostanie wypisany komentarz o zdublowaniu adresów.

4	EXP-I8-RN:4	2	2,0	2,0	Zdublowane	Dodaj
---	-------------	---	-----	-----	------------	-------

Brak połączenia wywołuje sabotaż – funkcja włącza nadzorowanie połączeń z modułami, brak połączenia z dowolnym modułem zostanie zasygnalizowany jako sabotaż.

Panel dotykowy TPR. Konfiguracja TPR-4: NeoGSMIP64 Manager.

Pierwsza instalacja lub dodanie do systemu NeoGSM-IP-64 panelu TPR4 wymaga przeprowadzenia identyfikacji podłączonych urządzeń.  „Identyfikacja podłączonych urządzeń” (zakładka Moduły, panele TPR)

Odczyt i zapis konfiguracji skutkuje przesłaniem konfiguracji do paneli dotykowych, opcjonalnie możliwe jest samodzielna konfiguracja panelu(i) z poziomu zakładki: panel dotykowy.

Główne menu ustawień panelu dotykowego:

The screenshot displays the 'NeoGSMIP64 Manager v1.0' application window. The main configuration area is titled 'Panel dotykowy TPR:2' and is divided into two sections: 'Magistrala 1' and 'Magistrala 2'. The 'Magistrala 1' section contains a list of settings for the touch panel, including:

- Alarm głośny w panelu [s]**: 0
- Sygnalizacja czasu na wyjście**:
- Sygnalizacja czasu na wejście**:
- Potwierdzenie dźwiękowe klawiszy**:
- 3 błędne hasła = sabotaż**:
- Tamper obudowy aktywny**:
- Podświetlenie gdy czas na wejście**:
- Przyciski klawiatury losowe**:
- Pytaj o blokadę naruszonych wejść**:
- Sterowanie wyjściami wymaga kodu**:
- Ster. przełącznikiem wymaga kodu**:
- Blokowanie wejść wymaga kodu**:
- Sprawdzenie awarii wymaga kodu**:
- Sygnalizacja awarii cicha**:
- Wyjście z wygaszacza wymaga kodu**:
- Zapisywanie logów na kartę SD**:
- Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor**:


The 'Magistrala 2' section includes:

- Smog sensor**
- HUB PLC**

Below the settings list, there are options for 'Status stref' (Strefa 1, Strefa 2, Strefa 3, Strefa 4) and 'Pokaż status stref:' (Strefa 1, Strefa 2, Strefa 3, Strefa 4). A 'Zapisz' (Save) button is located at the bottom right of the settings area.

The bottom of the window shows the status bar with the text: 'Adres centrali IP:192.168.2.58 ID:99999999999999999999 SV1.0'.

Menu ustawienia opcji wyświetlania wejść, sterowania wyjściami i widoczności temperatury z poszczególnych czujników (1-4).

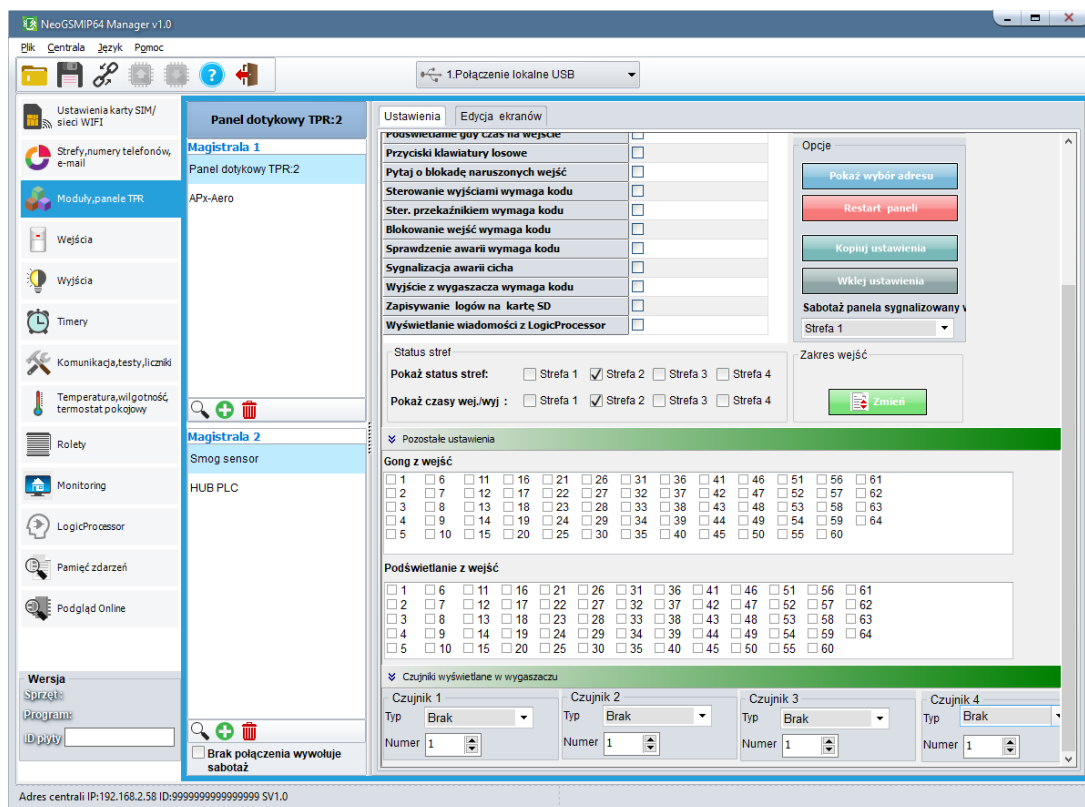

Dodatkowo wejścia z paneli dotykowych są widoczne i możliwe do konfiguracji w zakładce **Wejścia**.

Zakładka: panel dotykowy / ustawienia.

- **Alarm głośny w panelu[s]** - określa czas akustycznej sygnalizacji alarmu w danym panelu dotykowym. Zakres ustawień: 0-9999[s].
- **Sygnalizacja czasu na wyjście:** aktywna opcja uaktywnia sygnalizację akustyczną w danym panelu TP podczas czasu na wyjście.
- **Sygnalizacja czasu na wejście:** aktywna opcja uaktywnia sygnalizację akustyczną w danym panelu TP podczas czasu na wejście.
- **Potwierdzenie dźwiękowe klawiszy:** aktywna opcja uaktywnia sygnalizację akustyczną naciśnięcia przycisku (pola detekcyjnego).
- **3 błędne hasła = sabotaż.:** wprowadzenie trzech błędnych kodów uaktywni wyjście typu **sabotaż**, zliczanie jest niezależne dla każdego panelu TP.
- **Tamper obudowy aktywny:** aktywna opcja uruchamia ochronę antysabotażową danego panelu TP.
- **Podświetlanie gdy czas na wejście.:** aktywna opcja powoduje pełne podświetlenie danego panelu w czasie na wejście.
- **Przyciski klawiatury losowe:** aktywna opcja uaktywni losowy układ klawiatury numerycznej.

- **Pytaj o blokadę naruszonych wejść:** aktywna opcja spowoduje wyświetlenie komunikatu o blokowanych wejściach w systemie przy włączaniu systemu w czuwanie.
- **Sterowanie wyjściami wymaga kodu:** aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wejściu do funkcji sterowania wyjściami.
- **Ster. przekaźnikiem wymaga kodu:** aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wejściu do funkcji sterowania wyjściem przekaźnikowym w danym panelu TP.
- **Blokowanie wejść wymaga kodu:** aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wejściu do funkcji blokowania poszczególnych wejść, po rozbrojeniu systemu wejścia zostają odblokowane.
- **Sprawdzenie awarii wymaga kodu:** aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wejściu do funkcji sprawdzenia awarii w systemie.
- **Sygnalizacja awarii cicha:** aktywna opcja powoduje tylko wyświetlenie informacji o zaistniałych awariach bez załączania buzzera w panelu
- **Wyjście z wygaszacza wymaga kodu:** aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wyjściu z wygaszacza.
- **Zapisywanie logów na kartę SD:** gdy aktywne - logi z czujników temperatury i/lub wejścia analogowego są zapisywane na kartę SD w panelu TPR
- **Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor:** gdy opcja aktywna, informacje z LogicProcessor są wyświetlane na dolnym pasku ekranu w panelu.


Status stref

- Pokaż status stref – zaznaczenie tej opcji dla poszczególnych stref powoduje wyświetlenie ich stanu w górnej belce TPR-a
- Pokaż czasy wej./wyj. – wyświetla na ekranie TPR-a czas na wejście ewentualnie wyjście przypisany dla danej strefy.

Zakres wejść

Umożliwia zmianę puli numerów przypisanych do wejść TPR-a.

Zakładka: panel dotykowy / pozostałe ustawienia.

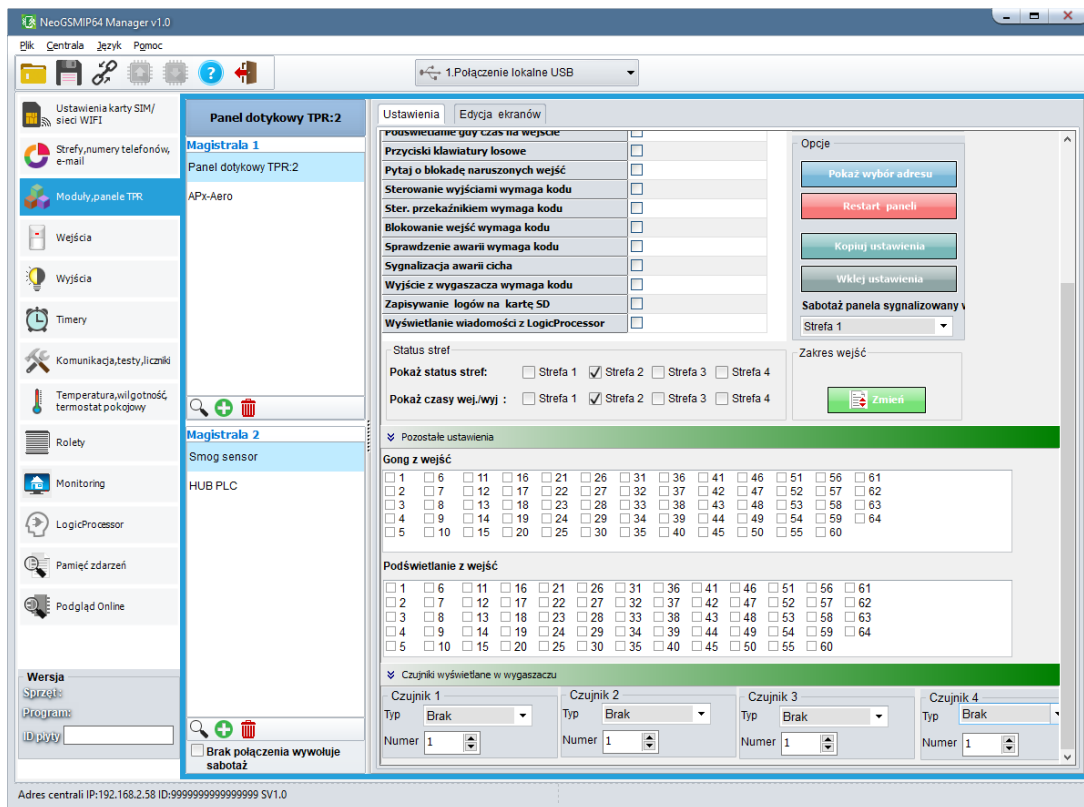

- **Gong z wejść:** opcja pozwala na określenie wejść, które mają generować sygnał gongu w danym panelu TP.
- **Podświetlanie z wejść:** opcja pozwala na określenie wejść, które mają wywoływać pełne podświetlenie danego panelu TP, wyjście z wygaszacza.
- **czujniki wyświetlane w wygaszaczu:** opcja pozwala na wybranie czterech czujników temperatury lub wilgotności znajdujących się w systemie i wyświetlenie ich wartości w trybie wygaszacza na dole ekranu.


Zaznaczenie opcji wyświetlania z danego czujnika w przypadku gdy dane z niego nie są dostępne (z powodu nie skonfigurowania go lub awarii) jest obrazowany wyświetleniem w jego miejscu symbolu "???"

Status panela

- Połączenie – określa stan połączenia z panelem (jest/brak)
- Sv – wersja oprogramowania panela (dla NeoGSM-IP-64, w przypadku TPR nie mniej niż 3.0),
- I1 [kOhm] – stan pierwszego wejścia w panelu,
- I2 [kOhm] – stan drugiego wejścia w panelu,
- Uzas – napięcie zasilania na zaciskach wejściowych,
- Tamper – określa stan tampera w urządzeniu,
- LQI[%] – jakość transmisji (100 oznacza, że 100% wysłanych ramek zostało odebranych, wartości poniżej 90 mogą sugerować problemy z łącznością)

Opcje

- Pokaż wybór adresu

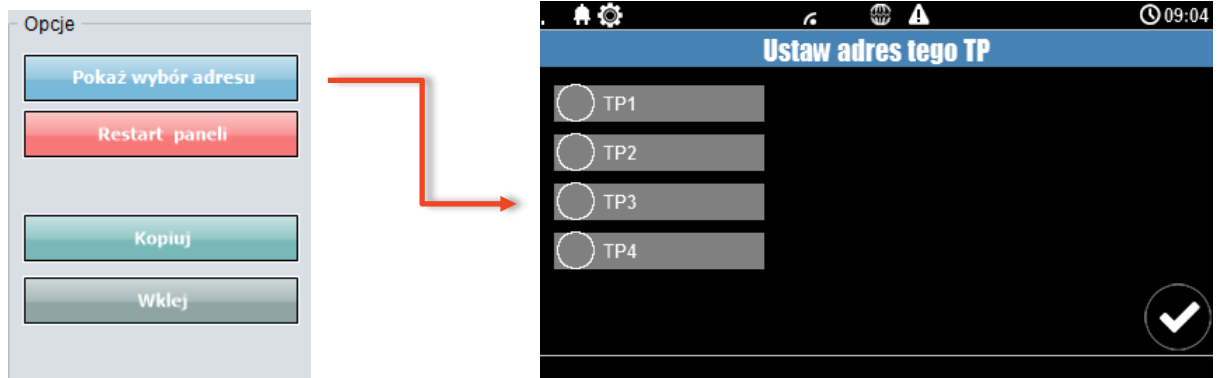

Funkcja pokazuje ekran wyboru adresu paneli TPR4 podłączonych do centrali.

- Restart paneli

Restartuje wszystkie panele w systemie

- Kopiuj

Kopiowanie ustawień panelu TPR4 do schowka.

- Wklej

Wklejanie ustawień panelu TPR4 z schowka.

Sabotaż panelu sygnalizowany w strefie


Określa numer strefy do której będzie przypisany alarm sabotażowy wywołany przez dany panel.

Zakładka: Edycja ekranów.

Dzięki funkcji edycji ekranów użytkownik/installator może zaprogramować wygląd oraz funkcjonalność panelu dotykowego wedle potrzeb.

Możliwość wyświetlania dowolnych ikon na czterech niezależnych ekranach pozwala zwiększyć funkcjonalność systemu alarmowego/automatyki domowej oraz ułatwić używanie prostych jak i zaawansowanych funkcji systemu (funkcje logiczne, sterowanie procesami na podstawie zdarzeń, etc.).

Menu edycji ekranów – NeoGSMIP64 Manager:

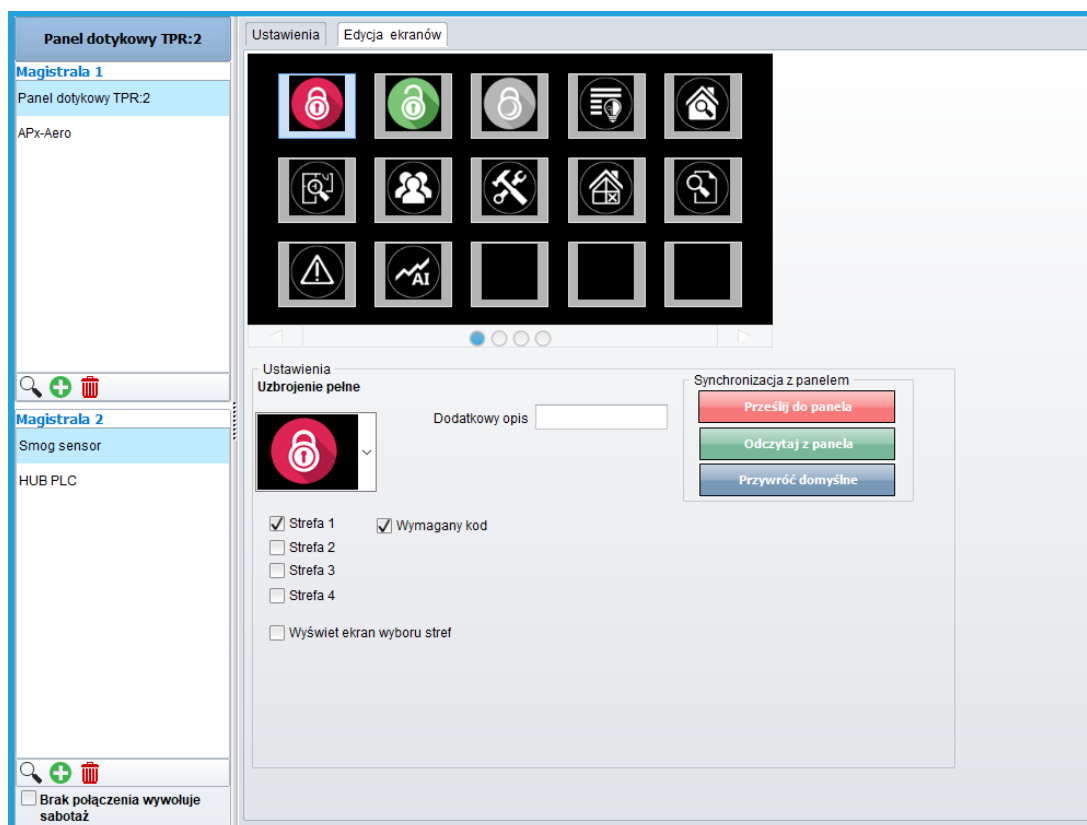

Każda z ikon na dowolnym ekranie może posiadać dodatkowy opis, który będzie widoczny na panelu dotykowym identycznie jak w programie:




Opis i funkcje ikon.

Piktogramy w postaci ikon są przydzielone poszczególnym funkcjom systemu, których znaczenie i działanie opisano poniżej. Panel dotykowy TPR-4 umożliwia umieszczanie dowolnych ikon w









dowolnym miejscu na czterech ekranach panelu oraz części z nich przypisywanie wielorakiego działania.







Ikona	Opis działania
	<p>Uzbrojenie pełne systemu. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybór stref - wymagany kod - wyświetlenie ekranu wyboru stref
	<p>Rozbrojenie pełne systemu. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybór stref - wyświetlenie ekranu wyboru stref
	<p>Uzbrojenie nocne systemu. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybór stref - wymagany kod - wyświetlenie ekranu wyboru stref
	<p>Sterowanie wyjściami: Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager):</p> <p>Wyświetlanie wyjść, które mają być dostępne do sterowania</p>
	<p>Podgląd stanu wejść (naruszenie, sabotaż, OK).</p>
	<p>Podgląd planu budynku (wymagana karta MicroSD z plikami: plan1.bmp do plan4.bmp). Możliwa edycja rozmieszczenia czujek na planie z poziomu menu serwisowego w panelu TPR-4.</p>
	<p>Nadanie, zmiana, usuwanie kodów i nazw użytkowników (do 32).</p>

	Menu ustawień użytkownika oraz serwisowych.
	Blokowanie wejścia lub grupy wejść. Ustawiane w NeoGSMIP64 Manager: - numer wejścia - grupowe blokowanie wejść - żądanie kodu celem zatwierdzenia blokady Po rozbrojeniu systemu wejścia zostają odblokowane.
	Podgląd historii zdarzeń w systemie.
	Przegląd awarii w systemie. Jeśli w systemie pojawi się awaria, obok ikony z prawej strony zostanie wyświetlona żółta kropka sygnalizująca obecność nowej awarii w systemie, sprawdzenia można dokonać klikając ikonę trójkąta z wykrzyknikiem.
	Podgląd wartości dla wejścia analogowego. (zakres wartości konfiguruje się w zakładce „wejście analogowe”).
	Wykres temperatury z czujników TSR-1 podłączonych do systemu.
	Podgląd wejścia. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - wybranie numeru wejścia - blokowanie wejścia po naciśnięciu ikony (po rozbrojeniu systemu wejścia zostają odblokowane) - wskazanie stanu z wejścia modułu I/O PLC
	Termostat pokojowy. Umożliwia obsługę jednego z ośmiu termostatów systemowych, lub progów temperatury dostępnych dla każdego z czujników

	Sterowanie przełącznikiem w panelu.
	Sterowanie wyjściem centrali. (1-32). Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - nr wyjścia - wskazanie stanu wg. wejścia - wymaganie kodu do załączenia
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Załączanie grupy wyjść. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - nr wyjścia / wyjść - wymaganie kodu do załączenia

	<p>Wyłączanie grupy wyjść. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - nr wyjścia / wyjść - wymaganie kodu do załączenia</p>
	<p>Wskaźnik wilgotności - czujniki radiowe systemu Aero. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - lista wyświetlanych czujników (do 8) - nr czujnika na widzenie</p>
	<p>Wskaźnik temperatury - czujniki radiowe systemu Aero. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - lista wyświetlanych czujników (do 8)</p>
	<p>Podstawowe informacje o systemie: Firmware centrali, Firmware panelu, Zasilanie centrali i modemu, Status modułu internetowego.</p>
	<p>Panika Wywołuje funkcję „Panik” skutkującą wysłaniem powiadomień skonfigurowanych w zakładce „Komunikacja, testy, liczniki” w części „Alarm włamaniowy/ wezwanie pomocy”.</p>
	<p>Pożar Wywołuje funkcję „Panik” skutkującą wysłaniem powiadomień skonfigurowanych w zakładce „Komunikacja, testy, liczniki” w części „Alarm pożarowy”.</p>
	<p>Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.</p>
	<p>Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.</p>

	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.

	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Sterowanie wyjściem centrali (1-40), makrem, lub roletą.
	Wskaźnik dwutlenku węgla.
	Wskaźnik lotnych związków organicznych (jakości powietrza).
	Wskaźnik SMOGU (PM2.5, PM.10).

APx-Aero.

The screenshot shows the NeoGSMIP64 Manager v1.0 interface. The main window is titled 'APx-Aero' and contains a table of sensors (czujki) and several control panels.

ID	Typ	Naruszenie	Tamper	Slevel	RSSI	LQI	Vbat[V]	Połączony	Czułość	Pulsy	PetImmunity
1. (119)	Ktr.Moduł IO	OK	OK	Słaby	-78	0	3,50	Jest			
2. (120)	PIR	OK	OK	Dobry	-57	5	3,40	Jest	4	PULSE 1	12kg
3. (121)	PIR	OK	OK	Słaby	-74	6	3,50	Jest	4	PULSE 1	12kg
4. (122)	PIR	OK	OK	Słaby	-82	7	3,40	Jest	4	PULSE 1	12kg
5. (123)	Brak										
6. (124)	Brak										
7. (125)	Brak										
8. (126)	Brak										
9. (127)	Brak										
10. (128)	Brak										
11. (129)	Brak										
12. (130)	Brak										
13. (131)	Brak										
14. (132)	Brak										
15. (133)	Brak										
16. (134)	Brak										

Below the table, there are control panels for sensor movement, tamper settings, and status AP. The 'Edycja czujek ruchu' panel includes options for deleting sensors and setting intervals. The 'Status AP' panel shows connection status and various tests (Walk test, Sabotaż w strefie, etc.).

Okno statusu urządzeń (czujek):

ID: Numer urządzenia w kontrolerze w nawiasie numer wejścia centrali przypisany do danego urządzenia

Typ: typ urządzenia Aero.

Naruszenie: stan czujki, wykrycie ruchu.

Tamper: stan obwodu antysabotażowego.

Slevel: poziom komunikacji Aero (**Doskonały/Dobry/Słaby**), wynika z parametrów RSSI i LQI.

RSSI: poziom sygnału radiowego (zakres od -20 do -110 dBm).

Uwaga: Jeżeli w pobliżu jest inny nadajnik na paśmie 868MHz to odczyt RSSI (tło) jest niższy, dla sytemu jest to zakłócenie, podwyższone tło ISM.

LQI: jakość transmisji radiowej, wartość **niższa wartość = lepsza jakość**,

Vbat[V]: poziom napięcia baterii w czujce, nowa bateria posiada 3,5-3,6V.

Uwaga: nowa bateria po zainstalowaniu osiąga swoje parametry nominalne dopiero po ok. 24 godzinach pracy w czujce, wynika to z budowy baterii, oraz bardzo niskiego poboru prądu przez czujkę. W celu przyspieszenia osiągnięcia przez baterię nominalnych parametrów można ją przed instalacją do czujki obciążyć rezystorem o wartości ok. 20 omów przez ok. 30 – 45s.

Połączony: stan komunikacji z czujką.

Czułość: parametr czułości algorytmu detekcji czujki.

1: czułość najniższa

...

8: czułość najwyższa

Niskie wartości czułości skracają także realny zasięg detekcji. Dla aplikacji w których ma być zastosowana również odporność na zwierzęta (PET) stosować parametr 1 do 4.

Pulsy: parametr czasu analizy sygnału, algorytm SmartPIR.

PULSE 1: najkrótszy czas zbierania próbek, analizy sygnału.....

PULSE 4: najdłuższy czas zbierania próbek, analizy sygnału

Parametr określa czas zbierania próbek dla algorytmu SmartPIR. Każda wartość pozwala na skuteczną detekcję, w normalnych warunkach zaleca się używanie PULSE 1-2 a dla aplikacji, w których mogą występować zakłócenia lub ma być zastosowana odporność na zwierzęta (PET) PULSE 3-4.

PetImmunity: czujka posiada opcję odporności na zwierzęta domowe: koty, psy o wysokości do 40cm i do 30kg. Czujka ma domyślnie odporność na zwierzęta do 12 kg. Czujka musi być zamontowana do prostopadłej ściany względem podłogi, na nominalnej wysokości, nie wolno kierować czujki w kierunku podłogi. Zwierzęta mogą poruszać się po podłodze chronionego obszaru. W obszarze chronionym nie mogą znajdować się meble, półki po których zwierzęta mogą się poruszać. Czujka wymaga odpowiedniego skonfigurowania co do czułości i czasu analizy (Pulse).

Konfiguracja czujek:

Tryb nauki: uruchamia tryb nauki, czyli dodawania nowych czujek do systemu.

Usuń czujkę nr x: usuwa wskazaną czujkę z pamięci kontrolera, x; 1-8 (aktualnie połączone z AP).

Usuń wszystkie czujki: funkcja usuwa wszystkie czujki z kontrolera (aktualnie połączone z AP).

Odczytaj ustawienia czujek: funkcja pobiera ustawienia z czujek.

Prześlij ustawienia czujek: funkcja przesyła ustawienia do wszystkich czujek.

Włącz WalkTest: opcja uruchamia tryb testu w czujkach, wykrycie ruchu sygnalizowane diodą WalkTest. Tryb aktywny tylko w czasie programowania powoduje także częstsze niż wynikające z interwału nadzorowanie urządzeń Aero (RSSI, Vbat).

Interwał komunikacji bezprzewodowej: interwał kontroli statusu czujki ma trzy przedziały: 30/60/90 s (fabrycznie 60s.). Dla maksymalnej żywotności baterii należy wybrać interwał 90 s. **Interwał kontroli ma wpływ na to po jakim czasie polecenie z AP zostanie wysłane do czujki w tym: czuwania (dozór), WalkTest. Wszystkie alarmy, sabotaże przesyłane są bez opóźnień do kontrolera AP.** Czujka automatycznie sterują mocą nadawania, w celu uzyskania skutecznej łączności i dla maksymalnej żywotności baterii.

Utrata łączności z czujką (gdy rozbrojony): funkcja pozwala na wybór reakcji systemu na utratę połączenia gdy system nie czuwa (brak dozoru). Opcja pozwala na wybór pomiędzy sabotażem lub awarią.

Uwaga!

Po dodaniu nowego modułu rozszerzeń należy sprawdzić alokacja wejść.

Wykres poziomu sygnału RSSI.

Dla każdej czujki dostępny jest histogram poziomu, rozróżnienie po kolorach.

PSR-ECO-xx.

Systemowy zasilacz impulsowy z magistralą RopamNET oraz monitoringiem stanów pracy zasilacza oraz sieci (zanik zasilania) i akumulatora (ładowanie, stan naładowania, napięcie).

RF-4.

Konfiguracja kanałów (pilotów).

- **Przycisk (A)/(B)/(C)/(D)**: należy wybrać akcję w systemie dla poszczególnego kanału. Opcje: **brak funkcji, zał./wył. czuwanie pełne, zał./wył. czuwanie nocne, zał. czuwanie pełne, zał. czuwanie nocne, wył. czuwanie/alarm, panic głośny**.

- **SMS zał./SMS wył.**: należy wprowadzić treść wiadomości dla poszczególnego zdarzenia np. dla **zał./wył. czuwanie pełne** można wprowadzić SMS zał./SMS wył. a dla **zał. czuwanie pełne** można wprowadzić: SMS zał. itp.

- **Dodaj numer pilota**: zaznaczenie funkcji dodaje do treści SMS-a numer pilota, który wygenerował zdarzenie.

- **Wyślij SMS-a do**: matryca pozwala na określenie numerów tel. do których zostaną wysłane wiadomości SMS.

- **Status RF-4**: w czasie połączenia z centralą alarmową w trybie programowania dostępny jest podgląd stanu: status połączenia, wersja HV (hardware version), wersja SV (software version), napięcie zasilania Uzas, nr pilota (w czasie nadawania), stan baterii pilota, stan wyjść O1-O4.

- **RF-4 programowanie**: wejście w tryb programowania sterownika radiowego (w czasie połączenia z centralą alarmową poprzez RopamNET).

Piloty;

- **Dodaj nowego pilota przez 10s.** : funkcja generuje okno 10s. do programowania nowych pilotów w systemie, należy nacisnąć dowolny przycisk nowego pilota, który znajduje się w zasięgu RF-4. Pilot zostanie wpisany w pamięci na najniższym wolnym numerze. Po zakończeniu czasu okna programowania można sprawdzić numer pilota w zakładce **Status RF-4**.

- **Usuń pilota nr** : funkcja usuwa z pamięci pilota o wskazanym numerze.

- **Usuń wszystkie piloty** : funkcja usuwa z pamięci **wszystkie** piloty.

Ustawienia wyjść RF-4:

- **Typ pracy wyjścia / Czas działania [s]**: opcja pozwoli na wybór typu pracy wyjścia od danych kanałów w zaprogramowanych pilotach:

Monostabilne: wyjście uaktywni się po aktywacji kanału na czas działania [1-255 s.].

Bistabilne: wyjście uaktywni się po aktywacji kanału i pozostanie aktywne do czasu kolejnej aktywacji (krok po kroku ON-OFF-ON..)

Real: wyjście uaktywni się po aktywacji kanału i pozostanie tak długo aktywne jak trwa nadawanie (wciśnięcie danego przycisku pilota).

Wyłączone: wyjście nie będzie zmieniało stanu od aktywacji danego kanału w pilocie np. wykorzystywana jest tylko magistrala RopamNET.

Zapisz konfigurację RF-4: zapisanie ustawień do pamięci RF-4.

Zakończ prog. RF-4: zakończenie trybu programowania RF-4 i powrót do konfiguracji RF-4 w systemie.

EXP-I8-RN.

W systemie można zainstalować do sześciu ekspanderów wejść EXP-I8-RN (**centrala NeoGSM-IP-64 nie obsługuje EXP-I8 czyli tak zwanych „małych”**), poszczególne moduły należy zaadresować przy pomocy odpowiedniego ustawienia przełączników DP.

- Połączenie – określa stan połączenia z panelem (jest/brak)
- Wersja soft – wersja oprogramowania ekspandera (dla NeoGSM-IP-64, nie mniej niż 2.0),
- Wersja hard – określa wersję sprzętową danego ekspandera (dla NeoGSM-IP-64, nie mniej niż 1.4)
- Tamper – określa stan tampera w urządzeniu,
- Awarie – wyświetla ewentualne awarie urządzenia w tym awarie zasilania jeżeli do ekspandera jest podłączony osobno zasilacz PSR-ECO-2012,
- Zasilanie – sposób zasilania ekspandera (centrala/PSR-ECO-2012),
- Uzas – napięcie zasilania na zaciskach wejściowych,
- LQI[%] – jakość transmisji (100 oznacza, że 100% wysłanych ramek zostało odebranych, wartości poniżej 90 mogą sugerować problemy z łącznością)

Uwaga!

Po dodaniu nowego modułu rozszerzeń należy sprawdzić zakres wejść.

EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN).

W systemie można zainstalować do czterech ekspanderów wyjść EXP-O8x-RN, poszczególne moduły należy zaadresować przy pomocy odpowiedniego ustawienia przełączników DP.

Uwaga!

Po dodaniu nowego modułu rozszerzeń należy sprawdzić alokację wyjść.

VAR-1U

Bramka domofonowa VAR-1

Przekierowanie wywołania z bramofonu

aktywne zawsze

aktywne gdy naruszenie I8

aktywne gdy czuwanie s1

aktywne gdy czuwanie s2

Przekierowanie po [s]

Kod DTMF otwarcia rygla

Powiadomienie

Test rygla

Videodomofon producent

Vidos

Commax

Abaxo

Leelen

Kenwei

PROCOMM cyfrowy

Competition

Eura

PROCOMM analogowy

Kenwei nowa seria

Ustawienia niestandardowe

Rezystancja wyjściowa

bardzo mała

mała

duża

Korekcja echa

Mic gain: 8

Ear vol : 50

Zmiana parametrów pracy modułu.

Przekierowanie wywołania z modułu.

Funkcja pozwala na przekierowanie rozmowy z wideodomofonu/bramofonu gdy:

Bramka domofonowa VAR-1

Przekierowanie wywołania z bramofonu

aktywne zawsze

aktywne gdy naruszenie I8

aktywne gdy czuwanie s1

aktywne gdy czuwanie s2


Aby nastąpiło przekierowanie, muszą być spełnione warunki jak wyżej.

aktywne zawsze - przekierowanie rozmowy z domofonu na telefon komórkowy następuje zawsze gdy na bramofonie zostanie wciśnięty przycisk wywołania

aktywne gdy naruszenie l8 - przekierowanie rozmowy z domofonu na telefon komórkowy następuje zawsze gdy nastąpi naruszenie wejścia - 8 (np. czujki przy bramie) i w tym czasie zostanie wciśnięty przycisk bramofonu

aktywne gdy czuwanie s1-s4 - przekierowanie z bramofonu **aktywne tylko gdy dany numer strefy jest załączony do czuwania.**

Gdy w module jest zainstalowany syntezer mowy VSR-1 - najpierw zostanie odtworzony komunikat zapisany w pamięci modułu VSR-1 a następnie zostanie wybrany numer użytkownika systemu zapisany na pozycji 1 lub 2 w zakładce:



Ustawienia niestandardowe.

Ustawienia niestandardowe pozwalają dopasować parametry linii audio aby osiągnąć jak najlepszą jakość dźwięku.

Zalecane są ustawienia fabryczne dla poszczególnych modeli urządzeń (ładują się automatycznie po wybraniu modelu urządzenia).

Ustawienia niestandardowe

Rezystancja wyjściowa

bardzo mała
 mała
 duża

Korekcja echa

Mic gain: 8

Ear vol : 50

Powiadomienia z modułu VAR-1U

Edycja wysyłania powiadomienia
✕

Powiadomienie VAR-1U

Tel/e-mail	1	2	3	4	5	6	7	8
Sms do:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dzwoń do:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-mail do:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Treść sms/e-mail

Kod TCP

Komunikat głosowy/VSR-2

Sms typu FLASH

Dołącz STAN

Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji

Klasa wiadomości

✓
OK

✕
Cancel

Sterowanie rygłem za pomocą DTMF.

Moduł VAR-1U umożliwia zdalne otwarcie rygła za pomocą kodu DTMF podczas trwającego połączenia głosowego pomiędzy użytkownikiem a systemem NeoGSM-IP-64.

Przekierowanie rozmowy po [s] - funkcja umożliwiająca odtworzenie komunikatu z modułu VSR-1 zamontowanego w bramce domofonu VAR-1U (zalecamy by czas przekierowania nie był krótszy niż czas trwania komunikatu w module VSR-1).

Aby skorzystać z opcji otwierania rygła za pomocą kodu DTMF należy wpisać w polu kod (1-4 cyfry), zatwierdzenie kodu DTMF następuje po naciśnięciu " * "

Okno konfiguracji przekierowania i kodu DTMF otwarcia rygła:

Przekierowanie po [s]	<input type="text" value="0"/>
Kod DTMF otwarcia rygła	<input type="text"/>

Załączenie rygła.

Funkcja załączenia rygła pozwala na zdalne otwarcie bramy za pomocą kodu DTMF lub komendy SMS.


Otwarcie rygła następuje:

- zdalnie przez użytkownika - DTMF, kod od 1 do 4 cyfr, zatwierdzenie "*" "
- zdalnie przez użytkownika - SMS, przykład: ##### rygiel (##### = kod dostępu)
- lokalnie - przycisk w wideodomofonie

Zakładka: Strefy, numery telefonów, e-mail.

Zakładka służy do ustawienia parametrów wejścia/wyjścia dla każdej ze stref, wpisaniu danych użytkowników systemu (max 8).

Można również w tym polu skorzystać z opcji załączania systemu do czuwania za pomocą timerów.

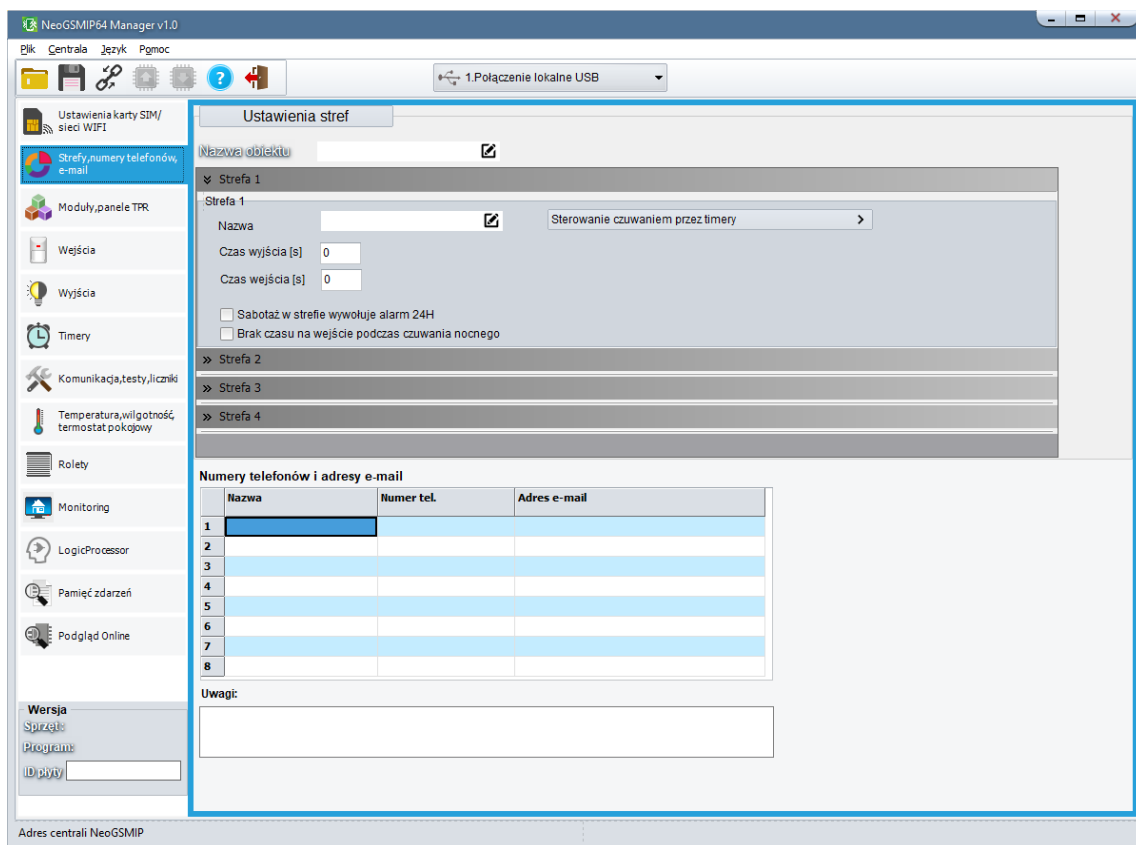

Nazwa obiektu – nazwa wyświetlana w panelach TPR i aplikacji RopamNeo.

Strefa

Nazwa – nazwa wyświetlana w panelach TPR i aplikacji RopamNeo oraz dołączana do powiadomień.

Czas wyjścia - czas odliczany po uzbrojeniu alarmu, w którym możliwe jest naruszenie wejść typu opóźnione.

Czas wejścia – czas odliczany po naruszeniu wejścia typu opóźnione, w którym należy rozbroić alarm.

Sterowanie czuwaniem przez timery – czuwanie sterowane jest zgodnie z timerem.


Sterowanie czuwaniem przez timery				
Timery sterujące czuwaniem pełnym				
<input type="checkbox"/>	Timer 1	<input type="checkbox"/>	Timer 2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Timer 3	<input type="checkbox"/>	Timer 4	
<input type="checkbox"/>	Timer tylko załącza czuwanie			
Timery sterujące czuwaniem nocnym				
<input type="checkbox"/>	Timer 1	<input type="checkbox"/>	Timer 2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Timer 3	<input type="checkbox"/>	Timer 4	
<input type="checkbox"/>	Odrocz załączenie czuwania gdy brak gotowości 30 min			

Sabotaż w strefie wywołuje alarm 24H – sabotaż wywołuje alarm 24H.

Brak czasu na wejście podczas czuwania nocnego – powoduje natychmiastową reakcję wejść opóźnionych w przypadku uzbrowienia nocnego.

Numery telefonów i adresy e-mail – numer telefonu należy wprowadzać w formacie międzynarodowym np. +48500111222.

Zakładka: Wejścia.

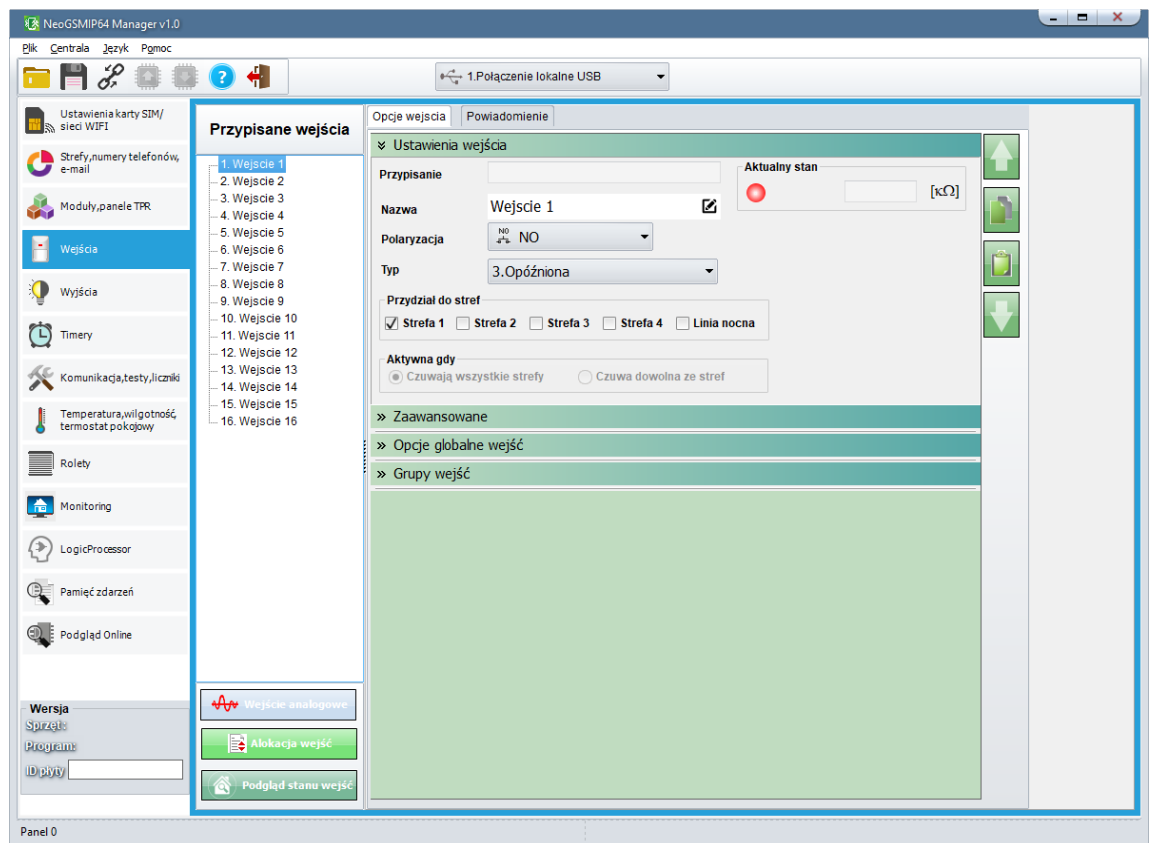


Ustawienia wejścia

Przypisanie – informacja o fizycznym przypisaniu wejścia z dostępnych modułów w centrali.

Nazwa - nazwa wyświetlana w systemie, panele TPR, aplikacja RopamNeo.

Polaryzacja –



Wejścia modułu mogą niezależnie być skonfigurowane w jednym z typów polaryzacji (konfiguracji):

NO - oznacza wejście w konfiguracji NORMALNIE OTWARTE, wyzwalane przez podanie „masy” (GND).

NC - oznacza wejście w konfiguracji NORMALNIE ZAMKNIĘTE, wyzwalane przez odłączenie od „masy” (GND).

EOL – oznacza wejście w konfiguracji PARAMETRYCZNE (jeden rezystor parametryczny), wyzwalane jest poprzez odłączenie rezystora parametrycznego 2.2 kΩ rezystor musi być podłączony pomiędzy wejście a masę układu.

2EOL/NC – oznacza wejście w konfiguracji: dwuparametryczne, czujka typu NC obwód czujki zamyka się dwoma rezystorami 1,1 kΩ. Wejścia tego typu 2EOL umożliwiają centrali jednoczesną kontrolę stanu czujki i jej styku sabotażowego.

2EOL/NO – oznacza wejście w konfiguracji: dwuparametryczne, czujka typu NO obwód czujki zamyka się dwoma rezystorami 1,1 kΩ. Wejścia tego typu 2EOL umożliwiają centrali jednoczesną kontrolę stanu czujki i jej styku sabotażowego.

Sterowane wyjściem – oznacza wejście, którego stan odzwierciedla stan określonego wyjścia.

Brak – wyłącza wejście niezależnie od innych ustawień wejścia.

TYP –

- 1. Zwykła
- 2. Zwykła cicha
- 3. Opóźniona
- 4. Opóźniona wewnętrznie
- 5. Licznikowa
- 6. Załącz/wyłącz czuwanie
- 7. Załącz czuwanie
- 8. Wyłącz czuwanie
- 9. Kasująca alarm
- 10. 24H
- 11. Informacyjna
- 12. Dymowa
- 13. Blokująca grupę wejść 1
- 14. Blokująca grupę wejść 2

1. Zwykła - linia wyzwała alarm (głośny) jeżeli system jest w czuwaniu oraz generuje proces powiadamiania.

2. Zwykła cicha - wejście działa tylko w czuwaniu, nie generuje alarmu głośnego ,generuje tylko proces powiadamiania.

3. Opóźniona - linia wyzwała alarm głośny po naruszeniu i po upływie czasu na wejście w przypadku braku wyłączenia czuwania systemu (w tym czasie). Czas na wejście ustawiany jest w zakładce *Strefy, numery telefonów, e-mail* dla stref lub indywidualnie dla wejścia *Czas opóźnienia wejścia [s]* w zakładce *Wejścia -> Opcje wejścia -> Zaawansowane*.

4.Opóźniona wewnątrznie - linia opóźniona tylko w przypadku wcześniejszego naruszenia linii opóźnionej, w przeciwnym razie linia zwykła. Czas na wejście ustawiany jest w zakładce *Strefy, numery telefonów, e-mail* dla stref lub indywidualnie dla wejścia *Czas opóźnienia wejścia [s]* w zakładce *Wejścia -> Opcje wejścia -> Zaawansowane*.

5.Licznikowa - naruszenie linii tego typu spowoduje zwiększenie licznika naruszeń, osiągnięcie wartości licznika rozpocznie akcje alarmowania. Linia jest aktywna w czasie czuwania modułu (tak jak ZWYKŁA), licznik naruszeń linii kasowany jest po upływie określonego czasu liczonego od momentu ostatniego naruszenia.

6.Załącz/wyłącz czuwanie - linia załączająca/wyłączająca czuwanie systemu. Wejście może pracować w trybie bistabilnym (przełącznik):naruszenie załącza czuwanie, koniec naruszenia wyłącza. lub monostabilnym (przycisk, gdy załączona opcja: LINIA IMPULSOWA) działanie jest wtedy następujące: pierwsze naruszenie uzbraja moduł, drugie naruszenie rozbraja, naprzemiennie. Przydzielenie wejścia do strefy nocnej generuje załączenie TYLKO czuwania nocnego i wyłączenie globalne.

7.Załącz czuwanie - naruszenie wejścia tylko załącza czuwanie (dozór). Przydzielenie wejścia do strefy nocnej generuje załączenie TYLKO czuwania nocnego i wyłączenie globalne.

8.Wyłącz czuwanie - naruszenie wejścia tylko wyłącza czuwanie (dozór) i ewentualnie kasuje alarm głośny jeżeli był w systemie.

9.Kasująca alarm - naruszenie wejścia kasuje tylko alarm głośny bez wpływu na czuwanie systemu.

10.24H- wejście generuje alarm sabotażowy, w każdym stanie centrali oraz generuje proces powiadamiania.

11.Informacyjna- naruszenie wejścia nie wywołuje akcji alarmowej, lecz rozpoczyna proces powiadamiania.

12.Dymowa - Algorytm detekcji: jeżeli w systemie jest wyjście z zaznaczoną opcją "Zasilanie czujki dymu" to po wykryciu dymu ,wyjście jest resetowane na 30s. Po tym czasie ponowne naruszenie wejścia w przeciągu 30s wywołuje alarm 24H. Jeżeli nie ma wyjścia „zasilanie czujki dymu” to wejście działa jak wejście 24H.

13.Blokująca grupę wejść 1 – naruszenie wejścia wywołuje zablokowanie wejść z Grupy 1 na *Czas blokady wejść [s]*

14.Blokująca grupę wejść 2 - naruszenie wejścia wywołuje zablokowanie wejść z Grupy 2 na *Czas blokady wejść [s]*

Opcje wejścia: Grupy wejść – blokady wejść.

Przydział do stref – funkcja pozwala na przydzielenie wejścia do strefy lub do stref zgodnie z ustawioną logiką oraz włączenie typu wejścia linia nocna (wejścia zaznaczone jako nocne będą czuwały po uruchomieniu czuwania nocnego).

Zaawansowane

Opcje wejścia	Powiadomienie
» Ustawienia wejścia	
» Zaawansowane	
<input type="checkbox"/> Kontrola przy załączeniu czuwania	Czułość wejścia [ms] <input type="text" value="250"/>
<input type="checkbox"/> Użytkownik nie może blokować	Czas opóźnienia wejścia [s] <input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Tylko 3 alarmy	Max. czas braku naruszenia [min] <input type="text" value="0"/>
Blokuj po alarmie na czas [min] <input type="text" value="0"/>	Max. czas naruszenia [min] <input type="text" value="0"/>
» Opcje globalne wejść	
» Grupy wejść	

Kontrola przy załączeniu czuwania – zaznaczenie opcji włącza sprawdzanie naruszenia wejścia przy uzbrojeniu.

Użytkownik nie może blokować – zaznaczenie opcji wyłącza możliwość blokowania wejścia przez użytkownika, np. z panelu TPR4.

Tylko 3 alarmy – wejścia z zaznaczoną opcją wygenerują maksymalnie trzy transmisje, alarmy w czasie jednego czuwania. Trzecie naruszenie zablokuje kolejne reakcje.

Blokuje po alarmie na czas [min] - Czas blokady wejście (reakcji) po pierwszym naruszeniu. Opcja działa dla wejść TYPU: INFO, ZWYKŁA, ZWYKŁA CICHA, OPÓŹNIONA, OPÓŹNIONA WEWN. Dla każdego z wejść można ustawić niezależnie czas blokady (domyślnie ustawiony na 0s). Czas min/max.= 1min./360min

Uwaga:

- opcja ma zastosowanie przy ograniczeniu ilości powiadomień oraz przy czujkach ruchu podłączonych do wejść; ograniczenie ilości transmisji z danego źródła, czytelność przesyłanych komunikatów,

- dla czujek ruchu np. PIR parametr powinien wynosić czas działania alarmu głośnego lub minimum 1 minuta.

Czułość wejścia [ms] - Parametr określa czas w ms. (1s=1000ms) przez który dane wejście musi być naruszone aby została wykryta zmiana jego stanu. Dla każdego z wejść można ustawić niezależnie czas reakcji (domyślnie ustawiony na 500ms). Czas min/max.= 250ms/60s.

Czas opóźnienia wejścia – indywidualny czas opóźnienie (czas na wejście).

Max. Czas braku naruszenia [min] – parametr określa maksymalny czas po którym nastąpi awaria wejścia jeżeli nie było ono naruszone.

Max. Czas naruszenia [min] – parametr określa maksymalny czas naruszenia wejścia, po którym nastąpi awaria wejścia.

Opcje globalne

Licznik naruszeń / Kasowanie licznika po - Konfiguruje wejście typu 5.Licznikowa: ilość naruszeń i czas zerowania licznika naruszeń (s.)

Linia impulsowa – Zaznaczenie opcji LINIA IMPULSOWA powoduje sterowanie czuwaniem jako „przycisk”: pierwszy naruszenie załącza czuwanie, drugie wyłącza itd.

Nie zapisuj zdarzeń dla wejść INFO - Nie rejestruje do pamięci zdarzeń naruszeń linii typu 11.Informacyjna.

Powiadomienia

Naruszenie wejścia (zmiana z 0>1)

Tel/e-mail – określa numer użytkownika z listy numerów.

Sms do – zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia sms.


Dzwoń do – zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia głosowego.

E-mail do – zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia e-mail.

Treść sms/e-mail – treść powiadomienia sms/e-mail. (bez polskich znaków językowych).

Kod TCP – kod powiadomienia dla stacji monitorowania.

Komunikat audio – pole służy do konfiguracji treści komunikatów głosowych odtwarzanych przy powiadomieniu. Należy wpisać numer komunikatu głosowego. Możliwe jest wgranie do centrali szesnastu komunikatów .wav lub .amr z zakładki Ustawienia karty SIM -> Ustawienia połączeń głosowych -> Komunikaty głosowe audio pliki *wav *amr.



- moduł audio (mikrofon): m

Wprowadzenie „m” załącza mikrofon z modułu audio AMR-1.

Sms typu FLASH – określa czy wysyłany SMS ma być wyświetlany bezpośrednio na wyświetlaczu telefonu (flash), czy też odczytywany ze skrzynki odbiorczej.

UWAGI:

- należy pamiętać, że wiadomość SMS typu FLASH można bardzo łatwo przeoczyć, ponieważ nie jest zapamiętywana w telefonie (znika z wyświetlacza telefonu np. gdy ktoś dzwoni)
opcja FLASH może nie działać w przypadku wysyłania SMS-ów do innego operatora niż karta SIM modułu (nie jest to zależne od ustawień lecz wynika z ograniczeń wprowadzanych przez operatorów!).

Dołącz stan – dołącza do treści powiadomienia stan obiektu zgodnie z ustawieniem w zakładce Komunikacja, testy, liczniki.

Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji – zaznaczenie opcji powoduje wysłanie wiadomości typu PUSH do aplikacji RopamNeo. Użytkownik aplikacji określa jakiej klasy wiadomości będą odbierane przez niego.

Wymagania:

- aktywne połączenie z Internetem (Wifi/Ethernet/GPRS),
- aktywne połączenie z serwerem RopamBridge,
- wykupiona subskrypcja usługi RopamBridge w sklepie Google Play lub AppStore,
- minimum trzy udane logowania aplikacji RopamNeo przez RopamBridge,

← Dane obiektu

Hasło TCP/IP (16 znaków)
.....|

Łącz przez RopamBridge

Wewnętrzny adres IP
192.168.10.1 SKANUJ LAN

Nr telefonu urządzenia (+xxxxxxxxxx)
+48123456789

Nr urządzenia (16 znaków)
9999999999999999

Odbieraj powiadomienia o alarmach bezpieczeństwa

Odbieraj powiadomienia o alarmach technicznych

Odbieraj powiadomienia o awariach

Odbieraj powiadomienia o uzbrojeniach/rozbrojeniach

Odbieraj powiadomienia informacyjne

- Alarm włamaniowy
- Alarm włamaniowy
- Alarm techniczny
- Uzbrojenie/rozbrojenie
- Awaria
- Informacja

Wejście analogowe

Konfiguracja wejścia analogowego

Nazwa:

Typ wejścia: 0-10V 4-20mA

1. Alarm gdy(a): 10,0 [V]

2. Alarm gdy(b): 5,0 [V]

3. Alarm gradientu: 5,0 [V]/min

4. Histereza wejścia: 0,2 [V]

5. Opóźnienie [ms]: 5000

Powiadomienie (a)

Powiadomienie (b)

Powiadomienie gradient

Skalowanie do wartości fizycznych

	Wartość mierzona	mV	Wartość fizyczna	[V]
1.	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0,0"/>	
2.	<input type="text" value="10000"/>		<input type="text" value="10,0"/>	

Nazwa jednostki:

Opcje

Dodaj wartość chwilową do treści wysyłanego komunikatu (przekroczenie L, H)

Zatwierdź

Nazwa – łatwiejsza identyfikacja mierzonej wielkości,

Typ wejścia - 0-10V lub 4-20mA,

Alarm gdy(a) – Możliwe jest ustawienie parametrów przekroczenia „wyższa lub niższa od” i ustawienie akcji powiadomienia.

Alarm gdy(b) - Możliwe jest ustawienie parametrów przekroczenia „wyższa lub niższa od” i ustawienie akcji powiadomienia.


Alarm gradientu – Alarm generowany jeżeli zmiana wartości w ciągu minuty przekracza ustawiony próg.

Histereza wejścia - ustawienie pozwalające na opóźnienie działania wejścia wobec zmian parametrów na wejściu.

Opóźnienie [ms] - zwłoka czasowa w reakcji na zmianę wartości mierzonej.

Dodaj wartość chwilową do treści wysyłanego komunikatu (przekroczenie L,H) – opcja powoduje dodanie do treści powiadomienia wartość chwilową.

Skalowanie do wartości fizycznych

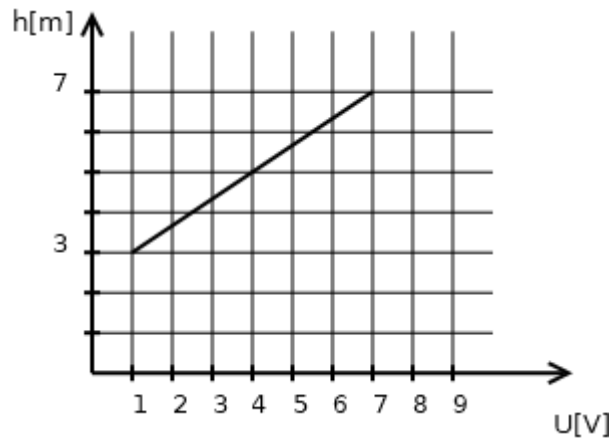

Charakterystyka czujnika.

Skalowanie do wartości fizycznych			
	Wartość mierzona	mV	Wartość fizyczna [m]
1.	1000		3,0
2.	7000		7,0
	Nazwa jednostki		m

Przykładowa konfiguracja dla czujnika poziomu wody (metry).

Alokacja wejść

Funkcja służy do dowolnego rozmieszczenia wejść z dostępnych modułów rozszerzeń w centrali.

Uwaga!

Po dodaniu nowego modułu rozszerzeń należy sprawdzić alokację wejść.

Edycja kolejności przypisania wejść				
	Moduł	Początek	Koniec	Ilość wejść
1	Panel dotykowy TPR:3	9	10	2
2	Panel dotykowy TPR:4	11	12	2
3	APx-Aero	13	28	16
4	EXP-I8-RN: 1	29	36	8
5	EXP-I8-RN: 2	37	44	8

Przenumeruj Zapisz zmiany

 Poza obsługiwany zakres wejść centrali

Przenumeruj – automatyczne ułożenie dostępnych wejść.


Zapisz zmiany – zapisuje zmiany (konieczne wysłanie konfiguracji do centrali).

Na żółto oznaczone są wejścia poza zakresem obsługiwany w centrali.

Podgląd stanu wejść

Obrazuje stan wejść centrali
 CZERWONY – wejście naruszone
 ŻÓŁTY – sabotaż wejścia
 ZIELONY- wejście nienaruszone

Zakładka: Wyjścia.

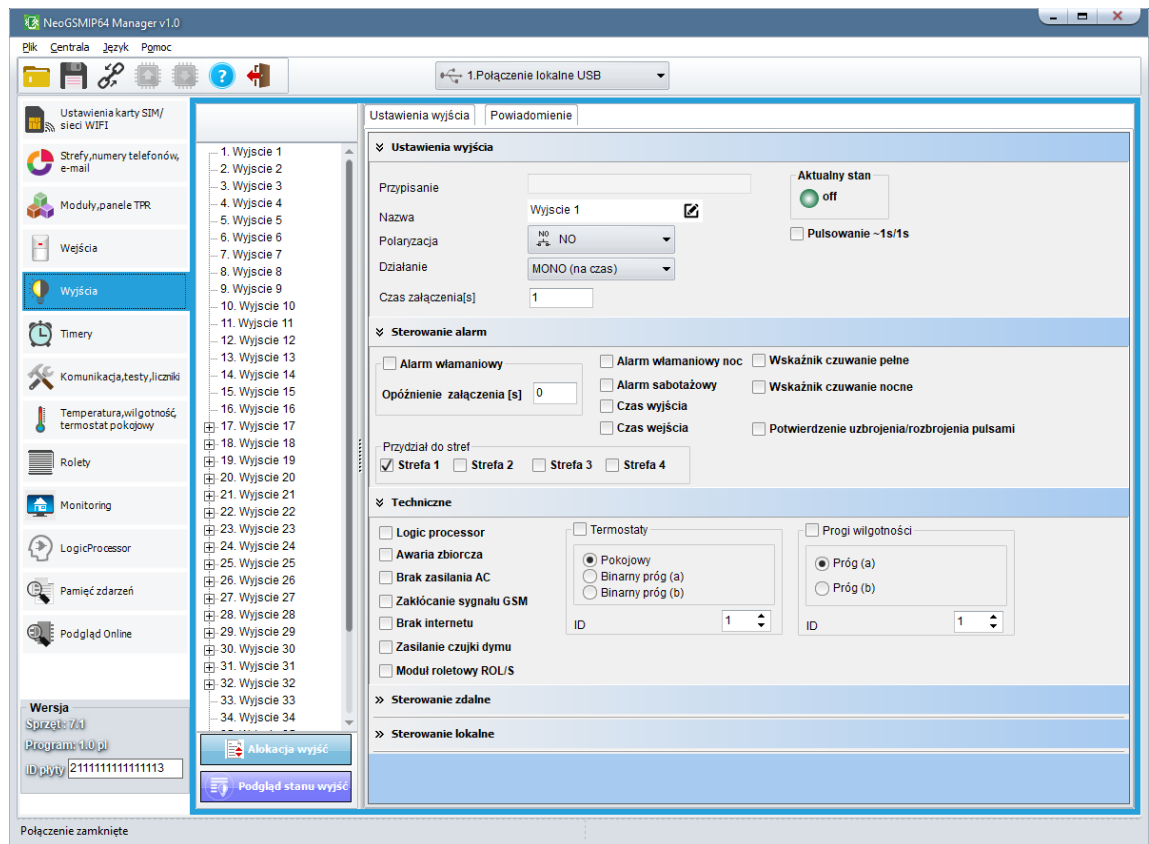

Ustawienia wyjścia

Przypisanie – informacja o fizycznym przypisaniu wyjścia z dostępnych modułów w centrali.

Nazwa – nazwa wyświetlana w systemie, panele TPR, aplikacja RopamNeo.

Polaryzacja – Wybór konfiguracji w stanie normalnym:
 - rozwarne NO czy zwarte NC do „plusa” modułu: wyjście O1, O2
 - rozwarne NO czy zwarte NC do „masy” modułu: wyjście O3-O8

Działanie –

MONO (monostabilne, jeden stan stabilny) wyjście zmienia stan normalny po zdarzeniu zaznaczonym w polu „Załączane przez” na czas określony w polu „Czas [s]”, po jego upływie wraca do stanu normalnego.

Możliwe jest skrócenie czasu MONO poprzez komendę SMS Off lub DTMF Off.

BI (bistabilne, dwa stany stabilne) wyjście zmienia stan normalny po zdarzeniu zaznaczonym w polu „Załączane przez” na stan przeciwny i pozostaje w nim do czasu następnego zdarzenia, np. naruszenie wejścia, sterowanie z panelu dotykowego. Wyjście w trybie BI dla wyzwalania jako ALARM działa jak zatrask (latch), do skasowania alarmu.

Czas załączenia[s] – określa czas działania [s] wyjścia w trybie MONO, parametr 1- 999960 s.

Pulsowanie ~1s/1s – wyjście w stanie włączenia pulsuje.

Sterowanie alarm

Ustawienia wyjścia | Powiadomienie

» Ustawienia wyjścia

» Sterowanie alarm

Alarm włamaniowy Alarm włamaniowy noc Wskaźnik czuwanie pełne

Opóźnienie załączenia [s] Alarm sabotażowy Wskaźnik czuwanie nocne

Czas wyjścia Czas wejścia Potwierdzenie uzbrojenia/rozbrojenia pulsami

Przydziel do stref

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4

» Techniczne

» Sterowanie zdalne

» Sterowanie lokalne

Alarm włamaniowy – wyjście aktywne przy wystąpieniu alarmu, możliwe jest ustawienie opóźnienia załączenia wyjścia w stosunku do wystąpienia alarmu.

Przydziel do stref – przydzielenie do konkretnej strefy. Działanie wyjścia przydzielonego do czterech stref przyjmuje logikę OR.

Alarm włamaniowy noc – wyjście aktywne przy wystąpieniu alarmu, uzbrojenie nocne.

Alarm sabotażowy – wyjście aktywne przy wystąpieniu alarmu sabotażowego.

Czas wyjścia – wyjście aktywne przy odliczaniu czasu na wyjście.

Czas wejścia – wyjście aktywne przy odliczaniu czasu na wejście.

Wskaźnik czuwanie pełne – wyjście aktywne przy czuwaniu pełnym strefy.

Wskaźnik czuwanie nocne – wyjście aktywne przy czuwaniu nocnym.

Potwierdzenie uzbrojenia/rozbrojenia pulsami – funkcja generuje na wyjściu impulsy przy uzbrajaniu, rozbrajaniu.

Techniczne

The screenshot shows the 'Ustawienia wyjścia' (Output Settings) tab in the NeoGSMIP64 Manager. The 'Techniczne' (Technical) section is expanded, revealing several configuration options:

- Logic processor
- Awaria zbiorcza
- Brak zasilania AC
- Zakłócanie sygnału GSM
- Brak internetu
- Zasilanie czujki dymu
- Moduł roletowy ROL/S

Two sub-sections are also visible:

- Termostaty** (Thermostats):
 - Pokojowy
 - Binarny próg (a)
 - Binarny próg (b)
 - ID: 1
- Progi wilgotności** (Humidity thresholds):
 - Próg (a)
 - Próg (b)
 - ID: 1

Logic processor – sterowanie wyjścia tylko z poziomu Logic processor
Uwaga! Zaznaczenie opcji powoduje całkowite przejęcie sterowania wyjścia przez skrypt Logic processor niezależnie od zaznaczonych innych opcji sterowania wyjścia.

Awaria zbiorcza – włączenie wyjścia przy wystąpieniu jakiegokolwiek awarii.

Brak zasilania AC – włączenie wyjścia przy braku zasilania.

Zakłócanie sygnału GSM – włączenie wyjścia przy wykryciu zakłócenia sygnału.

Brak Internetu – włączenie wyjścia przy wykryciu braku Internetu.

Zasilanie czujki dymu – jeżeli w systemie jest wyjście z zaznaczoną opcją "Zasilanie czujki dymu" to po wykryciu dymu, wyjście jest resetowane na 30s. Po tym czasie ponowne naruszenie wejścia w przeciągu 30s wywołuje alarm 24H.

Moduł roletowy ROL/S – sterowanie zewnętrznym modułem roletowym SROL-S.

Termostaty – sterowanie wyjścia z zaznaczonego termostatu:

- pokojowy,
- binarny a i b,

Progi wilgotności – sterowanie wyjścia z zaznaczonego progu wilgotności:

- próg a i b,

Sterowanie zdalne

Ustawienia wyjścia
Powiadomienie

>> Ustawienia wyjścia

>> Sterowanie alarm

>> Techniczne

⌵ Sterowanie zdalne

Sms

Sms on

Sms off

wymagany kod dostępu

Aplikacja mobilna RopamNeo

Kod DTMF

Kod DTMF on

Kod DTMF off

Dzwonek clip

Numery uprawnione do sterowania

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 Dowolny

>> Sterowanie lokalne

Sms on – w zakładce wprowadzamy treść SMS-a który spowoduje załączenie danego wyjścia. Nie wolno używać znaków specjalnych (np. polskich liter).

Sms off – w zakładce wprowadzamy treść SMS-a który spowoduje wyłączenie danego wyjścia. Nie wolno używać znaków specjalnych (np. polskich liter).

wymagany kod dostępu – zaznaczenie opcji spowoduje że sterowanie danym wyjściem poprzez SMS-a będzie wymagało w treści umieszczenie oprócz SMS ON/SMS OFF, KODU DOSTĘPU (zakładka OPCJE).

Aplikacja mobilna – opcja zezwala na sterowanie z aplikacji RopamNeo.

Kod DTMF on – w zakładce wprowadzamy kod DTMF, który będzie załączał dane wyjście (DTMFOn*). zalecana długość 2-4 znaki (liczby).

Kod DTMF off – w zakładce wprowadzamy kod DTMF, który będzie wyłączał dane wyjście (DTMFOff*). zalecana długość 2-4 znaki (liczby).

Dzwonek clip – opcja zezwala na sterowanie wyjścia poprzez krótkie połączenie z numerem telefonu modułu. Ponadto możliwe jest określenie reakcji modułu na przychodzące połączenie, służy do tego opcja POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCE.

Sterowanie lokalne

Ustawienia wyjścia | Powiadomienie

» Ustawienia wyjścia

» Sterowanie alarm

» Techniczne

» Sterowanie zdalne

» **Sterowanie lokalne**

Wejścia sterujące

<input type="checkbox"/> I1	<input type="checkbox"/> I5	<input type="checkbox"/> I9	<input type="checkbox"/> I13	<input type="checkbox"/> I17	<input type="checkbox"/> I21	<input type="checkbox"/> I25	<input type="checkbox"/> I29
<input type="checkbox"/> I2	<input type="checkbox"/> I6	<input type="checkbox"/> I10	<input type="checkbox"/> I14	<input type="checkbox"/> I18	<input type="checkbox"/> I22	<input type="checkbox"/> I26	<input type="checkbox"/> I30
<input type="checkbox"/> I3	<input type="checkbox"/> I7	<input type="checkbox"/> I11	<input type="checkbox"/> I15	<input type="checkbox"/> I19	<input type="checkbox"/> I23	<input type="checkbox"/> I27	<input type="checkbox"/> I31
<input type="checkbox"/> I4	<input type="checkbox"/> I8	<input type="checkbox"/> I12	<input type="checkbox"/> I16	<input type="checkbox"/> I20	<input type="checkbox"/> I24	<input type="checkbox"/> I28	<input type="checkbox"/> I32

Logika

i (and) żadne z (nor)

lub (or) jedno z (xor)

Timery

Timer 1 Timer 3

Timer 2 Timer 4

Piloty radiowe Aero,RF-4


Przycisk pilota a

Wejścia sterujące – pozwala na sterowanie wyjścia z dowolnych wejść centrali z wykorzystaniem logiki.

Timery – sterowanie wyjścia zgodnie z zaznaczonym timerem.

Piloty radiowe Aero, RF-4 – sterowanie wyjścia wybranym przyciskiem pilota.

Powiadomienia

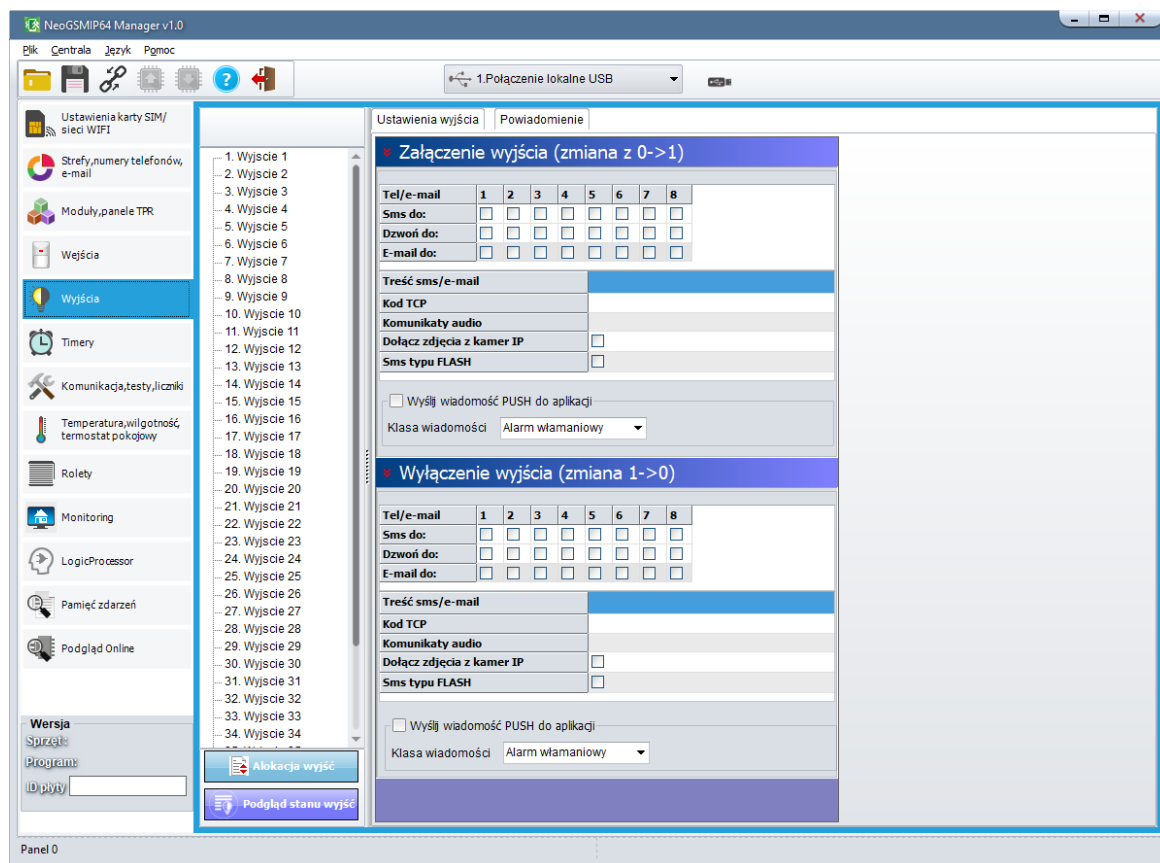

Zakładka pozwala na konfigurację powiadomień przy zmianie stanu wyjść centrali.

Załączenie wyjścia (zmiana z 0>1)

Tel/e-mail – określa numer użytkownika z listy numerów.

Sms do – zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia sms.

Dzwoń do – zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia głosowego.

E-mail do – zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia e-mail.

Treść sms/e-mail – treść powiadomienia sms/e-mail. (bez polskich znaków językowych).

Kod TCP – kod powiadomienia dla stacji monitorowania.

Komunikat audio/VSR-2 – pole służy do konfiguracji treści komunikatów głosowych odtwarzanych przy powiadomieniu. Należy wpisać numer komunikatu głosowego. Możliwe jest wgranie do centrali 8 komunikatów .wav lub .amr z zakładki Ustawienia karty SIM -> Ustawienia połączeń głosowych -> Komunikaty głosowe audio pliki *wav *amr.



- moduł audio (mikrofon): m

Wprowadzenie „m” załącza mikrofon z modułu audio AMR-1.

Sms typu FLASH – określa czy wysyłany SMS ma być wyświetlany bezpośrednio na wyświetlaczu telefonu (flash), czy też odczytywany ze skrzynki odbiorczej.

UWAGI:

- należy pamiętać, że wiadomość SMS typu FLASH można bardzo łatwo przeoczyć, ponieważ nie jest zapamiętywana w telefonie (znika z wyświetlacza telefonu np. gdy ktoś dzwoni)

opcja FLASH może nie działać w przypadku wysyłania SMS-ów do innego operatora niż karta SIM modułu (nie jest to zależne od ustawień lecz wynika z ograniczeń wprowadzanych przez operatorów!).

Dołącz stan – dołącza do treści powiadomienia stan obiektu zgodnie z ustawieniem w zakładce Komunikacja, testy, liczniki.

Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji – zaznaczenie opcji powoduje wysłanie wiadomości typu PUSH do aplikacji RopamNeo. Użytkownik aplikacji określa jakiej klasy wiadomości będą odbierane przez niego.

Wymagania:

- aktywne połączenie z Internetem (Wifi/Ethernet/GPRS),
- aktywne połączenie z serwerem RopamBridge,
- wykupiona subskrypcja usługi RopamBridge w sklepie Google Play lub AppStore,
- minimum trzy udane logowania aplikacji RopamNeo przez RopamBridge,

Dane obiektu

Hasło TCP/IP (16 znaków)

.....

Łącz przez RopamBridge

Wewnętrzny adres IP

192.168.10.1 SKANUJ LAN

Nr telefonu urządzenia (+xxxxxxxxxx)

+48123456789

Nr urządzenia (16 znaków)

9999999999999999

Odbieraj powiadomienia o alarmach bezpieczeństwa

Odbieraj powiadomienia o alarmach technicznych

Odbieraj powiadomienia o awariach

Odbieraj powiadomienia o uzbrojeniach/rozbrojeniach

Odbieraj powiadomienia informacyjne

Alarm włamaniowy

Alarm włamaniowy

Alarm techniczny

Uzbrojenie/rozbrojenie

Awaria

Informacja

Alokacja wyjść.

Edycja kolejności przypisania wyjść

	Moduł	Początek	Koniec	Ilość wyjść
1	EXP-08x-RN:1	9	16	8
2	EXP-08x-RN:2	17	24	8

Przenumeruj Zapisz zmiany

Funkcja służy do dowolnego rozmieszczenia wyjść z dostępnych modułów rozszerzeń w centrali.

Uwaga!

Po dodaniu nowego modułu rozszerzeń należy sprawdzić alokację wyjść.

Przenumeruj – automatyczne ułożenie dostępnych wyjść.

Zapisz zmiany – zapisuje zmiany (konieczne wysłanie konfiguracji do centrali).


Podgląd stanu wyjść

Opcja pozwala na aktywację wyjść modułu. Możliwy jest np. wstępny test sygnalizatora bez potrzeby uruchamiania procedury alarmowej.

Zakładka: Timery.


Ustawienia czterech niezależnych timerów pozwalających na sterowanie uzbrajaniem systemu, sterowaniem wyjściami, funkcjami LogicProcessora.

Każdy timer może posiadać 20 niezależnych wpisów o załączeniach / wyłączeniach.

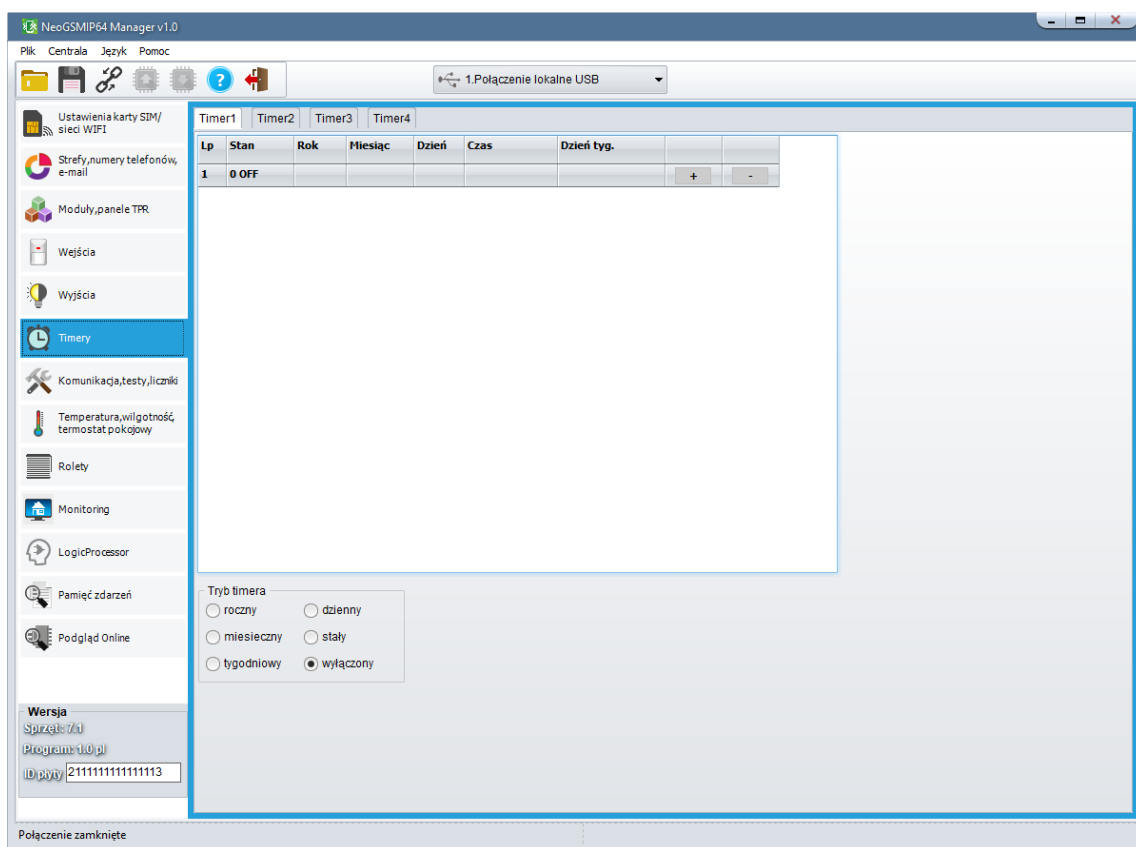


Zakładka: Komunikacja, testy, liczniki.

Ustawienia parametrów i sposobów komunikacji centrali z użytkownikiem, siecią Internet. Konfiguracja powiadomień w przypadku awarii systemu.

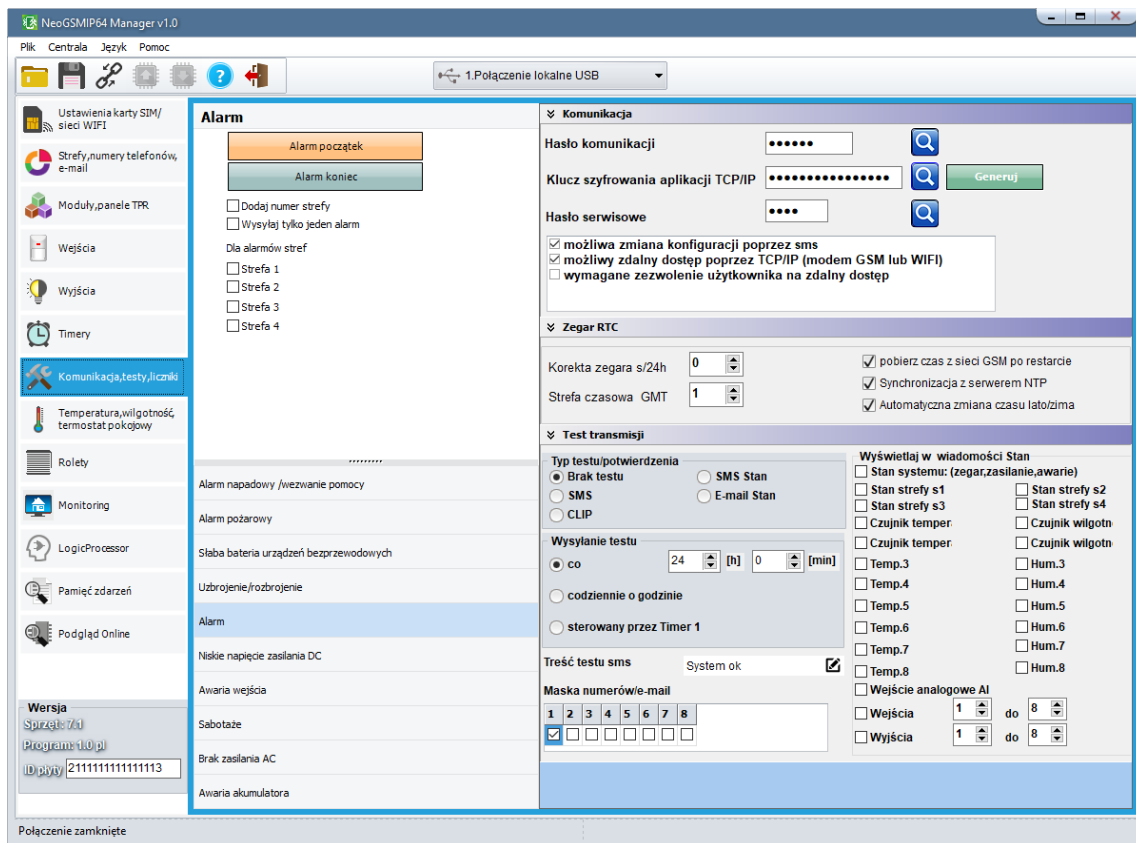

Komunikacja

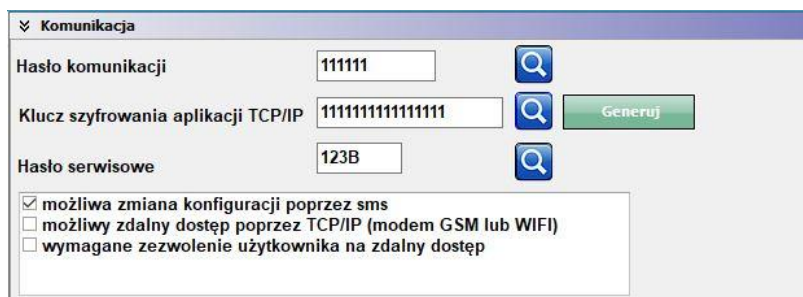

- **Hasło komunikacji z komputerem** - hasło zabezpieczające niepowołany odczyt danych z modułu za pomocą komputera i aplikacji NeoGSMIP64 Manager. Jeżeli hasło jest niezgodne nie jest możliwy odczyt

- **Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP**: klucz szyfrujący transmisję pomiędzy modułem NeoGSM-IP-64 a aplikacją mobilną RopamNeo. Klucz generuje się automatycznie każdorazowo

podczas uruchomienia programu NeoGSMIP64 Manager. Używany również podczas szyfrowania połączenia serwisowego z NeoGSMIP64 Manager.

- **Hasło serwisowe:** Hasło powinno się składać z czterech znaków (cyfry, litery: duże lub małe).

Aby użytkownik mógł zmieniać konfigurację za pomocą kanałów SMS i modemem GSM lub WIFI należy zaznaczyć odpowiednie opcje:

- **możliwa zmiana konfiguracji poprzez SMS** - (pozwala na sterowanie modulem za pomocą komend SMS oraz aplikacji RopamNeo),
- **możliwe zdalne programowanie poprzez modem GSM lub WIFI** - pozwala na łączenie się z modulem poprzez program NeoGSMIP64 Manager,
- **wymagane zezwolenie użytkownika na zdalny dostęp** – użytkownik musi wyrazić zgodę na zdalne programowanie lub dostęp do centrali.

Zegar RTC

Zegar RTC		
Korekta zegara s/24h	0	<input type="checkbox"/> pobierz czas z sieci GSM po restarcie
Strefa czasowa GMT	1	<input type="checkbox"/> Synchronizacja z serwerem NTP
		<input type="checkbox"/> Automatyczna zmiana czasu lato/zima

Synchronizacja z serwerem NTP działa w sieci GPRS lub Wifi/Ethertnet.

Test transmisji

Test transmisji	
Typ testu/potwierdzenia <input checked="" type="radio"/> Brak testu <input type="radio"/> SMS Stan <input type="radio"/> SMS <input type="radio"/> E-mail Stan <input type="radio"/> CLIP	
Wysyłanie testu <input checked="" type="radio"/> co 24 [h] 0 [min] <input type="radio"/> codziennie o godzinie <input type="radio"/> sterowany przez Timer 1	
Treść testu sms System ok <input checked="" type="checkbox"/>	
Maska numerów/e-mail 1 2 3 4 5 6 7 8 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Wyświetlaj w wiadomości Stan <input type="checkbox"/> Stan systemu: (zegar,zasilanie,awarie) <input type="checkbox"/> Stan strefy s1 <input type="checkbox"/> Stan strefy s2 <input type="checkbox"/> Stan strefy s3 <input type="checkbox"/> Stan strefy s4 <input type="checkbox"/> Czujnik temper. <input type="checkbox"/> Czujnik wilgotn. <input type="checkbox"/> Czujnik temper. <input type="checkbox"/> Czujnik wilgotn. <input type="checkbox"/> Temp.3 <input type="checkbox"/> Hum.3 <input type="checkbox"/> Temp.4 <input type="checkbox"/> Hum.4 <input type="checkbox"/> Temp.5 <input type="checkbox"/> Hum.5 <input type="checkbox"/> Temp.6 <input type="checkbox"/> Hum.6 <input type="checkbox"/> Temp.7 <input type="checkbox"/> Hum.7 <input type="checkbox"/> Temp.8 <input type="checkbox"/> Hum.8 <input type="checkbox"/> Wejście analogowe AI <input type="checkbox"/> Wejścia 1 do 8 <input type="checkbox"/> Wyjścia 1 do 8	

Można ustawić różne metody i częstotliwość testu transmisji. Zalecamy włączenie testu transmisji w celu zwiększenia niezawodności systemu.

Wyświetlaj w wiadomości Stan – funkcja pozwala na dopasowanie informacji zawartych w smsie stan.

POWIADOMIENIA GDY:

- **Alarm napadowy/wezwanie pomocy**
Konfiguracja powiadomień po wywołaniu alarmu napadowego.
Alarm głośny -
- **Alarm pożarowy**
Konfiguracja powiadomień po wywołaniu/zakończeniu alarmu pożarowego.
Alarm głośny -

- **Słaba bateria urządzeń bezprzewodowych**
Konfiguracja powiadomień po wystąpieniu awarii słabej baterii Aero.
- **Uzbrojenie/rozbrojenie**
Konfiguracja powiadomień po uzbrojeniu/rozbrojeniu.
 - dodaj numer strefy – doda numer lub nazwę strefy do treści powiadomienia (SMS, EMAIL, PUSH)
 - dodaj numer użytkownika (dla paneli TPR) – w przypadku uzbrojenia z panelu do treści powiadomienia zostanie dodany numer lub nazwa użytkownika

Do uzbrojenia/rozbrojenia strefy


 - strefa 1
 - strefa 2
- **Alarm**
Konfiguracja powiadomień dla początku alarmu i skasowania.
 - dodaj numer strefy – doda numer lub nazwę strefy do treści powiadomienia (SMS, EMAIL, PUSH)
 - wysyłaj tylko jeden alarm – ograniczy liczbę powiadomień do jednego, aż do skasowania alarmu,

- **Niskie napięcie zasilania DC**
Konfiguracja powiadomień dla wystąpienia awarii niskiego napięcia zasilania.
- **Awaria wejścia**
Konfiguracja powiadomień dla wystąpienia awarii wejścia. Przekroczenie maksymalnego czasu braku naruszenia lub maksymalnego czasu naruszenia.
 - dodaj numer i nazwę wejścia – doda numer lub nazwę strefy do treści powiadomienia (SMS, EMAIL, PUSH)
- **Sabotaże**
Konfiguracja powiadomień dla wystąpienia sabotażu.
 - dodaj numer/nazwę wejścia lub modułu - doda nazwę numer wejścia do treści powiadomienia,
 - dodaj numer/strefy – doda numer lub nazwę strefy do treści powiadomienia (SMS, EMAIL, PUSH)
- **Brak zasilania AC**
Konfiguracja powiadomień dla utraty/powrotu zasilania AC.
 - opóźnienie sygnalizacji [s] – opóźnienie od wystąpienia braku zasilania do wysłania powiadomienia,
- **Awaria akumulatora**
Konfiguracja powiadomień dla wystąpienia awarii akumulatora.
 - dynamiczny test akumulatora - zaznaczenie tej opcji powoduje cykliczne sprawdzanie akumulatora co 10 minut. Jeżeli centrala wykryje znaczący spadek napięcia na zaciskach akumulatora stwierdzany jest jego błąd lub brak.

Zakładka: Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy, powietrze.

Ustawienia parametrów dla czujników temperatury w systemie (8 czujników).

Ustawienia czujników temperatury

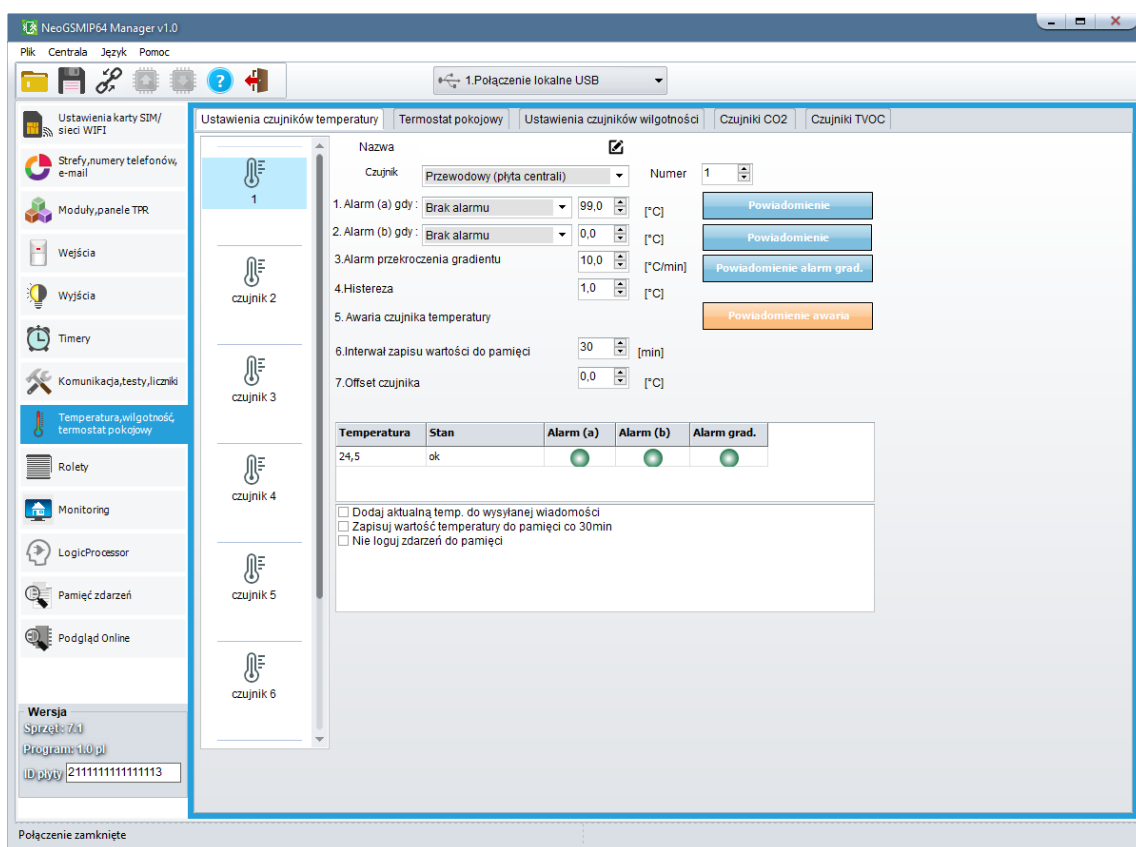

Moduł NeoGSM-IP-64 pozwala na pomiar temperatury za pomocą cyfrowego czujnika temperatury TSR-xx.

Pomiar temperatury odbywa się co 30s. Dokładność pomiaru to 0,5 st.C.

W oparciu o pomiar temperatury można realizować funkcje LogicProcessor, wysyłać powiadomienia o zmianach parametrów temperatury oraz awarii czujnika temperatury.

- **Nazwa:** nazwa czujnika temperatury (wymagana do wyświetlania w wiadomościach SMS STAN, w aplikacji RopamNEO).
- **Czujnik:** wybór czujnika przewodowy (centrala)/radiowy (Aero)
- **Alarm gdy:** moduł wysyła powiadomienie w formie jak niżej (wymagane zaznaczenie potrzebnych form powiadomienia o przekroczeniu ustawionego progu temperatury).
- **Alarm przekroczenia gradientu:** moduł wysyła powiadomienie o przekroczeniu zadanego

gradientu (szybkości zmiany) temperatury poza określoną wartość zdefiniowaną w polu [°C/min].

- **Histereza:** Różnica wartości temperatury dla dolnego i górnego progu przełączania.

Przykład: jeśli zadana temp. a = 30[°C] oraz b = 20[°C] a histereza została ustawiona na 2[°C] to moduł wyłączy grzanie gdy temp. spadnie poniżej 22[°C] oraz wyłączy grzanie gdy temp. wzrośnie powyżej 28[°C].

UWAGI:

Sterowanie "Termostatem" należy realizować w oparciu o funkcje dostępne w "LogicProcessor".

- **Awaria czujnika temperatury:** powiadomienie o awarii/uszkodzeniu czujnika temperatury wysyłane do użytkownika systemu. Możliwe opcje powiadomienia: takie same jak dla wystąpienia alarmów o przekroczeniach wartości temperatur (j/w).

- **Interwał zapisu wartości do pamięci:** odstęp czasu pomiędzy zapisami kolejnych wartości temperatury do pamięci zdarzeń w module. Minimalny czas: 1 [min], maks. czas interwału: 1440 [min]

- **Offset czujnika:** stały parametr modyfikujący wartość wskazań czujnika

Aktualny stan czujnika:

Temperatura	Stan	Alarm (a)	Alarm (b)	Alarm grad.
24,5	ok			

- **Dodaj aktualna temp. do wysyłanej wiadomości** – dodaje aktualną wartość temperatury do powiadomienia,

- **zapisuj wartość temperatury do pamięci co interwał** – zapisuje wartość temperatury do pamięci zdarzeń co interwał

- **nie loguj zdarzeń do pamięci** – nie zapisuje alarmów przekroczenia progów i innych do pamięci zdarzeń

Edycja wysyłania powiadomienia ✖

czujnik 1

Tel/e-mail	1	2	3	4	5	6	7	8
Sms do:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dzwoń do:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-mail do:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Treść sms/e-mail

Kod TCP

Komunikat głosowy/VSR-2

Sms typu FLASH

Dołącz STAN


Wyślę wiadomość PUSH do aplikacji

Klasa wiadomości Alarm włamaniowy

✔ OK
✖ Cancel

Ustawienia czujników wilgotności

Ustawienia parametrów dla czujników wilgotności w systemie (8 czujników).

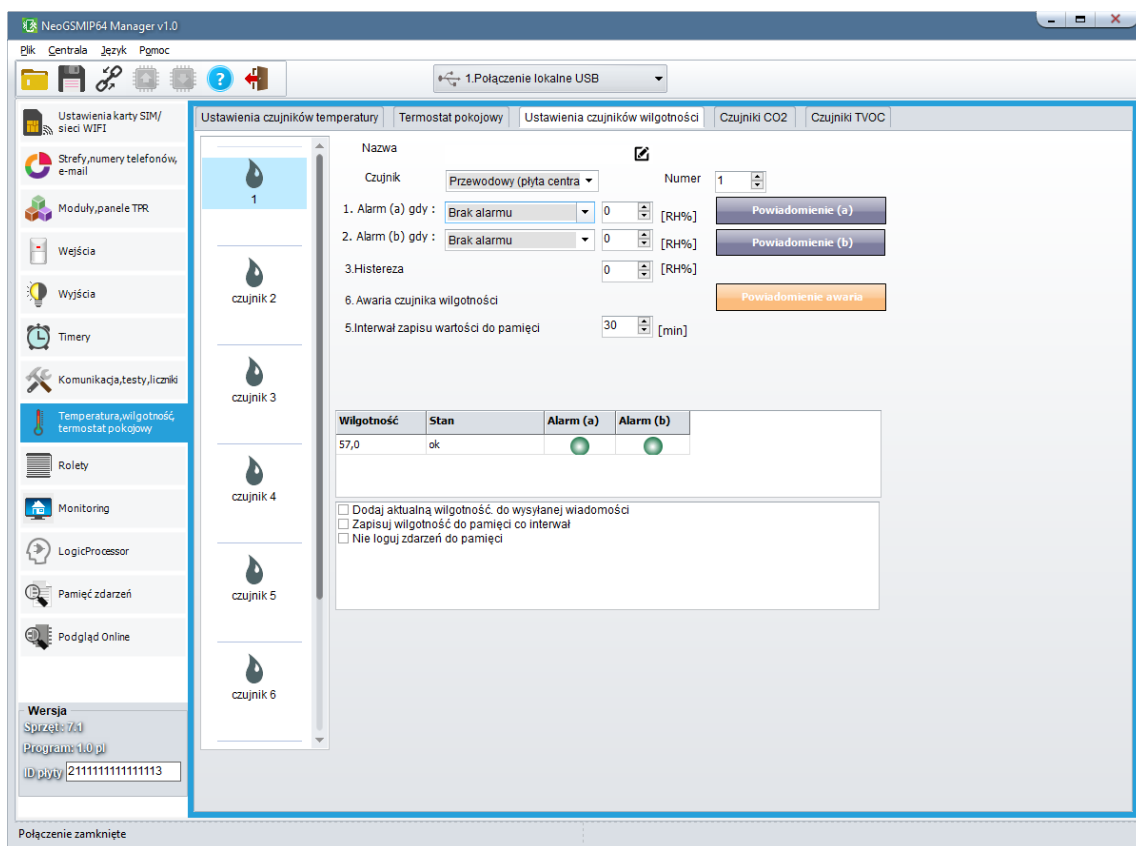

- **Nazwa:** nazwa czujnika wilgotności (wymagana do wyświetlania w wiadomościach SMS STAN, w aplikacji RopamNEO).
- **Czujnik:** wybór czujnika przewodowy (centrala)/radiowy (Aero)
- **Alarm gdy:** moduł wysyła powiadomienie w formie jak niżej (wymagane zaznaczenie potrzebnych form powiadomienia o przekroczeniu ustawionego progu wilgotności).
- **Histereza:** Różnica wartości wilgotności dla dolnego i górnego progu przełączania.

UWAGI:

Sterowanie "Termostatem" należy realizować w oparciu o funkcje dostępne w "LogicProcessor".

- **Awaria czujnika wilgotności:** powiadomienie o awarii/uszkodzeniu czujnika wilgotności wysyłane do użytkownika systemu. Możliwe opcje powiadomienia: takie same jak dla wystąpienia alarmów o przekroczeniach wartości wilgotności (j/w).
- **Interwał zapisu wartości do pamięci:** odstęp czasu pomiędzy zapisami kolejnych wartości wilgotności do pamięci zdarzeń w module. Minimalny czas: 1 [min], maks. czas interwału: 1440 [min]
- **Offset czujnika:** stały parametr modyfikujący wartość wskazań czujnika

Aktualny stan czujnika wilgotności:


Wilgotność	Stan	Alarm (a)	Alarm (b)
57,0	ok		

- **Dodaj aktualna wilgotność do wysyłanej wiadomości** – dodaje aktualną wartość temperatury do powiadomienia,
- **zapisuj wartość wilgotności do pamięci co interwał** – zapisuje wartość wilgotności do pamięci zdarzeń co interwał
- **nie loguj zdarzeń do pamięci** – nie zapisuje alarmów przekroczenia progów i innych do pamięci zdarzeń

Termostat pokojowy.

Ustawienia parametrów dla termostatów w systemie (8 termostatów).

Funkcja pozwalająca na ustawienie niezależnego termostatu działającego w oparciu o czujniki temperatury podłączone do systemu NeoGSM-IP-64. Termostat pokojowy pozwalają na sterowanie klimatem w pomieszczeniach według ustalonego harmonogramu czasowo - temperaturowego. Ta funkcjonalność pozwala również na znaczne oszczędności energii w budynku (brak grzania pomieszczeń podczas nieobecności domowników, załączanie grzania przed powrotem do pomieszczeń, funkcja wentylacji pomieszczeń zapewnia dostęp świeżego powietrza do budynku według określonego harmonogramu).

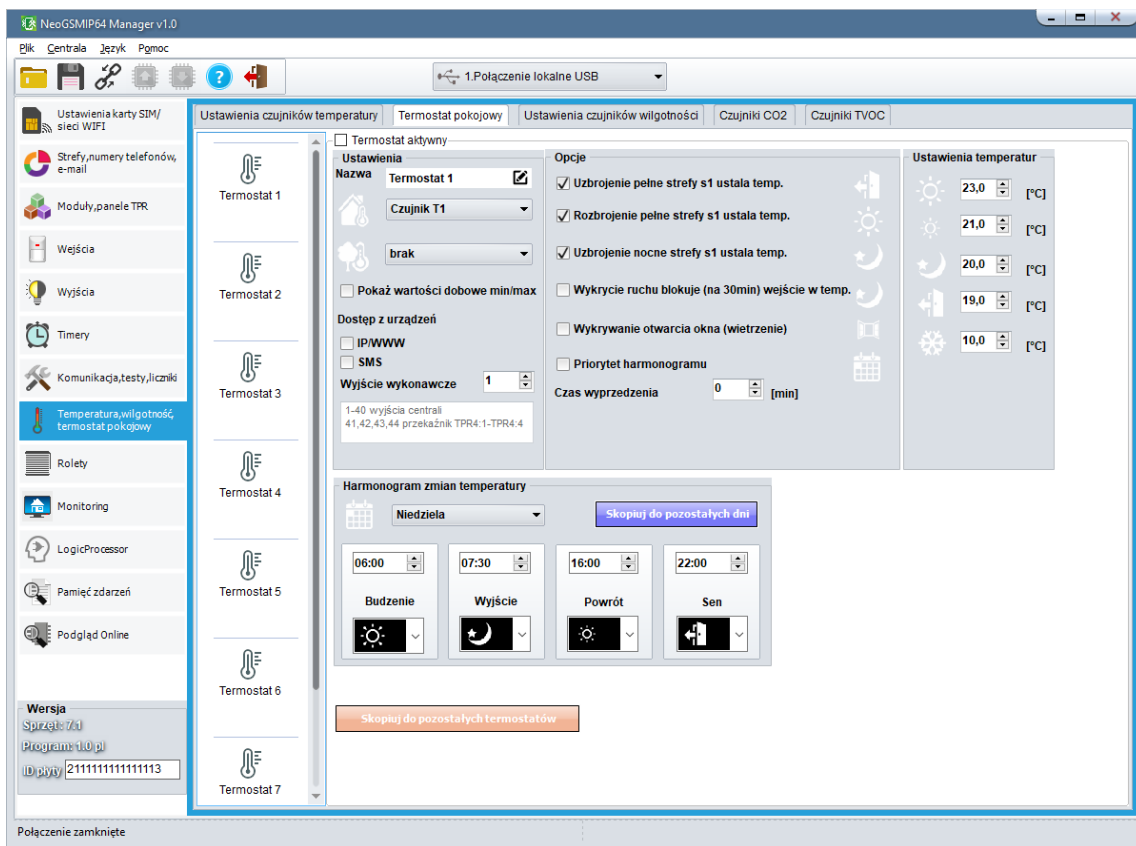

- "Pokaż wartości dobowe min./max." wyświetla na panelu dotykowym przy ikonach informacje o maksymalnej i minimalnej wartości temperatury zmierzonej w ciągu ostatnich 24h.

- funkcja "Wykrywanie otwarcia okna (wietrzeenie)" służy do oszczędzania energii gdy zostanie wykryty gradient spadku temperatury powyżej 2st.C./min. Funkcja wyłącza tryb grzania na 30min. W trakcie działania tej funkcji jest możliwe manualne załączenie któregoś z programów termostatu.




- funkcja "Priorytet harmonogramu" (gdy załączona) pozwala na przywrócenie działania termostatu do trybu automatycznego po wcześniejszym załączeniu manualnym któreś z funkcji (np. Budzenie, Wyjście, Powrót, itp.). Termostaty pokojowe.

Funkcja pozwalająca na ustawienie dwóch niezależnych termostatów działających w oparciu o czujniki temperatury podłączone do systemu NeoGSM-IP-64.

Termostaty pokojowe pozwalają na sterowanie klimatem w pomieszczeniach według ustalonego harmonogramu czasowo - temperaturowego.

Ta funkcjonalność pozwala również na znaczne oszczędności energii w budynku (brak grzania pomieszczeń podczas nieobecności domowników, załączanie grzania przed powrotem do pomieszczeń, funkcja wentylacji pomieszczeń zapewnia dostęp świeżego powietrza do budynku według określonego harmonogramu).

Okno ustawień termostatów – NeoGSMIP64 Manager:

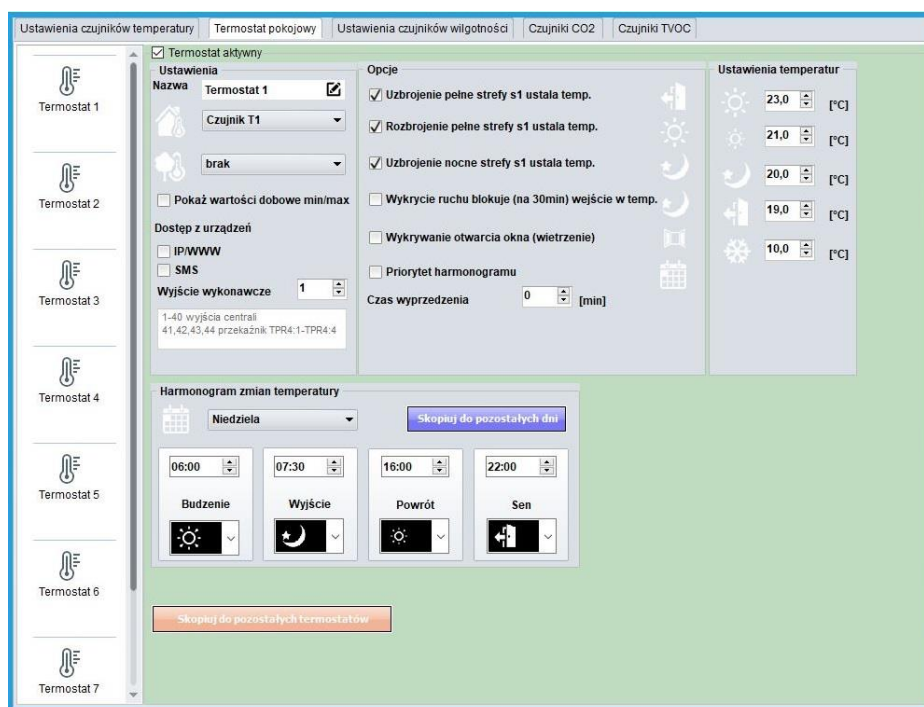


- "Pokaż wartości dobowe min./max." wyświetla na panelu dotykowym przy ikonach informacje o maksymalnej i minimalnej wartości temperatury zmierzonej w ciągu ostatnich 24h.

- „Wykrycie ruchu blokuje (na 30min) wejście w temp.” wstrzymuje przejście w temperaturę nocną na 30 minut w przypadku wykrycia ruchu przez którąkolwiek z czujek.






- funkcja "Wykrywanie otwarcia okna (wietrzenie)" służy do oszczędzania energii gdy zostanie wykryty gradient spadku temperatury powyżej 2st.C./min. Funkcja wyłącza tryb grzania na 30min. W trakcie działania tej funkcji jest możliwe manualne załączenie któregoś z programów termostatu.

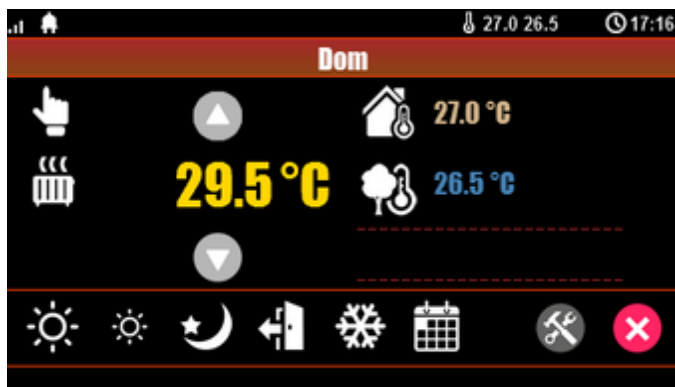






- funkcja "Priorytet harmonogramu" (gdy załączona) pozwala na przywrócenie działania termostatu do trybu automatycznego po wcześniejszym załączeniu manualnym którejś z funkcji (np. Budzenie, Wyjście, Powrót, itp.).

Widok termostatu z poziomu panelu TPR-4:



Objaśnienie znaczenia ikon termostatu:


Ikona	Objaśnienie
	Wejście w tryb manualny sterujący temperaturą. Załącza się również po wysłaniu SMS o treści "Grzanie"
	Tryb grzania - temperatura wyższa
	Informacja: Tryb grzania załączony
	Tryb grzania - zmniejszona temperatura.
	Tryb nocny, niższa temperatura w pomieszczeniach, oszczędzanie energii.
	Tryb kalendarza, automatyczny - według ustawień w NeoGSMIP64 Manager.

	
	Tryb wyjścia z budynku, domyślnie: obniżenie temperatury w celu oszczędzania energii.
	Tryb przeciwwzmożeniowy. Służy do zapewnienia minimalnej temperatury w budynkach pod nieobecność lokatorów. Zapobiega zamarzaniu czynnika w grzejnikach.
	Wskaźnik temperatury zewnętrznej. (wymagane podłączenie czujnika TSR do jednego z 4-ch wejść w centrali NeoGSM-IP-64).
	Wskaźnik temperatury wewnętrznej. (wymagane podłączenie czujnika TSR do jednego z 4-ch wejść w centrali NeoGSM-IP-64)
	Histogram załączenia przekaźnika w panelu TPR-4 odpowiadającego za funkcje sterowania grzaniem w pomieszczeniu.
	Ikona ustawień termostatu (profile temperatury, program tygodniowy). Zmiana ustawień zmienia parametry temperatur i kalendarz według nastaw oraz zapisuje te ustawienia w centrali.

Ustawienia termostatu z poziomu panelu TPR-4:




Menu ustawień profili temperatury:

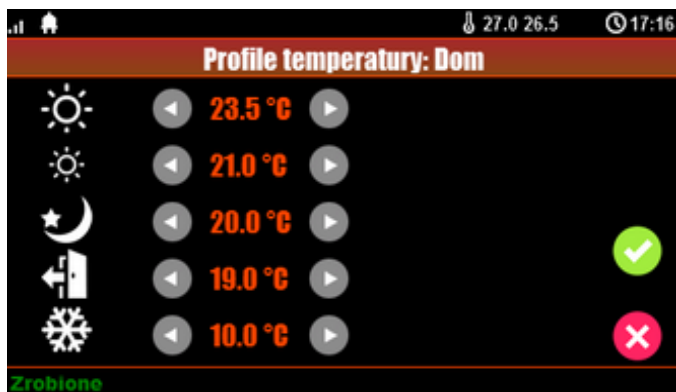

Menu ustawień kalendarza dla termostatu pokojowego:



Zakładka: Rolety

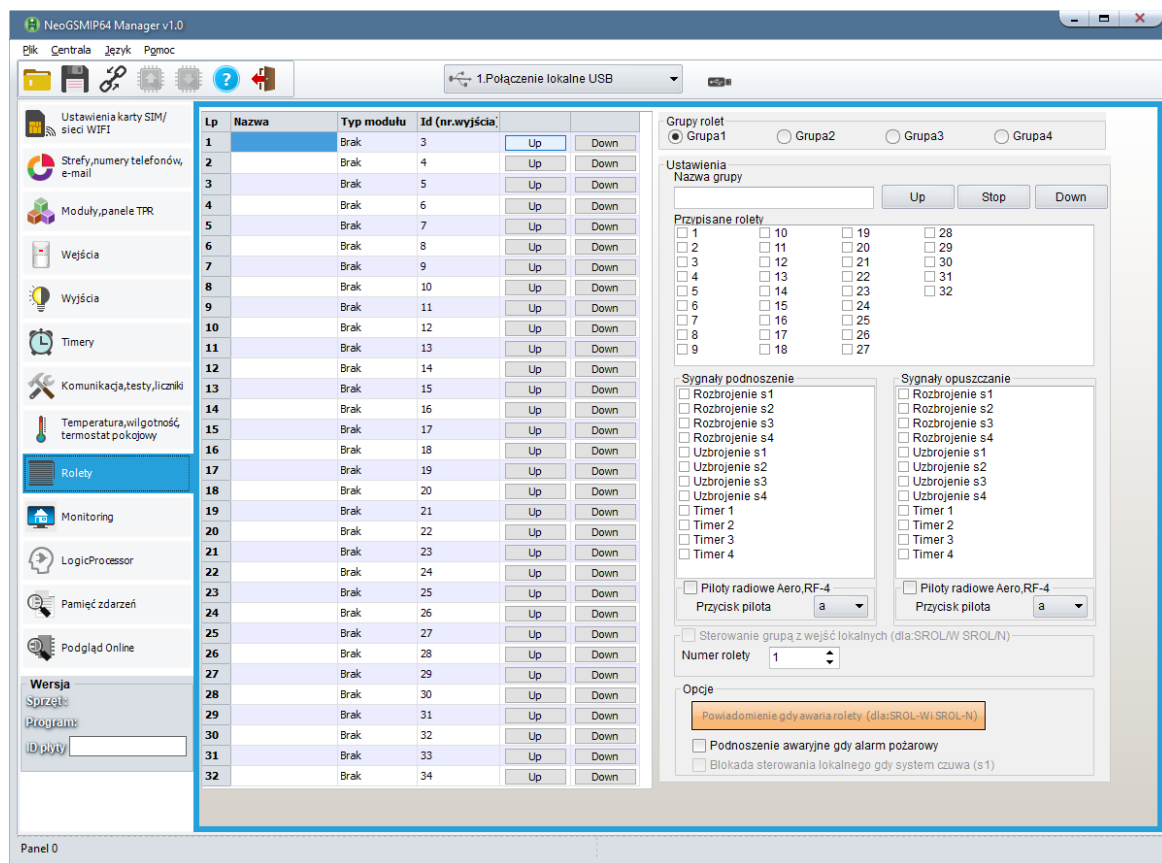

Nazwa – możliwość wpisania nazw poszczególnych rolet.

Typ modułu – możliwość wyboru rodzaju modułu roletowego: SROL-S, SROL-NET 1, SROL-NET2, SROL-NET3, SROL-NET4, SROL-W.

Id (nr. wyjścia) – możliwość wyboru wyjścia do, którego podłączony jest moduł roletowy.

UP, DOWN –



Przyciski umożliwiające sprawdzenie działania rolety. UP – w górę. DOWN – w dół.

Grupa rolet – Istnieje możliwość stworzenia 4 grup rolet, nazwania ich, oraz sprawdzenia działania grup rolet za pomocą przycisku UP, STOP, DOWN.

Przypisanie rolety - Do każdej grupy można przypisać maksymalnie 32 rolety.

Sterowanie podnoszenie, Sterowanie opuszczanie – możliwość sterowania grupami rolet za pomocą rozbrojenia, uzbrojenia, timera lub pilota radiowego.


Sterowanie grupą z wejść lokalnych (dla SROL-W SROL-N) – możliwość sterowania roletami z przycisków lokalnych przy zastosowanych modułach SROL-W lub SROL-N.

Powiadomienie gdy awaria rolety (dla SROL-W i SROL-N) - możliwość ustawienia powiadomienia SMS, CLIP, MAIL, PUSH o awarii rolety.

Podnoszenie awaryjne gdy alarm pożarowy – możliwość awaryjnego podniesienia wszystkich rolet gdy w systemie wystąpi alarm pożarowy.

Blokada sterowania lokalnego gdy system czuwa (s1) – blokowanie możliwości sterowania roletami podczas czuwania strefy pierwszej.

Zakładka: Monitoring

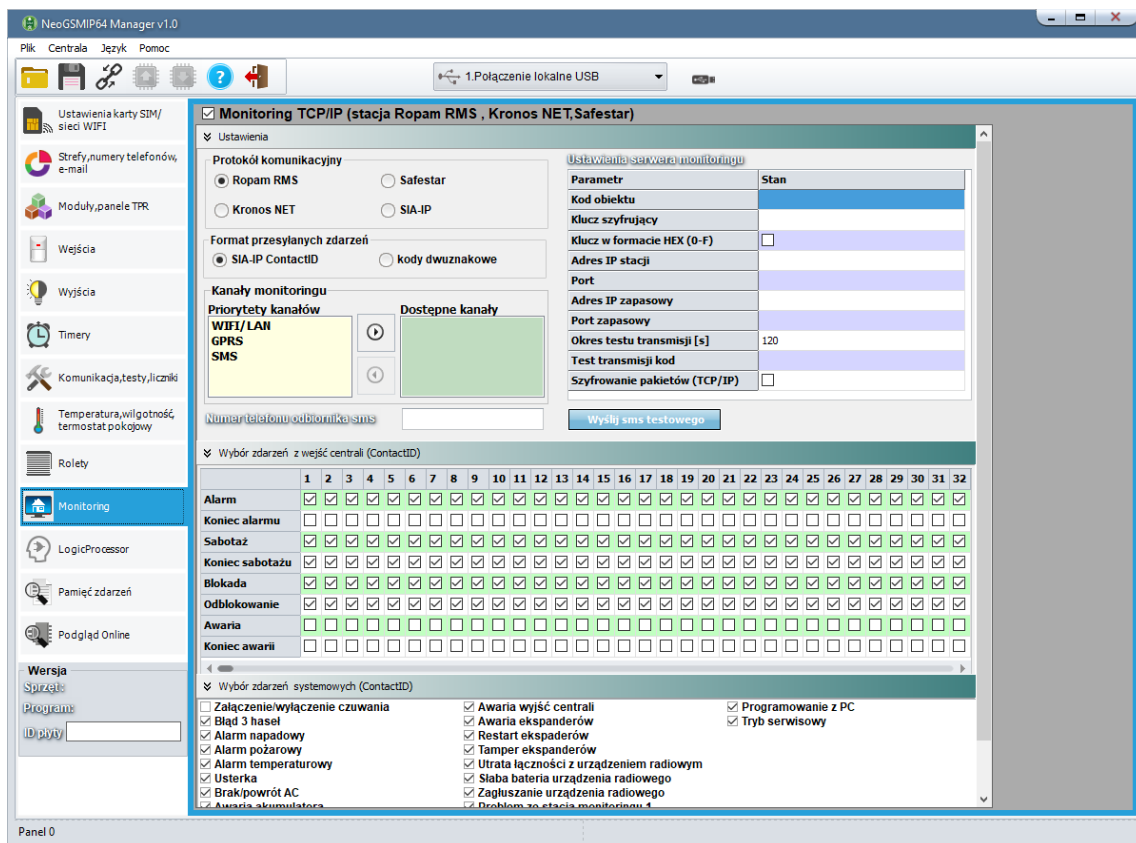

Ustawienia:

Protokół komunikacyjny: możliwość wyboru jednego z czterech protokołów komunikacyjnych.

Format przesyłanych zdarzeń: możliwość wyboru formatu przesyłania danych.

Kanały monitoringu: możliwość wyboru priorytetów kanałów z trzech dostępnych.

Numer telefonu odbiornika sms: numer telefonu odbiornika sms (format np.: +48500500500).

Ustawienia serwera monitoringu:

Ustawienia serwera monitoringu	
Parametr	Stan
Kod obiektu	1111
Klucz szyfrujący	1234567890123456
Klucz w formacie HEX (0-F)	<input checked="" type="checkbox"/>
Adres IP stacji	55.121.210.022
Port	8888
Adres IP zapasowy	52.121.210.030
Port zapasowy	8888
Okres testu transmisji [s]	120
Test transmisji kod	12
Szyfrowanie pakietów (TCP/IP)	<input type="checkbox"/>

Przykładowe ustawienia serwera monitoringu.

Wybór zdarzeń z wejść centrali (ContactID) – możliwość wyboru poszczególnych zdarzeń z danych wejść centrali (32).


Wybór zdarzeń systemowych (ContactID) – możliwość wyboru poszczególnych zdarzeń systemowych.

Zakładka: LogicProcessor.

Przykłady konfiguracji LogicProcessor znajdują się w notach aplikacyjnych na płycie instalacyjnej lub na stronie: <https://ropam.com.pl/pl/aplikacjeo.html>.

LogicProcessor:

- zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przełączniki czasowe,
- do 20 niezależnych warunków logicznych, (bloki If...Then...Else),
- 20 przełączników czasowych do realizacji funkcji czasowo-logicznych,
- kreator logiki lub edytor skryptu (język skryptowy C), symulator: zadajnik i podgląd skryptu,

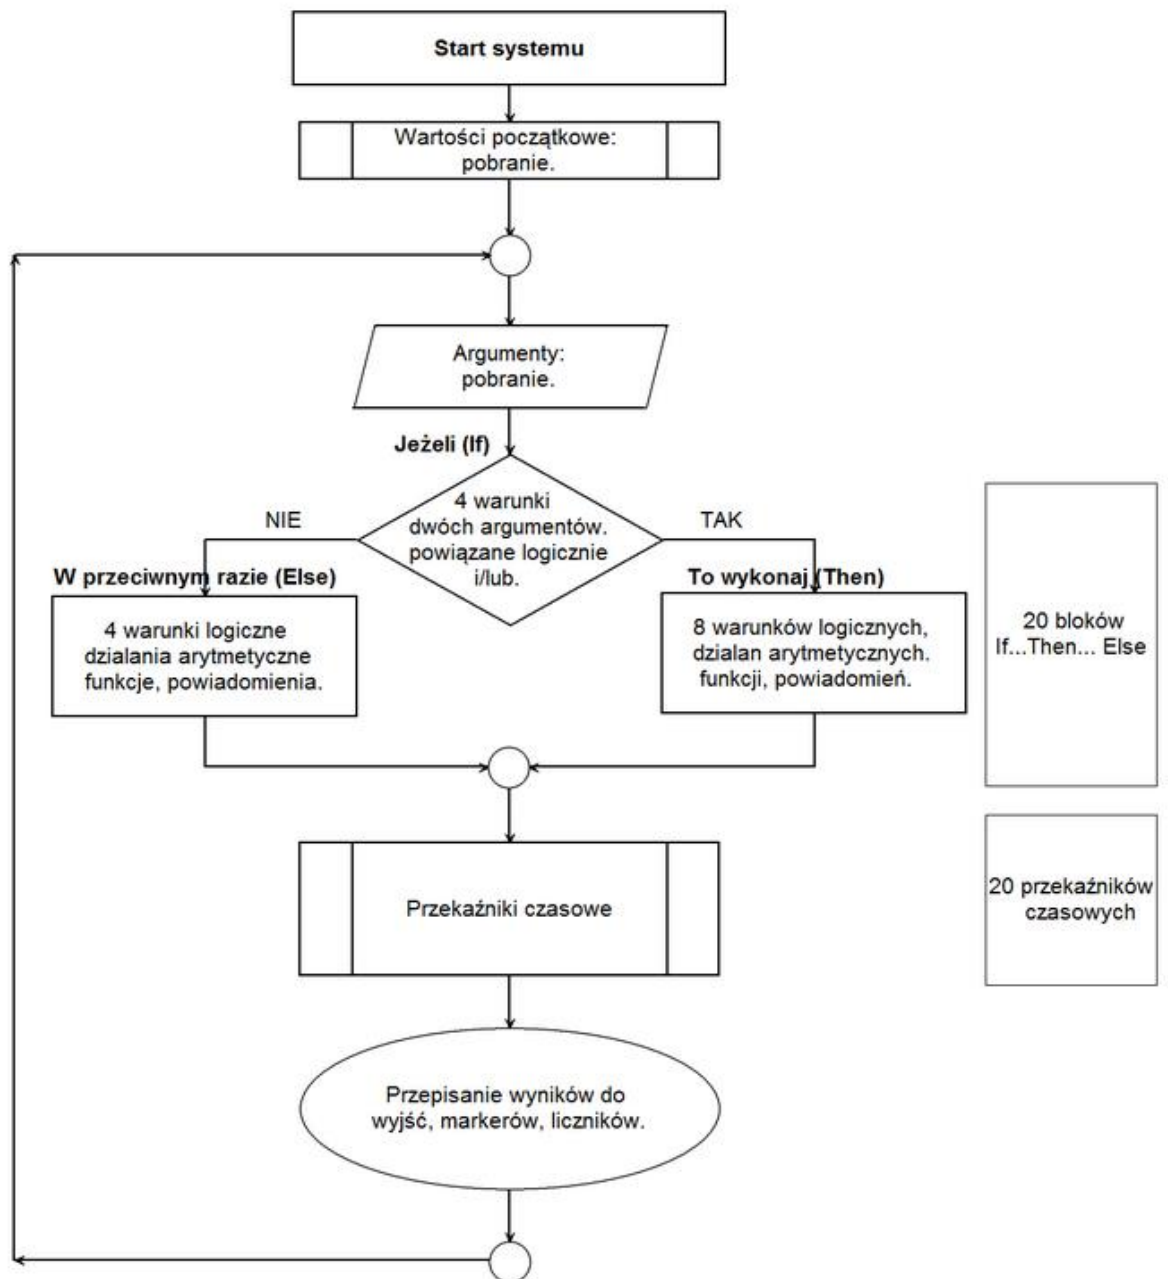

LogicProcessor, funkcje wykonywane są w pętli wg schematu.

Po restarcie pobierane są wartości początkowe (opcjonalnie).

Skrypt następnie pobiera dane argumentów.

Następnie wykonywane jest do 20 bloków: **Jeżeli... To wykonaj.. W przeciwnym przypadku (If... Then...Else).**

Warunki **Jeżeli'** to maks. 8 warunków między dwoma argumentami, każdy wiersz jest powiązany logiką 'i/lub' (AND/OR) z kolejnym.

W przypadku spełnienia warunku **'If'** wykonywana jest blok **'Then'** w przeciwnym przypadku **'Else'**.

Warunki **"To wykonaj (Then)"** to maksymalnie 8 wierszy logicznych, arytmetycznych lub powiadomienia na panelach (Print= okno informacyjne na panelu TPR-1x/TPR-4x, HINT=dolny pasek, lub SMS-ów).

Warunki **"W przeciwnym przypadku' (Else)** maksymalnie 4 to warunkowe funkcje jeżeli nie zostanie spełniony warunek 'If'.


Następnie wykonywane jest do 20 prękaźników czasowych.

Na końcu pętli wyniki są przepisywane do wyjść fizycznych, markerów, liczników.

Uwagi:

Funkcje wykonywane są w pętli wg schematu. Fizyczne wyjścia używane (wyniki funkcji) w LogicProcessor muszą mieć zaznaczone sterowanie "LogicProcessor".

Makra

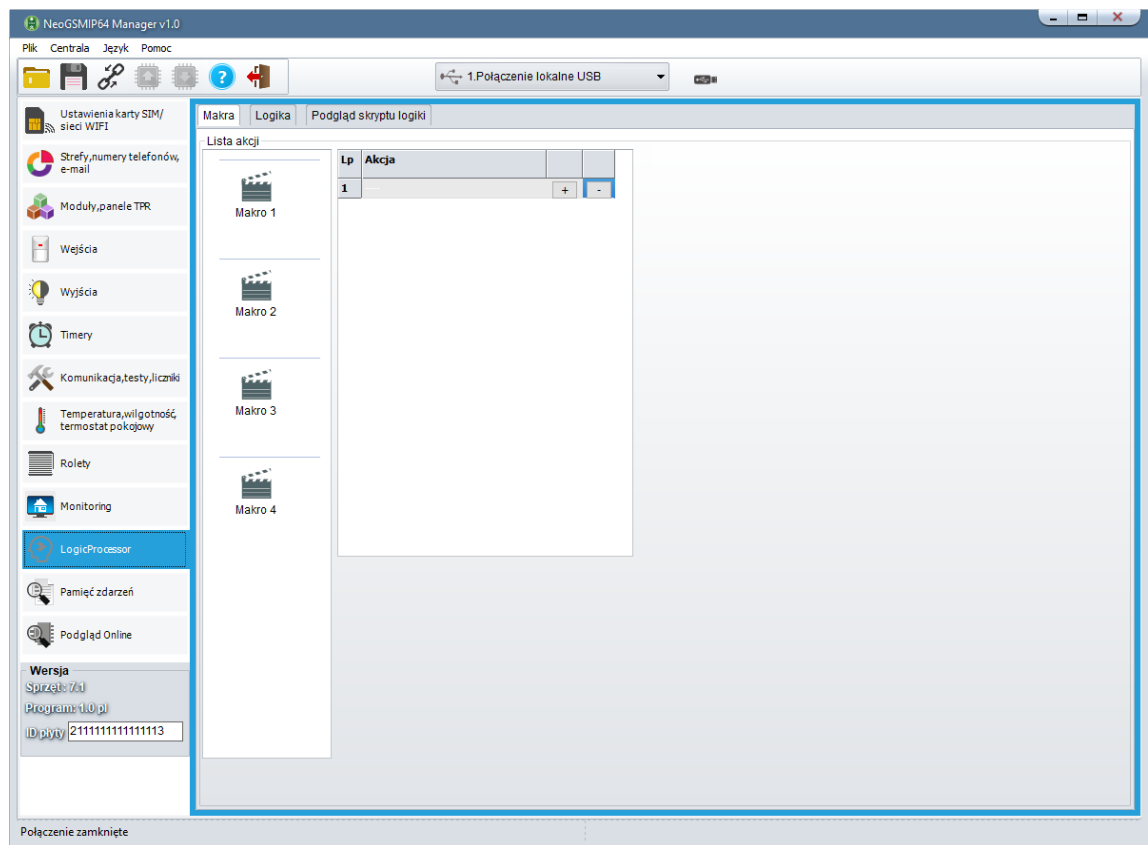

W systemie istnieje także możliwość stworzenia czterech oddzielnych funkcji makro.

Funkcje te mogą zawierać następujące akcje:

- Uzbrojenie pełne,
- Uzbrojenie nocne,
- Rozbrojenie,
- Załączenie grupy wyjść,
- Wyłączenie grupy wyjść,
- Zablokowanie grupy wejść,
- Odblokowanie grupy wejść,

- Opuszczenie grupy rolet,
- Podniesienie grupy rolet,
- Zatrzymanie grupy rolet,
- Pauza.

Lp	Akcja		
1	----	+	-
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Uzbrojenie pełne 2 Uzbrojenie nocne 3 Rozbrojenie 4 Załączenie grupy wyjść 5 Wyłączenie grupy wyjść 6 Zablokowanie grupy wejść 7 Odblokowanie grupy wejść 		

Na jedną funkcję makro można przypisać maksymalnie 20 akcji.

Funkcje logiczne.

Argumenty		
Symbol	Opis	Wartości
I1÷I64	stan wejść, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= wejście nienaruszone 1= wejście naruszone
O1÷O40	stan wyjść fizycznych, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= wyjście nieaktywne 1= wyjście aktywne
tk1÷tk4	wskaźniki timerów/kalendarzy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1= timer załączony (ON->OFF) 0= timer wyłączony (OFF->ON).
ac	wskaźnik awarii napięcia podstawowego zasilania (AC), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= napięcie podstawowe obecne 1= napięcie podstawowe nieobecne
bf	wskaźnik awarii akumulatora zasilania awaryjnego, status pobierany z zasilacza nadzorowanego, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak awarii 1= awaria akumulatora
uzv	wartość napięcia zasilania centrali DC [mV]	xxxx
uzi	wartość prądu na wyjściu zasilacza PSR-ECO [mA]	xxxx
log	wskaźnik zalogowania modemu do sieci GSM, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= modem niezalogowany do sieci GSM 1= modem zalogowany do sieci GSM
jmg	wskaźnik zagłuszania sieci GSM (jamming), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak zagłuszania GSM 1= zagłuszanie sieci GSM
nlv	poziom sieci GSM 1-4, tzw. 'kreski'	1÷4
tha1-tha2	wskaźnik temperatury dla progów A jeżeli wybrany tryb H, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = temp. > H 0 = temp < (H-histereza)
tla1-tla2	wskaźnik temperatury dla progów A jeżeli wybrany tryb L, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = temp. < L 0 = temp > (L+histereza)

thb1÷thb2	wskaźnik temperatury dla progu B jeżeli wybrany tryb H, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = temp. > H 0 = temp < (H-histereza)
tlb1÷tlb2	wskaźnik temperatury dla progu B jeżeli wybrany tryb L, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = temp. < L 0 = temp > (L+histereza)
t1v÷t2v	wartość temperatury z czujników T1-T2, interwał pomiaru co 60s, wartość [°C], liczba całkowita ze znakiem	Wartość w stopniach.
ft1÷ft2	wskaźnik awarii czujnika temp., przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak awarii 1= awaria czujnika temp.
ail	wskaźnik wartości wejścia analogowego AI dla progu L, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = (ail < L) 0 = [ail > (L+histereza)]
aih	wskaźnik wartości wejścia analogowego AI dla progu H , przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = (aih > H) 0 = [aih< (H-histereza)]
M1÷M16	wartość markerów, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= marker wartość 0 1= marker wartość 1
L1÷L8	liczniki wartości całkowitych, 8 niezależnych liczników	-2 147 483 648 ÷ 2 147 483 647
as1÷as2	wskaźnik czuwania pełnego w systemie dla danej strefy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak czuwania pełnego (dozoru) 1= czwanie pełne (dozór)
an1÷an2	wskaźnik czuwania nocnego w systemie dla danej strefy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1, obiekt typu Binary Value	0= brak czuwania (dozoru) 1= czwanie nocne (dozór)
al1÷al2	wskaźnik alarmu w danej strefie, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak alarmu 1= stan alarmu
ta1÷ta2	wskaźnik sabotażu w danej strefie, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak sabotażu 1= stan sabotażu
fn1÷fn4	stan wyjść przekaźnikowych w panelach dotykowych o adresach TP1-TP4, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= wyjście nieaktywne 1= wyjście aktywne
uid	ID numer kodu użytkownika 1-32 wprowadzony w panelu,	1÷32
abf	wskaźnik niskiego napięcia dowolnego zarejestrowanego urządzenia radiowego w systemie: Aero, RF-4, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak awarii 1= awaria baterii w urządzeniu RF
alf	wskaźnik utraty połączenia bezprzewodowego w systemie Aero, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= łączność bezprzewodowa Aero 1= brak połączenia Aero
sec	czas pracy centrali [s] od czasu restartu, dokładność 1%	sec= xx
fcd	kod awarii xx (patrz SMS STAN)	00= brak awarii xx= awaria
aiv	wartość napięcia wejścia analogowego AI [mV]	
kb1÷kb5	numer aktywnego kanału pilota (modułu RF-4, Keyfob-Aero), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= kanał pilota (przycisk) nieaktywne 1= kanał pilota (przycisk) aktywny (nadaje)
kfi	numer aktywnego pilota modułu (RF-4, Keyfob-Aero)	1÷42: RF-4 1-16: Keyfob Aero
ctr	stan połączenia ze stacją monitoringu MSR-1	"0" - brak połączenia

		"1" - połączenie aktywne
tr1, tr2	wskaźnik załączenia termostatu	"0" - grzanie wyłączone, "1" - grzanie załączone
0	wartość binarna 0, obiekt typu Binary Value	0
1	wartość binarna 1	1

Funkcja logiczne (lf)		
Symbol	Opis	Nazwa
==	zwraca prawdę, jeżeli oba argumenty mają identyczną wartość.	równość
!=	zwraca prawdę, jeżeli oba argumenty mają różne wartości	nierówność
_ 	zwraca prawdę, jeżeli oba argumenty mają zbocze narastające	równość; zbocze narastające
-- 	zwraca prawdę, jeżeli oba argumenty mają zbocze opadające	równość; zbocze opadające
>	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma większą wartość od prawego	większe niż
<	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma mniejszą wartość od prawego	mniejsze niż
>=	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma większą lub równą wartość prawemu	większe lub równe
<=	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma mniejszą lub równą wartość prawemu	mniejsze lub równe

Wynik (Output)		
Symbol	Opis	Wartości logiczne
O1÷O24	stan wyjść fizycznych, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= wyjście nieaktywne 1= wyjście aktywne
M1÷M16	wartość markerów, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= marker wartość 0 1= marker wartość 1
L1÷L8	liczniki wartości całkowitych, 8 niezależnych liczników	-2 147 483 648 ÷ 2 147 483 647

Funkcja logiczne, arytmetyczne, powiadomienia. (Then, Else).		
Symbol	Opis	Tabela prawdy
AND	iloczyn logiczny: A1÷A8 jest to układ logiczny, który spełnia następujące funkcje: na wyjściu pojawia się sygnał '1' wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie n sygnały wejściowe posiadają wartość logiczną '1'	A1 0 0 1 1
OR	suma logiczna: A1÷A8 jest to układ sumy logicznej, który daje na wyjściu sygnał '1', jeżeli tę wartość ma co najmniej jeden z sygnałów. Oznacza to, że '0' pojawia się wtedy i tylko wtedy, kiedy oba sygnały są wartości '0'	A1 0 0 1 1
NAND	zanegowany iloczyn logiczny (NOT AND): A1÷A8 jest to układ sumy logicznej, który daje na wyjściu sygnał '1', jeżeli tę wartość ma n-1 sygnałów wejściowych. Oznacza to, że '0' pojawia się wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie sygnały są wartości '1'	A1 0 0 1 1
NOR	zanegowana suma logiczna (NOT OR); A1÷A8 jest to układ logiczny, który spełnia następujące funkcje: na wyjściu pojawia się sygnał '1' wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie n sygnały wejściowe posiadają wartość logiczną '0'	A1 0 0 1 1
XOR	alternatywa wykluczająca: A1÷A8 jest to układ na którego wyjściu pojawia się sygnał '1', wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z sygnałów wejściowych będzie miał '1'. W przypadku gdy sygnały są równe '0' lub więcej niż jeden ma wartość '1' na wyjściu sygnał będzie równy '0'.	A1 0 0 1 1
NOT	negacja: A1 jest to układ na którego wyjściu pojawia się sygnał '1', wtedy i tylko wtedy, gdy wejście ma sygnał '0', jeżeli na wejściu pojawi się '1' to wyjście ma '0'	A1 0 1
=	przypisanie; A1 jest to układ, który przepisuje wartość sygnału wejściowego na wyjście	A1 0 1
-- 	zbczce opadające: A1 jest to układ, który wygeneruje na wyjściu '1' wtedy i tylko wtedy gdy wejście zmienia stan '1' na '0'	A1 1->0 1 0
_ 	zbczce narastające: A1 jest to układ, który wygeneruje na wyjściu '1' wtedy i tylko wtedy gdy wejście zmienia stan '0' na '1'	A1 0->1 1 0
+	dodawanie: A1÷A2 funkcja dodaje argumenty i wpisuje wynik do licznika Lx	
-	odejmowanie: A1÷A2 funkcja odejmuje argumenty i wpisuje wynik do licznika Lx	

/	dzielenie: A1÷A2 funkcja dzieli dwa argumenty i wpisuje wynik do licznika Lx	
*	mnożenie: A1÷A2 funkcja mnoży dwa argumenty i wpisuje wynik do licznika Lx	
%	reszta z dzielenia dwóch liczb całkowitych (modulo) funkcja zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb całkowitych i wpisuje wartość do licznika Lx	
WAIT	czekaj: A1 funkcja zatrzymuje pętlę na czas argumentu [ms] lub podanej wartości	
PRINT	wyświetl informacje: A1÷A2 funkcja wyświetla okno z informacją na panelach dotykowych, jako argument A1 można podać tekst info a argument A2 inny argument systemowy np. moc, funkcja połączy A1 i A2	
HINT	wyświetl informacje na pasku: A1÷A2 funkcja wyświetla na dolnym pasku paneli dotykowych informację, jako argument A1 można podać tekst info a argument A2 inny argument systemowy np. moc, funkcja połączy A1 i A2	
SMS	wyślij SMS: A1÷A2 funkcja generuje SMS pod wskazane numery, jako argument A1 można podać tekst i numery telefonu w formie '\$1,2,3,4,5,6,7,8' a argument A2 inny argument systemowy np. moc, funkcja połączy A1 i A2	
EMAIL	wyślij EMAIL: A1÷A2 funkcja generuje EMAIL pod wskazane adresy, jako argument A1 można podać tekst i adres email w formie '\$1,2,3,4,5,6,7,8' a argument A2 inny argument systemowy np. moc, funkcja połączy A1 i A2	

PRZYKŁADY:

Nazwa funkcji	PRINT
Przeznaczenie	Funkcja wypisuje zadany komunikat na oknie panelu TPR. Tworzone jest okno gdzie wyświetlane są komunikaty wraz z godziną ich wystąpienia. Okno posiada historię 7 ostatnich wpisów. Najnowsze wpisy zastępują te starsze. Zastosowanie funkcji PRINT
Składnia	PRINT(napis x) lub PRINT(napis) - Napis objęty znakami " tekst który ma zostać wyświetlony max 20 znaków - x dodatkowy parametr zmiennej która ma zostać wyświetlona na końcu napisu tekst

Przykład z kreatora	Lp	Wynik do	Funkcja	A1	A2
	1	---	PRINT	Stan wejścia 1	I1
Przykład skrypt	<i>PRINT("Stan wejścia 1",I1);</i>				
Uwagi	Aby panel TPR wyświetlał komunikaty PRINT z centrali należy zaznaczyć opcję Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor <input checked="" type="checkbox"/> w ustawieniach konfiguracyjnych panela TPR				

Nazwa funkcji	HINT				
Przeznaczenie	Funkcja wypisuje zadany komunikat na dolnej części panelu TPR. Wyświetlany napis nie jest zapamiętywany, następne wywołanie funkcji HINT() lub inny komunikat systemowy spowoduje nadpisanie wyświetlanego komunikatu.				
Składnia	HINT(napis,x) lub HINT(napis) - Napis objęty znakami " tekst który ma zostać wyświetlony max 20 znaków - x dodatkowy parametr zmiennej która ma zostać wyświetlona na końcu napisu tekst				
Przykład z kreatora logiki	Lp	Wynik do	Funkcja	A1	A2
	1	---	HINT	Zasilanie centrali w mV	uzv
Przykład skrypt	HINT("Zasilanie centrali w mV ",uzv); HINT("Awaria oświetlenia LED");				
Uwagi	Aby panel TPR wyświetlał komunikaty HINT należy zaznaczyć opcję Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor <input checked="" type="checkbox"/> w ustawieniach konfiguracyjnych panela TPR.				

Nazwa funkcji	SMS				
Przeznaczenie	Funkcja powoduje wysłanie smsa o dowolnej treści, do określonej grupy adresatów.				
Składnia	SMS(napis,x) - napis objęty znakami " treść smsa - x dodatkowy parametr zmiennej która ma zostać dołożona na końcu napisu wysłanego smsa Możliwe jest kilka wariantów wywołania funkcji np. 1. SMS("Za duza wilgotnosc ") wysle sms pod 1szy zaprogramowany numer 2. SMS("Za duza wilgotnosc \$2,3") wysle 2 smsy pod zaprogramowany numer 2 i numer 3 znak \$ separuje treść od numerów adresatów 3. SMS(Za duza wilgotnosc \$2,3",aiv) jak w punkcie 2, dodatkowo zostanie dołączona wartość zmiennej aiv (wartość mierzonego napięcia na wejściu A1)				
Przykład z kreatora logiki	Lp	Wynik do	Funkcja	A1	A2
	1	---	SMS	Alarm, wysoka wilgotnosc	aiv

Przykładowy skrypt	<p><i>Jednorazowe wysłanie sms gdy wartość napięcia na wejściu analogowym AI przekroczy 5V</i></p> <pre>int aiv; int M1; main(){ while(1){ aiv=getai(1); if(aiv>5000&&M1==0){ SMS("Alarm, wysoka wilgotnosc ",aiv); M1=1; }; }; };</pre>
---------------------------	---

Nazwa funkcji	WAIT(x)								
Przeznaczenie	Funkcja powoduje zatrzymanie wykonywania programu na zadaną liczbę ms (1000ms=1s)								
Składnia	WAIT(x) x opóźnienie w ms								
Przykład z kreatora logiki	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wynik do</th> <th>Funkcja</th> <th>A1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>----</td> <td>WAIT</td> <td>1000</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wynik do	Funkcja	A1	1	----	WAIT	1000
Lp	Wynik do	Funkcja	A1						
1	----	WAIT	1000						
Przykład skryptu	<p><i>Cykliczne załączanie/wyłączanie wyjścia O8 1s/0.5s gdy czuwa 1sza strefa</i></p> <pre>int as1; main(){ while(1){ gbenv(); if(as1==1){ seto(8,1); WAIT(1000); seto(8,0); WAIT(500); }; }; };</pre>								
Uwagi	Funkcja blokuje wykonywanie skryptu na zadany czas, jeżeli jest to niedopuszczalne to należy użyć przekaźników czasowych które nie blokują wykonywania skryptu (działają asynchronicznie)								

Nazwa funkcji	ARMF(x)
Przeznaczenie	Funkcja uzbraja zadaną strefę w czuwaniu pełnym
Składnia	ARMF(x) x- numer uzbrajanej strefy 1-2

Przykład z kreatora logiki	Lp	Wynik do	Funkcja	A1
		1	---	ARMF
Przykład skryptu	<i>Automatyczne uzbrojenie/rozbrojenie strefy 2 gdy czuwa strefa 1</i> <pre> int as1; int as2; main(){ while(1){ gbenv(); if(as1==1){ if(as2==0){ ARMF(2); }; } else { if(as2==1){ DISARM(2); }; }; }; } </pre>			
Uwagi	Dostępne od wersji oprogramowania v1.8 centrali			

Nazwa funkcji	DISARM(x)								
Przeznaczenie	Funkcja rozbraja zadaną strefę w czuwaniu pełnym								
Składnia	DISARM(x) x- numer rozbrajanej strefy 1-4								
Przykład z kreatora logiki	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wynik do</th> <th>Funkcja</th> <th>A1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>---</td> <td>DISARM</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wynik do	Funkcja	A1	1	---	DISARM	1
Lp	Wynik do	Funkcja	A1						
1	---	DISARM	1						
Przykład skryptu	<i>Automatyczne rozbrojenie strefy 2 gdy czuwają strefy 1</i> <pre> int as1; int as2; main(){ while(1){ gbenv(); if(as1==1){ if(as2==0){ ARMF(2); }; } else { if(as2==1){ DISARM(2); }; }; }; } </pre>								

Uwagi									
Nazwa funkcji	ARMN(x)								
Przeznaczenie	Funkcja uzbraja zadaną strefę w czuwaniu nocnym (działają tylko wejścia z flagą czuwanie nocne)								
Składnia	ARMN(x) x- numer zazbrajanej strefy 1-2								
Przykład z kreatora logiki	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wynik do</th> <th>Funkcja</th> <th>A1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>---</td> <td>ARMN</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wynik do	Funkcja	A1	1	---	ARMN	1
Lp	Wynik do	Funkcja	A1						
1	---	ARMN	1						
Przykład skryptu									
Uwagi									

Nazwa funkcji	seto(x,y)								
Przeznaczenie	Funkcja ustawiająca zadane wyjście centrali								
Składnia	seto(x,y) - x numer wyjścia które ma zostać załączone/wyłączone - y wartość logiczna 1 = wyjście załączone 0 = wyjście wyłączone								
Przykład z kreatora logiki	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wynik do</th> <th>Funkcja</th> <th>A1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>O1</td> <td>=</td> <td>tk1</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wynik do	Funkcja	A1	1	O1	=	tk1
Lp	Wynik do	Funkcja	A1						
1	O1	=	tk1						
Przykład skryptu	<p><i>Załączanie wyjścia O1 zgodnie ze stanem Timera 1</i></p> <pre>int O1; int tk1; main(){ while(1){ gbenv(); O1=tk1; seto(1,O1); }; };</pre>								
Uwagi	<p>Aby dostęp do wyjścia był możliwy należy dla sterowanego wyjścia włączyć opcję w zakładce wyjścia</p> <p>✖ Techniczne</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Logic processor: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Awaria zbiorcza <input type="checkbox"/> Brak zasilania AC <input type="checkbox"/> Zakłócanie sygnału GSM <input type="checkbox"/> Brak internetu <input type="checkbox"/> Zasilanie czujki dymu <input type="checkbox"/> Moduł roletowy ROL/S <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> Termostaty <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Pokojowy <input type="radio"/> Binarny próg (a) <input type="radio"/> Binarny próg (b) ID <input type="text" value="1"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> Progi wilgotności <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Próg (a) <input type="radio"/> Próg (b) ID <input type="text" value="1"/> </div> </div> </div> <p>Czas załączenia wyjścia jest wtedy nadpisany przez moduł logiki.</p>								

Nazwa funkcji	geto(x)				
Przeznaczenie	Funkcja pobierająca stan logiczny wybranego wyjścia centrali				
Składnia	y=geto(x) - x – zmienna logiczna do której będzie przypisany stan wyjścia 0=wyłączone 1= załączone - y – numer wyjścia stan którego ma zostać odczytany 1-24				
Przykład z kreatora logiki	Lp	A1	Funkcja	A2	Logika
	1	O1	==	1	----
Przykład skryptu	<i>Informacja na panelu TPR o załączeniu wyjścia O1</i> <pre>int O1; int O1p; main(){ while(1){ O1=geto(1); if((O1p==0&&O1==1)){ HINT("Zalaczylo sie wyjscie O1"); }; O1p=O1; }; };</pre>				
Uwagi					

Nazwa funkcji	geti(x)			
Przeznaczenie	Funkcja pobierająca stan logiczny wybranego wejścia centrali			
Składnia	y=geti(x) - y – zmienna logiczna do której będzie przypisany stan wejścia wartość 1= naruszone 0=nienaruszone - x – numer wejścia stan którego ma zostać odczytany 1-32			
Przykład z kreatora logiki	Lp	Wynik do	Funkcja	A1
	1	O1	=	I1
Przykład skryptu	<i>Przepisanie stanu wejścia I1 na wyjście O1 (śledzenie wejścia)</i> <pre>int I1; int O1; main(){ while(1){ I1=geti(1); O1=I1; seto(1,O1); }; };</pre>			

Uwagi															
Nazwa funkcji	gett(x)														
Przeznaczenie	Funkcja pobierająca wartość temperatury z czujnika tsr-1														
Składnia	y=gett(x) - y – zmienna do której będzie przypisana wartość temperatury z czujnika - x – numer czujnika 1-2														
Przykład z kreatora logiki	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>A1</th> <th>Funkcja</th> <th>A2</th> <th>Logika</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>t1v</td> <td>==</td> <td>10</td> <td>---</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	A1	Funkcja	A2	Logika			1	t1v	==	10	---	+	-
Lp	A1	Funkcja	A2	Logika											
1	t1v	==	10	---	+	-									
Przykład skryptu	<i>Informacja na panelu TPR o temperaturze ujemnej mierzonej przez czujnik temp. Nr 1</i> <pre> int t1v; main(){ while(1){ t1v=gett(1); if(t1v<0){ HINT("Jest mroz T=",t1v); } else { HINT("Temperatura dodatnia"); }; }; WAIT(30000); }; }; </pre>														
Uwagi	Funkcja zwraca tylko wartość całkowitą temperatury w stopniach Celcjusza Gdy brak czujnika lub awaria to funkcja zwraca -999														

Nazwa funkcji	getenv()
Przeznaczenie	Funkcja pobierająca wartość wszystkich zmiennych systemowych
Składnia	getenv()
Przykład z kreatora logiki	
Przykład skryptu	<pre> int uzv; main(){ while(1){ gbenv(); HINT("napiecie zasilania U[mV]",uzv); }; }; </pre>


	<code>WAIT(1000);</code> <code>};</code> <code>};</code>
Uwagi	Funkcja zwraca tylko wartość całkowitą temperatury w stopniach Celcjusza Gdy brak czujnika lub awaria to funkcja zwraca -999
Nazwa funkcji	<code>gettw(x)</code>
Przeznaczenie	Funkcja pobierająca wartość temperatury z czujnika bezprzewodowego RHT-Aero (1-4)
Składnia	<code>y=gettw(x)</code> - y – zmienna do której będzie przypisana wartość temperatury z czujnika - x – numer czujnika 1-4
Przykład z kreatora logiki	
Przykład skryptu	Informacja na panelu TPR o temperaturze ujemnej mierzonej przez czujnik temp. Nr 1 <code>int twv;</code> <code>main(){</code> <code>while(1){</code> <code>twv=gettw(1);</code> <code>if(twv<0){</code> <code>HINT("Jest mroz T=",twv);</code> <code>} else {</code> <code>HINT("Temperatura dodatnia");</code> <code>};</code> <code>WAIT(30000);</code> <code>};</code> <code>};</code>
Uwagi	Funkcja zwraca tylko wartość całkowitą temperatury w stopniach Celcjusza Gdy błąd odczytu to funkcja zwraca -999

Nazwa funkcji	<code>getthw()</code>
Przeznaczenie	Funkcja pobierająca wartość wilgotności z czujnika bezprzewodowego RHT-Aero (1-4)
Składnia	<code>y=getthw(x)</code> - y – zmienna do której będzie przypisana wartość wilgotności z czujnika - x – numer czujnika 1-4
Przykład z kreatora logiki	
Przykład skryptu	Informacja na panelu TPR o wilgotności mierzonej przez czujnik wilg. Nr 1 <code>int thv;</code> <code>main(){</code> <code>while(1){</code> <code>thv=getthw(1);</code> <code>if(thv>70){</code>


	<pre>HINT("Za duza wilg. H=",thv); } else { HINT("Wilgotnosc OK."); }; WAIT(30000); }; };</pre>
Uwagi	Funkcja zwraca tylko wartość całkowitą wilgotności w %. Gdy błąd odczytu to funkcja zwraca 255.


Przełączniki czasowe.


Funkcje czasowo-logiczne pozwalają na wykonanie programowanych przełączniki czasowe, wyzwalań i reset timerów (bloków) identyczne jak argumenty w funkcjach logicznych a wyniki zapisywane są do wyjść lub markerów,

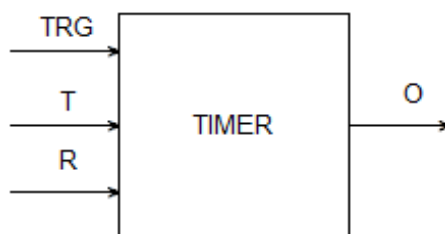

Symbol	Parametr	Opis
TRG	Trigger	sygnał wyzwalający
T	Czas	czas timera, funkcji
R	Reset	sygnał resetujący
O	Output	wyjście funkcji
TIMER	Typ timera	typ funkcji czasowo/licznikowej

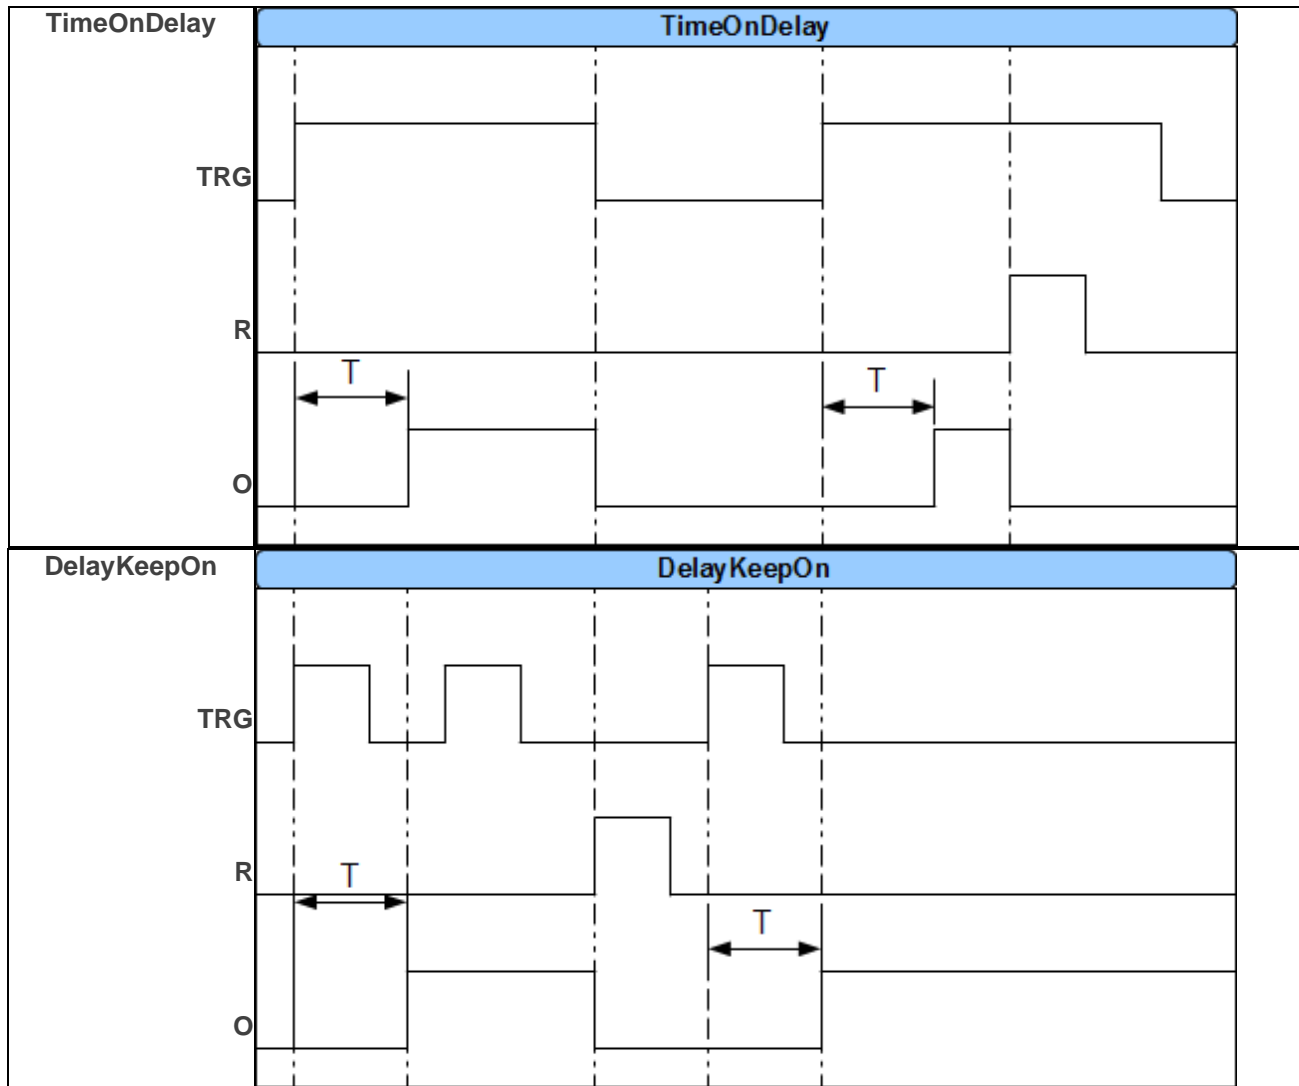


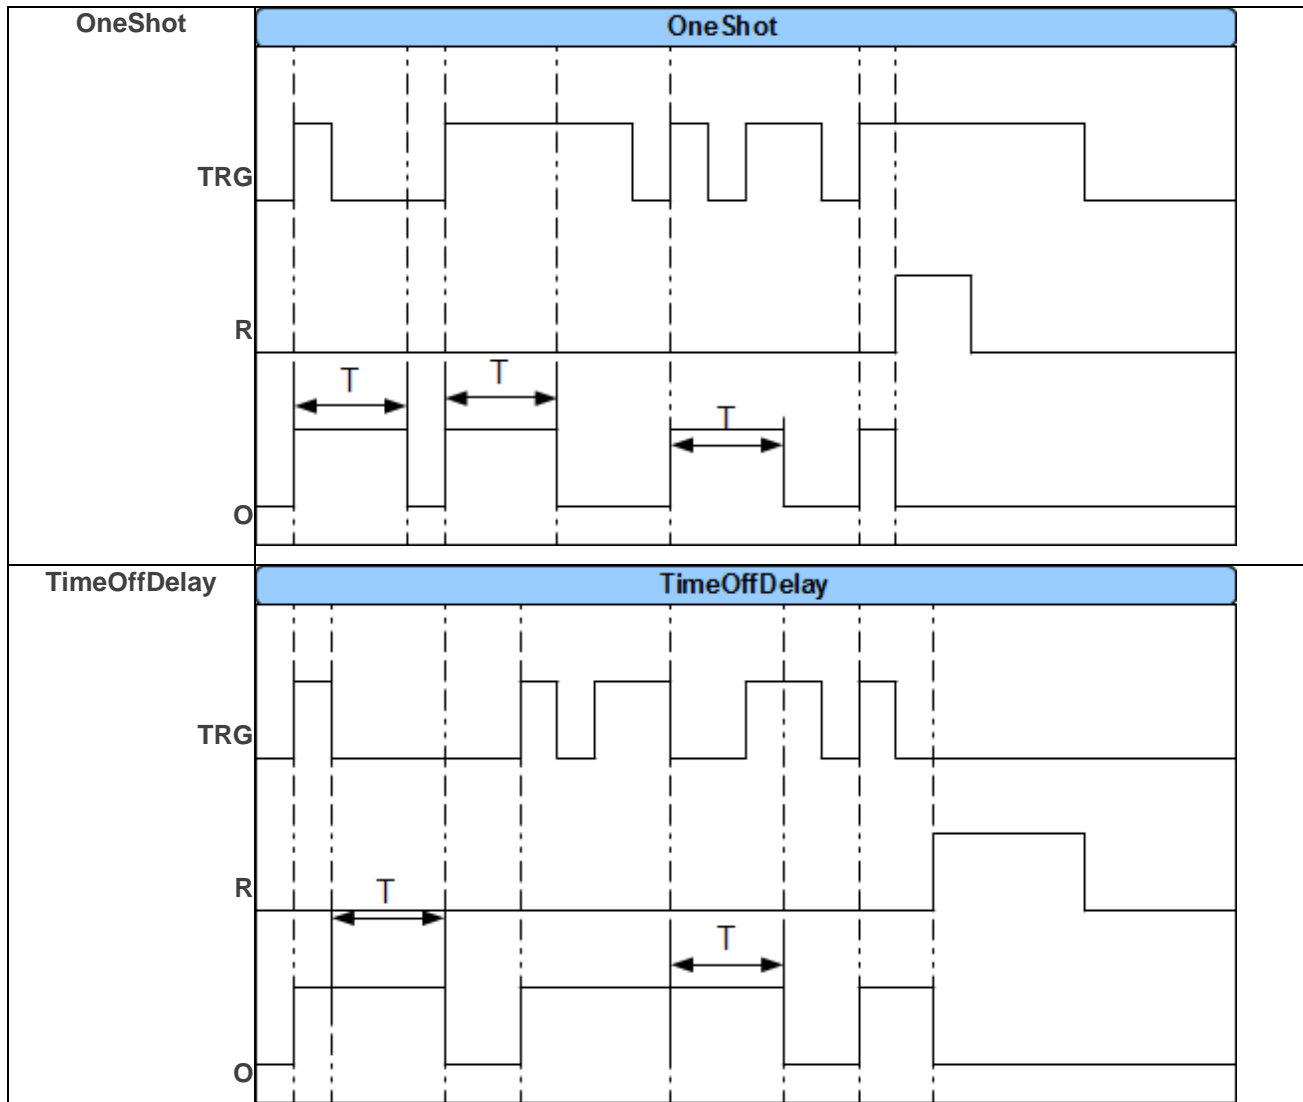

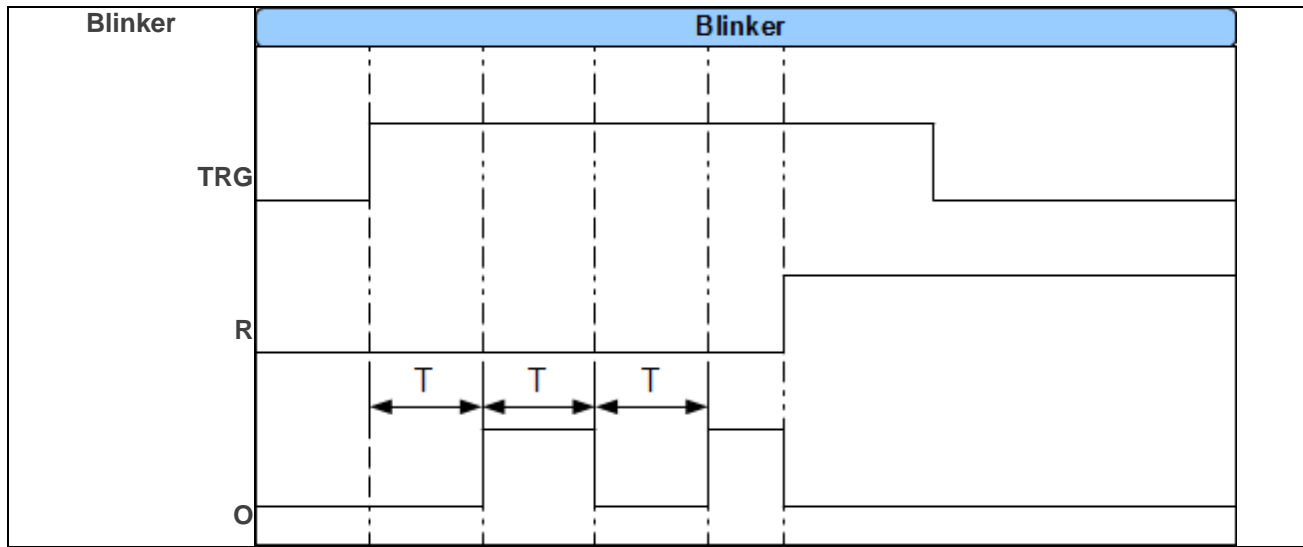


Wartości startowe.

W celu uniknięcia stanów nieustalonych podczas startu skryptu LP, można ustawić wartości startowe dla skryptu bazujące na zasobach systemu przeznaczonych dla Logic Processora.

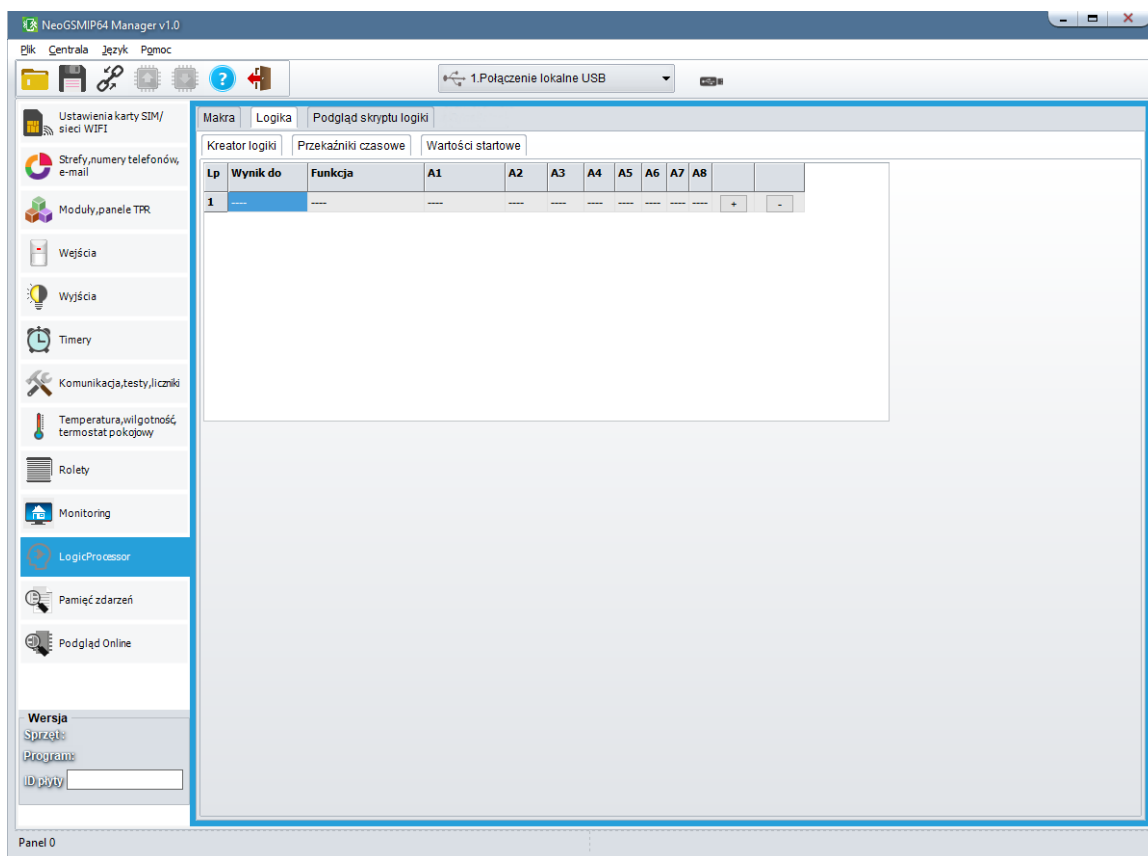

Podgląd skryptu.

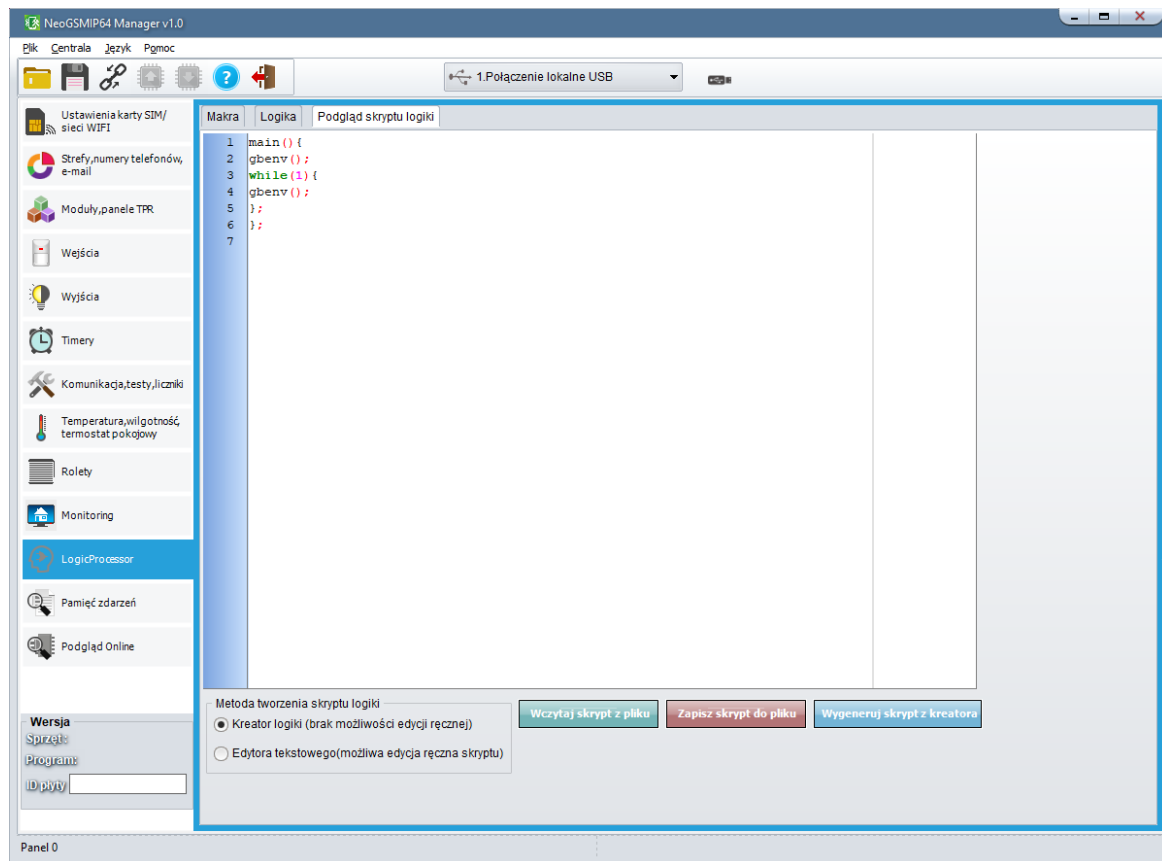

Noty aplikacyjne.

Dane do serwera FTP z danymi technicznymi, notami aplikacyjnymi, firmware.
Wszystko w jednym miejscu dostępne przez klienta FTP

serwer: <ftp.ropam.com.pl>

login: anonymous@ropam.com.pl

hasło: pozostaw puste pole i kliknij OK

Zakładka: Pamięć zdarzeń.

Zastosowany w urządzeniu zegar czasu rzeczywistego pozwala na zapis w pamięci zdarzeń modułu naruszeń wejść, funkcji, testów itp. Pamięć mieści 10 000 zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie, pamięć jest nadpisywana przy czym kasowane są najstarsze informacje w sposób chronologiczny.

Zakładka: Podgląd Online.

The screenshot displays the NeoGSMIP64 Manager v1.0 interface. The main window is titled 'NeoGSMIP64 Manager v1.0' and includes a menu bar (Plik, Centrala, Język, Pomoc) and a toolbar. The connection status is shown as '1. Połączenie lokalne USB'.

Left Sidebar (Navigation):

- Ustawienia karty SIM/ sieci WIFI
- Strefy,numery telefonów, e-mail
- Moduły,panele TPR
- Wejścia
- Wyjścia
- Timery
- Komunikacja,testy,liczniki
- Temperatura,wilgotność termostat pokojowy
- Rolety
- Monitoring
- LogicProcessor
- Pamięć zdarzeń
- Podgląd Online** (Selected)
- Wersja
- Sprzet
- Program
- ID płyty

Main Area (Podgląd Online):

- Status stref alarmowych** (Expanded):

	Nazwa	Stan	Pamięć alarmu
1			
2			
3			
4			
- Historia alarmów**
- Aktualne awarie**
- Diagnostyka**
 - Netmonitor GSM (BTS)
- Buttons: Zapisz log do pliku txt, Czyść
- Buttons: Statystyka magistrali RopamNet, Kasuj liczniki błędów


Right Sidebar (Status and Control):

- Status płyty**
 - Napięcie zasilania DC[V]
 - Napięcie AC
 - Wejście AI
 - Czas i data
 - Zasilanie czuj.temp [V]
 - Zasilanie modem [V]
 - Buttons: Ustaw czas i datę, Restart centrali
- Status modemu GSM**
 - Status
 - Operator
 - Poziom sieci CSQ
 - GPRS
 - Stan modemu
 - Poziom GSM
 - Buttons: Wpisz kod PIN, Restart modemu
- Status wifi**
- Status połączeń zdalnych**
 - Połączenie z RopamBridge
 - Połączenie z aplikacją mobilną via RopamBridge
 - Połączenie z aplikacją mobilną lokalne
 - Połączenie ze stacją monitorowania
- Testy powiadomień**
 - Test wysłania SMS-a: smsonline
 - Buttons: Wyślij sms testowego, Wyślij e-mail testowy, Test połączenia głosowego

Panel 0

Status stref alarmowych

Kody użytkowników




Edycja kodów użytkowników								
	Nazwa	Kod	S1	S2	S3	S4	Zdali	Blok
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Umożliwia przypisanie 31 dodatkowych kodów do systemu z określonymi zasadami dostępu – strefy S1, S2, S3, S4 oraz możliwości zdalnego dostępu czy blokowania wejść przez danego użytkownika.

Restart kodów dostępu – przywraca kod główny do 5555 i usuwa wszystkich utworzonych użytkowników.

Emulator sterowania sms



 A screenshot of a software window titled "Sterowanie sms" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into several sections:

- Treść smsa:** A text input field containing "Treść smsa z zapytaniem np. 5555 stan".
- Kod użytkownika:** A text input field containing "5555".
- Dostępne polecenia sms:** A dropdown menu.
- Wyślij:** A blue button.
- Makra:** A vertical column of buttons:
 - "Uzbrój wszystko" (red)
 - "Rozbrój wszystko" (green)
 - "Uzbrój strefa 1" (red)
 - "Rozbrój strefa 1" (green)
 - "Uzbrój strefa 2" (red)
 - "Rozbrój strefa 2" (green)
 - "Uzbrój strefa 3" (red)
 - "Rozbrój strefa 3" (green)
 - "Uzbrój strefa 4" (red)
 - "Rozbrój strefa 4" (green)
 - "Stan konta prepaid" (blue)
- Odpowiedź centrali:** A large empty text area at the bottom.

Pozwala na sprawdzenie funkcji normalnie dostępnych przez sms.

Tryb serwisowy – ON / OFF



Podgląd stanu wejść




Stan wejść sygnalizowany jest poprzez okrągłe wskaźniki umieszczone w miejscu zacisków śrubowych złącz modułu. Stan w jakim znajduje się dane wejście określone jest poprzez kolor wskaźnika:

CZERWONY – wejście naruszone

ZÓŁTY – sabotaż wejścia


ZIELONY- wejście nienaruszone

Podgląd stanu wyjść



Opcja pozwala na aktywację wyjść modułu. Możliwy jest np. wstępny test sygnalizatora bez potrzeby uruchamiania procedury alarmowej.

Podgląd stanu czujników



Czujniki środowiskowe						
<div style="background-color: #00A0C0; color: white; padding: 2px;"> v Temperatura [°C] </div>						
	Nazwa	Wartość	Stan	Alarm (a)	Alarm (b)	Alarm g
1						
2	czujnik 2					
3	czujnik 3					
4	czujnik 4					
5	czujnik 5					
6	czujnik 6					
7	czujnik 7					
<div style="background-color: #00A0C0; color: white; padding: 2px;"> v Wilgotność względna [RH%] </div>						
	Nazwa	Wartość	Stan	Alarm (a)	Alarm (b)	
1						
2	czujnik 2					
3	czujnik 3					
4	czujnik 4					
5	czujnik 5					
6	czujnik 6					
7	czujnik 7					
8	czujnik 8					
<div style="background-color: #00A0C0; color: white; padding: 2px;"> v Dwutlenek węgla CO2 </div>						
	Nazwa	Wartość	Stan			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
<div style="background-color: #00A0C0; color: white; padding: 2px;"> v Stężenie TVOC </div>						
	Nazwa	Wartość	Stan			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Umożliwia podgląd czujników środowiskowych:

- temperatury,
- wilgotności,
- dwutlenku węgla,
- stężenia lotnych związków organicznych.

Historia alarmów – wyświetla aktualną historię alarmów.

Aktualne awarie

Wyświetla poszczególne awarie:

- Awarie płyta centrali,
- Awarie modem,
- Awarie ekspandery.

Diagnostyka

NETMONITOR GSM (BTS)

Opcja otwiera okno, w którym odświeżane są dane pobierane z modemu. Podają one zaawansowane parametry sieci GSM.

Podawane są parametry aktualnej wybranej komórki operatora i sześciu pozostałych dostępnych komórek (x:{0-6})

Statystyki magistrali Ropam – umożliwia sprawdzanie stanu magistral komunikacyjnych RopamNET (1 i 2). Wyświetlane są wskaźniki jakości transmisji z urządzeniami (powyżej 95 – bardzo dobra, poniżej 90 – możliwy problem na magistrali lub z urządzeniem).

Sprawdzany jest także stan zworek terminujących na magistralach komunikacyjnych.

Komunikat	Diagnoza
"brak terminacji, załóż/sprawdź zworki JT"	Należy sprawdzić/założyć zworki JT.
"słaba terminacja, sprawdź/załóż zworkę JT"	Należy sprawdzić/założyć zworki JT.
"przeciążona magistrala, za dużo założonych zworek JT ?"	Należy zweryfikować ilość założonych zworek JT.
"zwarcie, pomiędzy A i B"	Zwarcie pomiędzy A i B.
"overvoltage B"	Zwarcie zasilania do wejścia B.
"ok"	OK

Status

- Status płyty

✓ Status płyty	
Napięcie zasilania DC[V]	14,0
Napięcie AC	Jest
Wejście AI	0,0
Czas i data	2019-09-09 13:26:22
Zasilanie czuj.temp [V]	3,3
Zasilanie modem [V]	4,1

- Status modemu GSM

✓ Status modemu GSM	
Status	Zalogowany
Operator	Plus
Poziom sieci CSQ	4, 29 dbm
GPRS	Jest
Stan modemu	gotowy
Poziom GSM	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Wpisz kod PIN"/> <input type="button" value="Restart modemu"/>	

- Status WI-FI

✓ Status wifi	
Adres IP	192.168.2.100
Wifi status	połączony
Wifi tryb	client
Wifi poziom sieci	2
Wifi MAC	24:6f:28:f3:21:f0
Internet	Jest
Moduł Lan	Brak
Kabel podłączony	Brak
Lan MAC	00:00:00:00:00:00
Wersja soft	v1.7
Poziom wifi	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Restart wifi/lan"/>	

- Status połączeń zdalnych

✓ Status połączeń zdalnych	
Połączenie z RopamBridge	Jest, wifi/lan
Połączenie z aplikacją mobilną via RopamBridge	Brak
Połączenie z aplikacją mobilną lokalne	Brak
Połączenie ze stacją monitorowania	Brak

- Test powiadomień

✓ Testy powiadomień		
Test wysłania SMS-a	<input type="text" value="smonline"/>	
<input type="button" value="Wyślij sms testowego"/>	<input type="button" value="Wyślij e-mail testowy"/>	<input type="button" value="Test połączenia głosowego"/>

7. Konserwacja systemu.

Centrala nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, stan zasilania awaryjnego, oczyścić PCB sprężonym powietrzem. System należy okresowo testować pod względem prawidłowego działania i komunikacji.

8. Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania NeoGSM-IP-64	U = 9V±14V/DC min/max @ 1,5A min. (wymagane użycie zasilacza PSR-ECO-5012-RS/2012)
Napięcie zasilania NeoGSM-IP-PS-64	U = 16V±20V/AC min/max @ 30VA min. U = 20V±28V/DC min/max @ 0,7A min.
Napięcie wyjściowe zasilacza NeoGSM-IP-PS-64	Un= 13,8V/DC (+/- 2%) U=9,5V-13,8V/DC**.
Moc zasilacza NeoGSM-IP-64/PS-64 (wydajność prądowa)*	20W (1,5A)
Sygnalizacja awarii zasilania DC	U<11V
Obciążalność wyjść sterowanych O1, O2 , i zasilających AUX, +KB1, +KB2	In=1,0A (ciągła) Ipeak=1,3A (chwilowe)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i termiczne wyjść O1, O2, AUX, +KB1, +KB2	Ilim=1,0A±1,7A, Tj, Tc= 125 °C (stan: ograniczenie prądu zwarciovego lub przeciążenie wyjścia)
Kontrola obciążenia dla wyjść O1, O2	2KΩ max. impedancja linii
Obciążalność wyjść O3-O8	700mA @30Vdc
Pobór prądu przez układy centrali (bez wyjść)	330/150/120mA – max/śr/min
	Wifi off = - 15mA, GSM off = -10mA, Eth = +30mA
Akumulator współpracujący z NeoGSM-IP-PS-64	12V, 1,2Ah - 12Ah (VRL/SLA)
Prąd ładowania akumulatora NeoGSM-IP-PS-64	Ibat= 0,3A max.
Zabezpieczenia wyjścia +BAT-NeoGSM-IP-PS-64	podnapięciowe: Ubat<10,0V (+/-5%) zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przeciwzwarciowe: 1.6A bezpiecznik PTC (powracalny)
Modem GSM	Quectel (Quad-Band, GPRS class 10)
Częstotliwość GSM pracy modemu	850/ 900/ 1800/ 1900 MHz (przełączana automatycznie)
Typ transmisji danych	SMS, VOICE, GPRS, PUSH
Sygnał audio AUDIO IN, AUDIO OUT (złącze VSR))	2 Vrms.
Wejścia binarne (programowane)	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO= hi-Z/~30Ω, ~30Ω/hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1 impedancja linii dla danego typu: brak naruszenia/naruszenie
Wejścia czujników temp.	T1-T4 (Data), GND, +VT (3,3V)
Wejście analogowe (programowane)	Uin= 0-10V/DC (max.) lub 4-20mA (impedancja Z=30KΩ , rozdzielczość 10mV,

	dokładność 1% całego zakresu)
Komunikacja systemowa	2 x EIA-485 – magistrala systemowa RopamNET USB B/microUSB - połączenie z komputerem serwisowym (komunikacja, uaktualnienie)
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II t:-10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Złącza	AWG:24-12, rozłączne
Wymiary: NeoGSM-IP-64 / NeoGSM-IP-PS-64 NeoGSM-IP-64-xx-D9M	209x 87 x 25 [-/+1] [mm] 212x 90 x 58 [-/+1] [mm] obudowa DIN 9M
Waga: NeoGSM-IP-64 NeoGSM-IP-PS-64 NeoGSM-IP-D9M-64 NeoGSM-IP-PS-D9M-64	155g netto 175g netto 295g netto 315g netto

9. Historia wersji.

Wersja	Data	Opis
1.0	2019.10.01	Pierwsza wersja.

Firma Ropam Elektronik jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w dokumentacjach, katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Ropam Elektronik wymaga pisemnej zgody.

Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku i błędy w dokumentacji technicznej.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych.

PRODUCENT:

Ropam Elektronik
Polanka 301
32-400 Myślenice, Polska
Tel. +48 12 371 04 07
Fax +48 12 379 34 10
www.ropam.com.pl